

中华人民共和国海事局

船舶与海上设施法定检验规则

内河船舶法定检验技术规则

20××

第5篇 船舶安全

目 录

第 1 章 通则	1
第 1 节 适用范围	1
第 2 节 客船分类	1
第 2 章 构造	2
第 1 节 船体	2
第 2 节 轮机	7
第 3 节 电气设备	14
第 4 节 机舱自动化	22
第 3 章 消防	29
第 1 节 一般规定	29
第 2 节 火灾的防止	31
第 3 节 火灾的抑制	35
第 4 节 灭火	41
第 5 节 脱险	48
第 6 节 滚装处所的保护	50
第 7 节 消防安全系统和消防用品的要求	51
第 8 节 油推(拖)船等船舶特殊要求	59
第 4 章 救生设备	62
第 1 节 一般规定	62
第 2 节 救生设备的配备定额	62
第 3 节 救生设备的存放、登乘和检修	64
第 4 节 救生设备的要求	65
第 5 章 无线电通信设备	78
第 1 节 一般规定	78
第 2 节 无线电通信设备的配备	78
第 3 节 无线电通信设备的基本技术要求	79

第4节	无线电通信设备的安装	81
第5节	甚高频无线电话的技术要求	82
第6节	可携式甚高频无线电话的技术要求	83
第7节	对外扩音装置的技术要求	84
第8节	航行安全信息接收装置的技术要求	85
第6章	航行设备	86
第1节	一般规定	86
第2节	航行设备的配备	86
第3节	航行设备安装要求	87
第4节	磁罗经的技术要求	89
第5节	导航雷达的技术要求	90
第6节	回声测深仪的技术要求	92
第7节	其他航行设备的技术要求	92
第7章	信号设备	94
第1节	一般规定	94
第2节	号灯	94
第3节	号型与号旗	100
第4节	声响信号	103
附录1		105
第8章	完整稳性	106
第1节	一般规定	106
第2节	稳性基本要求	109
第3节	稳性特殊要求	116
附录8-I	船舶稳性总结表	134
附录8-II	推荐船舶液体舱柜自由液面横倾力矩计算方法	135
第9章	船舶操纵性与驾驶室可视范围	140
第1节	船舶操作性	140
第2节	驾驶室可视范围	141

第 10 章 特殊船舶附加要求·····	142
第 1 节 消防船·····	142
第 2 节 浮油回收船·····	147
第 3 节 应用太阳能电池的船舶的补充规定·····	154

征求意见稿 / 武汉规范所

第1章 通 则

第1节 一般规定

1.1.1 适用范围

1.1.1.1 除本节 1.1.1.7 要求外，本篇适用于船长 20m 及以上的排水型内河船舶。

1.1.1.2 本篇各章适用的船舶种类、范围及定义，在各章中规定。

1.1.1.3 除本篇规定外，船舶尚应符合本法规其它各篇的适用规定。

1.1.1.4 除本篇明确规定外，船舶强度、结构、布置、结构尺寸、舾装、锅炉和其他压力容器及其附件、主辅机械、轴系传动装置、管系、电气设备、机舱自动化、材料与焊接等应符合本局接受的中国船级社的有关规范的要求。

1.1.1.5 化学品船尚应符合本局《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》的规定。

1.1.1.6 液化气体船尚应符合本局《内河散装运输液化气体船舶法定检验技术规则》的规定。

1.1.1.7 严禁新建、改建 20m 及以上的挂桨机船舶从事内河运输。

1.1.2 石棉材料的禁用

1.1.2.1 船舶禁止新装含有石棉的材料，除非：

- (1) 旋转叶片压缩机和旋转叶片真空泵内使用的叶片；
- (2) 液体循环使用的水密接头和内衬在高温（超过350℃）或高压（超过 $7 \times 10^6 \text{Pa}$ ）下，无火灾、腐蚀或毒性危险；和
- (3) 在超过1000℃温度下使用的柔软和可伸缩绝热装置。

第2节 客船分类

1.2.1 客船的一般分类

1.2.1.1 按航行时间将内河客船分为下列 5 类：

第 1 类客船——自出发港至终点港，其逆水延续航行时间在 24h 以上的客船；

第 2 类客船——自出发港至终点港，其逆水延续航行时间在 12h 以上至 24h 的客船；

第 3 类客船——自出发港至终点港，其逆水延续航行时间在 4h 以上至 12h 的客船；

第 4 类客船——自出发港至终点港，其逆水延续航行时间在 0.5h 以上至 4h 的客船；

第 5 类客船——航行时间不大于 0.5h 的客渡船。

1.2.1.2 对于沿途停靠的第 3 类客船，如果各站点之间逆水航行时间均不大于 2h，经船舶检验机构同意，则可按第 4 类客船要求。工矿企业的交通船应按其逆水延续航行时间来划定其所属类别。

1.2.1.3 上述“延续航行时间”不包括中途停港时间。

1.2.2 大、中、小型客船

1.2.2.1 按总吨将内河客船分为大、中、小型 3 类：

大型客船——指总吨位等于或大于1000的客船；

中型客船——指总吨位在200至1000之间的客船；

小型客船——指总吨位等于或小于200的客船。

第2章 构造

第1节 船体

2.1.1 适用范围

2.1.1.1 本节适用于内河船舶的材料、焊接、结构、舾装和分舱与稳性。

2.1.2 除另有规定外，本节名词术语定义如下：

2.1.2.1 舱壁甲板——系指横向水密舱壁（含舷舱内的横向水密舱壁）所达到的最高一层甲板。通常指相邻于水面的第一层全通甲板。

2.1.2.2 主横舱壁——系指自船底通至舱壁甲板的横向水密舱壁。对于有纵通舱口的船舶（或类似纵通大舱口的船舶，如半舱船等型式），同时符合下列条件时也视为主横舱壁：

- (1) 设有水密内舷板（纵向舱壁）和水密内底板（半舱船指载货甲板）；
- (2) 舷舱内的水密横舱壁和双层底的水密实肋板（半舱船指载货甲板下的水密横舱壁）在同一肋位上；
- (3) 水密内舷板（纵向舱壁）在满载线平面上，至舷侧的距离应大于或等于 $0.1B$ 或 $1.0m$ ，取小者；水密内底板至基线的距离应大于或等于 $\frac{1}{15}B$ 或 $0.7m$ ，取小者。

2.1.2.3 某一处所的渗透率——系指该处所能被水浸占的百分比。

2.1.2.4 非水密开口——系指空气管、通风管以及用风雨密门或舱口盖关闭的开口，但不包括以水密人孔盖、平舱口盖、小型水密液货舱口盖以及固定式舷窗等封闭的开口。

2.1.3 材料与焊接

2.1.3.1 船舶及其产品的材料、焊接与建造工艺应符合中国船级社《材料与焊接规范》的有关规定。

2.1.3.2 从事船舶及其产品焊接作业的人员必须持有认可的《焊工合格证书》方可从事与证书等级相应的焊接作业。

2.1.3.3 从事船舶及其产品无损检测作业的人员必须持有认可的《无损检测人员资格证书》方可从事与其证书相应的种类和等级的无损检测作业。

2.1.4 船体结构试验

2.1.4.1 船体结构应根据对强度和密性的不同要求，采用不同的方法进行船体结构试验。

2.1.4.2 船体结构试验应符合本局《河船法定建造检验技术规程》的有关规定。

2.1.5 船体结构强度

2.1.5.1 船舶应有足够的结构强度，船舶结构的设计应使其承受整个正常营运期间可能遭受的最大外力。

2.1.5.2 船体构件的布置应确保结构的有效连续性。船体纵向构件应尽可能在船长范围保持连续；甲板、舷侧及船底的骨架应有效地连接，构成完整的刚性整体。

2.1.5.3 船舶装卸和航行时，应注意避免对船体总纵强度产生不利影响。

2.1.6 水密舱壁的设置

2.1.6.1 船舶应在船首设置水密防撞舱壁和在船尾设置水密尾尖舱舱壁，船长大于 30m

的船舶的机舱前后壁以及船长小于或等于 30m 的船舶的机舱前壁应设置为水密舱壁。

2.1.6.2 客船相邻主横水密舱壁的间距 l 应不大于按下式计算所得之值。若相邻主横水密舱壁的间距大于按下式计算所得之值时, 则该区域应满足本节 2.1.9 的有关要求。

$$l = 0.75(1 - \frac{d}{D})L \quad \text{m}$$

当 $l > 6D$ 时, 取 $l = 6D$; $l > 0.15L$ 时, 取 $l = 0.15L$ 。

式中: L ——船长, m;

D ——型深, m;

d ——吃水, m。

2.1.6.3 水密舱壁高度至少延伸到干舷甲板或首升高甲板或尾升高甲板。

2.1.6.4 防撞舱壁距首垂线的距离应符合经本局接受的中国船级社相应规范的规定。

2.1.6.5 除本节 2.1.6.1 和 2.1.6.2 的规定外, 本节 2.1.9.1 所述船舶的水密舱壁数量和沿船长的分布尚应满足 2.1.9.3 至 2.1.9.9 的要求。

2.1.7 双层底或防撞边舱的设置

2.1.7.1 船长大于 40m 航行 J 级航段的自航船应设置双层底。若不设置双层底, 可在艏部设置防撞边舱。

机舱应设置满足有关要求的双层底或防撞边舱, 若确有困难不能设置完全满足有关要求的双层底或防撞边舱时, 则应满足本节 2.1.9 的有关要求。

机舱外的舱室未设置满足有关要求的双层底或防撞边舱时, 则应满足本节 2.1.9 的有关要求。

2.1.7.2 船长小于或等于 40m 航行于 J 级航段的客船和仅航行三峡库区的客船可不设置双层底, 但应在艏部设置防撞边舱; 若未设置满足有关要求的双层底或防撞边舱时, 则应满足本节 2.1.9 的有关要求。

2.1.7.3 双层底和防撞边舱应尽量由防撞舱壁延伸至尾尖舱舱壁。双层底和防撞边舱的型式与尺寸应符合经本局接受的中国船级社相应规范的规定。

2.1.7.4 内底板上设污水阱时, 污水阱底板至船底的距离应不小于 300mm。

2.1.8 储备浮力

2.1.8.1 船长小于 40m 的三峡库区客船, 船舶的储备浮力应大于或等于满载水线对应的排水量。若船舶的储备浮力小于满载水线对应的排水量, 则船舶应满足本节 2.1.9 破损稳性的有关要求。

2.1.8.2 计入储备浮力的舱室应符合下列条件:

- (1) 位于干舷甲板以下的舱室, 且;
- (2) 其结构尺寸和布置足以保持其水密完整性。

2.1.9 破损稳性

2.1.9.1 下列船舶应进行破损稳性计算, 并符合本节 2.1.9.3 至 2.1.9.10 的要求。

(1) 三峡库区船长大于或等于 40m 的客船, 其他水域船长大于或等于 80m 的单体客船和船长大于等于 60m 的双体客船;

(2) 三峡库区和 J 级航段的船长大于等于 80m 的货船;

(3) 载运危险货物船舶;

(4) 油船 (含油驳)。

2.1.9.2 除另有规定外, 其他内河船舶如需衡量船舶破损稳性时, 可参照本节 2.1.9.3 至 2.1.9.9 的规定进行计算。

2.1.9.3 船舶应核算基本装载情况下的破损稳性,基本装载情况详见本篇第8章的规定。

2.1.9.4 计算破损稳性时,应计及非破损范围的自由液面对初稳性高度和剩余复原力臂曲线的影响。

2.1.9.5 假定的破损范围如下:

(1) 单体客船的假定破损范围

① 船侧破损

a、纵向范围: $0.1L$ 或 $3\text{m} + 0.03L$, 取较小者;

b、横向范围 (在满载水线平面上, 自舷侧向中纵剖面垂直量取): $0.1B$ 或 1.0m , 取较小者;

c、垂向范围: 自基线向上, 无限制。

② 船底破损^①

a、纵向范围: $0.1L$ 或 $3\text{m} + 0.03L$, 取较小者;

b、横向范围 (横向任意位置): $\frac{1}{6}B$ 或 2.0m , 取较小者;

c、垂向范围 (自基线向上量起): $\frac{1}{15}B$ 或 0.7m , 取较小者。

(2) 双体客船的假定破损范围

a、一个片体的纵向范围为 $0.1L$ 或 $3\text{m} + 0.03L$, 取较小者;

b、两个片体的首尖舱或尾尖舱同时破损。

(3) 油船、货船等的假定破损范围

① 船侧破损:

a、纵向范围: $\frac{1}{3}L^{2/3}$;

b、横向范围 (在满载水线平面上, 自舷侧向中纵剖面垂直量取): $0.1B$ 或 1.0m , 取较小者;

c、垂向范围: 自基线向上, 无限制。

② 船底破损^①

a、纵向范围: $\frac{1}{3}L^{2/3}$;

b、横向范围 (横向任意位置): $\frac{1}{6}B$ 或 2.0m , 取较小者;

c、垂向范围 (自基线向上量起): $\frac{1}{15}B$ 或 0.7m , 取较小者。

(4) 如任何小于上述破损范围的破损会使浮态和稳性的损失更为严重, 则应对这种破损情况进行计算。

2.1.9.6 假定的浸水情况如下:

(1) 计算破损稳性时, 其容积和面积渗透率一般按表2.1.9.6 (1) 取值:

^① 船底破损仅适用于 J 航段的客船。

表 2.1.9.6 (1)

处 所	渗透率
储物处所	0.60
机器处所	0.85
空舱处所	0.95
起居处所	0.95
干货处所	0.70
液体处所	0~0.95*

注：* 部分装载的舱室的渗透率应与该舱室所载液体的量相一致。装载液体的舱室一旦破损，应假定所载液体从该舱室完全流失，并由河水替代至最终平衡时的水线面。

(2) 直接位于船侧破损上方的任何上层建筑的浮力应不予考虑；

(3) 如在假定的破损范围内设有管路、导管或隧道，则其布置应保证浸水不会通过上述管道扩展到其他舱室；

(4) 如在假定的破损范围内设有按本节2.1.7.4设置的污水阱时，可忽略不计污水阱的影响；

(5) 如在假定的破损范围内设有水密的通风筒和空气管时，若通风筒和空气管至船壳板的距离大于760mm时，可忽略不计通风筒和空气管的影响。

2.1.9.7 船舶在下列位置按照本节 2.1.9.5 中的破损范围和本节 2.1.9.6 中的浸水情况浸水时，应符合本节 2.1.9.9 中所规定的要求：

(1) 船长大于等于80m或乘客人数大于等于400人的三峡库区客船，应假定在船长范围内除机舱边界舱壁之外的任何位置上经受破损；

(2) 油船（含油驳）、载运危险货物船舶、船长小于80m且乘客人数小于400人的三峡库区客船、其他水域船长大于等于80m的单体客船和船长大于等于60m的双体客船，应假定在相邻两主横舱壁间的任何位置经受破损，除机舱的边界舱壁之外，若相邻两主横舱壁的间距小于本节2.1.9.5所指的纵向范围时，应假定其中一个主横舱壁破损；

(3) 三峡库区和I级航段的船长大于等于80m的货船，除机舱（含机舱的边界舱壁）外，应假定在相邻两主横舱壁间的任何位置经受破损，若相邻两主横舱壁的间距小于2.1.9.5所指的纵向范围时，应假定其中一个主横舱壁破损。

2.1.9.8 在为了校正大的横倾角而必需采用平衡措施时，其控制设备应能在舱壁甲板上操作。

2.1.9.9 破损后的浮态和剩余稳性应符合下列要求：

(1) 在浸水最终阶段，客船的破损水线应在舱壁甲板边线的下缘；油船、货船等的破损水线应低于所有非水密开口的下缘；

(2) 在浸水最终阶段，客船不对称浸水产生的横倾角不应超过10°；油船、货船等不对称浸水产生的横倾角不应超过15°；

(3) 在浸水最终阶段，按固定排水量法计算的初稳性高度应不小于0.1m；

(4) 在浸水最终阶段，剩余复原力臂曲线在平衡角以外至进水角或消失角（取小者）至少有10°的正值范围，此范围内该曲线下的面积应不小于 $0.01\text{m} \cdot \text{rad}$ 。在计算剩余复原力臂曲线的面积时，若平衡角以外至进水角或消失角（取小者）的角度大于20°时，取20°；

(5) 本条文（4）所述的剩余复原力臂在平衡角以外至进水角或消失角（取小者）可以

减小到最小5° 的正值范围, 此时该范围内曲线下的面积应不小于按下式计算所得值 a :

$$a = 0.02 - 0.001\theta \quad \text{m} \cdot \text{rad}$$

式中: θ ——剩余复原力臂在平衡以外至进水角或消失角, 取小者, (°)。

(6) 在浸水中间阶段应有足够的剩余稳性;

(7) 本条文中的进水角应选取非破损范围的进水点进行计算, 如果某一进水点位于假定的破损范围, 则可不计及该进水点的影响。

2.1.10 船体的水密和风雨密完整性

2.1.10.1 干舷甲板以下外板上的开口(舷窗、舷门及其他类似开口等)和干舷甲板上的开口(舱口、通风筒、空气管、排水孔、排水舷口等)应符合本法规第4篇的相关规定。

2.1.10.2 水密舱壁上开口的数量应在适应船舶设计及船舶正常作业的情况下减至最少, 这些开口均应设有可靠的关闭设备。

2.1.10.3 当管子、排水管和电缆等通过水密舱壁时, 应设有保证该舱壁水密完整性的装置。船长40m及以下船舶, 舵链、车钟链、主机操纵线等穿过水密舱壁时, 应沿干舷甲板下表面敷设。

2.1.10.4 防撞舱壁上不应设置门、人孔、通道开口、通风管道或任何其他开口。当管子通过防撞舱壁时, 该管子应装有能在干舷甲板以上操作的截止阀, 其阀体应设于首尖舱内的防撞舱壁上。

2.1.10.5 A、B级航区的客船和J级航段船舶, 机舱前舱壁上不应设置门。

2.1.10.6 在船舶的机舱后舱壁上, 除通往轴隧的水密门外, 不应设置其他形式的门。通往轴隧的水密门应能正反两面手动开启, 并应尽可能设置较高之处。

2.1.10.7 A、B级航区的客船和J级航段船舶, 不应在相邻的主横舱壁上同时设置门, 如若机舱后舱壁设有通往轴隧的门, 则与机舱后舱壁相邻的舱壁不应设置门。主横舱壁系指按2.1.6设置的水密舱壁。

2.1.10.8 机舱前后舱壁上的门和航行时需要开启的门, 应在驾驶室内设有表明水密门是开启或关闭的显示装置, 并应装设从干舷甲板上操纵这些门的手动装置。

2.1.10.9 按本节2.1.6至2.1.9所构成水密边界(包括横向或纵向的水密舱壁、水密内底板、水密平台及水密甲板等)应有适当的强度, 其构造至少应能承受本节2.1.9.9(1)所对应的水头压力。

2.1.10.10 水密门应以本节2.1.9.9(1)所对应的水头压力作水压试验。

2.1.10.11 通风管(位于本节2.1.9.5中破损范围的通风管以及通风管是水密舱壁的一部分时)和本节2.1.9.4所指的轴隧应水密, 并与相应的水密舱壁具有同等的强度。

2.1.11 破损控制

2.1.11.1 本节2.1.9.1所述的船舶应有永久性固定显示或可在驾驶室随时取用的破损控制图。

2.1.11.2 破损控制图应清晰地标明各层甲板及货舱的水密舱室边界, 在这些边界上的开口及其关闭装置和控制位置, 以及扶正由于浸水产生的横倾的装置(适用时)。

2.1.11.3 船舶航行中所有水密门应保持关闭。若因船舶机械作业必需开启某些水密门时, 在不影响船舶安全和有效监控的条件下, 可允许开启这些水密门, 但进入作业处所后必须迅速关闭该门。水密门开启和关闭的时间应记入航行日志中。

2.1.12 舾装

2.1.12.1 自航船舶应设舵设备或与舵设备等效的其他装置; 非自航船舶可根据实际情况设置或免设舵装置。舵设备的材料、强度、安装、焊接和布置等应满足安全技术条件的要

求。

2.1.12.2 一般船舶应配备锚泊设备,根据航道特点和锚泊条件,航行小河支流的船舶和港作船以及在一定限制条件下不设锚也可保障航行安全的船舶,经船舶检验机构同意可免设锚泊设备。

2.1.12.3 船舶应配备足够数量和强度的系泊设备。

2.1.12.4 拖船队的拖缆、拖桩及顶推船队的系结装置和系结缆索应有足够的强度。

2.1.13 I型客滚船、II型客滚船和车客渡船的附加要求

2.1.13.1 舷伸甲板只能用作通道,不应用作载运车辆,其通道与车辆处所之间应设置间断垂直挡板。

2.1.13.2 车辆跳板及升降装置符合下列要求:

- (1) 车辆跳板负荷试验应满足本局《起重设备法定检验技术规则》的有关要求;
- (2) 车辆跳板的升降装置应满足本局《起重设备法定检验技术规则》的有关要求;
- (3) 车辆跳板上应设置防滑装置;
- (4) I型客滚船、II型客滚船的车辆跳板在船舶航行时应处于收起位置,并使其与其它船碰撞时造成的危害减至最低程度。

2.1.13.3 I型客滚船和II型客滚船的车辆系固应符合下列要求:

- (1) 所有车辆应实施有效系固,使之不危及船舶和人员的安全;
- (2) 车辆两侧的系固装置应有足够的强度,并能防止船舶横摇时车辆发生横向移位;
- (3) 船舶应配备木楔,以用于固定车辆前轮或后轮,防止车辆前后移动;
- (4) 在船舶航行中,车辆应使用停车制动器可靠刹车。

2.1.13.4 车客渡船的车辆系固应符合下列要求:

- (1) 车辆甲板上应设有防滑装置;
- (2) 船舶应配备木楔,以用于固定车辆前轮或后轮,防止车辆前后移动;
- (3) 在船舶航行中,车辆应使用停车制动器可靠刹车;
- (4) 在恶劣气候条件下,应采用有效措施确保车辆可靠固定。

2.1.14 集装箱船的附加要求

2.1.14.1 集装箱的系固装置应有足够的强度。

2.1.14.2 船舶装运集装箱时应进行有效的系固。

2.1.15 油船的附加要求

2.1.15.1 油船(含油驳)的货油舱区域应采用双壳结构形式。

2.1.16 载运危险货物船舶的附加要求

2.1.16.1 装货处所应采用甲板船结构形式或双壳结构形式。

2.1.17 趸船的附加要求

2.1.17.1 趸船上设有储存油品时,其货舱区域内设置双舷结构形式。

第2节 轮机

2.2.1 一般要求

2.2.1.1 所有机械设备以及相关的管系和附件,其设计和构造应适合它们的用途;其安装和防护应充分考虑到使运动部件、热表面和其他危险情况对船上人员的伤害降至最低程

度。设计应注意到结构所用的材料、设备、用途以及会遇到的工作条件和船上环境条件。

2.2.1.2 主、辅机和轴系传动装置以及与船舶安全有关的机械设备，其设计、选型和布置，应能保证安装于船上后，在船舶处于横倾 10° 和纵倾 5° 时仍能正常工作。

应急发电机组的柴油机、应急消防泵及其原动机应能在船舶横倾 15° 和纵倾 10° 时正常工作。

2.2.1.3 机舱内主、辅机及各种设备的布置，应有足够的通道，以便于操纵、维护和检修。

2.2.1.4 各种管路、传动杆通过水密舱壁时应保证水密。

2.2.1.5 锅炉、机器的各部分，所有蒸汽、液压、气动和其他系统及其相关的承受内部压力的附件，在首次投入使用前，应进行包括压力试验在内的相应试验。

2.2.2 后退措施

2.2.2.1 主推进装置应具有足够的倒车功率，以确保在所有正常情况下都能适当地控制船舶。

2.2.2.2 对具有换向离合装置、可调螺距螺旋桨的主推进系统，倒车运转时不应使推进机械装置过载。

2.2.2.3 主机或主推进装置的换向时间应不大于 15s，并具有在合理的距离内使船舶从最大营运前进航速到停止的能力。

2.2.3 通信

2.2.3.1 机舱控制主机的处所与驾驶台之间至少应设有 2 套独立的通信设备，其中 1 套应为能在机舱和驾驶台均可显示指令和回令的传令钟。

主机总功率不超过 220kW 的船舶可仅设 1 套通信设备。

2.2.3.2 机舱与设有发电机组或重要用途辅助锅炉的处所之间具有不可通行的舱壁隔离时，亦应有必要的通信设备。

2.2.4 通风

2.2.4.1 机器处所应有良好的通风，以保证该处所人员的安全和舒适，以及机器运行时有足够的空气供给。

2.2.4.2 所有可能积聚蒸汽、可燃或有毒气体的处所，在任何情况下都应有足够的通风。

2.2.5 急流航段和三峡库区船舶的附加要求

2.2.5.1 下列船舶应至少安装双主推进装置：

(1) 航行于急流航段的客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船；

(2) 通过三峡大坝的船舶；

(3) 航行于三峡库区的客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船，但船长 30m 及以下且仅在三峡库区长江支流非急流航段航行的上述船舶可不安装双主推进装置。

2.2.5.2 下列船舶的气笛空气瓶应是独立的，且驾驶室应装有显示空气瓶压力的压力表。如空气压缩机是独立的，且能自动控制，则气笛空气瓶可以和杂用空气瓶共用：

(1) 航行于急流航段主机总功率超过 440kW 船舶；

(2) 航行于三峡库区的客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船。

2.2.5.3 航行于急流航段主机单机功率超过 220kW 的船舶，其主推进轴系应装有制动

装置，且应在主机控制处设有制动离合的标记。

2.2.6 泵和管系的一般要求

2.2.6.1 除另有说明外，管子、阀件和附件应用钢、铸铁、铜、铜合金或其他适合于其用途的材料来制造。

2.2.6.2 使用时压力可能超过设计压力的管路应在泵的输出端管路上设置安全阀。管路中的加热器和空气压缩机的冷却器也应装设安全阀。由燃油管路安全阀溢出的燃油应流回至泵的吸入端或舱柜内。安全阀的整定压力应不超过管路的设计压力。

2.2.6.3 管路应加以固定，并应避免因温度变化或船体变形而损坏。

2.2.6.4 管子穿过水密或气密结构处，应采用贯通配件或座板，并确保该结构的完整性。

2.2.6.5 当管系中的非金属管穿过水密舱壁、防火舱壁或甲板时，在非金属管损坏后应不致破坏这些舱壁和甲板的完整性。

2.2.6.6 对有破舱稳性要求的船舶，如在假定的破损范围内设有管系，则管系布置应保证继续浸水不会通过这些管路扩展到那些假定浸水的舱室以外的其他舱室。

2.2.6.7 蒸汽管、油管、水管、油柜和其他液体容器应避免设在配电板上方及后面。如管路必须通过时，则不应有可拆接头。油管及油柜尚应避免设在锅炉、烟道、蒸汽管、柴油机增压器、排气管及消声器等的上方。如有困难时，则应采取防止油类滴落在上述管路或设备的热表面上的措施。

2.2.6.8 所有蒸汽管、排气管和温度较高的管路应包扎绝热材料或采取有效的防护措施。可拆接头及阀件的绝热材料应便于更换。

2.2.6.9 主机单机功率超过 370kW 时，对 1 台主机的船舶应设置备用燃油供给泵；对 2 台或多台主机的船舶，若主机均自带燃油供给泵时，可只设置 1 台备用燃油供给泵或备品泵。

2.2.6.10 主机单机功率超过 370kW 时，对 1 台主机的船舶应设置备用滑油泵；对 2 台或多台主机的船舶可只设置 1 台备用滑油泵或备品泵。

2.2.6.11 主机单机功率超过 370kW 时，对 1 台主机的船舶应设置备用冷却水泵；对 2 台或多台主机的船舶可只设置 1 台备用冷却水泵或备品泵。

2.2.6.12 海水箱的布置应满足需供水设备的足够供水，其开口应有足够的面积，对航行于水草等杂物较多的航段的船舶尚应适当地增大有效通流面积。航行于冰区的船舶，必要时，应设化冰设备。

2.2.7 舱底水管系

2.2.7.1 船舶应具备有效的抽排水设备，其吸水 and 排水装置的布置，应能保证任何分舱或其他水密空间的积水均能排出。

2.2.7.2 舱底排水管的布置应能防止舷外的水或压载舱内的水进入货舱、机器处所或其他舱室。

2.2.7.3 首尾尖舱如作干舱及首尖舱以上的锚链舱和水密舱室的舱底水可用排量足够的手动泵排水。

2.2.7.4 尾尖舱以上的围蔽舱室和舵机室的舱底水可用排量足够的手动泵排水。

2.2.7.5 所有与舱底排水设备有关的阀箱和手动阀应设在通常情况下可以到达之处。

2.2.7.6 舱底水管的计算、舱底泵的选用、止回布置等均应满足本局接受的中国船级社现行规范的要求。

2.2.7.7 独立动力的卫生泵、压载泵及总用泵，如排量足够且与舱底排水系统有适当的连接时，均可作为独立动力舱底泵。喷射水泵如有适当压力的水泵供水且排量足够，亦可作为舱底泵，但不应用于抽吸含油污水。

2.2.7.8 机器处所应设直通舱底泵的吸口，该吸口直径应不小于该船舱底水总管的内径。

2.2.7.9 机器处所内舱底水排除装置的布置，应在船舶正浮或横倾不大于 5° 时，至少能通过 2 个舱底水吸口进行排水，其中之一应为支吸口，另一个为直通舱底泵吸口。

主机总功率超过 440kW 的船舶，其船底向两舷升高小于 5° 的单层底机器处所和双层底机器处所，应在每舷设 1 个支吸口。

2.2.7.10 机器处所还应设应急舱底水吸口，该吸口应与舱底泵以外的排量最大的泵进口相连，吸口直径应不小于该泵进口直径。

主机总功率不超过 440kW 的船舶可免设应急舱底水吸口。

2.2.7.11 若设有应急舱底水吸口时，直通舱底泵吸口和应急舱底水吸口所抽吸的水应分别从各自的排水孔排水，且 2 个排水孔尽可能分置两舷。

2.2.7.12 所有舱底水吸水管路，直至与泵连接为止，应与其他管路独立。

2.2.7.13 无辅助动力的非自航船舶的舱底水可用排量足够的手动泵排出；有辅助动力的非自航船舶应尽可能按本条的有关要求设置舱底泵和管系。

2.2.7.14 敞口集装箱船和敞口集装箱驳船应至少配备 2 台动力泵排放敞口集装箱货舱内可能积聚的雨水及消防水，舱底泵的总排量应取按每小时降雨量 100mm 计算出的货舱积水量或消防泵的总排量的大者。

2.2.8 压载及甲板排水管系

2.2.8.1 压载管系的布置和压载舱吸口的数量应使船舶在正常营运条件下的正浮或倾斜位置均能排除和注入各压载舱的压载水。

2.2.8.2 压载管系的布置应能防止舷外的水或压载舱内的水进入货舱、机器处所或其他舱室。

2.2.8.3 甲板排水口位置应使船舶在正常营运条件下的正浮和倾斜位置均能及时排出甲板积水。甲板排水及舷墙开口应符合第 4 篇第 3 章的有关规定。

2.2.8.4 干舷甲板以上的非封闭上层建筑和甲板室，其排水管和泄水管应引至舷外。

2.2.9 蒸汽管系

2.2.9.1 蒸汽管及其附件，其设计、制造和安装应能承受其可能遇到的最大的工作压力。

2.2.9.2 可能发生危险性水击的每一蒸汽管应设有泄水设施。

2.2.9.3 若蒸汽管和附件可能受到高于其设计压力的蒸汽的作用，则应安装适当的减压阀、安全阀和压力表。

2.2.10 压缩空气系统

2.2.10.1 压缩空气系统的任何部件，以及由于空气压力部件的泄漏而可能造成超压危险的空气压缩机和冷却器的水套或外壳应设有防止超压的设施。整个系统应设有适当的压力释放装置。

2.2.10.2 气缸直径大于 230mm 主推进柴油机的起动空气装置应当防止其起动空气管中发生回火和内部爆炸的影响。

2.2.10.3 起动空气压缩机的所有排出管应直接通至起动空气瓶，由空气瓶通至主机或辅机的所有起动空气管应与空气压缩机的排出管完全分开。

2.2.10.4 应采取措施以使进入压缩空气系统的油降至最少，并能为这些系统放泄油和水。

2.2.11 锅炉、压力容器和锅炉给水系统

2.2.11.1 锅炉、锅炉部件、附件和压力容器应具有足够的强度和可靠的结构。

2.2.11.2 每台锅炉上至少应装有 2 只排量足够的安全阀。小型辅助锅炉（即蒸发量不超过 1000kg/h，且设计压力不超过 0.78MPa 的锅炉）可只装 1 只安全阀。安全阀应有手动开启装置，且能在安全处所操作。

2.2.11.3 每台锅炉至少应装设 2 只平板玻璃水位表。小型辅助锅炉可仅设 1 只有防护设施的玻璃管水位表和 1 套（不少于 2 个）水位旋塞。

2.2.11.4 重要用途的辅助锅炉或供重油和货油加热用蒸汽的辅助锅炉可仅设 1 套包括给水泵在内的独立给水系统，但应备有 1 台便于安装和连接的给水泵。小型辅助锅炉和废气锅炉可不设备品泵。

2.2.11.5 给水管系应有适当布置，尽可能地阻止对锅炉产生不利影响的油或其他污物进入锅炉。

2.2.11.6 对无人监控的每台燃油锅炉，应有水位过低、空气供给发生故障或火焰熄灭时能停止燃油供应和发出警报的安全装置。

2.2.12 柴油机

2.2.12.1 柴油机应具有 110%额定功率运转的能力。

2.2.12.2 靠近主机操纵台处，应设有迅速切断燃油或其他有效的紧急停车装置，该装置应独立于驾驶室控制系统。

2.2.12.3 柴油机弹性安装时，柴油机和隔震器的线性振动（稳态值和瞬时值）均应不大于制造厂的规定，且因振动引起的轴线偏差不应使系统各部件产生过大的负荷。

2.2.12.4 气缸直径大于 230mm 的柴油机，每个气缸盖上应装有安全阀。安全阀排气口的位置应使排出的气体不致造成危害。

2.2.12.5 气缸直径等于或大于 200mm 或曲轴箱总容积大于 0.6m³ 的柴油机，曲轴箱上应装设有足够释放面积和经认可的防爆门，其布置或采用的设施应保证排出的气体对人员伤害的可能性降至最低程度。

2.2.12.6 主机应装有可靠的调速器，使主机的转速不超过额定转速的 115%。当主机额定功率大于 220kW，且能与传动轴系脱开或传动可调螺距螺旋桨时，还应装有超速保护装置，以防止主机转速超过额定转速的 120%。

2.2.12.7 带动发电机的柴油机应装有调速特性符合要求的调速器。当额定功率大于 220kW 时，还应装有超速保护装置，以防止柴油机转速超过额定转速的 115%。

2.2.13 齿轮传动装置

2.2.13.1 齿轮传动装置的设计和构造应能承受一切运行情况下可能产生的最大工作应力。

2.2.13.2 齿轮传动装置应设有独立的滑油系统。

2.2.13.3 具有独立压力循环滑油系统的齿轮传动装置应装设 1 台备用滑油泵。对同时装有 2 台或多台齿轮传动装置的船舶，可只设置 1 台备用滑油泵或 1 台便于安装和连接的备品泵。如其输入功率小于或等于 370kW，可免设备用滑油泵和备品泵。

2.2.13.4 输入功率大于 370kW 的齿轮传动装置应设有滑油低压报警装置。输入功率大于 1470kW 的齿轮传动装置还应设有滑油高温报警装置。

2.2.13.5 液压控制的齿轮传动装置，应有应急的机械联接机构，以便在液压系统出现故障时仍能保证船舶具有一定的航行能力。

2.2.14 轴系和螺旋桨

2.2.14.1 主推进轴系和轴系传动装置的设计和构造应能承受一切运行情况下可能产生

的最大工作应力。

2.2.14.2 单机额定功率等于或大于 220kW 的主柴油机推进系统和重要用途的辅柴油机系统应在常用转速范围内没有过大的扭转振动, 否则应根据不同情况设转速禁区或采取必要的减振措施。

2.2.14.3 单机额定功率等于或大于 220kW 的具有尾轴架的轴系, 或尾轴轴承间距与尾轴直径之比值大于 40 的轴系, 或具有万向联轴器的轴系, 应在常用转速范围内没有过大的回旋振动, 否则应设转速禁区或采取必要的调频措施。

2.2.14.4 螺旋桨桨叶应具有足够的强度。

2.2.14.5 螺旋桨及其附件的固定螺栓、螺母等均应有可靠的防止松动及防蚀的措施。

2.2.15 操舵装置

2.2.15.1 本条所涉及的名词定义如下:

(1) 操舵装置(舵机): 系指在正常航行情况下, 为驾驶船舶而使舵产生动作所必需的设备, 包括操舵装置控制系统、舵机装置动力设备及其附属设备和转舵机构;

(2) 操舵装置控制系统: 系指将舵令由驾驶室传至舵机装置动力设备的系统。操舵装置控制系统通常由发送器、接受器、控制装置动力设备及其控制器、管路和电缆等组成;

(3) 应急操舵装置控制系统: 系指应急操舵动力设备的控制系统;

(4) 舵机装置动力设备:

① 电动舵机: 系指电动机及其关联的电气设备;

② 电动液压舵机: 系指电动机及其关联的电气设备, 以及与电动机相连接的操舵用泵;

③ 人力舵机: 系指人力机械或人力液压舵机;

④ 其他液压舵机: 系指主(或辅)机及其相连接的操舵用泵。

(5) 应急操舵动力设备: 系指由应急能源驱动的电动机及其关联的电气设备, 以及与此电动机相连接的操舵用泵等;

(6) 转舵机构: 系指将电力、液力等转变为机械动作转动舵的部件;

(7) 最大工作压力: 系指操舵装置按本节 2.2.15.2 (3) ⑥或 2.2.15.5 (1) 的规定进行操舵时, 系统中的最大压力;

(8) 最大营运前进航速: 系指船舶在最大吃水情况下, 螺旋桨转速为最大值以及相应的主机为最大持续功率时保持营运的最大设计航速。

2.2.15.2 操舵装置的配置与基本性能

(1) 操舵装置应具有足够强度, 并能在最大营运前进航速时操纵船舶;

(2) 操舵装置应能从驾驶室控制使其投入工作;

(3) 动力操舵装置应满足下列要求:

① 应具有至少 2 台操舵能力满足本节 2.2.15.2 (3) ⑥或 2.2.15.5 (1) 要求的舵机装置动力设备, 以备交替使用;

② 电控型舵机应布置成当 1 台动力设备发生故障时, 此缺陷能被隔离, 且能迅速转换至另 1 台使用, 转换时间应不大于 10s;

③ 对转舵扭矩大于 $16\text{kN} \cdot \text{m}$ 的电控型舵机, 其管系、附件设置应相互独立;

④ 对航行于非急流航段的船舶, 其转舵扭矩大于 $16\text{kN} \cdot \text{m}$ 的液控型和机械控型舵机均应设置备用换向阀, 正常操舵的换向阀与备用换向阀之间应能有效地隔离, 并设有转换装置进行切换;

⑤ 舵机装置动力设备可采用由 2 台主(或辅)机分别驱动液压泵的形式; 也可采用 1 台液压泵由主(或辅)机驱动, 另设 1 台独立动力驱动液压泵的形式。主(或辅)机驱动的液压泵应采用恒流泵, 否则应另设蓄压器或手动泵;

⑥ 对动力操舵装置, 船舶在最大营运前进航速时, 每台舵机装置动力设备的转舵时间

应满足表2.2.15.2（3）⑥的要求；

动力操舵装置的转舵时间

表2. 2. 15. 2（3）⑥

		急流航段船舶	非急流航段船舶
舵从一舷35° 至另一舷30°	船长≥30m	≤12s	≤20s
	船长<30m	≤15s	

（4） 对人力（机械或液压）操舵装置，船舶在最大营运前进航速时，舵从一舷35° 至另一舷30° 的操纵舵轮手柄力和转舵时间应符合表2.2.15.2（4）的规定。

操纵舵轮手柄力和转舵时间

表2. 2. 15. 2（4）

	急流航段船舶	非急流航段船舶
操纵舵轮手柄力，N	≤147	≤147
转舵时间，s	≤15	≤20

2.2.15.3 结构和布置

（1） 操舵装置控制系统

① 电控型舵机应设置2套均能在驾驶室操作的独立操舵装置控制系统，但并不要求设2套操舵手轮或操舵手柄；

② 电控型和液控型舵机除能在驾驶室遥控操舵外，还应能在舵机处设操纵手柄或按钮进行操纵。对于电控型舵机，驾驶室和舵机处的操纵应互相联锁，且以舵机旁操纵优先；

③ 转舵机构转动到所需的角度的时，应能保持舵的角度不变；

④ 电动和电动液压操舵装置的电动机及其控制装置和电源及电缆敷设应符合本局接受的中国船级社现行规范的规定。

（2） 操舵装置的所有部件和舵杆应具有足够的强度和可靠的结构。对转舵机构中非双套配置的任何重要部件的可靠性均应特别考虑，如适用，应采用耐磨轴承，例如，能持久润滑或备有润滑附件的滚珠轴承、滚柱轴承或套筒轴承；

（3） 操舵装置所有承受内压的部件的设计压力应不小于1.25倍的最大工作压力；

（4） 对可以在舵机处实施操舵的船舶，在驾驶室与舵机处之间应设有通信设备；

（5） 在转舵机构上应设有机械舵角指示器。对动力操纵的操舵装置，驾驶室内应设有舵角指示器，舵角指示（包括其电源）应独立于操舵装置控制系统。需在舵机处进行操舵时，还应在舵机处设有舵角指示器；

（6） 液压系统

① 液压传动管系的液压油不应用于该系统以外的任何机件的润滑；

② 液压管路的尺寸、结构和布置应确保它们不会因机械作用或火灾而引起损坏；

③ 只有在要求具有挠性，以吸收振动或允许重要部件有一定的自由运动，且在正常运转情况下不承受扭曲的两点之间，方可安装经认可的挠性软管组件；

④ 液压传动管系中应装设滤油器，其布置应保证滤油器在清洗时不致妨碍系统的正常工作；

⑤ 液压系统中由于动力源或外力作用可能产生过高压力且能被隔断的任何部分均应设置安全阀，安全阀的整定压力应不小于1.25倍的最大工作压力，但不大于设计压力。安全阀的最小排量应不小于可能通过这些阀排放的所有泵总容量的110%，在此情况下，其压力的升高应不超过整定压力的10%；

⑥ 舵机工作油箱应设液位计和低液位报警装置，以便确切和尽早地指示液体泄漏。低液位报警装置应在驾驶室和机器处所内易于观察的地方发出听觉和视觉报警信号。

(7) 舵机室布置

- ① 舵机室应易于到达，并尽可能与机器处所分开；
- ② 舵机室的布置应保证有到达操舵装置和控制装置的工作通道。这些布置应包括扶手栏杆和花钢板或其他防滑地板，以保证液体泄漏时有适宜的工作条件。

2.2.15.4 急流航段船舶的附加要求

(1) 急流航段船舶的电动或电动液压操舵装置，除满足本节2.2.15.2 (3) ①的要求外，还应设置应急能源；转舵扭矩大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 的船舶还应设置应急操舵装置控制系统和应急操舵动力设备。其配置和性能应满足下列要求：

① 除转舵扭矩大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 的船舶应采用蓄电池组作应急能源外，其余船舶可采用蓄压器或手动液压泵作应急能源；

② 转舵扭矩大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 的船舶的应急操舵装置控制系统及应急操舵动力设备的管系和附件应与正常操舵装置相互独立设置，仅在油缸入口隔离阀处汇合，其布置应在正常动力设备或管路发生故障时，能被迅速有效隔离，并自动启动应急操舵系统，使操舵能力继续保持。

(2) 对转舵扭矩大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 船舶的应急操舵动力设备，其转舵时间应满足本节2.2.15.2 (3) ⑥的要求；对转舵扭矩不大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 船舶的舵机装置动力设备的应急能源，应能在60%最大营运前进航速时（一般相当36%的转舵扭转），舵从一舷 15° 至另一舷 15° 的转舵时间不大于15s。

2.2.15.5 航行于三峡库区船舶的附加要求

(1) 航行于三峡库区船舶在最大营运前进航速时的转舵时间应符合表2.2.15.5 (1) 的规定：

航行于三峡库区船舶的转舵时间				表2.2.15.5 (1)
		动力操舵装置		人力操舵装置
舵从一舷 35° 至另一舷 30°	需通过三峡大坝的船舶及航行于三峡库区急流航段的船舶	船长 $\geq 30\text{m}$	$\leq 12\text{s}$	$\leq 15\text{s}$
		船长 $< 30\text{m}$	$\leq 15\text{s}$	
	航行于三峡库区非急流航段且不通过三峡大坝的船舶	船长 $\geq 30\text{m}$	$\leq 15\text{s}$	$\leq 18\text{s}$
		船长 $< 30\text{m}$	$\leq 18\text{s}$	

(2) 通过三峡大坝的船舶以及航行于三峡库区长江干流非急流航段的客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船的电动和电动液压操舵装置应备有应急能源。除转舵扭转不大于 $16\text{kN}\cdot\text{m}$ 的上述船舶可采用蓄压器或手动液压泵作应急能源外，其余均应采用蓄电池组或应急发电机组作应急能源。

第3节 电气设备

2.3.1 一般要求

2.3.1.1 除本节有明确规定外，涉及船舶航行和安全的电气设备的设计、制造、试验和安装应符合本局接受的中国船级社相应规范或接受的标准的有关规定。

2.3.1.2 船上的电气设备应能安全操作，并应保证旅客、船员及船舶的安全，免受电气事故的危害。

2.3.2 主电源的一般要求

2.3.2.1 主电源装置应能确保为保持船舶处于正常操作状态和满足正常居住条件所必需的所有电气设备供电。

2.3.2.2 自航船舶应至少设置两组主电源装置。非自航船舶可按使用所需设置主电源装置。

2.3.2.3 主电源装置可采用：

- (1) 由独立的原动机驱动的发电机组；
- (2) 由推进主机驱动的发电机；
- (3) 蓄电池组。

2.3.2.4 对设有交流发电机组时，应能保证在任何情况下起动本船最大容量电动机所产生的系统电压的降低，不致引起运行中的任何电机失速和其他设备失效。容量特大的侧推装置电动机，可以在所有发电机投入工作情况下起动，但不应导致运行中的任何电机失速和其他设备失效。

2.3.3 主电源的配备

2.3.3.1 对于动力操舵装置、为主机服务的各种辅机、消防泵、舱底泵等船舶正常运行所必需的均为电力供电时，应至少设置 2 台与主机独立的发电机组。

这些发电机组的台数和容量，应能在任一发电机组停止工作时，仍能继续对保障船舶正常航行、船舶安全及冷藏货物所必需的设备供电。同时，最低舒适的居住条件也应得到保证，至少应包括适当的炊事、食品冷冻、机械通风、卫生和淡水设备的供电。

2.3.3.2 船舶下列情况之一时，可只设 1 台与主机独立的发电机组：

- (1) 由推进主机带动一套下列设备：舵机油泵、为主机服务的各种辅机、消防泵、舱底泵，且船舶安全所必需的用电设备如航行信号设备、通信和报警设备及照明等能由蓄电池供电时；
- (2) 当设置主机轴带发电机，且不论推进主机和轴系的速度和旋转方向如何，由推进主机驱动的发电机电压和频率的波动均能使本节 2.3.2.1 所述的设备处于正常工作状态时。

2.3.3.3 对于船舶安全所需的全船动力设备不依靠电力供电时，应设置 2 组蓄电池作船舶主电源。

2.3.3.4 对于本节 2.3.3.2 (1)、2.3.3.3 所述每组蓄电池组的容量应能在整个航程相适应的时间内，足以对维持船舶安全所必需的用电设备供电，至少能维持其用电设备 4h 的供电。

2.3.3.5 若变压器构成本节 2.3.3.1 要求的主电源供电系统的必要部分时，则其容量和台数应能在其中 1 台停止工作的情况下，仍能保证向航行安全所要求的设备供电，且最低舒适居住条件也应得到保证，至少应包括照明及适当的炊事、食品冷冻、机械通风、卫生和淡水等设备供电。

当船舶按照本节 2.3.3.2 (1) 的规定设置电源时，允许只设 1 台变电设备。

2.3.4 应急电源的一般要求

2.3.4.1 应急电源应选用独立的蓄电池组或发电机组。

2.3.4.2 应急电源应能在主电源失效时自动供电。在主配电板或机舱主机操纵台附近应设有标明应急电源正在供电的听觉和视觉信号，并附有消声装置。

2.3.4.3 当应急电源为发电机组时，在主电源失效的情况下，应急发电机组应能自动起动、自动投入电网供电。

应急发电机组的自动起和自动投入电网供电的全过程应不超过 30s（起动次数 unlimited），

自动起动失败和自动投入电网失败后，应发出听觉和视觉报警信号。

2.3.4.4 应急电源的容量必须保证在主电源失效时，应至少向本节 2.3.7 所述的应急负载同时供电 1h。若应急电源为蓄电池组时，该蓄电池组应能承载应急负载而不必充电，在整个供电期间蓄电池的电压变化在其额定电压的 $\pm 12\%$ 之内。

2.3.4.5 在应急照明线路上不应设置开关（驾驶室除外）。应急照明灯应有明显的红色标志，或在结构上与一般照明灯不同。

2.3.5 应急电源的设置

2.3.5.1 航行于急流航段且转舵扭矩大于 $16\text{kN} \cdot \text{m}$ 的船舶，应设置蓄电池组作应急电源。

2.3.5.2 转舵扭矩大于 $16\text{kN} \cdot \text{m}$ 的下列船舶应设置应急电源：

- (1) 通过三峡大坝的船舶；
- (2) 航行于三峡库区长江干流非急流航段的客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、油船、液化气体船、化学品船。

2.3.5.3 第 1 类客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船）应设置应急电源。

2.3.6 应急电源的安装

2.3.6.1 应急发电机组或应急蓄电池组及其配电装置应安装在防撞舱壁以后、机炉舱以外，干舷甲板上或干舷甲板以上的舱室内。

2.3.6.2 应急蓄电池组与应急配电板和充电装置不应安装在同一舱室内，但应尽量靠近。当主配电板所在处所发生火灾或其他事故时，不致妨碍应急配电板的功能。

2.3.6.3 应急发电机组应与应急配电板安装在同一舱室内。

2.3.7 应急电源供电范围

2.3.7.1 应急动力负载应特别考虑下列各项：

- (1) 操舵装置的动力及控制设备；
- (2) 供电给通信导航设备、应急照明负载等的变流机组（若设有时）；
- (3) 本篇第3章所要求的电动消防泵之一（设有应急发电机组时）。

2.3.7.2 其他应急负载应特别考虑下列各项：

- (1) 下列处所的应急照明负载：
 - ① 主机操纵台的上方；
 - ② 主配电板及应急配电板的前后方；
 - ③ 机炉舱及其出入口处，应急逃生出口处；
 - ④ 广播室及无线电室；
 - ⑤ 所有服务及起居处所内的通道、梯道、出口；
 - ⑥ 通往救生艇、救生舢板存放处、登乘处的通道、梯道、出口；
 - ⑦ 救生艇、救生舢板的存放处及登乘处；
 - ⑧ 公共处所及超过 16 人的客舱；
 - ⑨ 舵机舱；
 - ⑩ 驾驶室；
 - ⑪ 机舱集中控制处所及机舱集中监视处所；
 - ⑫ 灭火控制室；
 - ⑬ 开式滚装/车辆处所、闭式滚装/车辆处所。
- (2) 下列设备的应急电源供电：
 - ① 航行灯和信号灯；

- ② 磁罗经;
- ③ 传令钟;
- ④ 二氧化碳释放预告报警装置;
- ⑤ 探火和失火报警系统、手动失火报警按钮装置;
- ⑥ 紧急（集合）报警装置。

2.3.8 临时应急电源的设置

2.3.8.1 当按照本节 2.3.3.1 的规定设置主电源的船舶，应至少设置一组蓄电池用作临时应急电源，已设置蓄电池组作为应急电源的船舶除外。

2.3.8.2 船长 $\geq 50\text{m}$ 的餐饮趸船，应设有蓄电池组作为船舶临时应急电源。

2.3.8.3 临时应急电源（蓄电池组）在主电源失效时，应能自动接入本节 2.3.9 所规定的设备，且应能承载临时应急负载在整个供电期间保持其电压变化在额定电压的 $\pm 12\%$ 以内而不必再充电。

2.3.8.4 临时应急电源蓄电池组及其配电装置应安装在防撞舱壁以后、机炉舱以外、干舷甲板上或干舷甲板以上的舱室内。

2.3.8.5 在临时应急照明线路上不应设置开关（驾驶室除外），且临时应急照明灯应有明显的红色标志或其灯具在结构上与一般照明灯不同。

2.3.9 临时应急电源的供电范围

2.3.9.1 除本节 2.3.9.3 要求外，临时应急电源（蓄电池组）的容量应至少向下列设备同时供电 0.5h:

- (1) 临时应急照明;
- (2) 紧急（集合）报警装置;
- (3) 探火和失火报警系统、手动失火报警按钮装置;
- (4) 机电设备故障检测报警系统;
- (5) 船内通信系统;
- (6) 操舵控制系统;
- (7) 失控信号灯。

2.3.9.2 临时应急照明的设置应特别考虑下列处所:

- (1) 主机操纵台处;
- (2) 主配电板（应急配电板）的前后方;
- (3) 公共处所以及超过16人的客舱;
- (4) 所有服务及起居处所内通道、梯道、出口;
- (5) 机舱集中控制处所及机舱集中监视处所;
- (6) 驾驶室。

2.3.9.3 餐饮趸船的临时应急电源（蓄电池组）的容量应至少向下列设备同时供电 0.5h:

- (1) 下列处所的临时应急照明:
 - ① 厨房;
 - ② 超过 16 人的客房和娱乐场所;
 - ③ 所有服务及起居处所内通道、梯道、出口;
 - ④ 锚泊灯。
- (2) 探火和失火报警系统、手动报警按钮装置;
- (3) 扩音（广播）系统（设有时）;
- (4) 紧急（集合）报警装置（设有时）;

(5) 二氧化碳释放预告报警装置（设有时）。

2.3.9.4 船长<50m 的餐饮趸船，可不设置临时应急电源，但应设置本节 2.3.9.3（1）所要求的临时应急照明，其临时应急照明可采用自带蓄电池（可充电）的照明灯具。

2.3.10 照明

2.3.10.1 主照明系统应向全船旅客和/或船员通常能到达和使用的部位提供充足的照明，并由主电源供电。

2.3.10.2 主照明系统的布置应在主电源、相关的变换设备（如设有时）、主配电板和主照明配电板的处所发生火灾或其他事故时，不会造成应急照明系统失效。

2.3.10.3 应急照明、临时应急照明的设置应满足本节的有关规定。

2.3.10.4 应急照明的布置应在应急电源、相关的变换设备（如设有时）、应急配电板和应急照明配电板的处所发生火灾或其他事故时，不会造成主照明系统失效。

2.3.10.5 船舶的正常照明线路不应兼作应急照明线路。

2.3.10.6 I 型客滚船、II 型客滚船、船长 50m 及以上的第 1、2 类客船、船长 50m 及以上的餐饮趸船，均应在包括梯道和出口在内的脱险通道全线（包括拐弯和叉路口）距甲板高度不超过 0.3m 处，应设置本局接受的标准的灯光或荧光条形显示标志。该显示标志应使乘客能辨认出整个脱险通道出口。

若采用灯光，则应由应急电源或临时应急电源供电。

2.3.10.7 I 型客滚船应设置附加应急照明，并应符合下列规定：

- (1) 旅客公共处所和通道应设置附加应急照明，在所有其他电源故障及任何横倾状态下，应能连续工作 1h；
- (2) 提供的照明应能容易见到到达逃生的紧急出口；
- (3) 附加应急照明的电源应是设置于灯具内的蓄电池，该蓄电池应能连续充电且保证在所有其他电源故障时自动投入使用；
- (4) 附加应急照明设备应有明显的故障指示；
- (5) 设置在灯具内部的蓄电池应定期更换，其间隔期考虑到蓄电池在使用中所经受的环境条件规定的使用寿命；
- (6) 在每一船员处所通道、娱乐场所和通常有人的工作处所，除非设有上述要求的附加应急照明，否则应配备可携式充电电池灯。

2.3.11 航行灯、信号灯

2.3.11.1 航行灯、信号灯的设置、安装应符合本篇第 7 章信号设备号灯的有关规定。

2.3.11.2 航行灯控制箱应由两路供电，对不要求设置应急电源的船舶，两路电源之一必须由主配电板直接供电，另一路可由主配电板供电的分电箱供电；对要求设置应急电源的船舶，其中一路应由主配电板供电，另一路应由急配电板供电。

当主电源符合本节 2.3.3.2（1）、2.3.3.3 规定的船舶，当其航行灯、信号灯均由 1 只控制箱供电时，可只设一路电源。

2.3.11.3 航行灯控制箱应设有每只航行灯发生故障的听觉和视觉报警信号装置。

2.3.11.4 每只航行灯（在控制箱上）应设有单独的控制开关、熔断器和开闭指示装置，并应设有相应铭牌或标志。

2.3.11.5 每只信号灯应由设在驾驶室的信号灯控制箱引出的独立分路进行控制和保护。信号灯控制箱应设有与信号灯颜色与信号一致的工作指示灯。

2.3.11.6 闪光灯控制箱应装于驾驶室内，其箱上应设有电源指示灯和工作指示灯。

闪光灯的电源指示灯和工作指示灯应设置在面对驾驶员便于观察的位置。

闪光灯应设有自动控制装置。当自动控制装置失效时，应能手动控制。

2.3.11.7 对驳船、非自航船、趸船等其他无人驾驶的船舶，其信号灯控制箱可设置在值班室或便于管理的场所。

2.3.12 触电、电气火灾及其他电气灾害的预防措施

2.3.12.1 接地措施如下：

(1) 电气设备的带电部件以外的所有可接近的金属部件均应接地，但下列情况可除外：

① 工作电压不超过 50V 的设备，对交流，此项电压为方均根值，且不得由自耦变压器取得此项电压；

② 由只供一个用电设备的专用安全隔离变压器供电，且电压不超过 250V 的设备；

③ 具有双重绝缘和（或）加强绝缘的可携式设备；

④ 为防止轴电流的绝缘轴承座。

(2) 电气设备的接地应满足下列要求：

① 当电气设备直接紧固在船体的金属结构上或紧固在与船体金属结构有可靠电气连接的底座（或支架）上时，可不另设置专用导体接地；

② 不论是专用导体接地或靠设备底座（或支架）接地其接触面均须光洁平贴，保证有良好的接触，并应有防止松动和生锈的措施；

③ 若采用专用导体接地，则其导体应用铜或导电良好的耐蚀材料制成，必要时应有防止机械损伤及防蚀措施。不同型式的铜接地导体的标称截面积不应小于表 2.3.12.1 的规定；

接地导体的截面积 表 2.3.12.1

接地导体的型式	相关的载流导体截面积S	铜接地导体的最小截面积 Q
软电缆或软电线中的连续接地导体	$S \leq 16\text{mm}^2$	$Q = S$
	$S > 16\text{mm}^2$	$Q = S/2$ ，但不小于 16mm^2
固定敷设电缆中的连续接地导体	$S \leq 16\text{mm}^2$	$Q = S$ ，但不小于 1.5mm^2
	$S > 16\text{mm}^2$	$Q = S/2$ ，但不小于 16mm^2
单独固定的接地导体	$S \leq 2.5\text{mm}^2$	$Q = S$ ，但不小于 1.5mm^2
	$2.5\text{mm}^2 < S \leq 120\text{mm}^2$	$Q = S/2$ ，但不小于 4mm^2
	$S > 120\text{mm}^2$	$Q = 70\text{mm}^2$

④ 可移动和可携电气设备的不带电的裸露金属部分，应以附设在软电缆或软电线中的连续接地导体，并通过插头和插座接地，其接地导体的截面积应符合本节表 2.3.12.1 的规定。

(3) 电缆的接地应满足下列要求：

① 电缆的金属护套或金属外护层应于两端作有效接地，但最后分路允许只在电源端接地。对于控制和仪表设备的电缆，由于技术上的原因，若一端接地较为有利时，则无需两端接地；

② 电缆的金属护套或金属外护层可采用下列方式之一进行接地：

(a) 用金属夹箍夹住，并以专用铜接地导体连接至船体的金属结构上。该接地导体的截面积 Q 与电缆导体截面积 S 间的关系应符合下列规定：

当 $S \leq 25\text{mm}^2$ 时， $Q \geq 1.5\text{mm}^2$ ；

当 $S > 25\text{mm}^2$ 时， $Q \geq 4\text{mm}^2$ ；

(b) 用专用接地填料函接地，但填料函应能保证有效的接地连接；

(c) 用电缆紧固件接地，这些电缆紧固件应以耐腐蚀的金属材料制成，并应能使电缆金属护套或金属外护层与地之间有良好的接触。

(4) 为防止静电放电危害,凡用作易燃液体和能发出可燃气体和/或产生易燃粉尘固体的货舱(柜)、处理装置和管系,而非直接或通过支承件焊接固定安装在船体上,应加专门的接地搭接片,该接地搭接片应用铜或导电良好的耐腐蚀材料制成,其截面积应不小于 10mm^2 。

(5) 非金属船的电气设备的金属外壳及带电部件以外的所有可接近的金属部件应采用连接导体联在一起,以形成一个连续和完整的接地系统,连接至面积不小于 0.2m^2 、厚度不小于 2mm 的金属接地板上,该金属地板的安装位置应保证在任何航行状况下均能浸没在水中,且应具有防腐性能。

2.3.12.2 防触电和防火措施如下:

(1) 电气设备在设计和安装上应能有效地防止操作人员及相关人员意外地触及带电部件和具有炽热表面的部件,电气设备的操作部件(如手柄、按钮等)应设计成与带电部件之间有良好的绝缘;

(2) 工作电压大于 50V 的电气设备应设有安全防护措施,其带电部件不应外露;

(3) 在系统和线路设计上应能达到电气设备经开关或控制器断开电源后,原则上不应经系统和本身控制电路或指示灯继续保留电压。但整步表开关及 24V 蓄电池线路可除外;

(4) 可携电气设备应采用下列任一种形式:

① 用附设在软电缆或电线中的连续接地导体可靠接地设备;^①

② 具有双重绝缘的设备;^①

③ 由只供一个用电设备的安全隔离变压器供电的设备;^①

④ 工作电压不超过 50V 的设备。^②

(5) 若采用电压为 1kV 以上至 11kV 的交流高压电气装置,应采取本局认为必要的特殊预防措施,以保证正常工作和人身安全;

(6) 电气设备不应贴近燃油舱、油柜或双层储油舱等外壁上安装。若电气设备必须在此类舱壁外表面安装时,则其与舱壁表面至少应有 50mm 距离;

(7) 调节电阻、启动电阻、充电电阻、电热器具以及其他在工作时能产生高温的电气设备,在安装时应有防止导致附近物体过热和起火的措施,上述设备严禁在燃油舱、油柜或双层储油舱等外壁表面安装;

(8) 当电气设备的外壳温度高于 80°C 时,应有隔热防护措施;

(9) 电气设备不应安装在有任何可燃混合气体易于积聚的处所,包括油船上的这类处所或专门存放蓄电池的舱室、油漆间、乙炔间或类似处所。除非这些设备是:

① 操作所必需的;

② 不致点燃可燃混合气体的型式;

③ 适用于有关处所;

④ 经试验证明在可能遇到的灰尘、蒸汽或气体中能安全使用者。

(10) 在有爆炸危险的处所中,不准安装插座。

2.3.12.3 系统和线路保护措施如下:

(1) 第1类客船、I型客滚船、II型客滚船、滚装货船、油船(驳)、散装运输液化气体船、散装运输危险化学品船及载运危险货物的船舶应采用对地绝缘配电系统;

(2) 对地绝缘的配电系统,不论是一次系统还是二次系统,均应在主配电板和应急配电板上设有指示绝缘系统对地绝缘情况的兆欧表或指示灯或连续监测绝缘电阻的监测装置。当采用指示灯时其功率应不大于 15W ,并应按钮控制;第1类客船、I型客滚船、II型客滚船、滚装货船、油船(驳)、散装运输液化气体船、散装运输危险化学品船及载运危险货物船应

^① 设备的工作电压均不应超过 250V 。

^② 在特别容易触电的狭窄或特别潮湿处所中,应采用工作电压不超过 24V 的可携设备。

采用连续监测绝缘电阻的监测装置，并应在绝缘电阻异常低时发出听觉和视觉报警信号；

(3) 每一独立电路均应设有可靠的短路保护和过载保护；操舵装置的电力供电电路，只应设置短路保护；

(4) 各保护电器的选择、安排和功能应使系统的保护具有选择性，以保证某处发生故障时，仅切断故障电路，保持对非故障电路的连续供电。同时，尽可能消除故障的影响和发生火灾的危险；

(5) 应有标明每一电路的过载保护电器额定值或相应的整定值的耐久标志，该标志应设于保护电器的所在位置；

(6) 所有电缆和电气设备的外接线至少应为滞燃型。在特殊需要的情况下，如对射频电缆可作适当处置；

(7) 电气设备的电缆和电线应尽可能地远离厨房及其他有高度失火危险的区域或处所；

(8) 电缆的敷设应避免擦伤和其他损害，露天甲板和易受机械损伤的场所应有防护措施；

(9) 所有电缆的终端和接头，应采取有效措施以保证电缆的原有电气、机械及滞燃性能不受损害；

(10) 照明线路及电热器具线路的电缆应采取措施以防止灯泡及发热元件产生的热量超过电缆的许用温度，并能防止其周围的材料发生过热现象；

(11) 第1、2、3类客船、I型客滚船、II型客滚船的起居处所和服务处所应敷设无卤电缆；

(12) 需在失火状况下工作的设备的电缆^①，包括其供电电缆^②，如穿过较大失火危险处所^③和客船主竖区，则除了这些区域本身的电缆以外，应采用耐火电缆。但下列设备可以除外：故障安全系统；有自我检测功能的系统；双套设备，且其电缆是远离分开敷设的；

需在失火状况下维持工作的设备包括：紧急集合报警系统；探火和失火报警系统；二氧化碳预施放报警装置；扩音（广播）系统；应急照明；本节2.3.10.6所述的低位照明（若采用灯光时）。

(13) I型客滚船在车辆处所失火情况下需继续工作的设备的车辆处所电缆，包括其供电电缆，应采用耐火电缆。这类电缆至少应包括本节2.3.12.3（12）所述的设备及电视监视系统、舵机系统、指挥电话、应急消防泵的供电电缆和控制电缆；

(14) I型客滚船的开式/闭式车辆处所内应设有电视监视装置，以便在船舶航行时，驾驶室能观察到车辆的移动或未经允许的乘客进入。

2.3.12.4 防雷电措施如下：

(1) 当船舶钢桅顶端装有电气设备或采用非金属桅时，每一桅杆上应装设可靠的避雷装置；

(2) 避雷装置应由接闪器（避雷针）、引下线和接地装置组成；

(3) 接闪器应采用铜质、钢质或其他导电性能良好的金属（如铝合金）制成，铜杆接闪器直径应不小于12mm，钢杆接闪器直径应不小于25mm，铝合金杆接闪器直径应不小于16mm，其尖端应作防腐处理；

(4) 接闪器顶端高出桅顶或桅顶上的电气设备的距离应不小于300mm；

(5) 接闪器与船体之间的引下线的截面积，对铜引下线应不小于70mm²，钢引下线应

^① 在电缆用于需在失火状态下工作设备的情况下，该耐火电缆应从控制/监视屏延伸至用于相关处所或区域的最接近的分配电板。

^② 在供电电缆用于需在失火状态下工作设备的情况下，该耐火电缆应从装有这些设备的供电点延伸至用于相关处所或区域的最接近的分配电板。

^③ 这里的“较大失火危险处所”系指机器处所、具有失火危险的服务处所，要求安装合格防爆电气设备的围蔽或半围蔽危险处所。

不小于100mm²，铝合金引下线不小于84mm²；

(6) 当船舶设有金属桅杆时，接闪器可直接焊接或铆接在桅杆上，如桅杆与船体采用焊接，此时可不另设引下线；

(7) 当船舶采用活动桅杆时，活动桅杆与船体应有可靠电气连接，其连接软缆的截面积与引下线的要求相同；

(8) 对非金属船，避雷装置的引下线应与永久接至水中的专用接地板进行连接。

2.3.12.5 电热器具的防火措施如下：

(1) 每个具有成套装置的电热器和电炊设备，不论是固定安装还是可移动的，均应由相应的分配电板设独立馈电线供电，并应由固定安装的能切断所有绝缘极的联动开关进行控制。若电热器和电炊设备通过插座连接时，多极控制开关应安装在插座之前或者选用带开关联锁插座；

(2) 电热器和电炊设备的安装应保证对甲板、舱壁或其他周围的物品不致产生过热和火灾的危险。禁止使用加热元件外露的电热器和电炊设备；

(3) 在有可燃性气体和尘埃积聚的处所，不得装设电热器和电炊设备；

(4) 所有电取暖器必须固定安装，并应满足本节2.3.12.5 (1) 的有关规定；

(5) 电取暖器的结构、防护和安装应使得衣服和易燃物品与之接触时不会引起火灾。其顶部结构应使物品不可能在其上搁置；

(6) 当电取暖器的温度超过允许极限时应能自动切断电源；

(7) 当电取暖器安装在舱壁衬板里面时，应用不燃材料制成的护板分隔以防止热量在衬板里层积聚；

电取暖器后面与舱壁之间应至少留有25mm的自由空间，以使舱壁不致过热和供空气循环流通。

(8) 厨房电炊设备应有坚固的防护罩，电炊设备及电缆应固定安装；

对可移动的电炊设备应符合本节2.3.12.2 (4)、2.3.12.5 (1) 的有关规定。

(9) 电炊设备的结构应保证当有液体或食品溢出时，不致损坏绝缘和发生短路。

第4节 机舱自动化

2.4.1 一般要求

2.4.1.1 本节适用于设有对机电设备和装置进行控制的自动控制和/或遥控系统（以下称为“自动化系统”）的内河民用船舶。

2.4.1.2 自动化系统包括控制系统、安全系统和报警(包括显示)系统。

2.4.1.3 设置机舱自动化系统的船舶的安全性，应与机电设备有人直接看管的船舶相同，并应有措施保证在自动化系统失效时能在机旁对机电设备进行有效的人工操作。

2.4.1.4 除本节明确规定外，尚应符合经本局接受的中国船级社相应规范或其他等效标准。

2.4.2 控制、监测、报警和安全系统的一般要求

2.4.2.1 控制系统应使机、电设备在其工作范围内稳定运行。

2.4.2.2 控制系统的执行器在动力失效时，应不致使被控设备出现不安全状态。

2.4.2.3 控制系统的动力源失效时，应进行听觉和视觉报警。

2.4.2.4 遥控或自动控制系统的机、电设备，仍应设有机旁控制，以便在遥控或自动控制系统发生故障或失效时能有效切换到就地手动控制。

2.4.2.5 当设有遥控或自动控制时，应在有关的控制处所装设相应的显示仪表，以便

进行可靠地监视和控制。

2.4.2.6 报警系统的设计应尽可能与控制系统独立。当控制系统发生任何故障时，不应妨碍报警动作。

2.4.2.7 报警系统的警报应同时发出听觉和视觉信号，且应装设警报的应答消声装置。报警系统发出的警报经值班人员应答消声后，视觉信号必须保留到故障消失为止。排除故障后，听觉和视觉报警器应能自动复位。

2.4.2.8 报警装置的各个视觉警报信号应设有显见的报警点地址；报警系统发出的警报经值班人员应答消声后，在第一个故障尚未排除而又发生了第二个故障时，听觉和视觉报警器要能再次动作。

2.4.2.9 机械及其安全和控制系统的故障报警信号能向多个处所发出警报的报警装置，当在机舱、监控室或监视室以外对该报警进行应答消声时，则机舱、监控室或监视室内的听觉和视觉警报信号不应被消除。

2.4.2.10 机械及其安全和控制系统的故障警报听觉信号应与其他正常的信号、电话信号和噪声易于区别。火警的声响警报及二氧化碳施放预告声响报警应与其他警报具有明显的区别。

2.4.2.11 报警系统应有自检功能，应考虑在报警系统自身电源线路的熔丝熔断及传感器至报警装置的线路短路或断路等情况发生时，能进行报警。

报警系统对设备进行监视时，应对报警装置的所有听觉和视觉信号进行试验。

2.4.2.12 报警系统应有对无意义的信号进行自动闭锁的设施。如对柴油机正常的停机过程中的滑油低压信号设置自动闭锁装置。

2.4.2.13 对设备的故障点设有自动补救设施时，为了便于对自动纠正的短期故障进行查找，报警系统应在应答前使报警信号予以锁定。

2.4.2.14 安全系统应尽可能设计成与控制系统和报警系统分开。控制和报警系统失效或发生误动作时，应不致妨碍安全系统的工作。

2.4.2.15 机、电设备设有安全系统时，当发生危及机、电设备的严重故障时，安全系统应能自动或手动地产生保护性动作，使其：

(1) 恢复正常的运行情况，如起动并投入备用设备，或使机电设备暂时调节至可以勉强运行的状态，如降低功率或转速等；

(2) 切断燃油或电源，使其设备停止运行。

当安全系统动作时，应发出听觉和视觉报警，以显示安全系统动作的原因。

2.4.2.16 安全系统应设置手动复位，以便当安全系统起作用使某一设备停止运行时，在未进行手动复位前，该设备不应自动再起动。

2.4.2.17 如设有越控设施以解除安全系统的某些保护动作时，此设施应能防止由于疏忽而触动。当安全系统的越控设施投入工作时，在有关控制处所应予以指示并发出报警。当越控结束后，安全系统的保护功能应能自动恢复。

2.4.3 控制、监测、报警和安全系统的供电

2.4.3.1 主机控制系统的电源应由 2 路独立专用的馈电线供电，其中 1 路应从主配电板供电，另 1 路由应急配电板或分电箱供电。2 路电源可用装在控制台内或其附近的手动或自动转换的开关进行转换。

2.4.3.2 对设有应急电源或临时应急电源的船舶，其主机控制系统在主电源供电中断时，应自动转换为应急电源或临时应急电源或应急变流机组供电，并应能继续有效地工作。

2.4.3.3 报警系统和柴油发电机组的控制系统，于主电源供电中断时应能自动从蓄电池电源获得持续供电，并应对蓄电池的供电予以指示。

对于安全和监测系统，于主电源供电中断时，亦应能自动接通蓄电池电源。

2.4.3.4 对 2.4.4.1——2.4.4.3 所述各系统，于主电源供电中断时均应予以听觉和视觉报警。

2.4.4 控制处所

2.4.4.1 控制处所系指驾驶室、监控室(监视室)、机旁控制处。

2.4.4.2 监控室(监视室)应位于机舱或与机舱相邻、船舶运行时振动尽可能小的地方。

2.4.4.3 监控室(监视室)应设计成具有隔声性能。室的围壁、门及窗的框架应为钢质或金属结构，壁上的玻璃应采用防碎型。室内应有良好的通风及应急照明。

2.4.4.4 控制处所内的监控设备、信号显示位置、操作手柄、开关、仪表等的布置应考虑利于操作、监视、维护以及人员安全。

2.4.4.5 监控室(监视室)应设有两个进出口通道，30m 以下的船舶可允许为一个进出口通道，其进出口应便于通至船舶的开敞处。

2.4.4.6 当船舶在任何状态航行时，对设有遥控主推进装置的各控制处所之间，应能进行控制的有效转换，且转换时不应影响船舶的运行状态。

2.4.4.7 机旁控制转换为遥控或自动控制，或者遥控、自动控制转换为机旁控制，应该只能在机旁控制处进行。监控室(若设有主推进装置遥控时)与驾驶室之间的控制转换应只能在监控室进行。

2.4.4.8 若几个控制处所均可对机械和附属设备进行控制时，在同一时间应只能由一个控制处所进行控制。

2.4.4.9 各控制处所都应设有表示某控制处所正在进行控制的指示。

2.4.4.10 各控制处所之间应设有通信设备。

2.4.5 主推进装置遥控

2.4.5.1 主推进装置遥控应能可靠、灵活地从遥控状态转换到机旁控制。

2.4.5.2 主推进装置遥控的操作应只由简单的动作组成。遥控系统的设计应满足主推进装置的操作程序。对于能换向的主柴油机应使其先换向而后起动，且应在主机低于换向转速时才能进行换向；对于带有离合器的主推进装置，脱开离合器时应使主机转速降至转速预定值运转，而合上离合器亦应在相应的主机转速预定值时进行。

2.4.5.3 主推进装置遥控系统失效时，应不致使主机(或螺旋桨轴)增加速度、改变运转方向及主机的误起动，并应使主机(或螺旋桨轴)转速基本保持不变，直至操纵转换到机旁控制为止。

2.4.5.4 遥控操纵主机或可倒、顺的传动离合器从最低转速转换到开始反向运转的时间，应不超过 15s。

2.4.5.5 遥控操纵的调速范围应不超过主机额定转速的 1.03 倍，并能维持主机最低工作稳定转速。

2.4.5.6 主推进装置遥控应采取措施避开或防止主机长期在临界转速范围内运转。

2.4.5.7 若主机的控制系统，具有起动失败时能自动再起动的程序，则起动失败的连续次数应不多于 3 次，当第 3 次起动失败时，即应自动停止起动，并在驾驶室、机舱进行听觉和视觉报警。

2.4.5.8 应设置有效的联锁机构，以防止在“转车机啮合”、“轴被制动器刹住”的情况下，遥控主机的起动。

2.4.5.9 电磁、气动或液压离合器，在电力、气压或液压不足时，应在驾驶室及机舱发出报警，此报警应尽可能在装置仍可运转时发出。

2.4.5.10 设有离合器的主推进轴系，当主机超速时应能自动停车(柴油机额定功率等于或小于 220kW 可免设)，并在驾驶室和机舱进行报警。

2.4.5.11 对设有可调螺距螺旋桨的主推进轴系，在螺距控制的液压系统的压力及电液控制系统的电力不足时，应在驾驶室和监控室（或监视室）发出报警，此报警应尽可能在装置仍可运转时发出。此外，尚应在驾驶室和监控室（或监视室）设有调距桨的螺距或桨角、液压系统的液压及电液系统的供电等的显示。

2.4.5.12 驾驶室应设有主机的紧急停车装置，该装置应与驾驶室控制系统完全独立。紧急停车装置失电时，应自动转换至蓄电池供电。

2.4.5.13 紧急停车装置应设有防止误操作的设施。

2.4.5.14 操作紧急停车时，应在各控制处所给予听觉和视觉报警指示。

2.4.5.15 驾驶室控制站的显示和报警项目应按表 2.4.5.15 的规定设置。

驾驶室的显示仪表和报警项目表

表 2.4.5.15

项 目		显 示	报 警	备 注
1	主机或螺旋桨的转速及转向	转速 转向		
2	主机起动空气压力	压力		带有离合器的 主机可不设置
3	主机超速		超速时	参见 2.4.5.10 的规定
4	主机或离合器的转向		错向	
5	控制系统的动力（电力、气压、液压）		失效	
6	离合器的动力（电力、气压、液压）		失效	参见 2.4.5.9 的规定

2.4.5.16 机旁控制处所的显示和报警项目应按表 2.4.5.16 的规定设置。

机舱的显示仪表和报警项目

表 2.4.5.16

项 目		显 示	报 警	备 注
1	主机或螺旋桨的转速及转向	转速 转向		
2	主机起动空气压力	压力		
3	滑油进机压力		低	
4	滑油进齿轮箱压力		低	
5	冷却水出机温度		高	
6	齿轮箱滑油温度或冷却水温度		高	
7	主机超速		超速时	参见 2.4.5.10 的规定
8	主机或离合器的转向		错向	
9	驾驶室遥控主机、离合器的换向指示	前进 后退		
10	主机紧急停车		动作时	
11	控制系统的动力 （电力、气压、液压）	电力指示灯 气、液压力表	失效	
12	离合器的动力 （电力、气动、液压）	电力指示灯 气、液压力表	失效	参见 2.4.5.9 的规定

注：表中 2、3、4、5、6、7 等如有随机显示仪表及报警装置可不需重复设置。

2.4.5.17 若设有机舱监控室（监视室），其显示仪表和报警项目应按表 2.4.5.17 的规定设置。

监视室或监控室的显示仪表和报警项目

表 2.4.5.17

项 目		显示	报警	备注
1	主机或螺旋桨的转速及转向	转速 转向		
2	主机起动空气压力	压力		
3	滑油进机压力	压力	低	
4	滑油进齿轮箱压力	压力	低	
5	滑油进增压器压力	压力	低	指独立润滑系统
6	冷却水出机温度		高	
7	冷却水膨胀箱水位		低	
8	齿轮箱滑油温度或冷却水温度		高	
9	排气温度	温度		每缸及排气总管设置 缸径小于 200mm 的各缸可免设
10	主机超速		超速时	参见 2.4.5.10 的规定
11	主机或离合器的转向		错向	
12	驾驶室遥控主机、离合器的换向指示	前进 后退		
13	主机紧急停车		停车	
14	控制系统的动力 （电力、气压、液压）		失效	
15	离合器的动力（电力、气压、液压）		失效	参见 2.4.5.9 的规定

2.4.5.18 驾驶室与机舱之间，应设有两套通信设备，其中之一为传令钟，另一通信设备为独立于主电源的声力通信系统。

2.4.5.19 驾驶室与监控室（监视室）之间，应设有一套独立于主电源的声力通信系统。

2.4.5.20 对于一人值班机舱的船舶（主推进装置驾驶室遥控、机舱、监控室仅一人值班的船舶），监控和轮机长室之间尚应设有声力通信系统。

2.4.6 电站

2.4.6.1 电站的自动控制系统应能保证供电的连续性。

2.4.6.2 发电机组的柴油机在遥控或自动控制状态时，应能灵活可靠地转换至机旁手动控制。

2.4.6.3 自动投入电网供电的备用发电机组，其自动开关的自动合闸仅限制为一次。

2.4.6.4 发电机组的柴油机应设置滑油进机压力低、冷却水出机温度高及超速和控制系统动力源失效的报警。

2.4.6.5 发电机组的柴油机应设有滑油进机压力、冷却水出机温度的显示。

2.4.6.6 发电机组自启动失败、自动投入电网失败、自动卸除非重要用途的负载和运行中电站发生失电等情况时，应进行报警。

2.4.7 燃油辅助锅炉

2.4.7.1 燃油辅助锅炉应设置水位、燃烧以及燃油温度或粘度（仅对设重质燃油）的自动控制，以保证在各种工况下，燃油辅助锅炉能保持稳定状态和工作安全。

2.4.7.2 燃油辅助锅炉的燃烧控制系统应保证顺序控制的自动点火时锅炉的安全。

2.4.7.3 燃油辅助锅炉应设置紧急停炉的措施，以保证炉膛熄火、点火失败、进入炉膛的空气失压、锅炉水位至极限低水位时能自动停炉。

2.4.7.4 燃油辅助锅炉应设置锅炉极限低水位、燃烧火焰熄灭、点火失败、重油油柜加热温度高的报警信号。

2.4.8 舵机系统

2.4.8.1 舵机系统应设置舵机电力失电、过载、油箱油位低、控制系统的电力、液压动力失效报警信号。

2.4.9 舱底水位检测

2.4.9.1 对于一人值班机舱的船舶，应在监控室设舱底水高水位报警。

2.4.10 探火及灭火

2.4.10.1 本条适用一人值班机舱的船舶。

2.4.10.2 机舱应设有固定式自动探火报警系统。

2.4.10.3 固定式自动探火报警系统应满足本篇第3章有关要求。

2.4.10.4 探火系统正常供电的电源发生故障时，应自动接至蓄电池电源，且应在驾驶室发出声、光报警。

2.4.10.5 火警探测器在机舱内安装的位置，应使可能发生的失火点都可以检测到。机舱内设置的探测器，其型式应不受机舱内通常的灰尘、气流、油雾、热气的影响而产生误报警。

2.4.10.6 在机舱出口处或监控室应设置遥控起动消防泵的装置。

2.4.11 小型船舶主推进装置驾驶室遥控的要求

2.4.11.1 本条适用于主机单机功率 220kW 及以下，主推进装置由驾驶室采用机械式、机械—气动式、机械—液压式远距离控制，且远轴控制距离 30m 及以下的船舶。其驾驶室应设有主推进装置的操纵台。机舱应设有主推进装置的机旁控制。

2.4.11.2 驾驶室主推进装置操纵台的操作开关、仪表应易于辨别。主推进装置遥控操纵机构与船舶其他设备操纵机构组成驾驶室集中控制台时，其操纵系统应各自独立互不干扰。

2.4.11.3 主推进装置的驾驶室与机旁控制处在同一时间内，只能由一个控制处进行控制，其控制的转换应设在机旁控制处。

2.4.11.4 主推进装置的遥控可为机械式、机械—气动式、机械—液压式系统，其操纵应以单手柄实现主推进装置的调速、换向，以及离合器的脱排和挂排。

2.4.11.5 主推进装置操纵机构应保证可靠的低速脱排、挂排后才能实现加速的操作。

2.4.11.6 主推进装置的操纵机构应能在控制的全程范围内保证驾驶室操纵与主推进系统的控制定位不致发生偏差。

2.4.11.7 允许在驾驶室操纵台设置主柴油机的单独起动操纵手柄或起动按钮。

若在驾驶室对主柴油机进行起动操纵，应保证柴油机起动后维持最低稳定转速运转。

若在机舱对主柴油机进行起动操纵、驾驶室主推进装置操纵手柄处在空车位置时，柴油机应维持最低稳定转速运转。

2.4.11.8 主推进装置机械式操纵装置的钢缆或链条的布置要尽量取直道，转角处应有定向滑轮，钢缆或链条的连接应牢固，钢缆连接处的扎结应互不相牵动。

2.4.11.9 主推进装置的气动和液压执行系统的阀件、管路、液压（气动）缸等应符合本章第2节的有关规定。

2.4.11.10 若主推进装置遥控的液压或气动系统为程序控制，则其设计应符合本节2.4.5.2的有关规定。

2.4.11.11 主推进装置的遥控系统在机舱内应设有应急脱扣装置，该装置平时应予以锁定，在应急时，应便于由驾驶室转换至机旁控制。

2.4.11.12 按本条要求的船舶，若机舱不经常有人值班，则驾驶室应按表2.4.11.12规定的设置显示仪表和报警项目。机舱应设置必要的显示仪表和听觉、视觉报警，其听觉、视觉报警可仅需设置消音及测试按钮。

驾驶室的显示仪表和报警项目表

表 2.4.11.12

项目		显示	报警	备注
1	主机或螺旋桨的转速及转向	转速 转向		
2	滑油进机压力	压力	低	
3	冷却水出机温度	温度	高	显示与报警可采用其中之一，若由驾驶室起动主机则应有显示
4	滑油进齿轮箱压力	压力	低	
5	控制系统的动力（电力、气压、液压）	压力		
6	起动空气压力或起动蓄电池电压	气压 电压		

2.4.11.13 驾驶室应设有主机的停车装置，该装置应与驾驶室的主推进装置控制系统完全独立。

2.4.11.14 驾驶室与机舱应设有车钟或其他形式的联系装置。

第3章 消防

第1节 一般规定

3.1.1 一般要求

3.1.1.1 除另有规定外，本章的规定适用于内河船舶。

3.1.1.2 本章对油船（油驳）的规定适用于载运闪点不大于 60℃ 油类的油船（油驳）。除本章明确规定者外，载运闪点大于 60℃ 油类的油船应满足对货船的有关规定，但水灭火系统应分别满足本章 3.4.3 对油船的规定。

3.1.2 产品的认可

3.1.2.1 除另有规定外，凡用于船舶消防的主要材料、设备、装置等，均应按现行有效的《船用产品检验规则》的规定进行。产品持证与检验要求应满足第 1 篇附录 II 的要求。

3.1.3 代用品的采用

3.1.3.1 本章所规定的任何特定型式的设备、用具、灭火剂或装置，在不降低效能的情况下，经本局认可，可允许使用其他型式的设备等来代替。

3.1.4 防火控制图/消防设备布置图

3.1.4.1 I 型客滚船、II 型客滚船、船长 50m 及以上的客船（包括车客渡船、餐饮趸船）、2000 总吨及以上的货船、500 总吨及以上的油船均应布置有固定展示的防火控制图。

其他船舶应在船员处所固定展示包括有灭火设备、各舱室和甲板通道及通风等消防设施的布置和数量的消防设备布置图。

3.1.4.2 防火控制图应清楚地标明：“A”级、“B”级分隔围蔽的各防火区域，灭火站室的布置，探火和失火报警系统、固定式灭火系统及灭火设备、各舱室和甲板出入通道等设施的细目，以及通风系统，包括风机控制位置、挡火闸位置和服务于每一区域通风机识别号码的细目。

3.1.4.3 防火控制图应在船员处所固定展示，此外，还应有一套防火控制图永久性地置于甲板室外有醒目标示的风雨密封闭盒子里，以有助于岸上的消防人员。

3.1.4.4 防火控制图/消防设备布置图应采用国际海事组织 A.952 (23) 决议规定的“船舶防火控制图识别符号”。

3.1.5 定义

除另有规定外，本章的名词定义如下：

3.1.5.1 不燃材料——系指某种材料加热至约 750℃ 时，既不燃烧，亦不发出足量的造成自燃的易燃蒸气。这是通过规定的试验程序^①所确定。除此以外的任何其他材料，均为“可燃材料”。

3.1.5.2 “钢或其他等效材料”——系指本身或由于所设隔热物，经过标准耐火试验的相应曝火时间后，在结构性和完整性上与钢具有等效性能的任何不燃材料（例如设有适当隔热材料的铝合金）。

3.1.5.3 低播焰性——系指通过规定的试验程序^②，被试表面能有效地限止火焰的蔓延。

3.1.5.4 标准耐火试验——系指将需要试验的舱壁或甲板的试样置于试验炉内，加温

① 参见国际海事组织（IMO）大会通过的《国际耐火试验程序应用规则》

② 参见 IMO 大会通过的 A 653 (16) 决议《舱壁、天花板和饰面材料的表面可燃性耐火试验程序建议案》

到大致相当于下列标准时间—温度曲线的一种试验，试样暴露表面面积应不少于 4.65m^2 ，其高度(或甲板长度)应不少于 2.44m ，试样应尽可能与设计的结构近似，如适合时至少包括一个接头。标准时间—温度曲线是连接下列各温度点(在起始炉温以上测量)的一条光滑曲线：

自开始至满 5 min 时	556℃
自开始至满 10 min 时	659℃
自开始至满 15 min 时	718℃
自开始至满 30 min 时	821℃
自开始至满 60 min 时	925℃

3.1.5.5 A 级分隔——系指由符合下列要求的舱壁与甲板所组成的分隔：

- (1) 它们应以钢或其他等效的材料制造；
- (2) 它们应有适当的防挠加强；
- (3) 它们的构造，应在1h的标准耐火试验至结束时能防止烟及火焰通过；
- (4) 它们应用认可的不燃材料隔热，使在下列时间内，其背火一面的平均温度，较原始温度增高不超过 140°C ，且在任何一点包括任何接头在内的温度较原始温度增高不超过 180°C ；

“A—60”级	60 min
“A—30”级	30 min
“A—15”级	15 min
“A—0”级	0 min

- (5) 应按规定的试验程序^①，对原型舱壁或甲板进行一次试验，以保证满足上述完整性及温升的要求。

3.1.5.6 B 级分隔——系指由符合下列要求的舱壁、甲板、天花板或衬板所组成的分隔：

- (1) 它们的构造应在最初0.5h的标准耐火试验至结束时，能防止火焰通过；
- (2) 它们应具有这样的隔热值，使在下列时间内，其背火一面的平均温度，较原始温度增高不超过 140°C ，且在包括任何接头在内的任何一点的温度，较原始温度增高不超过 225°C ；

“B—15”级	15min
“B—0”级	0min

- (3) 它们应以认可的不燃材料制成，参与制造和装配的“B级分隔”所用的一切材料应

- 为不燃材料。但是，并不排除可燃镶片的使用，如这些材料符合本章的其他要求；
- (4) 应按规定的试验程序^①，对原型分隔进行一次试验，以保证满足上述完整性和温升的要求。

3.1.5.7 C 级分隔——系指以认可的不燃材料制成，它们不需要满足有关防止烟和火焰通过以及限制温升的要求。允许使用可燃镶片，如这些材料符合本章的其他要求。

3.1.5.8 连续 B 级天花板或衬板——系指只终止于“A”级或“B”级分隔的“B”级天花板或衬板。

3.1.5.9 主竖区——系指船体、上层建筑和甲板室以 A 级分隔分成的区段，它在任何一层甲板上的平均长度一般不超过 40m 。

3.1.5.10 起居处所——系指用作公共处所、居住舱室、办公室、医务室、走廊、厕所、浴室及类似处所。

3.1.5.11 公共处所——系指起居处所中用作大厅、会议室、阅览室、休息室、餐厅，

^① 参见国际海事组织 (IMO) 大会通过的《国际耐火试验程序应用规则》

以及类似的固定围蔽处所。

3.1.5.12 服务处所——系指用作厨房、配膳室、储藏室、不属于机器处所组成部分的工作间，以及类似处所和通往这些处所的围壁通道。

3.1.5.13 装货处所——系指一切用作装载货物的处所，以及通往这些处所的围壁通道。

3.1.5.14 机器处所——系指装有主机、辅机、锅炉、燃油装置、泵、发电机、通风机、冷藏机、集中空调机等机械设备的处所，修理间和类似处所以及通往这些处所的围壁通道。

3.1.5.15 燃油装置——系指为内燃机或燃油锅炉输送燃油的设备，并包括用于处理油类而压力超过 0.18MPa 的压力油泵、过滤器和加热器。

3.1.5.16 控制站——系指船舶无线电设备，主要航行设备或应急电源所在的处所，或者是指火警指示器或失火控制设备集中的处所。

3.1.5.17 滚装处所——系指通常不予分隔并延伸至船舶的大部分长度或整个长度的处所，能以水平方向正常装卸油箱内备有自用燃油的机动车辆和/或货物（在铁路或公路车辆、运载车辆（包括公路或铁路槽罐车）、拖车、集装箱、货盘、可拆槽罐之内或之上，或在类似装载单元或其他容器之内或之上的包装或散装货物）。

3.1.5.18 开式滚装处所——系指两端开口或一端开口的滚装处所，该处所通过分布在侧壁或天花板上的固定开口或从上部，提供遍及整个长度的充分有效的自然通风。固定开口的总面积至少为处所侧面总面积的 10%。

3.1.5.19 闭式滚装处所——系指既不是开式滚装处所，也不是露天甲板的滚装处所。

3.1.5.20 露天甲板——系指在上方并至少有二侧完全暴露在露天的甲板。

3.1.5.21 桑拿房——系指一种温度通常在 80℃—120℃之间的加温室，其热量由一种热表面提供（如电加热炉）。此加温室还可包括加热炉所在的处所和邻近的浴房。

第2节 火灾的防止

3.2.1 一般要求

3.2.1.1 应采取控制易燃液体渗漏和易燃气体体积聚的措施。

3.2.1.2 应限制可燃材料的使用。

3.2.1.3 应限制着火源，并将着火源与可燃材料和易燃液体隔开。

3.2.1.4 应设有控制处所内空气供给和易燃液体的装置。

3.2.1.5 应限制可燃材料，包括表面涂料在火灾中释放出的烟气和毒性物质的数量。

3.2.2 燃油、滑油系统和其他易燃油类的使用限制和布置

3.2.2.1 除另有许可外，不应使用闪点低于 60℃（闭杯试验，由认可的闪点仪测定）的燃油。

3.2.2.2 应急发电机组的柴油机，可以使用闪点不低于 43℃的燃油。

3.2.2.3 如有专门的措施，可使燃油的储藏处所或使用处所的环境温度低于该燃油闪点 10℃以下范围，可允许使用闪点低于 60℃，但不低于 43℃的燃油。

3.2.2.4 如满足以下条件时，可允许使用闪点低于 60℃，但不低于 43℃的燃油（例如为应急消防泵发动机供油、为主推进机舱外的柴油机供油）：

- （1）除布置在双层底舱内的燃油舱外，其他燃油舱柜应位于机器处所以外；
- （2）在燃油泵的吸油管路上设有油温测量装置；
- （3）燃油滤净器的进口侧和出口侧均设有截止阀和/或旋塞；
- （4）尽可能使用焊接结构的或圆锥型的或球型的管接头。

3.2.2.5 燃油系统布置：使用燃油的船舶，其燃油贮存和使用的布置应能保证船舶和船上人员的安全，除本篇第2章第2节的明确规定外，尚应符合下列规定：

(1) 在从燃油舱柜溢出或渗漏的燃油可能落于热表面而构成危险的位置，不应设燃油舱柜。应采取预防措施，防止燃油在压力下可能从油泵、滤器或加热器溢出而与热表面相接触；

(2) 在任一燃油舱柜或燃油系统的任一部分，包括注入管在内，应设有防止超压的设施。任何安全阀的溢油管以及空气管或溢流管，应延伸至安全的位置；

(3) 燃油管及其阀件和附件应用钢或其他经认可的材料制造；

(4) 若日用燃油舱柜或燃油沉淀舱柜设有加热装置时，应设置高温报警装置，以防止燃油温度超过闪点；

(5) 在燃油系统中，凡包含压力超过0.18MPa的加热燃油的任何部分，应尽实际可能不布置在隐蔽位置，以免不易观察其缺陷和泄漏；

(6) 燃油舱柜应配备安全有效的装置，以确定这些舱柜内的存油量。允许燃油舱柜装设平板玻璃油位计和带防护罩的玻璃管式油位计，但需在油位计与油柜之间装设自闭阀。油位计不得用塑料管制作。如使用测量管，则它们不得终止于任何有引燃从测量管溢出的燃油危险的处所，尤其不得终止于乘客或船员所在的处所。一般，它们不应终止于机器处所。若布置有困难，可允许其终止于机器处所，但应满足下列要求：

① 测量管终止于远离着火危险的位置，否则应采取预防措施，以防止从测量管口溢出的油与着火源接触；

② 测量管口装有自闭式关断装置，并在其下面装有一个小直径的自闭式旋塞，用于确定在关断装置被打开前没有燃油存在。应采取措施确保从旋塞溢出的油没有着火危险。

(7) 客船和500总吨及以上的货船，位于高压燃油泵与燃油喷油器之间的所有外部高压燃油输送管路，应设有一个能够容纳因高压管路破裂对漏出的燃油加以保护的套管管路系统。这种套管包括内装高压燃油管的外管，构成一固定组装件。套管管路系统还应包括一个收集漏油的装置。

3.2.2.6 滑油系统布置：对润滑系统的滑油的贮存和使用布置应能确保船舶和船上人员的安全，并至少符合本节3.2.2.5 (1)、(2)、(3) 和 (5)、(6) 的规定。

3.2.2.7 其他易燃油类的布置：在压力下使用于动力传动系统、控制和驱动系统以及加热系统中的其他易燃油类，其储藏和使用布置应保证船舶和船上人员的安全。在机器处所内应至少满足本节3.2.2.5 (1)、(2)、(3) 的要求。

3.2.2.8 不应在艏尖舱内装载燃油、润滑油和其他易燃油类。

3.2.2.9 在成品油可能渗透的处所，隔热表面应能防止油类或油气的渗透。

3.2.3 通风的关闭和停止装置

3.2.3.1 一切通风系统的主要进风口及出风口应能在通风处所外部加以关闭。

3.2.3.2 一切动力通风系统应设有能在失火时从其所服务的处所外面易于到达的位置将其停止的装置，此位置在其服务的处所失火时不应被隔断。

3.2.4 机器处所的特殊布置

3.2.4.1 机器处所供排气通风用的天窗、门、通风筒、以及其他开口的数量，应减少到符合通风及船舶正常、安全运行所需的最少数目。设有气体灭火系统保护的机器处所上述所有开口，应能在机器处所失火时，在该处所外部予以关闭。

3.2.4.2 机器处所的天窗应为钢质框架，其玻璃应有金属丝增强，并有格栅防护。应设置附连于其上的钢质外盖，并应能从该处所的外部予以关闭。

3.2.4.3 机器处所位于干舷甲板上的两舷的窗，应具有由钢或其他适宜材料制造的框

架,玻璃应以金属镶边并加以固定。设有气体灭火系统保护的机器处所其窗或开口应设有钢质封闭的外盖。

3.2.4.4 机器处所的限界面除本节 3.2.4.2、3.2.4.3 的规定外,均不应设窗,但不排除在机器处所内的控制室上使用玻璃窗。

3.2.4.5 主机总功率大于 440kW 的船舶,其主机、锅炉及发电机所在的处所的下列设备,应在该处所外设有控制设施,以便该处失火时能予以关停或关闭。

- (1) 通风机;
- (2) 燃油驳运泵、燃油装置所用的泵、滑油供应泵、热油循环泵和分油机(净油器),但不包括油水分离器;
- (3) 双层底以上的燃油舱柜供油管的截止阀或旋塞;
- (4) 对客船,其双层底以上的滑油舱柜供油管的截止阀或旋塞。

3.2.5 可燃材料的限制使用

3.2.5.1 用于外露表面使用的油漆、清漆和其他饰面材料等应经认可,且在高温时不致产生过量的烟及毒性产物。

3.2.5.2 客船尚应符合以下规定:

- (1) 起居处所、服务处所、控制站内的所有舱壁及其衬板、天花板、衬档及隔热物等均应应为不燃材料,若其表面需有贴面,则其贴面应具有低播焰性。但桑拿房不适用于本要求;
- (2) 上述(1)所规定的起居处所、服务处所内用于贴面的可燃材料,按所用厚度的面积所具有的发热值不应超过45MJ/m²。且其总体积不应超过相当于各围壁和天花板衬板合计面积上厚2.5mm装饰板的体积,若船上装有本章第7节规定的自动喷水器系统,则上述体积可包含某些用于建立C级分隔的可燃材料;
- (3) 帷幔、窗帘及悬挂的纺织品材料,以及地板覆盖物应具有阻止火焰蔓延的性能;
- (4) 用于进行低播焰性处理的防火涂料或阻燃剂以及低播焰性材料等应经认可,且在高温时不致产生过量的烟及毒性产物。

3.2.6 甲板基层敷料

3.2.6.1 起居处所、控制站、梯道及走廊内使用的甲板基层敷料(如敷设时)应为在高温时不易着火、不发生毒性和爆炸性危险的认可材料^①。

3.2.7 厨房

3.2.7.1 厨房升降机的通道围壁及各层甲板处的活动门及框架等应为钢质,并应有防止烟火从一层甲板间通至另一层甲板间的措施。客船上厨房升降机的通道围壁应为“A-0”级分隔。

3.2.7.2 厨房内设有燃油炉灶时,其日用燃油柜应远离燃油炉灶上方,且应装有闭路的注油装置和合适的透气、溢流装置。炉灶燃烧器的燃油供应,当厨房炉灶发生火灾时,应能在易于接近的地点予以控制。

3.2.7.3 厨房排烟设施应设有防止废油滴落灶台的装置。

3.2.7.4 厨房内设液化石油气炉灶时应满足以下要求:

- (1) 液化石油气的燃具、钢瓶、角阀及减压阀等均应符合国家有关标准;
- (2) 贮存的液化石油气量应仅供生活用量的需要,不得超额贮存,且气瓶应存放于开敞甲板或开口仅朝向开敞甲板的通风良好的处所;
- (3) 厨房应位于主甲板以上,其内不应设有通往位于其下方舱室的开口及梯道;

^① 参见 IMO 大会通过的 FTP Code 附件 1 第 2 部分《烟气及其毒性试验》。

(4) 厨房应有通向开敞甲板的门、窗，且应向外开启，并应能保证厨房舱室内其上部和下部空间有可流通的自然通风或机械通风；

(5) 液化石油气燃具应可靠地固定在设计位置上，且应有防止移动的措施；

(6) 液化石油气钢瓶应垂直地放置，应有牢靠的固定装置，固紧的瓶箍应能方便、快速的脱开，钢瓶底部应有防撞击的木质垫料；

(7) 液化石油气钢质管系的连接应采用焊接。燃具、阀件、检测仪表等与管路以及阀的连接可用螺纹连接，其结合处应装有耐油密封圈或涂以粘合剂，以保证气密；

橡胶软管与减压阀、燃具或钢管连接之处，应用金属管箍夹紧，管箍间的连接应可靠，拆装方便，并保证气密。

(8) 液化石油气管系进行强度和密性试验的试验压力应符合表3.2.7.4（8）的规定。

表 3. 2. 7. 4（8）

液化石油气管系	试验压力	
	强度试验（在车间）MPa	密性试验（装船后）MPa
钢瓶至减压阀管系	2.4	2.0
减压阀至燃具管系	0.2	0.1

3.2.8 其他

3.2.8.1 废物箱应用不燃材料制成，四周和底部应无开口。

3.2.8.2 具有可燃性的或遇火产生有毒气体的材料不应用于隔热目的。

3.2.8.3 如使用电取暖器，应予固定装设，其构造应能使失火危险减至最低程度。凡取暖器的电热丝暴露到可能因其热度而将衣服、帷幔或其他类似构件燃焦或着火者，概不得设置。

3.2.8.4 供服务用的电热设备，应固定安装设置，且应采取有效的隔热设施。

3.2.9 货油区域

3.2.9.1 自航油船处所的位置和分隔

(1) 机器处所应位于货油舱、污水水舱、货油泵舱和隔离空舱的后方，但不必位于燃油舱的后方。机器处所均应以隔离空舱或货油泵舱与货油舱和污水水舱隔开；

除主推进机械机器处所以外的其他机器处所，可准许位于货油舱和污水水舱的前方，但它们应以隔离空舱或货油泵舱与货油舱和污水水舱隔开，且该处所应具备与设置货油区域后方的机器处所等效的安全要求及适用的灭火装置。

(2) 起居处所、货油控制站、控制站及服务处所均应位于所有货油舱、污水水舱、货油泵舱和隔离空舱后方。分隔货油泵舱与起居处所、服务处所和控制站的任何公共舱壁、其构造应为“A—30”级分隔；

(3) 隔离空舱的长度应不小于500mm，其结构应是水密垂直舱壁；

(4) 应设有当甲板上溢油时与起居和服务区域隔开的设施，该设施可以是安装一个具有不低于100mm高度延伸到两舷的连续的固定挡板；

(5) 若确有必要，经船舶检验机构同意，150总吨及以下油船的驾驶室可设置于货油区域上方，但驾驶室应用一个高度为700mm的开敞空间使其与货油区域甲板隔开。

3.2.9.2 自航油船限界面开口的限制

(1) 通往起居处所、服务处所、控制站和机器处所的入口，空气进口或开口不应面向货油区域，若其位于上层建筑或甲板室的外侧时，则距离上层建筑或甲板室面向货油区域的端壁应不小于3m；

可准许在面向货油区域边界舱壁或在上述限制的3m范围内设置通向货油控制站和物料间这类服务处所的门,但是这些处所不得直接或间接通往起居处所、控制站或诸如厨房、工作间等服务处所,或可能含有油气着火源的类似处所。货油控制站和物料间这类服务处所的限界面应隔热至“A-30”级标准,但面向货油区域的限界面除外。在上述限制的3m范围内可设置螺栓紧固的板门,作为拆移机器之用。

(2) 驾驶室的门和窗,如其设计能保证驾驶室迅速而有效地达到气密,可允许位于上述(1)规定的限制范围之内;

(3) 面向货油区域和上述(1)所指限制范围内的上层建筑及甲板室侧壁上的窗和舷窗应为永闭(不能开启)型。这种窗和舷窗,对2000总吨及以上的油船,应按“A-60”级标准建造,对1000总吨及以上2000总吨以下的油船,应按“A-30”级标准建造,但驾驶室除外。在干舷甲板上第一层这种窗和舷窗应装有钢或其他等效材料制成的内盖。

对小于1000总吨的油船,其窗和舷窗可为活动气密式,并隔热至“A-0”级。

3.2.9.3 油驳的特殊要求

(1) 起居处所、服务处所及控制站均应位于所有货油舱、货油泵舱和用以隔开货油舱的隔离空舱的后方;

(2) 机器处所的位置应符合本节3.2.9.1(1)的规定;

(3) 甲板上的溢油设施应符合本节3.2.9.1(4)的规定;

(4) 面向货油区域及距离货油区域的端壁3m以内的上层建筑及甲板室舱壁上的门、窗均应为活动气密式;

(5) 居住舱室不应设在干舷甲板以下;

(6) 上层建筑和甲板室的通风入口和出口的布置不应面向货油区域,以使油蒸气进入起居处所的可能减至最小程度。

第3节 火灾的抑制

3.3.1 一般要求

3.3.1.1 设置的手动报警装置,应确保能随时可使用。

3.3.1.2 应通过耐热和结构性限界面将船舶分隔成若干个区域。

3.3.1.3 固定式探火和失火报警装置应适合于处所的性质。

3.3.1.4 限界面的隔热应充分考虑到处所与相邻处所的火灾危险程度。

3.3.1.5 在开口和贯穿处应保持分隔的耐火完整性。

3.3.2 探测和报警

3.3.2.1 I型客滚船、II型客滚船、船长50m及以上的客船(包括航行时间超过0.5h的车客渡船、餐饮趸船)、滚装货船、2000总吨及以上的货船、1000总吨及以上的油船以及主机总功率735KW及以上的自航工程船和推(拖)船应设置供发现火灾,人员立即通知驾驶室或值班室的手动报警装置。

3.3.2.2 下列船舶处所应设置固定式自动探火和失火报警系统:

(1) I型客滚船、II型客滚船、船长50m及以上的客船和餐饮趸船的起居处所、服务处所和控制站,包括走廊和梯道;

客房内的盥洗室无需装设感烟探测器,在极少有失火危险或没有失火危险的处所,如空舱、公共卫生间、二氧化碳室以及类似处所,不必安装固定式探火和报警系统。

(2) I型客滚船、II型客滚船及滚装货船的滚装处所;

(3) 船舶航行期间不是连续有人值班的主机的机器处所。

3.3.2.3 手动报警装置按钮的设置

(1) 手动报警装置的手动报警按钮应遍及起居处所、服务处所、控制站。每一通道出口处应装有一个手动报警按钮，在每一层甲板的走廊内，手动报警按钮应位于便于到达处，并使走廊任何部位与手动报警按钮的距离不大于20m。

3.3.2.4 火警指示装置的设置

(1) 火警指示装置应位于驾驶室或负责值班船员处所，以保证驾驶室或负责值班船员听到和看到该报警信号。火警指示装置设置于负责值班船员处所时，该处所与驾驶室之间应设有通信设施。

3.3.3 结构材料

3.3.3.1 船体、上层建筑、结构性舱壁、甲板及甲板室应以钢质或其他等效的材料建造。

3.3.3.2 机器处所限界面的舱壁和甲板应为钢质。

3.3.3.3 起居处所应以钢质舱壁及钢质甲板与其相邻的机器、装货及服务处所隔离。

3.3.3.4 服务处所、灯间、油漆间、灭火站室等均以钢质的舱壁及甲板分隔。

3.3.3.5 机器处所、服务处所、灯间、油漆间及灭火站室的门应为钢质。

3.3.4 客船的耐热和结构性分隔

3.3.4.1 主竖区

(1) 对单层甲板乘客区域面积大于800m²的 I 型客滚船、II 型客滚船、船长50m及以上第一、二类客船、船长50m及以上的餐饮趸船，其起居处所和服务处所内的船体、上层建筑和甲板室应以A级分隔分为若干个主竖区。阶层应减至最少，如属必需者，其隔热值也应为A级分隔。上述分隔的隔热值应符合表3.3.4.3 (1) ①及表3.3.4.3 (1) ②中相应表列的规定；

(2) 只要实际可行，舱壁甲板以上形成主竖区限界面的舱壁，应与直接在舱壁甲板以下的水密分舱舱壁位于同一直线上。每一主竖区的长度一般不超过40m，若为使其与水密分舱舱壁相一致，或者为了提供一个大型公共处所，此长度可放宽至48m；

(3) 这种舱壁应由甲板延伸至甲板，并延伸至船壳或其他限界面；

(4) 如果某一主竖区以水平A级分隔再分为若干水平区，则此项水平分隔应在相邻两个主竖区舱壁之间延伸，且延伸至船壳或其他外部限界面。并按表3.3.4.3 (1) ②中相应表列的规定予以隔热。

3.3.4.2 非主竖区限界面的舱壁

要求为A级和B级分隔的舱壁应由甲板延伸至甲板，并延伸至船壳或其他限界面。但对要求为B级分隔的舱壁，如果在舱壁两侧均设有至少与邻接舱壁具有同样耐火性能的连续B级天花板或衬板，该舱壁可终止于连续的天花板或衬板处。

3.3.4.3 舱壁及甲板的耐火完整性

(1) I 型客滚船、II 型客滚船、船长50m及以上第一、二类客船、船长50m及以上的餐饮趸船，其分隔相邻处所的舱壁和甲板的最低耐火完整性应分别符合表3.3.4.3 (1) ①及表3.3.4.3 (1) ②中相应表列的规定；

对两个均无自动喷水器系统保护的两个处所之间的限界面，当运用表 3.3.4.3 (1) ①及表 3.3.4.3 (1) ②确定其所适用的耐火完整性标准时，应采用表列两个等级中的较高值。

两个均有自动喷水器系统保护的两个处所之间的限界面，当运用表 3.3.4.3 (1) ①及表 3.3.4.3 (1) ②确定其所适用的耐火完整性标准时，应采用表列两个等级中的较低值。当一个装有喷水器系统区域和一个未装有喷水器系统区域在起居处所及服务处所内相接时，此区域之间的分隔应采用表 3.3.4.3 (1) ①及表 3.3.4.3 (1) ②所列两个等级中较高值。

分隔相邻处所舱壁的耐火完整性

表 3.3.4.3 (1) ①

处所	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
① 控制站	A-0c	A-0	A-15	A-0	A-60	A-30	A-60 A-15 ⁿ
② 走廊		C ^e	B-0 ^e	A-0 B-0 ^e	A-60	A-15 A-0	A-60 A-0
③ 起居处所 (卫生处所除外)			C ^e	A-0 B-0 ^e	A-60	A-15 A-0	A-60 A-0
④ 梯道				B-0 ^e	A-60	A-15 A-0	A-60 A-0
⑤ 机器处所					*	A-30	A-60 A-15 ⁿ
⑥ 具有失火危险的服务处所						*	A-60
⑦ 滚装处所							A-0

注: c——注有上角“c”者, 分隔驾驶室和海图室的舱壁可以为“B-0”级;

e——当该分隔为主竖区的限界面时, 应为A-0级分隔;

n——载运在油箱内备有闪点超过 60℃ (闭杯试验) 的自用燃料车辆的船舶 (如 II 型客滚船), 可采用两个等级中的较低值。

——注有“”者, 该分隔应为钢或其他等效材料, 但不要求为“A”级。

分隔相邻处所甲板的耐火完整性

表 3.3.4.3 (1) ②

甲板上处所 甲板下处所	①	②	③	④	⑤	⑥
① 控制站	A-0	A-0	A-0	—	A-0	A-15
② 走廊	A-0	A-0	A-0	—	A-0	A-15
③ 起居处所 (卫生处所除外)	A-0	A-0	A-0	—	A-0	A-15
④ 机器处所	A-60	A-60	A-60	—	A-60	A-60 A-15 ⁿ
⑤ 具有失火危险的服务处所	A-30	A-15 A-0	A-15 A-0	—	*	A-30 A-15 ⁿ
⑥ 滚装处所	A-60	A-60 A-15	A-60 A-15	—	A-60 A-15 ⁿ	A-0

注: n——载运在油箱内备有闪点超过 60℃ (闭杯试验) 的自用燃料车辆的船舶 (如 II 型客滚船), 可采用两个等级中的较低值。

——注有“”者, 该分隔应为钢或其他等效材料, 但不要求为“A”级。

为了确定相邻处所之间的耐火完整性标准, 所列处所按其失火危险程度分为①至⑦类。每类名称只是典型举例而不是限制。

对表 3.3.4.3 (1) ①及表 3.3.4.3 (1) ②的说明:

① 控制站:

驾驶室和海图室;

设有应急电源和应急照明电源的处所;

设有船舶无线电设备的处所;

设有失火报警设备或失火控制及灭火设备集中的处所;

位于机器处所之外的监视室或监控室。

② 走廊:

乘客及船员的走廊。

③ 起居处所:

本章 3.1.5.10 所定义的除走廊外的处所。

④ 梯道:

内部梯道（完全设在机器处所内者除外）以及通往上述梯道等的环围。

⑤ 机器处所:

设有主机、发电机组、锅炉以及燃油装置的类似处所以及通往这些处所的围壁通道。

⑥ 具有失火危险的服务处所:

厨房、设有烹调设备的配膳室;

油漆间、灯间及易燃液体的贮存处所等。

⑦ 滚装处所和车辆处所

本章 3.1.5.17 所定义的滚装处所。

本章 3.1.5.20 所定义的车辆处所。

(2) 车客渡船、船长30m及以上各类客船（船长50m及以上第一、二类客船除外）、船长50m以下的餐饮趸船，其分隔相邻处所的舱壁和甲板的最低耐火完整性应符合以下规定：

① 机器处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道以及失火危险服务处所等的舱壁和甲板，应为“A—15”级分隔的结构；

② 具有失火危险的服务处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道以及机器处所等的舱壁和甲板，应为“A—15”级分隔的结构；

③ 分隔相邻起居处所的甲板下设有天花板时，应以不燃材料的结构组成连续贯通的天花板；

④ 起居处所与内走廊的舱壁，应以不燃材料的结构组成；

⑤ 车客渡船的车辆处所与其相邻的机器处所、起居处所、服务处所、控制站及其他处所的舱壁及甲板均应为“A—0”级分隔的结构；

⑥ 以上各处所的具体规定按本节 3.3.4.3 (1) 的说明。

(3) I 型客滚船、II 型客滚船、船长 30m 及以上客船和餐饮趸船、船长 50m 及以上车客渡船的一般泵类、通风机、冷藏机、空调机等机械设备的处所、修理间及类似处所与起居处所（卫生间、浴室除外）、走廊、梯道、服务处所及控制站的舱壁及甲板应以“A—0”级分隔。

3.3.5 货船的耐热和结构性分隔

3.3.5.1 2000 总吨及以上的货船

(1) 机器处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道以及失火危险的服务处所等的舱壁和甲板，应为“A—0”级分隔的结构；

(2) 具有失火危险的服务处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道等的舱壁和甲板，应为“A—0”级分隔的结构。

3.3.5.2 滚装货船

除应满足货船的有关要求外，船舶的滚装处所与其相邻处所舱壁及甲板的最低耐火完整性，应满足本节表 3.3.4.3 (1) ①和②的相关要求。

3.3.6 油船的耐热和结构性分隔

3.3.6.1 3000 总吨及以上的油船舱壁及甲板的最低耐火完整性应分别符合表 3.3.6.1 (1) 和表 3.3.6.1 (2) 的规定。

分隔相邻处所舱壁的耐火完整性

表 3.3.6.1 (1)

处 所	①	②	③	④	⑤	⑥
控制站①	A—0 ^c	A—0	A—30	A—30	A—30	A—30
走廊②		C	B—0	A—30 ^c	A—30	A—0
起居处所③			C	A—30	A—30	A—0
机器处所④				*	A—30 ^d	A—0
货油泵舱⑤					*	A—30
失火危险的服务处所⑥						*

分隔相邻处所甲板的耐火完整性

表 3.3.6.1 (2)

甲板上处所 甲板下处所	①	②	③	④	⑤	⑥
控制站①	A—0	A—0	A—0	—	—	A—0
走廊②	A—0	*	A—0	—	—	A—0
起居处所③	A—30	A—0	*	—	—	A—0
机器处所④	A—30	A—30	A—30	*	A—0 ^d	A—0
货油泵舱⑤	—	—	—	A—0 ^d	*	—
失火危险的服务处所⑥	A—30	A—0	A—0	—	—	A—0

注: *d* —— 表示在货油泵和机器处所之间的舱壁和甲板可以让货油泵轴的填料函盖以及有填料的类似装置穿过。但是, 必须在舱壁或甲板的贯穿处采用有效润滑或其他措施来保证永久性气密的密封装置。

e —— 表示机舱与走廊的耐火分隔至少为干甲板上一层舱壁的高度。其他列表说明按第 5 篇第 3 章的有关说明。

3.3.6.2 1000 总吨及以上, 且小于 3000 总吨的油船舱壁及甲板的最低耐火完整性应符合下述的规定:

(1) 机器处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道以及失火危险的服务处所的舱壁和甲板, 应为“A—0”级分隔的结构;

(2) 具有失火危险的服务处所与其相邻的控制站、走廊、起居处所、梯道等的舱壁和甲板, 应为“A—0”级分隔的结构;

(3) 分隔相邻起居处所的甲板下设有天花板时, 应以不燃材料的结构组成连续贯通的天花板;

(4) 起居处所与内走廊的舱壁, 应为不燃材料的结构组成;

(5) “A”级舱壁, 以及不燃材料结构舱壁分隔上的门应符合本节3.3.9.1的有关规定。

3.3.6.3 2000 总吨及以上油船环围起居处所的上层建筑和甲板室的外部限界面包括支承这些起居处所的任何悬架甲板, 其面向货油区域的全部限界面及距离限界面 3m 范围之内应隔热至“A—60”级, 1000 总吨及以上 2000 总吨以下的油船此种隔热应为“A—30”级, 对小于 1000 总吨的油船, 此种隔热应为“A—0”级。其窗和舷窗可为活动气密式。对面向货油区域要求舱壁耐火完整性的上层建筑或甲板室的各个侧面, 其隔热应延伸到驾驶甲板的底面;

3.3.6.4 货油泵舱

(1) 货油泵舱应为密封式, 其天窗或舱口盖应用钢制成, 不得镶有玻璃, 并应能在外

部予以关闭；

(2) 允许在分隔泵舱和其他处所的舱壁和甲板上安装认可的用于泵舱照明的永固式气密照明灯围罩，但应具有足够强度并能保持舱壁或甲板的完整性和气密性。

3.3.6.5 厨房

(1) 3000总吨以下油船厨房与相邻其他围蔽处所的限界面至少应为“A—0”级分隔。

3.3.7 贯穿甲板的处所

3.3.7.1 除本条 3.3.7.3 的规定外，本要求仅限于客船的公共处所。

3.3.7.2 3.3.4.3 (1) 所规定船舶的贯穿甲板的公共处所，与其相邻起居处所舱壁的耐火完整性，应符合“B—15”级的规定，其与走廊相分隔的门应按本节 3.3.9.1 要求加以保护。

3.3.7.3 II型客滚船甲板室或上层建筑的内舷各甲板形成贯穿甲板的结构和布置应满足下述要求：

(1) 各甲板上层建筑的内舷围壁应为钢质结构，围壁上的门也应为钢质，围壁上的窗应为钢质框架，窗玻璃应为防火玻璃，并以金属镶边或镶角加以固定；

(2) 上层建筑内舷围壁应设有不燃材料结构组成的衬板；甲板（走廊处除外）下面应设有不燃材料结构组成的天花板；

(3) 公共处所与其他处所应以钢质舱壁予以分隔，且舱壁亦应设有不燃材料结构组成的衬板；

(4) 厨房的门、窗应开向外走廊，且门及窗框应为钢质；

(5) 各层甲板的首、尾向均应设有通向开敞甲板处的出入口和梯道；

(6) 艇甲板的开口处应设置压力水雾管系，水雾喷嘴沿甲板开口处均匀布置。

3.3.8 桑拿房

3.3.8.1 桑拿房内的周界应为 A 级限界面，这可包括更衣室、淋浴室和洗手间周界。桑拿房应同其他处所隔热至 A—60 级标准，但桑拿房周界内的处所和开敞甲板处所、卫生间及类似处所、较小或无失火危险的处所除外。

3.3.8.2 直接通向桑拿房的浴室可视为桑拿房的一部分，在这种情况下，桑拿房和浴室之间的门不必符合防火安全要求。

3.3.8.3 在桑拿房内允许舱壁和天花板采用传统的木衬板。蒸汽炉上方的天花板应衬有不燃材料衬板，并至少留有 30mm 厚度的空隙。从热表面到可燃材料之间的距离至少应为 500mm，或将不燃材料保护起来（例如采用不燃材料板且至少留有 30mm 的空隙）。

3.3.8.4 在桑拿房内允许使用传统的木制长凳。

3.3.8.5 桑拿房的门应向外推开。

3.3.8.6 电加热蒸汽炉应设有定时器。

3.3.9 耐火分隔上的开口和贯穿的保护

3.3.9.1 “A”级舱壁、“B”级舱壁、以及不燃材料结构舱壁分隔上的门应相当于该舱壁的分隔等级。每个门应能在每一面仅需一人即能将其开启或关闭。

B 级防火门在满足“B”级分隔标准耐火试验的背火面温升，不透火及完整性的要求下，可采用其他材料制成，并经认可。

不燃材料结构舱壁分隔上的门，亦可采用经认可的“B”级防火门。

3.3.9.2 若电缆、管子、围壁通道、导管等和析材、横梁或其他构件穿过“A”级分隔时，应采取措施保证分隔的耐火性不受损害。

3.3.9.3 若电缆、管子、围壁通道和导管等或为装设通风端管、照明灯具和类似装置、设施等贯穿“B”级分隔时，应采取措施保证分隔的耐火性不受损害。

3.3.9.4 穿过“A”级或“B”级分隔的管子材料，应能经受该分隔所需承受的温度，并经船舶检验机构认可。

3.3.9.5 窗与舷窗

(1) 舱壁上的一切窗及舷窗应具有由钢或其他适宜材料制造的框架。玻璃应以金属镶边或镶角加以固定；

(2) 起居处所、服务处所及控制站内各舱壁上的一切窗，其构造应能保持其所在该型舱壁的完整性要求。

3.3.10 通风系统

3.3.10.1 通风导管应用钢或其他等效材料制造。

3.3.10.2 通风系统管路穿过甲板时，除应满足有关甲板耐火完整性的要求外，还应采取预防措施，以减少烟及炽热气体通过通风管路从这一甲板层间处所至另一甲板层间处所的可能性。

3.3.10.3 如贯穿甲板的公共处所、梯道环围等设有通风设施时，其通风管应单独从通风机引出，并与通风系统的其他通风管路分开，且不应用于其他处所。

3.3.10.4 净截面积超过 0.02m^2 的导管，若通过 A 级舱壁或甲板时，除非通过舱壁或甲板的导管在通过舱壁或甲板处为钢质，否则应装有钢质套管。该套管管壁厚至少为 3mm，长度至少为 900mm。当通过舱壁时，该长度最好分成在舱壁两侧各为 450mm，导管或装在导管上的套管应加以隔热，该隔热应至少同导管通过的舱壁或甲板具有相同的耐火完整性。

3.3.10.5 净截面积超过 0.075m^2 的导管，除符合本节 3.3.10.4 的规定外，还应设置挡火闸。挡火闸应能自动工作、还应能在舱壁或甲板的两侧手动关闭。挡火闸上应装有指示器，以指明其是否打开或关闭。但如果导管穿过被 A 级分隔的环围的处所，而不服务于该处所时，只要该导管和其穿过的分隔具有相同的耐火完整性，则无需设置挡火闸。

3.3.10.6 机器处所、滚装处所、厨房及货物处所等的通风导管均不应通过起居处所、服务处所及控制站；起居处所、服务处所及控制站等的通风导管均不应通过机器处所、滚装处所、厨房或货物处所。

上述导管中符合下列要求者除外：

(1) 导管为钢质，如其宽度或直径为 300mm 及以下，所用钢板厚度至少为 3mm；如其宽度或直径为 760mm 及以上，所用钢板厚度至少为 5mm；如导管宽度或直径在 300mm 和 760mm 之间，其所用钢板厚度按内插法求得；

(2) 其管系应予以适当支撑；

(3) 通至起居处所、服务处所及控制站的导管，通至机器处所、厨房的导管均应隔热至“A-60”级标准。

3.3.10.7 厨房炉灶的排烟管道通过起居处所或内含可燃材料的处所时，应按 A 级分隔建造。每根排烟管道应设有：

(1) 1 个易于拆下清洗的集油盘；

(2) 1 个位于导管下端的挡火闸；

(3) 可在厨房内操纵关闭排气风机的装置；

(4) 用于扑灭导管内火灾的固定式灭火装置。

第4节 灭 火

3.4.1 一般要求

3.4.1.1 每艘船舶应设有符合本节要求的消防泵、消防总管、消火栓、水枪和消防水

带。

3.4.1.2 各种固定式灭火系统的站室或集中控制阀箱，应设在易于到达的处所，且不应致为被保护处所的火灾所隔断。站室或设置集中控制箱的处所应具有良好的照明及通风。

3.4.1.3 各种灭火管路应涂以红色标记，阀体上应设置铭牌。阀盘上应清晰地显示开启和关闭的方向。

3.4.1.4 在船舶灭火设备站室或其他适当处所，应展示固定灭火系统示意图及简要的操作说明。

3.4.1.5 灭火设备应保持良好状态，并随时可以立即使用。

3.4.2 船舶固定灭火系统的设置

3.4.2.1 客船、货船、货驳及货驳的推（拖）船的固定灭火系统及装置应按表 3.4.2.1 的规定设置。

表 3.4.2.1

船舶类型 \ 被保护处所		干货舱	机器处所	起居及服务处所
客船 船长 L (m)	≥50	1、水 2、二氧化碳	1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾	水
	<50	水	水	水
货船 (总吨位)	≥2000	1、水 2、二氧化碳	1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾	水
	<2000	水	水	水
货 驳		水	水	水
自航工程船主、辅 机总功率 (kW)	≥2000		1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾	水
	<2000		水	水
非自航工程船			水	水
推（拖）船 主机总功率 (kW)	≥2000		1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾	水
	<2000		水	水

注：1、此表机器处所指设有主机、锅炉、发电机等的处所，非自航工程船机器处所系指泵机舱。

2、敞口式货船的干货舱仅需设置水消防。

3、趸船按驳船的规定设置，或将岸上消防系统管路引至船舶上，且应满足驳船水灭火系统的规定。

4、对自航工程船，泵机舱仅需水消防。

3.4.2.2 油船固定灭火系统应按表 3.4.2.2 的规定配置。

表 3.4.2.2

船舶类型 \ 被保护处所		货油泵舱	机器处所	货油舱及其甲板区域	起居及服务处所
油 船 (闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)	≥ 300 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	固定式甲板泡沫系统	水
	< 300 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	—	水
油船 (闪点 $> 60^{\circ}\text{C}$)	≥ 2000 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	—	水
	< 2000 总吨	—	—	—	水
油驳 (闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$)	≥ 300 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	固定式甲板泡沫系统	水
	< 300 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	—	水
油驳 (闪点 $> 60^{\circ}\text{C}$)	≥ 2000 总吨	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	下列固定式灭火系统之一: ① 二氧化碳 ② 压力水雾	—	水
	< 2000 总吨	—	—	—	水

3.4.3 水灭火系统

3.4.3.1 消防泵

- (1) 船舶消防泵台数应不少于表3.4.3.1 (1) 的规定;
- (2) 船舶消防泵的驱动方式应符合表3.4.3.1 (1) 的规定;
- (3) 卫生泵、压载泵、舱底泵或总用泵如满足消防泵的有关要求, 在不影响抽吸舱底水的能力时, 允许作为消防泵使用, 主机总功率小于110kW的船舶可允许互为替代使用。总用泵作消防泵时不得用于抽输油料;
- (4) 消防泵的排量和压头应满足下列各项设备同时工作的要求:
 - ① 在最高甲板的消火栓上应以一台水泵的排量满足按表 3.4.3.1 (4) 规定的出水的要求, 且射程应不小于 12m;
 - ② I 型客滚船、II 型客滚船及滚装货船应能一台水泵的排量从车辆处所或滚装处所的消火栓上获得 3 股射程不小于 12m 水柱的出水量;
 - ③ 固定式甲板泡沫灭火系统时所需的水量 (设有时);
 - ④ 货油舱甲板洒水系统的充分出水 (油船)。
- (5) 餐饮趸船应至少设置1台独立动力驱动的消防泵, 其排量应不小于 $25\text{m}^3/\text{h}$, 且保证任何消火栓处, 两股水射程不小于12m。若船岸码头备有满足本款要求的消防泵或岸上供水的消防水管系, 则餐饮趸船可免设独立驱动的消防泵, 但餐饮趸船的消防管系应与船岸码头的消防供水管系有可靠的连接;
- (6) I 型客滚船、II 型客滚船、船长100m及以上的客船和1000总吨以上的油船, 应在

设有上述(1)所规定消防泵的机器处所以外的地方设置固定式独立动力驱动的应急消防泵,其排量应不少于 $25\text{m}^3/\text{h}$,且保证在任何消火栓处两股水柱的射程不小于 12m ;

(7) 固定式独立驱动的应急消防泵,其驱动动力的任何柴油机,应在环境温度降至 0°C 时的冷态下能用人工手摇柄随时起动。也可允许采用其他起动装置,这些起动装置,应能在 30min 内至少使柴油机驱动动力源起动6次,并在前 10min 内至少起动2次;

贮存的燃油至少应能使该泵在全负荷下运行 3h 。

(8) I型客滚船,II型客滚船、滚装货船、船长 50m 及以上的客船、 2000 总吨及以上的货船、 1000 总吨及以上的油船等,至少有1台消防泵应能在驾驶室或机舱出口外或消防控制站(如设有)遥控起动,以保证及时供水。

表 3.4.3.1 (1)

船舶类型		消防泵	
		数量(台数)	驱动方式
客 船* I 型客滚船 II 型客滚船 船长 L (m)	≥ 50	2	独立动力驱动
	< 50	1	独立动力驱动
	≥ 30		
	< 30	1	独立动力驱动或主机带动
货 船* 滚装货船 (总吨位)	≥ 1000	2	独立动力驱动
	< 1000	1	独立动力驱动
	≥ 300		
	< 300	1	独立动力驱动或主机带动
货 驳 (总吨位)	≥ 1000	1	甲板辅机动力带动
	< 1000	1	甲板辅机动力带动或手动
自航工程船主机总功率 (kW)	≥ 735	2	独立动力驱动
	< 735	1	独立动力驱动
非自航工程船辅机总功率 (kW)	≥ 2000	2	独立动力驱动
	≥ 735	1	独立动力驱动
	< 735	1	独立动力驱动或辅机带动
推(拖)船* 主机总功率(kW)	≥ 735	2	独立动力驱动
	< 735 > 220	1	独立动力驱动
	≤ 220	1	独立动力驱动或主机带动
油船 (总吨位)	≥ 500	2	独立动力驱动
	< 500 ≥ 300	1	独立动力驱动
	< 300	1	独立动力驱动或主机带动
油驳 (总吨位)	≥ 2000	1	独立动力驱动
	< 2000	1	独立动力驱动或辅机带动

注: *1、车客渡船为1台独立动力驱动或主机带动,船长大于 50m 且航行时间超过 0.5h ,应增设1台独立

动力驱动。

- 2、对京杭运河型船舶，其货船 ≥ 1000 总吨、推（拖）船主机总功率 $\geq 735\text{KW}$ 的，其中1台可为主机带动。

表 3.4.3.1 (4)

船舶类型	供水量	水枪口径	19mm	16mm	13mm
客 船 I 型客滚船 II 型客滚船 车客渡船 船长 L (m)	≥ 50		至少 2 股水柱		
	< 50 ≥ 30			至少 2 股水柱	
	< 30				至少 1 股水柱
货 船 (总吨位)	≥ 1000		至少 2 股水柱		
	< 1000 ≥ 300				至少 2 股水柱
	< 300				至少 1 股水柱
货 驳 (总吨位)	≥ 1000				至少 1 股水柱
自航工程船主机总功率 (kW)	≥ 735		至少 2 股水柱		
	< 735			至少 2 股水柱	
非自航工程船					至少 2 股水柱
推（拖）船 主机总功率 (kW)	≥ 735		至少 2 股水柱		
	< 735 ≥ 370			至少 2 股水柱	
	< 370 ≥ 220				至少 2 股水柱
	< 220				至少 1 股水柱
油船 (总吨位)	≥ 500		至少 2 股水柱		
	< 500 ≥ 300			至少 2 股水柱	
	< 300				至少 2 股水柱
油驳 (总吨位)	≥ 2000				至少 2 股水柱
	< 2000				至少 1 股水柱

3.4.3.2 消防管的布置

- (1) 消防泵应能至少从分设于两舷的海底阀吸水。驳船可允许设由一舷的海底阀吸水；
- (2) 消防总管和消防水管应满足同时工作的消防泵输送所需的最大出水量；
- (3) 消防水管的敷设应尽量避免通过货舱、居住舱室及潮湿处。消防水管的布置，应

避免装载甲板货物或车辆时被损坏，并应防止可能的冻结。

3.4.3.3 消防栓

(1) 消防栓的数目和布置，应保证至少能有两股不是同一消防栓射出的水柱到达保护处所的任何部位，且其中一股仅用一根消防水带即可。位于靠近被保护处所的出入口处应设有消防栓；

(2) 机舱出口附近每舷应至少各设一只消防栓。京杭运河型250总吨及以下的货船，若布置困难，可仅在1舷设置1只消防栓。餐饮趸船厨房出入口附近应至少设有1只消防栓；

(3) 消防栓的位置应便于连接消防水带，且应易于接近。消防栓的布置应防止可能的冻结，且应能避免碰损；

(4) 每一消防栓应由一只适用连接消防水带的内扣式接头，一只截止阀和一只保护盖组成。内扣式接头及截止阀应以有色金属或其他耐燃、耐蚀的材料制成。

3.4.3.4 消防水带和水枪

(1) 消防水带应由认可的耐腐蚀材料制成，每根消防水带应有足够的长度，但不必超过20m；

(2) 各消防水带接头与各水枪应能互换使用，否则船上每一消火栓应备有1根消防水带和1支水枪；

(3) 每根消防水带应配有1支水枪和必需的接头，并存放于供水消火栓附近的明显部位，以备随时取用；

(4) 消防水带应按下列要求配置：

① 客船、I型客滚船、II型客滚船、滚装货船、餐饮趸船按每只消火栓配备1根水带；

② 船长50m及以下的车客渡船，1000总吨及以上的货船，735kW及以上的推（拖）船，全船消防水带的数量应不少于5根。船长50m以下的车客渡船，小于1000总吨的货船，小于735kW的推（拖）船以及货驳，全船消防水带应不少于3根，对京杭运河型船，小于250总吨的货船，全船消防水带应不少于1根。500总吨及以上的油船，全船消防水带的数量应不少于5根；小于500总吨的油船，全船消防水带应不少于3根；

③ 机炉舱应按每1只消火栓配备1根水带。

(5) 本节范围内，标准水枪的尺寸应为13mm、16mm和19mm，或尽可能与之相近。如经同意，可准许使用较大直径的水枪；

(6) 各类船舶的水枪尺寸可不必大于表3.4.3.1（4）中水枪口径所列尺寸，但在起居和服务处所内，可不必使用大于13mm的水枪，在机器处所和各外部处所，水枪的尺寸应按3.4.3.1（4）规定的射程，从2股水柱上获得最大限度的出水量；

(7) 所有水枪应为认可型。机器处所、滚装处所用水枪应为带开关的两用型式（即水雾/水柱型）。

水枪可为一“L”形金属管组成，其长肢长约2m，能与消防水带连接，其短肢长约250mm，装有1只固定水雾喷嘴或能接上1只水雾喷嘴。

3.4.3.5 试验

消防水管及其配件在车间应以1.5倍设计压力进行液压试验。在船上装妥后，应对水灭火系统进行效用试验。

3.4.4 固定式灭火系统

3.4.4.1 本节3.4.1所要求的二氧化碳灭火系统、压力水雾灭火系统和固定式甲板泡沫灭火系统应符合本章第7节的有关规定。

3.4.5 灭火和其他消防用品

3.4.5.1 消防用品的种类、最少数量和布置，应至少符合表3.4.5.1的规定。消防用品

应符合本章第 7 节的有关规定。

表 3.4.5.1

消防用品 配置量 船舶类型		消防用品 名称	手提式 灭火器 (具)	大型泡沫 灭火器 (台)	手提式泡 沫枪 (套)	气体灭火器 (具)	消防 水桶 (只)	砂箱 (个)	太平斧 (把)	手提 防爆灯 (具)	铁杆和 铁钩 (套)	消防员 装备 (套)
客 船 I 型客滚船 II 型客滚船 滚装货船	≥50	每层甲板 6 厨房 2 机舱 4 滚装处所 1/50m ²		2 (滚装处 所 通 道 处), 1 (机器处 所)	机舱 1	无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	6	每层 甲板 2	4		2	2 (≥50m I、II 型 客滚船及 客 船 配 置)
	<50	每层甲板 4 厨房 2 机舱 4					4	每层 甲板 2	2		1	
货 船 油 船 (总吨位)	≥1000	每层甲板 6 厨房 2 机舱 4			机舱 1	无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	6	4	4		1	2 (油船 配置)
	<1000	每层甲板 4 厨房 2 机舱 2					4	2	2		1	
	≤200	全船 5					2	2	1			
推 (拖) 船	≥735	每层甲板 4 厨房 1 机舱 2			机舱 1	无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	4	2	2		1	
	<735	每层甲板 2 厨房 1 机舱 2					4	2	2		1	
主机总功率 (kW)	≥735	每层甲板 4 厨房 1 机舱 2										
	<735	每层甲板 2 厨房 1 机舱 2										
货 驳 (总吨位)	≥1000	全船 6				无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	4	2	2			
	<1000	全船 4					2	2	1			
油 驳 (总吨位)	≥1000	全船 8				无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	6	4	2	1		
	<1000	全船 6					4	2	2	1		
	≤200	全船 3					2	2	1			

3.4.5.2 300 总吨及以上油船的机器处所应配备 1 套手提式泡沫枪。

3.4.5.3 300 总吨以下油船的货油区域应配备至少 1 台大型泡沫灭火器和 1 套手提式泡沫枪。

3.4.5.4 货趸船按相应货驳的规定设置。

3.4.5.5 设置液化石油气炉灶的厨房应增设 1 具干粉灭火器。

3.4.5.6 车客渡船消防用品的配置。

(1) 车客渡船消防用品的种类、最少数量和布置, 应符合表 3.4.5.6 (1) 的规定;

表 3.4.5.6 (1)

消防用品 名称	手提式灭火器 (具)	气体灭火器 (具)	消防水桶 (只)	太平斧 (把)	铁钎和铁钩 (套)
配置量	每层甲板 6 机舱 4 车辆处所 1/50m ²	无线电室 1 配电室 (板) 1 变电室 1 其他电器处所 按需要配置	4	2	1

(2) 船长大于50m且航行时间超过0.5h的车客渡船除满足表3.4.5.6 (1) 的要求外, 尚应在车辆处所增设一台大型泡沫灭火器;

(3) 主机总功率大于370kW拖 (推) 车客渡驳的拖 (推) 船, 除按本节3.4.5.1的要求配置外, 尚应至少增设4具手提式泡沫灭火器。

3.4.5.7 餐饮趸船消防用品的配置

(1) 船长50m及以上的餐饮趸船的手提式灭火器每层甲板不少于8具, 厨房不少于6具, 机器处所不少于4具。消防水桶不少于2只;

(2) 船长50m以下的餐饮趸船的手提式灭火器每层甲板不少于4具、厨房不少于4具, 机器处所不少于2具。消防水桶不少于2只;

(3) 设置液化石油气炉灶的厨房, 除按上述 (1)、(2) 的规定配置外, 尚应增设2具干粉灭火器。

第5节 脱 险

3.5.1 一般要求

3.5.1.1 乘客及船员起居处所和除机器处所外通常有船员的处所, 其走廊和梯道的布置应提供到达干舷甲板的随时可用的脱险通道。

3.5.1.2 一切梯道应为钢质结构。

3.5.1.3 脱险通道内应保持畅通, 禁止堆放障碍物, 其地板的设置应考虑防止人员在逃离过程中滑倒。

3.5.1.4 除本节的明确规定者外, 走廊、梯道和出入口尚应符合本法规第 9 篇的有关规定。

3.5.1.5 升降机不应作为本节所要求的脱险通道之一。

3.5.2 客船的脱险通道

3.5.2.1 起居处所均应有便于通向开敞甲板处的出入口。如居住舱室仅通向纵向内走廊, 则该纵向内走廊应至少有两个相互远离的出入口, 出入口应能经开敞甲板通往干舷甲板或直接通往干舷甲板。

3.5.2.2 起居处所通往开敞甲板出入口的门应为向外开启。当居住舱室的人员不超过 4 人, 若门向外开时, 对作业造成妨碍或可能对人员造成伤害的起居处所的门可允许向内开启。

3.5.2.3 所有围蔽的公共处所均应设有两个相互远离的出入口。船长小于 30m 的船舶, 可允许设置一个出入口。

3.5.2.4 除另有明确规定外, 禁止设置只有 1 条脱险通道的走廊, 门厅或局部走廊。

3.5.2.5 除第五类客船及航行时间不超过 0.5h 的车客渡船外, 若梯道位于起居处所内, 则此梯道的净宽度应不小于 900mm。除明确规定外, 其与起居处所的分隔应为 B—0 级结构。

梯道环围应直接通至走廊。

3.5.2.6 梯道通至最上层的甲板层为公共处所时，则在该层甲板出口处，应以“B—0”级分隔进行环围，并应设置相应级别的防火门。

3.5.2.7 如梯道完全位于贯穿甲板的公共处所内，则该梯道可设置于该处所的开敞部位。

3.5.2.8 贯穿甲板的公共处所在每层甲板处，应设有两个相互远离的出入口，经该出入口应能通往开敞甲板处。

3.5.2.9 只服务于1个处所和该处所阳台的梯道不应视为本节所要求的脱险通道之一。

3.5.2.10 脱险通道、走廊内及出入口处应设有明显的逃生方向标志，且应符合本篇第2章2.3.10.6及2.3.10.7的相关规定。

3.5.2.11 I型客滚船、II型客滚船、船长50m及以上第一、二类客船、船长50m及以上的餐饮趸船尚应满足以下要求：

① 每一处所群或主竖区应设有2条脱险通道；

② 脱险通道两端应至少各设置1个的梯道。若船上设有主竖区，则每一主竖区内应至少设置1个梯道；

③ 梯道净宽度应不小于900mm，且带有扶手；

④ 经干舷甲板上脱险通道梯道的出口处应能通往船舶的两舷；

⑤ 脱险通道的耐火完整性应满足本章3.3.4.3的相关要求。

3.5.3 货船的脱险通道

3.5.3.1 起居处所均应有便于通向开敞甲板处的出入口。如居住舱室仅通向纵向内走廊，则该纵向内走廊应至少有两个相互远离的出入口，出入口应能经开敞甲板通往干舷甲板或直接通往干舷甲板。

3.5.3.2 起居处所通往开敞甲板出入口的门应为向外开启。当居住舱室的人员不超过4人，或40m以下货船，若门向外开时，对作业造成妨碍或可能对人员造成伤害的起居处所的门可允许向内开启。

3.5.3.3 所有围蔽的公共处所均应设有两个相互远离的出入口。船长小于30m的船舶，或围蔽的公共处所长度小于7m，可允许设置一个出入口。对航行于京杭运河的货船，上述船长限制可放宽至40m以下。

3.5.3.4 不应设置长度超过7m的端部封闭的走廊。

3.5.4 油船的脱险通道

3.5.4.1 除满足本节3.5.3的规定外，一切船员出入处所应布置有梯道或梯子。对于配备了救生艇的船舶，应能方便地到达救生艇登艇甲板。其他船舶的梯道应通至干舷甲板。

3.5.5 机器处所的脱险通道

3.5.5.1 机舱至少应有两个通向干舷甲板的出入口，并尽可能分设于两舷，且相互远离。

出入口应有通向机舱花钢板的带有扶手的金属梯道，梯子与花钢板的倾角不得大于65°。

船长不超过30m的船舶，其机舱梯道允许一个为直梯。船长小于40m的船舶，若二个出入口之间设有格栅联通，则可仅设一个带倾角有扶手的梯道。

3.5.6 紧急逃生呼吸装置

3.5.6.1 I型客滚船、II型客滚船、船长50m及以上第一、二类客船、船长50m及以上的餐饮趸船，其起居处所应至少配备2套紧急逃生呼吸装置。设有主竖区的客船应在各个

主竖区内至少配备 2 套紧急逃生呼吸装置。

3.5.6.2 紧急逃生呼吸装置应位于易于看到的位置，随时可用。

第6节 滚装处所的保护

3.6.1 一般要求

3.6.1.1 除符合本章其他各节的相关要求外，滚装处所尚应符合本节的要求。

3.6.2 通风系统

3.6.2.1 闭式滚装处所应设置有效的动力通风系统，并应满足下述要求：

- (1) 每1h至少应能更换空气10次；
- (2) 动力通风系统应与其他通风系统完全分开，且在该处所载有车辆时，应一直运转；
- (3) 应设有在该处所外关闭动力通风系统的控制设施；
- (4) 通风系统应能防止空气分层和形成气囊。

3.6.3 永久性开口

3.6.3.1 滚装处所的侧板、端部和天花板上的永久性开口的位置应使此处所的火灾不会影响到救生艇筏的存放区和处所上部的上层建筑和甲板室中的起居处所、服务处所和控制站。

3.6.4 通道

3.6.4.1 滚装处所的两舷沿船长方向应设置至少 850mm 宽的通道，车辆之间应具有不小于 500mm 的纵向通道，且不多于 4 行车之间应具有一条通达至两舷不小于 700mm 的横向通道，以便于巡逻与消防。此外，车辆与车辆之间沿船长方向的间隙应不小于 300mm。

仅用于装运商品车的滚装货船，其滚装处所可仅设一条宽度不小于 600mm 的纵向应急通道。

3.6.4.2 对 I 型客滚船，如脱险通道设有通向滚装处所的门，则此门应为自闭式门，其耐火完整性应满足相应分隔的要求。

3.6.5 其他着火源

3.6.5.1 不应使用可能构成可燃气体着火源的其他设备。

3.6.6 探火和报警

3.6.6.1 I 型客滚船、II 型客滚船、滚装货船的除露天甲板以外的滚装处所应设置固定式自动探火和失火报警系统。

3.6.6.2 对船舶的滚装处所，手动报警按钮的布置应使处所内任何一点到手动报警按钮的距离都不超过 20m。且手动报警按钮应位于滚装处所每舷的两端的通道口附近。

3.6.7 灭火

3.6.7.1 I 型客滚船、II 型客滚船、滚装货船、车客渡船（船长大于 50m 且航行时间超过 0.5h 的船舶）的滚装处所的固定灭火系统及装置应按表 3.6.8.1 的规定设置。

表 3.6.8.1

滚装处所		
露天甲板	开式滚装处所	闭式滚装处所
水	1、水 2、压力水雾	1、水 2、下列固定灭火系统之一： ① 二氧化碳 ② 压力水雾

3.6.8 排水系统

3.6.8.1 客船：

(1) 干舷甲板以上处所应设有足够的甲板排水口。干舷甲板以下处所应设有动力排水设施；

(2) 排水管出口不应通向机器处所或其他可能存在引燃火源的处所；

(3) 甲板排水系统的布置应不造成两舷之间或一舷的水相互干扰，并能快速及时排出该处所积水。排水口（或吸口）的布置应防止杂物堵塞并便于迅速疏堵；

排水管舷外排出口一般应位于满载水线以上适当高度，排水管上不应设置可闭式阀件；

(4) 安装了固定式压力水雾系统的滚装处所的排水除满足上述（1）至（3）外，尚应满足下列要求：

① 对于干舷甲板以下处所，除按本篇第 2 章 2.2.7 节的有关规定设置舱底水系统外，尚应附加装设舱底泵和管系，附装的舱底泵的排量 and 舱底水管路的尺度应能排出不低于水雾系统供水泵和所要求数量消防水枪的组合容量的 125%。该舱底水系统的阀门应能从所保护处所的外部靠近水雾系统控制的位置进行操作。污水井容积应不小于 0.15m³，并应布置在船侧，其在每一水密舱内，相互间的距离不得超过 40m；

② 对于干舷甲板以上的处所，其每舷排水管路及吸口应具有 1.25 倍水灭火系统（包括压力水雾系统和水灭火系统）的最大容量，且一般应在该处所的左右舷设置间距约为 9m，直径不小于 150mm 排水孔。

3.6.8.2 货船

(1) 滚装处所的排水，应满足本节 3.6.9.1（1）、（2）、（3）和（4）②的有关要求；

(2) 对于设有固定式压力水雾灭火系统的干舷甲板以下处所，舱底水系统应能够排走不低于水雾系统供水泵和所要求数量消防水枪的组合容量的125%。该舱底水系统的阀门应能从所保护处所的外部靠近水雾系统控制的位置进行操作。污水井容积应不小于0.15m³，并应布置在船侧，其在每一水密舱内，相互间的距离不得超过40m；如不可能，在批准稳性资料时应将增加的水重量和自由液面对船舶稳性的不利影响考虑到其认为必要的程度。这些信息应包括在所要求的向船长提供的稳性资料中。

第7节 消防安全系统和消防用品的要求

3.7.1 适用范围

3.7.1.1 船舶所配备的固定式消防系统和消防用品应符合本节的规定。

3.7.2 压力水雾灭火系统

3.7.2.1 一般要求

(1) 压力水雾系统应能对被保护处所有效地熄灭油类火焰。

(2) 系统应设置独立的水泵,该水泵不应是本章第4节所规定的消防泵。消防泵可以与压力水雾系统相接通而作为备用泵,但应设有单向阀,以防止回流到消防管路。

(3) 水泵应能同时向任一被保护舱室内该系统的所有区段以所需的压力供水,水泵及其控制设备应装于被保护处所以外,且不致因压力水雾系统所保护的处所失火而使该系统失去作用。

(4) 水泵如由应急发电机供给动力,则该发电机的布置应在主动力损坏时,能自动启动,以使水泵立刻获得动力,如水泵由独立柴油机驱动,则其所在位置应在被保护处所失火时,不会影响对该柴油机的空气供应。

(5) 被保护处所所需的固定式压力水雾灭火系统应备有认可型的水雾喷嘴。

(6) 喷嘴的数目和布置应保证至少 $5\text{ L}/(\text{min}\cdot\text{m}^2)$ 的水量,在被其保护的处所作有效而均匀的分布。如认为需要增加出水率,应取得同意。

(7) 该系统可以分成若干区域,其分配阀应能从被保护处所以易于到达的部位进行操作,且不致因被保护处所失火而被立即切断。

(8) 系统的管路应在车间以1.5倍设计压力作液压试验,在船上装妥后应进行水雾喷射试验。

(9) 压力水雾总管上应设有压力表。

(10) 压力水雾阀门上应清楚标出其服务的处所。

(11) 应采取措施以防止喷嘴被水中的杂质或管路、喷嘴、阀门和水泵的锈蚀所阻塞,该管系应为内外镀锌的钢管。

3.7.2.2 机器处所固定压力水雾系统

(1) 该系统应保持所需要的压力,并当该系统内压力降低时,供水泵应立即自动向系统供水。

(2) 在污水沟、舱柜顶部和燃油易于流散到的其他处所,以及在机器处所内其他具有特殊失火危险处的上方,均应设置喷嘴。

3.7.2.3 滚装处所固定压力水雾系统

(1) 水雾喷嘴应为全孔型,喷嘴距车顶的距离应不小于0.5m,喷嘴的布置应使水雾在滚装处所作到有效而均匀的分布。

对甲板层高不到2.5m的处所,该系统应至少提供 $3.5\text{ L}/\text{min}\cdot\text{m}^2$ 的水量;对甲板层高达2.5m及以上处所,系统应至少提供 $5\text{ L}/\text{min}\cdot\text{m}^2$ 的水量。水压应足以保证水雾均匀分布。

(2) 每一分区应能覆盖滚装甲板整个宽度范围,长度方向不小于20m。该分区因被“A”级纵向分隔出楼梯间而导致分区宽度需作减小者除外。

(3) 供水泵应能以所需的压力和足够的水量同时向至少其中2个分区的喷嘴持续供水。

(4) 供水泵应能从分配阀操纵位置遥控启动。

3.7.3 二氧化碳灭火系统

3.7.3.1 一般要求

(1) 二氧化碳灭火系统内充装的二氧化碳数量应不少于各被保护舱室灭火需要量中的最大值。

(2) 机器处所、货油泵舱及闭式车辆处所采用二氧化碳灭火剂灭火时,应设有声响警报装置,以便在施放前和施放过程中均能发出警报。

(3) 应设有适当设施,以便在施放灭火剂之前,能停止被保护处所的风机及关闭被保护处通风系统中的挡火闸。

3.7.3.2 灭火站室

(1) 站室是施放二氧化碳灭火系统的灭火剂的操纵处所,应只用于存放灭火剂容器以及系统与系统有关的部件和设备。

(2) 站室内应设有清楚而永久性的示意图,以表明与灭火剂的施放及分配直接有关的容器、总管、支管和附件等的布置,并对系统的操作方法作简要的说明。

(3) 灭火站室应设置在干舷甲板以上,最好应能从开敞甲板进入,且应设置机械通风或自然通风。灭火站室与相邻的起居处所应以钢质气密分隔,其舱壁或门上应设置观察窗,站室的门应为向外开启。

(4) 灭火站室的开启钥匙应有一把存放在站室门口附近有玻璃面罩的盒内。

(5) 灭火站室内应留有足够的位置,以便操纵、测量和维修保养。

(6) 灭火剂输送至被保护处所的管路应设有控制阀,并应清楚标明这些管路通往的被保护处所。

(7) 灭火站室应有与驾驶室直接联系的通信设施。

(8) 灭火站室应有足够的照明,除主照明以外,还应设有应急照明。

3.7.3.3 二氧化碳灭火剂需要量

(1) 各被保护舱室灭火时所需的二氧化碳自由气体的容积按下列要求确定。

① 机舱—取机舱全部容积(包括舱棚)的35%;

② 货油泵舱—取货油泵舱全部容积(包括舱棚)的45%;

③ 货舱—取干舷甲板下最大一个货舱容积的30%;

④ 闭式车辆处所——取该处所容积的45%。

二氧化碳自由气体的容积应以 $0.56\text{m}^3/\text{kg}$ 予以计算。

3.7.3.4 二氧化碳瓶

(1) 二氧化碳瓶应为无缝钢瓶。每一钢瓶均须具有合格证件。瓶体上应清晰而永久地标明以下各项:容器重量、容积、液压试验压力、试验日期、出厂编号及检验印记;瓶体应漆以红色且写有黄色“二氧化碳”字样,上述印记处漆为白色。

(2) 二氧化碳瓶的充装率应不大于 0.67kg/l 。

(3) 瓶头阀应装一根直径为 $10\sim 12\text{mm}$ 且尾部为斜切口的钢管或铜管,管子应伸至接近容器底部。

(4) 瓶头阀应有安全膜片或其他认可的安全装置。安全膜片应在压力达到 $18.61\pm 1\text{MPa}$ 时自行破裂。

(5) 通过安全释放装置放出的二氧化碳,应由管路引至站室外开敞甲板处的大气中。

(6) 瓶头阀应由锻制青铜或其他适当材料制成,每一瓶头阀应备有保护罩。

(7) 所有二氧化碳瓶应加以固定,以防止移动。其离甲板高度至少为 50mm 。如由人力直接开启施放装置时,则每组瓶数应不超过12瓶。

3.7.3.5 二氧化碳管系及操纵系统

(1) 二氧化碳管路的布置以及喷嘴的设置应能获得二氧化碳的均匀分布。

(2) 通往机舱、货油泵舱及闭式车辆处所的二氧化碳管应有足够的尺寸和喷嘴数量,以使机舱、货油泵舱所需的二氧化碳量的85%能在 2min 内喷入,闭式车辆处所所需的二氧化碳量的70%能在 10min 内喷入。

(3) 二氧化碳分配阀箱至每一被保护舱室应有独立的支管,每一支管在分配阀箱上应设有控制阀,各控制阀须标明被保护舱室的名称。

(4) 用于控制二氧化碳施放的阀,不论其为何种动力方式,也不论其可否遥控,均应在阀旁进行就地人工操作。

(5) 在每个二氧化碳的瓶头阀至集合管的连接管上,应装有止回阀;在集合管至分配阀箱的总管上应装有量程为 $0\sim 24.5\text{MPa}$ 的压力表。

(6) 通往上述(2)所述处所的二氧化碳管的直径,应根据预计输送的二氧化碳数量来决定,相应管径所能通过的最大二氧化碳数量如表3.7.3.5(6)所示。

表 3.7.3.5 (6)

管子内径	管内可流通的最大二氧化碳量(kg)	管子内径(mm)	管内可流通的最大二氧化碳量(kg)
15	60	80	2400
20	100	90	3300
25	175	100	4750
32	275	114	6800
40	500	127	9500
50	1100	152	15250
65	1600		

(7) 二氧化碳系统钢管的最小壁厚,应符合表3.7.3.5(7)的规定。为了选用符合标准钢管,其壁厚可以允许与表列的壁厚稍有差异。

(8) 通往装货处所的二氧化碳管的管径不得小于20mm。通往喷嘴的支管管径不得小于15mm。

(9) 在总管或分配阀箱上,应装设压缩空气吹洗管接头。

(10) 二氧化碳管应为无缝钢管。

表 3.7.3.5 (7)

管子外径	管壁厚度(mm)	
	分配阀箱前的总管	分配阀箱至被保护舱室支管前的总管
21.3 ~ 26.9	3.2	2.6
30.0 ~ 48.3	4.0	3.2
51.0 ~ 60.3	4.5	3.6
63.5 ~ 61	5.0	3.6
82.5 ~ 88.9	5.6	4.0
101.6	6.3	4.0
108.0 ~ 114.3	7.1	4.5
127.0	8.0	4.5
133.0 ~ 139.7	8.0	5.0
152.4 ~ 168.3	8.8	5.6

(11) 二氧化碳灭火管路不得通过起居处所,并应避免通过服务处所,如无法避免时,则通过服务处所的管路不得有可拆接头。

3.7.3.6 试验

(1) 二氧化碳瓶和瓶头阀,应经液压试验,试验压力为24.5 MPa。安全膜片应抽样10%按3.5.4.4的要求进行爆破试验。

(2) 二氧化碳瓶与瓶头阀装妥后,应在车间进行气密试验,试验压力为该瓶的设计压力。

(3) 二氧化碳系统的管子及阀件,应经液压试验。分配阀箱及控制阀的液压试验压力应不小于11.8MPa。瓶头阀至分配阀箱的管段,其试验压力应不小于11.8MPa。自分配阀箱至喷头间的管段,其试验压力为1 MPa。上述液压试验可在车间内进行。液压试验完毕后,所有管路应在船上以压缩空气进行试验压力不小于0.69MPa的气密试验。试验时,各二氧化碳管排出口应密闭,以检查各接头的密性。

(4) 二氧化碳灭火装置在船上装妥后,应进行空气压力不小于2.47 MPa的功能试验,以检查灭火管路及喷嘴是否畅通,二氧化碳施放机构及报警装置的动作是否正常。

3.7.4 固定式甲板泡沫灭火系统

3.7.4.1 一般要求

(1) 供给泡沫的装置应能将泡沫输送到整个货油舱甲板区域,并且能送入甲板已经破裂的任何货油舱内。

(2) 甲板泡沫系统操作应简单而迅速系统的主控制站应布置在货物区域以外靠近起居处所的适当处,且在被保护区域万一失火时能易于到达和可操作的地点。

3.7.4.2 泡沫溶液

(1) 泡沫溶液的供给率应不少于下列数值中的最大值:

① 按货油舱甲板区域 $0.6\text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 计算,此处货油舱甲板区域是指船舶最大宽度乘以全部货油舱处所的纵向总长度;或

② 按具有最大这种面积的单个货油舱水平截面积 $6\text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 计算;或

③ 按最大泡沫炮保护的并完全于该炮前方的面积 $3\text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 计算,但不少于 $1250\text{ L}/\text{min}$ 。

小于2000总吨的油船及油驳应不小于①和②中的最大值。

(2) 应有足够的泡沫液供应,以保证能产生泡沫的时间不少于30min。

(3) 泡沫倍数(即所产生的泡沫体积与水与泡沫液混合物的体积之比)一般不超过12:1。当用中等倍数的泡沫时(倍数在50:1至150:1之间),泡沫的供给率和泡沫炮的能量应取得本局的同意。

3.7.4.3 泡沫炮和泡沫枪

(1) 2000总吨及以上的油船应设置泡沫炮。小于2000总吨的油船及油驳可只设置泡沫枪。

(2) 泡沫炮的数目和位置应符合3.7.4.1的要求。任何一具泡沫炮的能量应对由它保护、完全位于它的前方的甲板面积至少喷射泡沫溶液 $3\text{ L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$,但不得低于 $1250\text{ L}/\text{min}$ 。

(3) 从泡沫炮到它前方所保护区域最远端的距离,应不大于该炮在平静空气中射程的75%。

(4) 泡沫枪的装设应保证在灭火作用中动作灵活,并覆盖泡沫炮所保护不到的区域。任何泡沫枪的容量应不少于 $400\text{ L}/\text{min}$,在静止空气中枪的射程应不小于15m,枪的数目应不少于4具。泡沫总管的出口数量和布置应能使至少2具泡沫枪将泡沫喷射到货油舱甲板的区域的任何部分。

(5) 在尾楼前端左右两侧或面向货油舱甲板的起居处所的左右两侧各装设1具用于泡沫枪的软管接头。

(6) 为了隔离总管的损坏部分,泡沫总管和消防总管(后者如果是甲板泡沫系统整体的构成部分)均应装设阀门,这些阀门应安装在紧接任何泡沫炮或泡沫枪之前。

(7) 按所需输出量操作甲板泡沫系统时,消防总管应仍能按所需压力向所需最少数目的水枪供水。

3.7.4.4 试验

(1) 甲板泡沫系统的管路在车间应以1.5倍设计压力作液压试验。装船以后,应以1.25

倍的设计压力作密性试验。

(2) 系统完工后, 应进行泡沫喷射试验。

3.7.5 自动喷水器、探火与失火报警系统

3.7.5.1 一般要求

(1) 自动喷水器、探火与失火报警系统应能在任何时间立即进入工作, 而不需依靠船员的操作。该系统应为湿管式, 如认为是必要的预防措施, 则对小的暴露管段可采用干管式。该系统的任何部位, 如在使用中可能遭受冰冻, 应有适宜的防冻措施。该系统应保持必需的压力, 且应按上述要求具有连续供水的设施。

(2) 每一喷水器分区应有声光信号报警设施, 当任一喷水器动作时, 能在一个或数个指示装置上自动发出信号。这种报警系统应能显示出该系统本身发生的任何故障及所服务的任一处所发生的任何火灾征兆及其位置, 并应集中于驾驶室或主消防控制站内, 该处所应配备一定的人员或设备, 以保证该系统发出的任何报警可立即被负责船员收到。

(3) 喷水系统和船上消防总管应有连接, 在连接处应设有1只可锁闭的截止止回阀, 以防止水从喷水器系统倒流至消防总管。

(4) 应设有压力柜, 其容积至少等于下述的储备水量的两倍。压力柜储备清水量应为本节3.7.5.3所述水泵的1min排量, 并应设有保持柜内空气压力的设备。当柜内常备清水被使用时, 柜内压力应能保证不低于喷水器的工作压力加上柜底至系统中最高位置喷水器的水头压力。应有在压力下补充空气和补充柜内清水的适当设施。压力柜应设有显示柜内正确水位的玻璃水位表。

3.7.5.2 喷水器及其布置

(1) 喷水器应分组成为若干分区, 每一分区的喷水器不应多于200只。任一喷水器分区所服务的处所不得多于两层甲板, 且只能布置在一个主竖区范围内;

(2) 每一喷水器分区只能用1只截止阀加以分隔。每一喷水器分区的这种截止阀应易于到达, 其位置应有清楚的固定标志, 并应有措施以防止任何未经许可的人员操作此截止阀;

(3) 在每一分区的截止阀处和主消防控制站(若设有)内, 均应设有指示该系统压力的仪表;

(4) 在起居和服务处所中, 喷水器动作温度应为68~79℃, 但像干燥室等可能发生较高环境温度的处所除外, 在这些处所内, 喷水器的动作温度可以增加至不大于舱室顶部温度加30℃;

(5) 在本节3.7.5.1(2)所述的每一指示装置处应有图或表, 表示该装置所涉及的处所和有关每一分区的区段位置, 并应有试验和保养的适当说明;

(6) 喷水器应设于被保护处所的顶部位置, 并保持适当间隔, 使喷水器所保护的额定面积保持不少于 $5\text{L}/\text{min} \cdot \text{m}^2$ 的平均出水量。但是, 只要其效能不低于上述的要求, 可以准许使用适当分布的不同出水量的喷水器。

3.7.5.3 供水泵及其布置

(1) 应设有1台专供喷水器自动连续喷水的独立动力泵。此泵应在压力柜内常备淡水完全耗尽之前, 由于系统中压力降低而能自动进入工作;

(2) 泵和管系应能对最高位置的喷水器保持必需的压力, 以保证按本节3.7.5.2(6)规定的出水量连续喷水, 并足以同时覆盖至少 280m^2 的面积;

(3) 泵的输出端应装有1只试验阀连同1根开口的排水短管。该阀和管子的有效截面积, 应在系统内保持本节3.7.5.1(4)所规定压力下, 足以放出对该泵所要求的出水量;

(4) 泵的江水进口应尽可能位于该泵所处处所, 其布置应在船舶漂浮于水面时, 除检查或修理水泵外, 不需为任何目的而切断水泵的江水供给;

(5) 喷水器的供水泵和压力柜应位于远离主推进机器处所的适当位置,且不应位于需要由这种喷水器系统保护的任何处所内。

3.7.5.4 动力源

(1) 供水泵及自动探火与失火报警系统应至少有两个动力源;

(2) 若供水泵是电动的,则应由主电源和另一与主电源分置于不同水密舱室内的电源分别供电,馈电线应各自独立,并在该两路馈电线的开关处设明显的标志和在供水泵附近设一自动转换开关,以便在主电源的供电发生故障时,自动转换由另一独立电源供电。独立电源配备和布置要求与应急电源相同,其供电时间应不少于3h。馈电线应避免通过厨房、机器处所和有高度失火危险的其他围闭处所,但为了与配电板连接所必需者除外;

(3) 自动探火与失火报警系统应由主电源与应急电源供电;

(4) 如泵的动力源之一是内燃机,则除应符合本节3.7.5.3(5)的规定外,该机的安装位置应在任何被保护处所失火时不致影响机器的空气供给。

3.7.5.5 试验

(1) 每一喷水器分区应设有1只试验阀,用以放出相当于1只喷水器工作时的水量来进行自动报警的试验;每一分区的试验阀应装在该分区的截止阀附近;

(2) 应设有降低系统中压力来试验水泵自动工作的设施;

(3) 在本节3.7.5.1(2)所述的指示装置的位置之一,应设有能试验每一喷水器分区的报警和指示器的开关。

3.7.6 固定式自动探火和失火报警系统

3.7.6.1 一般要求

(1) 所有要求设置的探火和失火报警系统应在船舶所有营运时间内正常工作;

(2) 报警系统的性能设计、设备的环境条件和工作条件应满足本篇第2章第4节的有关要求;

(3) 任何探测器或手动报警按钮动作时,应在火警指示装置上发出声、光火警信号。指示装置应表明已经动作的探测器或手动报警按钮所在的区域;

(4) 除可允许在控制板上关闭防火门和具有类似功能外,自动探火系统不得用于其他任何目的;

(5) 探火和失火报警系统应能定期进行功能试验,试验后应能恢复正常工作而无须更换任何部件;

(6) 在船上应备有用于试验和维修的备件和适当说明。

3.7.6.2 探测器的布置

(1) 起居处所内的所有梯道、走廊和脱险通道应安装感烟探测器,居住舱室可设有感烟或感温的探测器;

(2) 船舶航行期间不是连续有人值班的主机的机器处所内探测器的设置,应在任何部位以及在机械运转的任何正常状况和可能的环境温度范围内所需通风的变化下,当开始发生火灾时能迅速地探出火灾征兆。除高度受到限制的处所和使用特别适宜者外,不允许设置仅使用感温探测器的探火系统;

(3) 探测器的安装部位应能取得最佳功能,靠近横梁和通风管道的位置,或气流影响探测器性能的其他位置,或有可能产生冲击或物理性损坏的位置都应避开。一般位于顶部的探测器与舱壁的距离至少为0.5m。

(4) 探测器的保护面积和最大安装间距应符合表3.7.6.2(4)的规定。根据证实探测器特性的试验资料,可选用其他间距。

表 3.7.6.2 (4)

探测器类型	每一探测器保护的最大的地板面积 (m ²)	两个探测器中心之间的最大距离 (m)	离开舱壁的最大距离 (m)
感温式	37	9	4.5
感烟式	74	11	5.5

3.7.6.3 探测器的类型及灵敏度

(1) 探测器应通过热、烟或其他燃烧产物、火焰或任何这些组合因素而动作。可以考虑采用通过其他因素而动作并显示出早期火灾的探测器,但其灵敏度不应低于上述那些探测器。火焰探测器只能用作烟或热探测器的额外探测器;

(2) 用于起居处所内走廊、梯道和脱险通道的感烟探测器应经验证,在烟密度未超过每米2%的减光率之前不动作,但未超过每米12.5%的减光率前要动作。安装于其他处所之内的感烟探测器应避开其不灵敏或过度灵敏的情况,在适当的灵敏度极限内进行动作;

(3) 感温探测器当温度以每分钟不大于1℃的速率向下述温度值升高时,在空气温度低于54℃时不应动作,而在空气温度超过78℃之前即应动作。温升率更大时,感温探测器应避免探测器不灵敏或过度灵敏的情况,在适当的温度极限内动作;

(4) 在环境温度一般偏高的干燥室或类似的高温处所内,感温探测器动作的许可温度可以较该类处所的甲板顶部最高温度增加30℃。

3.7.6.4 探火和失火报警系统的供电

探火和失火报警系统的供电应满足本篇第2章第4节的有关要求。

3.7.7 消防用品

3.7.7.1 一般要求

(1) 所有灭火器应为认可的型式和设计。

3.7.7.2 灭火剂

(1) 灭火器所使用的灭火剂应适合于扑灭所使用舱室处所的火灾,且其本身或在预期使用条件下,所喷发的气体应对人身体无害。

3.7.7.3 灭火器

(1) 手提式液体灭火器的容量应不大于13.5L,亦不少于9L。其他灭火器的可携性应至少与13.5L液体灭火器相当,且其灭火性能至少与9L液体灭火器相当。

(2) 手提式灭火器应放置在所保护处所易于到达之处,其中应有一只存放于该处所的入口附近。

手提式灭火器的灭火剂,凡属船员可以自行加添或更换者,应配备一份备用灭火剂。

(3) 无线电室和配电板处所配置的二氧化碳气体灭火器至少为2kg容量。每只气体灭火器亦可用适当容量的干粉灭火器代替。

3.7.7.4 大型泡沫灭火器

(1) 大型泡沫灭火器系指容量不小于45 L的推车式泡沫灭火器。该型灭火器应设有绕于卷筒上的软管,此软管能通达被保护处所的任何部位。亦可采用其他等效的大型灭火器。

3.7.7.5 手提式泡沫枪

(1) 手提式泡沫枪应包括一具能以消防水带连接于消防总管的吸入式空气泡沫枪,连同一只至少能装盛201泡沫液的可携式容器和一只备用容器。泡沫枪应能每1 min至少产生1.5m³适合于扑灭油类火灾的有效泡沫,泡沫膨胀率应不超过12:1。

3.7.7.6 消防员装备

(1) 消防员装备的组成包括个人配备、认可型的呼吸器及耐火救生绳。其中个人配备

包括有防护服、消防靴、手套、消防头盔、认可型的安全灯和消防员手斧等。

(2) 消防员装备或个人配备,应储存在易于到达即刻可用之处,如所备消防员装备或个人配备多于一套时,其储存的位置应尽量远离。

3.7.7.7 紧急逃生呼吸装置

(1) 紧急逃生呼吸装置式提供空气或氧气的装置,仅用于从有危险气体的舱室逃生的目的,并且应为认可型的装置。

(2) 紧急逃生呼吸装置不得用于救火、进入缺氧空舱或液货舱,也不得供消防员穿着使用。在这些场合,应使用特别适合这种目的的自给式呼吸器。

(3) 紧急逃生呼吸装置应至少提供10min的持续使用时间。

(4) 紧急逃生呼吸装置应包括1具合适的头罩或面罩,用于在逃生期间为眼睛、鼻子和嘴提供保护。头罩和面罩应用防火材料制成,并应包括一扇清洁明亮的观察窗。

(5) 暂时不使用的紧急逃生呼吸装置应能佩戴在身上而能使双手保持自由。

(6) 在存放紧急逃生呼吸装置时,应对其作适当的保护从而免受环境影响。

(7) 简要的使用说明和示意图应清晰地打印在紧急逃生呼吸装置上。佩戴的程序应既快又简单,以便能在最短的时间内从危险气体环境中获得安全保护。

(8) 维护保养、生产厂家商标和流水编号、使用期限和生产日期以及认可机构名称应打印在每具紧急逃生呼吸装置上,并且所有用于培训的紧急逃生呼吸装置应清楚地标出。

(9) 面罩系指设计成通过适当方式使之固定就位并把眼睛、鼻和嘴全部罩住的面套。

(10) 头罩系指其能全部覆盖头部、颈部,并且能覆盖肩膀部位的头套。

(11) 危险气体系指能直接对人命或健康造成损害的任何气体。

3.7.7.8 其他

(1) 砂箱的容量,应不小于 0.03m^3 。亦可用一只手提式灭火器替代。

(2) 消防水桶应以铁质或木质制成,并应配有适当长度的系索一条。

3.7.7.9 试验

(1) 灭火器应定期检验,并按要求进行试验。

第8节 油推(拖)船等船舶特殊要求

3.8.1 一般要求

3.8.1.1 本节的规定适用于油推(拖)船、油趸船和化学品趸船。

3.8.1.2 除本节的规定外,油推(拖)船、油趸船和化学品趸船尚应满足本章其他的适用要求。

3.8.1.3 油趸船尚应满足本局接受的中国船级社《钢质内河船舶建造规范》的有关要求。

3.8.1.4 化学品趸船尚应满足本局《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》的有关规定。

3.8.2 定义

3.8.2.1 本节规定的名词定义如下:

(1) 油推(拖)船——系指推(拖)油驳的推(拖)船;

(2) 油趸船——系指驳运油类的趸船;

(3) 化学品趸船——系指驳运本局《内河散装运输危险化学品船舶法定检验技术规则》第17章所列货品的趸船。

3.8.3 油推（拖）船的特殊要求

3.8.3.1 推（拖）船的上层建筑及甲板室一般应为钢质或其他等效材料制成的全封闭式围壁结构，围壁上的门、窗应为活动气密式。

3.8.3.2 对不能满足本节 3.8.3.1 要求的推（拖）船，面向船首围壁及干舷甲板上舱室的门、窗应为活动气密式。并应设置专用或兼用的吸烟室，其靠舷外的门、窗亦应为活动气密式。

3.8.3.3 在干舷甲板下一般不应设置居住舱室，若设有居住舱室应能进行有效的通风。

3.8.3.4 舱室通风装置的空气入口应合理布置，以减少油蒸气的吸入。

3.8.3.5 主、辅机及锅炉的排烟管应装设有效的火星熄灭器。

3.8.3.6 厨房炉灶排烟管应装设有效的火星熄灭器。

3.8.3.7 推（拖）船应设置固定安装的消防泵和水消防管系，并应符合本章第 4 节的有关规定。

3.8.3.8 消防泵的排量和压头应满足下列各项消防设备需同时工作的要求：

(1) 在最高甲板的消防栓上应以一台水泵的排量满足按本章第 4 节表 3.4.3.1 (4) 有关规定的出水的要求，且射程应不小于 12m；

(2) 货油舱甲板洒水系统的充分出水（设有时）；

(3) 固定式甲板泡沫灭火系统时所需的水量（设有时）；

(4) 本节 3.8.3.9 所述水幕系统所需水量（设有时）。

3.8.3.9 推（拖）船的消防管系，应在两舷设有接通所推（拖）油驳软管的通用接头。主机总功率 1470kW 及以上的推（拖）船，在干舷甲板的两舷应设有可分别控制的水幕设施。

3.8.3.10 水枪应为带开关的两用型式（即水雾/水柱型）。

3.8.3.11 主机总功率 1470kW 及以上推（拖）船的主、辅机和锅炉所在机器处所应设置，下列固定式灭火系统之一：

(1) 二氧化碳灭火系统；

(2) 压力水雾灭火系统。

3.8.3.12 主机总功率 1470kW 以下推（拖）船的机器处所可至少设置 1 台大型泡沫灭火器替代固定式灭火系统。

3.8.3.13 主机总功率 1470kW 及以上推（拖）船应设有符合的本章第 7 节规定的固定式甲板泡沫灭火系统。

3.8.3.14 推（拖）船消防用品应按本章第 4 节 3.4.5 的有关规定配备，并应至少设置 2 套手提式泡沫枪。

3.8.4 用于闪点大于 60℃油驳的推（拖）船的特殊要求

3.8.4.1 推（拖）船应符合本节 3.8.3.7 至 3.8.3.14 的规定。

3.8.5 油趸船的特殊要求

3.8.5.1 除货物控制室外，通往机器处所、起居处所、服务处所和控制站的入口、空气进口或开口的布置不应面向货油区域，若其位于甲板室的外侧，则距离面向货油区域的端壁应不小于 3m。

3.8.5.2 面向货油区域和 3.8.5.1 所述限制范围内甲板室外侧的窗应为永闭（不能开启）型，并隔热至“A—0”级分隔。

3.8.5.3 机器处所与其相邻的起居处所、服务处所和控制站的舱壁和甲板，应为“A—0”级分隔的结构。

3.8.5.4 具有失火危险的服务处所与其相邻控制站、起居处所等的舱壁和甲板，应为“A—0”级分隔的结构。

3.8.5.5 控制站、起居处所、服务处所与内走廊的舱壁，应为不燃材料的结构组成。

3.8.5.6 环围起居处所的甲板室外部限界面，其面向货油区域的全部限界面及距离限界面 3m 范围之内应隔热至“A—0”级分隔。

3.8.5.7 若设有货油泵舱，则应为密封式，其天窗或舱口盖应用钢制成，不得镶有玻璃，并能从外部关闭。该泵舱应设置符合第 7 节要求的固定式二氧化碳灭火系统予以保护。

3.8.5.8 油趸船应设置固定水消防系统和甲板泡沫灭火系统以保护本船及所停靠的船舶货油区域消防水和泡沫混合液可由岸上提供。

3.8.5.9 油趸船应至少设置 2 具消防炮，其射程应能覆盖所设计停靠最大船型货油区域的任何部位。消防炮应能供水和泡沫两灭火介质，泡沫宜采用低倍泡沫。泡沫混合液的供给强度应不小于最大单个货油舱 $8.0\text{L}/\text{min} \cdot \text{m}^2$ ，且连续供给时间不应小于 40min。

3.8.5.10 应在装卸设备前沿设置水幕，水幕的设置范围应延伸至装卸区域两端以外各 5m。

3.8.5.11 灭火及水幕系统控制装置应布置在货油区域以外的适当地点，以便货油区域发生火灾时，人员能安全的接近。

3.8.5.12 油趸船应配置至少 2 具手提式泡沫枪和 12 具手提式灭火器。

3.8.5.13 油趸船应配置至少 2 套消防员装备。

3.8.5.14 油趸船应配备至少 2 个经认可的便携式可燃气体探测仪，以探测船上货油装卸区域可能的泄漏。

3.8.5.15 驳运闪点超过 60°C （闭杯试验）油类的油趸船，船上设有货油舱时，应配置至少 2 具大型泡沫灭火器，以保护本船货油区域。

3.8.6 化学品趸船

3.8.6.1 本条要求适用于驳运闪点（闭杯试验）不超过 60°C 的化学品趸船。

3.8.6.2 化学品趸船应满足本节 3.8.5.1 至 3.8.5.14 的规定。

3.8.6.3 甲板泡沫灭火系统的泡沫液应对所驳运最大可能数量的货物有效，对泡沫无效的或与泡沫不相容的其他货物，应另设经认可的附加灭火系统。

3.8.6.4 若拟驳运的货物不宜采用二氧化碳灭火系统进行灭火，则货泵舱应设置固定式压力水雾灭火系统或其他经认可的固定灭火系统予以保护。

3.8.6.5 船上不应设置化学品液货舱，但用于储存货物污液的舱柜除外。

第4章 救生设备

第1节 一般规定

4.1.1 一般要求

4.1.1.1 本章适用于船长 20m 及以上的内河民用船舶。

4.1.1.2 除另有规定外，配备在内河船舶上的救生艇、救生舢板、开敞式两面可用气胀式救生筏、救生浮具、救生衣、救生圈、气胀式救生环的技术要求应符合本章第 4 节的规定。

4.1.1.3 本章规定的救生设备可采用其他救生设备代替，但须通过试验证明这些救生设备的效能不低于本章的要求，并经认可。

4.1.1.4 客船按本篇第 1 章第 2 节的规定分类。

4.1.2 定义

4.1.2.1 除另有规定外，本章的名词定义如下：

- (1) 救生艇——系指符合本章4.4.2规定的救生设备。
- (2) 救生舢板——系指符合本章4.4.3规定的小艇。
- (3) 救生浮具——系指符合本章4.4.5的规定，可支持额定人员在水中漂浮待救的救生器具。
- (4) 气胀式救生设备——系指依靠非刚性的充气室作浮力，在准备使用前通常保持不充气状态的救生设备。
- (5) 自由漂浮下水——系指救生筏从下沉中的船舶自动脱开并立即可用的降落方法。
- (6) 内河船舶救生设备标志——系指由安全色、图像构成，并用文字或放置方向配合说明，用以指明内河船舶上配置的特定的救生设备的存放位置和方向。
- (7) 最轻载航行状态——系指船舶处于平浮、无货，备品和燃料有10%剩余量的装载状态；对客船而言，船舶处于载足全额乘客和船员及其行李的装载状态。
- (8) 集体救生设备——系指符合本章规定的救生艇、救生舢板、开敞式两面可用气胀式救生筏和多人用救生浮具等供多人使用的救生设备。

第2节 救生设备的配备定额

4.2.1 一般要求

4.2.1.1 除本节另有明确规定外，I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船、餐饮趸船的救生设备应按客船要求配备。

4.2.2 救生衣、个人救生浮具的配备

4.2.2.1 客船

- (1) 客船乘客用救生衣、个人救生浮具应按表4.2.2.1配齐。

表 4.2.2.1

航区 / 航段	占乘客总人数的百分比 (%)							
	第 1 类客船	第 2 类客船	第 3 类客船		第 4 类客船		第 5 类客船	
	救生衣	救生衣	救生衣	个人救生浮具	救生衣	个人救生浮具	救生衣	个人救生浮具
A、J ₁	105	100	70	30	60	40	30	70
B、J ₂	100	100	70	30	60	40		
C	100	100	60	40	50	50		

注：① 航行于三峡库区的客船乘客用的救生衣、个人救生浮具按 A 级航区的要求配备；

② 餐饮趸船救生衣、个人救生浮具按第 5 类客船的要求减半配备。

(2) 船长 60m 及以上的客船，应在公共处所增配 5% 的救生衣。

(3) 在上述 (1)、(2) 规定的救生衣配备定额之外，还应增配乘客总人数 5% 的儿童救生衣。

(4) 船员用救生衣应按船员人数的 120% 配备，其中船员值班处所应放置足够数量的救生衣。

(5) 现有客船应在本法规生效后不迟于 4 年，按表 4.2.2.1 及上述 (3)、(4) 的规定配备乘客用救生衣、个人救生浮具。

4.2.2.2 货船

(1) 自航货船救生衣应按船上总人数的 120% 配备，其中工程船可根据需要选配适量气胀式救生衣。

(2) 非自航货船救生衣应按船上总人数的 110% 配备。

4.2.3 救生圈、气胀式救生环的配备

4.2.3.1 客船

(1) 客船救生圈、气胀式救生环应按表 4.2.3.1 配备。

表 4.2.3.1

航区 / 航段	船长 L (m)	救生圈 + 气胀式救生环 (只)			
		每层甲板 ^①			
		总数	其中带救生浮索的救生圈	其中带自亮灯的救生圈 ^③	其中气胀式救生环数不超过 ^④
A、B、J ₁ 、J ₂	$20 \leq L < 30$	2	1	1	1
	$30 \leq L < 60$	4	2	2	2
	$L \geq 60$	6 ^②	2	2	4
C	$20 \leq L < 30$	2	1	1	1
	$L \geq 30$	4	2	2	2

注：① 顶蓬甲板若不作为乘客观光用时，可不配备救生圈；

② 船长 60m 及以上的各类客船，对于长度小于船长 40% 的短上层建筑（或甲板室）甲板，可在每层甲板配备 4 只救生圈（其中 2 只带救生浮索的救生圈）；

③ 非夜航船的救生圈可不带自亮灯；

④ 其中气胀式救生环可由救生圈代替。

4.2.3.2 货船

(1) 自航货船应按 4.2.3.1 的规定配备救生圈和气胀式救生环。

(2) 非自航货船救生圈、气胀式救生环配备应按表 4.2.3.2 配备。

表 4.2.3.2

船 长 L (m)	应配救生圈 + 气胀式救生环 (个)	其中带救生浮索救生圈 (个)
$L < 30$	2	1
$30 \leq L < 60$	2	2
$L \geq 60$	4	2

4.2.4 集体救生设备的配备

4.2.4.1 客船

(1) 船长 60m 及以上的第 1 类客船应按乘客总人数的 60% 配备集体救生设备, 其中应至少有一艘机动救生艇。

(2) 除上述 (1) 的要求外, 船长 60m 及以上的其他各类客船应按乘客总人数的 30% 配备集体救生设备。

(3) 船长 60m 及以上的车客渡船, 应按乘客总人数的 20% 配备集体救生设备。

(4) 航行于三峡库区且船长 60m 及以上的客船, 应按上述 (1) 的要求配备集体救生设备。

(5) 船长 60m 及以上的餐饮趸船, 可不必配备集体救生设备。

4.2.4.2 货船

(1) 船长 60m 及以上的运载闪点不超过 60°C (闭杯试验) 货物的自航油船 (不包括港口供应油船)、化学品液货船和液化气体运输船, 应按船上总人数的 100% 配备阻燃或不燃材料制成的救生艇, 其中至少应有一艘机动救生艇。装载闪点不超过 60°C (闭杯试验) 货物的非自航油船应配备一艘非机动救生舢板。

(2) 船长 60m 及以上的运输散发有毒蒸汽或毒气货物的化学品液货船和液化气体运输船, 应按上述 (1) 的规定配备救生艇, 另外按船上总人数的 100% 配备防毒面具。

(3) 上述 (1)、(2) 中的船舶, 当船长小于 60m 时, 可按船上总人数的 100% 配备开敞式两面可用气胀式救生筏或多人用救生浮具。

(4) 推 (拖) 载运闪点不超过 60°C (闭杯试验) 货物的非自航油船且主机额定总功率为 735kW 及以上的推 (拖) 船, 应配置一艘机动救生舢板。

第3节 救生设备的存放、登乘和检修

4.3.1 存放

4.3.1.1 集体救生设备

(1) 救生艇和救生舢板

① 救生艇和救生舢板应存放在船舶推进器之前足够远的地方, 并应尽量避免危险区域, 客船救生艇和救生舢板的尾端与船舶推进器之间的距离应大于该救生艇和救生舢板的长度;

② 船艏突出体不应妨碍放艇, 救生艇体不得突出舷外;

③ 救生艇应安放在艇座上, 艇座形状应和救生艇线型一致, 且放艇操作便利。

(2) 开敞式两面可用气胀式救生筏和多人用救生浮具

① 开敞式两面可用气胀式救生筏的降落位置应与推进器保持一定距离, 其降落和存放位置不应干扰其他救生艇和救生舢板的操作。

② 开敞式两面可用气胀式救生筏应存放于专用筏架上, 首缆系牢在船上, 并配有经认可的自由漂浮装置, 使救生筏随船下沉时能脱离船舶并自动充气, 浮出水面。此外, 还应使

系固装置上的救生筏能用人工方法释放；

③ 多人用救生浮具应均匀存放于船舶两舷和人员容易到达的地方，其存放方式应能保证在船舶沉没时，救生浮具能自由浮起，且便于脱离。

4.3.1.2 个人救生设备

(1) 救生衣及个人救生浮具应按船员及乘客分布情况安放在附近显见易取之处；

(2) 救生圈应合理分散布置在船舶两舷和人员容易到达的地方，其悬挂装置应能保证在船舶沉没时，救生圈能浮离。带有救生浮索的救生圈应悬挂在驾驶室外的两舷，并能被迅速取用；

(3) 气胀式救生环应悬挂在驾驶室内或附近，并能被迅速取用。

4.3.1.3 标志

(1) 在通向救生设备存放处（或登乘处）的所有通道、梯口和出口处应张贴“内河船舶救生设备标志”，以指明救生设备的存放处所（或登乘处）的位置和方向；

(2) “内河船舶救生设备标志”应符合现行国家标准的规定。

4.3.2 登乘

4.3.2.1 船舶应设有便于艇、筏释放人员登入救生艇、筏、救生舢板的登乘装置。

4.3.2.2 每一救生艇、筏等集体救生设备登乘处应设置经认可的登乘梯一具，以供船上乘员登入降落到水面上的救生艇、筏等集体救生设备。

4.3.2.3 在通往救生艇、筏等集体救生设备存放处的所有通道、梯口、出口以及登乘处应提供应急照明。

4.3.3 检修

4.3.3.1 每只开敞式两面可用气胀式救生筏、气胀式救生浮具和静水压力释放器均应定期进行检修，间隔时间应不超过 12 个月；但外观检查无异常者，经同意可展期到 17 个月。

4.3.3.2 降落所用的吊艇索应定期检查，要特别注意穿过滑轮的区域，并在由于变质而需要换新时予以换新。

4.3.3.3 检修工作应在经本局认可的检修站进行。

4.3.3.4 以生产日期计算，救生衣使用年限建议不超过 6 年，且救生衣出现损坏应及时更换。

第4节 救生设备的要求

4.4.1 一般要求

4.4.1.1 船舶救生设备应在紧急时能即刻可用。船舶在离港前及整个航行期间内，一切救生设备应保持随时可用状态。

4.4.1.2 救生设备应以良好的工艺和认可的材料制成。

4.4.1.3 除另有规定外，救生设备应能在 -30°C 至 $+65^{\circ}\text{C}$ 的气温范围内存放而不损坏，在 -1°C 至 $+30^{\circ}\text{C}$ 的水温范围内正常使用。

4.4.1.4 救生设备应能防腐烂、耐腐蚀，并不因江水、油类或霉菌的侵蚀而影响其正常工作；如暴露在日光下，应能抗老化变质。

4.4.1.5 救生设备在一切有助于探测的表面应具有鲜明易见颜色并在有利于探测的位置张贴逆向反光材料。

4.4.2 救生艇

4.4.2.1 一般要求

(1) 所有救生艇的设计、形状和尺寸应保证它们在满载人员和设备时具有足够的稳性和干舷，并在艇体破漏进水时仍能维持其正稳性；

(2) 救生艇在载足全部乘员及属具时，其初稳性高度（ GM ）应不小于按下式计算所得之值：

$$GM = 0.05 (B^2 - B + 4) \quad \text{m}$$

式中： B ——艇宽，是指艇中横剖面舷顶处两舷壳板外表面的水平距离， m 。

(3) 救生艇在载足全部乘员及属具时，其干舷高度应不小于型深的40%；

(4) 救生艇的长度应不小于3.5m；

(5) 救生艇应有足够的强度，以保证在载足全部属具和放艇人员时能安全降落；

(6) 救生艇应有硬质艇体和足够的内部储备浮力，艇体必须水密；

(7) 救生艇的平均舷弧高度应不小于艇长的4 %；

(8) 救生艇的横座板应尽可能置于艇内低处，横座板上表面至舷顶板下缘的垂直距离应不小于230mm；

(9) 救生艇须设置当艇翻覆时可供人员抓握的扶手，该扶手可装在舳龙骨或龙骨上，其长度应不小于1/2艇长；

(10) 救生艇艇体外侧的护舷材下，应装设成连环状的救生索一条。救生索的每一弯垂部分应装有可浮把手，每两个可浮把手间距应不大于600mm。当空载时，可浮把手距水面的高度应不大于300mm；

(11) 救生艇的艇底须设有1或2个排水孔，每一排水孔应备2个用不锈钢索连于艇上的不锈钢材料制成的艇底塞。

4.4.2.2 救生艇的容积和乘员定额

(1) 救生艇的立方容积应以辛氏法或其他具有同等准确程度的方法计算，方尾救生艇的容积应当作尖尾救生艇来计算；

(2) 采用辛氏法确定救生艇容积 V 时，按下式计算：

$$V = \frac{L}{6} (2A_1 + A_2 + 2A_3) \quad \text{m}^3$$

式中： L ——艇长，自首柱壳板内表面量至尾柱壳板内表面， m ；方尾者则量至艇尾端板的内表面；


A_1 、 A_2 、 A_3 ——分别表示将艇长分为四等分的首部 1/4 长度处、中部及尾部 1/4 长度处各横截面积， m^2 。见图 4.4.2.2 (1)。

A_1 、 A_2 、 A_3 各横截面面积分别按下式计算：


$$A_1 \text{ (} A_2 \text{ 或 } A_3 \text{)} = \frac{h}{12} (a + 4b + 2c + 4d + e) \quad \text{m}^2$$

其中： h ——各横截面处的深度， m 。自龙骨处壳板的内表面量至舷顶板下表面的水平面的垂直距离或按下述 (3)、(4) 的规定计量；

a 、 b 、 c 、 d 、 e ——分别表示分 h 为 4 等分处艇壳板内表面的水平宽度， m 。见图 4.4.2.2 (2)。

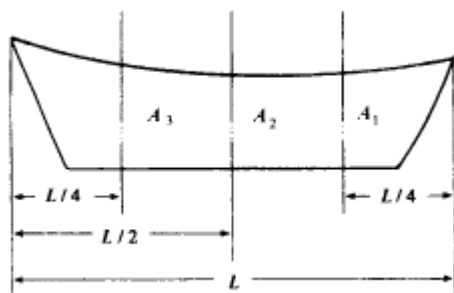

(1)

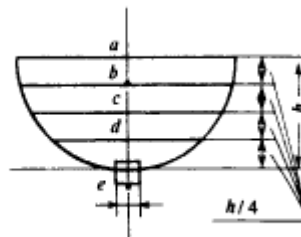

(2)

图 4.4.2.2

(3) 按上述(2)的计算方法,若在距首部或尾部 $L/4$ 处量得舷缘的舷弧值超过 $L/100$ 时,则应以 $L/2$ 处的深度加 $L/100$ 作为计算 A_1 或 A_3 的深度;

(4) 按上述(2)的计算方法,若救生艇 $L/2$ 处的深度超过救生艇宽度(B)的45%,则应以45% B 作为计算 A_2 的深度,同时在计算首部或尾部 $L/4$ 处 A_1 、 A_3 时所用的深度,应以计算 A_2 的深度加 $L/100$,但不应超过 A_1 或 A_3 处的实际深度;

(5) 机动救生艇的立方容积,应按上述(2)至(4)所述方法计算的立方容积中减去发动机及其附件与操作处所所占的容积;

(6) 救生艇的乘员定额数应等于其立方容积除以 $0.225 \text{ (m}^3\text{)}$ 所得商的整数,但应不大于经乘坐及操纵试验核定的实有座位数。

4.4.2.3 救生艇的浮力

(1) 救生艇应具有足够的内部储备浮力。可装设水密空气箱、水密空气舱或以闭孔型硬质泡沫塑料浮体作为内部储备浮体,当艇倾覆后除应保持艇自身不沉外,尚能提供每个乘员7.5kg浮力;

(2) 救生艇的水密空气箱、闭孔型硬质泡沫塑料浮体应分别单独制成且每个长度应不大于1.2m;若以艇体作为浮力舱的一边,则每个浮力舱应充填闭孔型硬质泡沫塑料,或设气压试验接头,并符合下述(5)规定的气密试验要求;

(3) 救生艇的内部储备浮体应布置在艇内两舷,允许布置在艇首、尾,但不应设置在艇中部底部。水密空气箱、闭孔型硬质泡沫塑料浮体应可以移动,以便检修,但应不因艇内进水而活动,且能保持艇身的正浮;还应有保护设施,使其不受意外损伤;

(4) 水密空气箱的壳体可用铜质、铝质、纤维增强塑料或经本局认可的其他不锈钢材料制成。作为储备浮体或充填材料用的闭孔型硬质泡沫塑料,应经认可;

(5) 空气箱制成后,必须用下列方法之一进行密性试验:

① 将空气箱浸于水下0.6m处,1h后称其重量,应无变化;

② 从气压试验接头上充入6kPa压缩空气,5min内不应有压力降现象。

(6) 救生艇的内部储备浮体制成后,应采用下列方法之一测定其体积:

① 排水测定法;

② 准确的测绘计算法;

③ 空气舱用灌水测定法,并测定闭孔型硬质泡沫塑料的填充率。

(7) 水密空气箱、闭孔型硬质泡沫塑料浮体的编号及体积,应用明显的字迹书写于其朝向艇内的一侧;

(8) 救生艇内部储备浮体的体积 V_1 应不小于按下式计算所得之值:

$$V_1 = \frac{0.5G_1 + 0.95G_2}{1000} + 0.0075n \quad \text{m}^3$$

式中: G_1 ——救生艇艇体及其属件的纤维增强塑料或其他材料质量, kg;

G_2 ——救生艇艇体及其属件的钢质质量（包括属具、艇机及其属件），kg；
 n ——核定乘员数。

每 100kg 的闭孔型硬质泡沫塑料，应增加 0.1m³ 储备浮体的体积。

4.4.2.4 机动救生艇的附加要求

- (1) 艇机应为柴油机，所用燃油的闭杯试验闪点应高于43℃；
- (2) 艇机、尾轴及其转动部分应有防护罩，排气管应适当包扎；
- (3) 机动救生艇发动机应设有离合器及倒车装置；
- (4) 储油箱构造应坚固，并牢靠地安装于艇内；油箱应设有适当的注油和放油装置，其下方应设有油盘；油箱及其连接装置装妥后，须经2m水柱高的压水试验；
- (5) 当机动救生艇载足全部核定乘员和属具时，在静水中的航速应不小于10km/h；
- (6) 艇机的前方应设有水密肋板；
- (7) 机动救生艇发动机的起动和运转试验应符合下列规定：
 - ① 发动机的运转试验应在横倾 10°、纵倾 7° 的情况下进行；
 - ② 发动机应在环境气温为-5℃时进行起动和运转试验。

4.4.2.5 救生艇的属具

- (1) 救生艇的属具应按表4.4.2.5配备。

表 4.4.2.5

属具名称	单位	机动救生艇	非机动救生艇	救生舢板
艇机燃料油		供 4h 用		
艇机润滑油		供 4h 用		
修理工具箱	个	1		
桨	支	2	6	3
带钩艇篙	根	1	1	1
桨架	个	2	6	3
舵及舵柄	副	1	1	
首缆	根	1	1	1
白色环照灯	个	1	1	1
水瓢	个	1	1	1
帆布盖	副	1	1	1
救生圈	个	1		
尾缆	根	1	1	1
哨笛	只	1	1	1
灭油火的灭火器	只	1		

注：燃油白色环照灯应备有可使用 4h 的灯油及防风火柴 2 盒。

- (2) 艇用属具，除艇篙应散置外，其他属具均应适当制牢于艇内，且应便于取出。

4.4.2.6 救生艇的试验

- (1) 救生艇的型式试验，应包括稳性、强度、水密、乘坐、操纵、浸水等项性能试验及干舷测定；
- (2) 救生艇若同时符合下列条件，除水密及操纵试验外可免做上述（1）规定的其他各项试验：
 - ① 救生艇的施工图纸经审查批准；
 - ② 材料及工艺相同的同型艇，在船舶检验机构监督下已进行过试验并符合要求。

- (3) 稳性试验。每批救生艇应抽一艘作稳性试验，并按下列要求进行：
- ① 试验在静水中进行，力求避免受潮流及水流的影响；
 - ② 试验时艇应正浮；
 - ③ 试验时，在艇内载足全部乘员及属具的代替荷重。乘员质量以每人 75kg 计算，其重心按实际乘坐位置分布于座板以上 0.3m 处；
 - ④ 倾斜力矩所采用的移动质量取艇满载排水量的 4%，将其分为两组，分别置于艇中部两舷处，该移动质量可用边座板上乘员质量代替；
 - ⑤ 倾角测定可用悬锤，悬锤线有效测量长度为 2m；
 - ⑥ 艇内设备、属具及乘员的代替荷重（除作移动质量外）在试验时不应移动；
 - ⑦ 经试验后，计算的初稳性高度（GM）值应不小于 4.4.2.1（2）的计算值；
 - ⑧ 稳性不合格者，可改装或核减乘员定额后再试，直至合格为止。
- (4) 干舷测定应在稳性试验的状态下进行，其测定值应符合 4.4.2.1（3）的规定。干舷不合格者，可核减乘员定额后再试，直至合格为止；
- (5) 静负荷强度试验。每批救生艇抽一艘在规定负荷的条件下按下列程序进行：
- ① 将空艇吊起后，沿龙骨拉线，同时测量艇的宽度；
 - ② 在艇内均匀分布按下式计算的试验负荷（W）：
- $$W = K_1 G_1 + K_2 (G_2 + G_3) \quad \text{kg}$$
- 式中：G₁——空艇质量（称重得），kg；
G₂——属具质量（机动艇包括艇机设备质量），kg；
G₃——放艇人员质量（每人以 75kg 计算），kg；
K₁——系数，金属艇为 0.25，其他材料艇为 1；
K₂——系数，金属艇为 1.25，其他材料艇为 2。
- ③ 用艇钩将艇吊起，5min 后测量艇宽及龙骨中垂并与空艇时相比较，其变形量各不应超过 1/400；
 - ④ 卸去负荷后，经不大于 18h 的回复时间后，艇体不应有永久变形。静负荷强度试验不合格者，修理或核减乘员后再试，直至合格为止。
- (6) 动负荷强度试验，纤维增强塑料救生艇应在稳性试验负荷的条件下进行跌落和碰撞试验，并应符合下列规定：
- ① 跌落试验。将艇从 3.0m 高度（龙骨底至水面的距离）处自由跌落水；
 - ② 碰撞试验。将艇静止吊挂，使其固定吊挂点至艇钩的垂直距离为 6m，护舷材至固定刚性垂直平面的水平距离为 0.05m；然后将艇拉离固定刚性垂直平面至 2.5m 处（护舷材距刚性垂直面水平距离），然后松脱，使艇自由碰撞刚性垂直平面。
 - ③ 经跌落、碰撞试验后，救生艇不应有影响使用性能的损坏。
- (7) 水密试验。每艘救生艇均须作水密试验，试验前艇体不应油漆，并保持艇内清洁。试验时，在艇内载全部乘员及属具的代替荷重，每一乘员以 75kg 计算，浮于水面经 2h 后，艇体应不渗漏；
- (8) 乘坐及操纵试验
- ① 试验时艇内应载足全部乘员及属具，乘员为穿着救生衣及御寒衣服的成年人，按规定位置乘坐并试验划桨和操舵是否方便。
 - ② 机动救生艇尚应进行推进装置的起动和操纵试验，试验其装置的操作是否方便。
 - ③ 乘坐或操纵试验不合格者，核减乘员定额后再试，直至合格为止。
- (9) 浸水试验。试验时艇内应载足全部乘员（每人以 30kg 计算）及装置、属具中金属件的代替荷重。将浸于水面的救生艇的艇底塞打开，使艇内水至内外水面平齐，艇仍应保持正浮。

(10) 机动救生艇应按下列规定进行操纵及航行试验:

① 救生艇应在满载状态下进行至少2h的航行试验,以证明其发动机运转良好和艇的操纵正常;

② 测定满载救生艇在静水中的航速,其值应不小于本章4.4.2.4(5)的规定。

4.4.2.7 救生艇的标记

(1) 救生艇必须在艇首左右舷用黑漆写明该艇所属船名,救生艇的主要尺度和乘员定额。在艇尾左右舷应写明船籍港,并在船名、船籍港下加注汉语拼音;

(2) 救生艇铭牌应装在艇首横座板的明显易见处,铭牌上应注明艇的主要尺度、乘员定额、艇的容量、总质量、空气箱总容积、制造厂名、制造编号、制造年月以及检验标志。

4.4.2.8 吊艇架及其属件

(1) 每艘救生艇应设置一副吊艇架;

(2) 吊艇架的设置应符合下列规定:

① 吊艇架的型式:救生艇在操作转出状态下的质量大于 2300kg 者,应配重力式吊艇架;质量小于或等于 1200kg 者,可采用旋转式吊艇架;质量大于 1200kg,但不超过 2300kg 者,可选用重力式或摇出式吊艇架;

② 吊艇架的设置和强度:吊艇架应能在船舶向任一舷横倾 10° 状态下保证救生艇在载足全部属具和放艇人员时,能转出舷外安全降落;

③ 吊艇架伸出船侧的跨距:在船舶无横倾状态下,附在吊艇架上的救生艇中部舷缘与船侧板间的距离一般不小于 300mm,若船舶设有护舷材,其艇中部舷缘与此护舷材间的距离一般不小于 100mm。

(3) 吊艇机应符合下列规定:

① 卷筒的设计应能使两根吊艇索分别卷绕,且同时放出两根吊艇索的长度应相等,转筒上的吊艇索不应多于两层。卷筒直径至少应为吊艇索直径的 16 倍;

② 每一吊艇机应配有两套制动器,一为手动制动器,另一为自动调节救生艇下降速度的调速制动器,调速制动器应保证救生艇的下降速度在安全降落速度范围内;

③ 应配备有效的手动装置用以回收救生艇。在救生艇降落时,或使用动力装置吊起时,手动装置的手柄或手轮不应旋转;

④ 若臂架是由吊艇索的动力复原,则应设有安全装置,使其在恢复原位时自动切断能源。

(4) 吊艇索应符合下列规定:

① 吊艇钢索须柔软并具有足够韧性。钢索宜用抗拉强度为 1373.4~1667.7N/mm² 的钢丝制成。钢索须镀锌,且应不少于 6 股并含有纤维芯;

② 吊艇索的长度须满足当船舶在最轻载航行状态并向任一舷横倾 10° 时,能将艇安全放落于水面上;

③ 系吊艇索的设备,可固定于吊艇架或甲板上,其型式与强度须保证救生艇能安全放落于水中。

(5) 吊艇钩可采用固定式吊钩,吊艇钩开口须面向艇的中部。当艇吊起时,吊艇钩与吊艇索须在同一垂直线上;

(6) 吊艇架横张索上应装有两根救生索,救生索应为纤维绳。其长度须在船向任一舷横倾10° 时能达到最轻载水线;

(7) 吊艇架滑轮的直径应至少为钢索直径的12倍(自滑轮槽口底计量);

(8) 吊艇架及其属件应具有足够的强度,其试验负荷与安全系数的要求应符合表

4.4.2.8的规定。

表 4.4.2.8

名 称	工作负荷	试验负荷	安全系数	
			$\sigma_s / [\sigma]$	$\sigma_b / [\sigma]$
吊 艇 架	P	$2P$	2.5	
吊艇钩、滑轮等	P	$2P$		5
钢质吊艇索	吊艇索张力			5

表中: P = 艇重 + 属具重 + 吊艇架属件重 + 放艇人员重

σ_s ——材料的屈服极限, MPa;

σ_b ——材料的强度极限, MPa;

$[\sigma]$ ——许用应力, MPa。

(9) 吊艇架、吊艇钩和吊艇滑轮等的强度试验时间应不少于5min, 试验后不应有任何永久变形;

(10) 吊艇架、吊艇钩及吊艇滑轮等受力构件的材料应符合本篇第2章2.1.3.1的有关规定。其转动部分的材料应为不锈钢材料;

(11) 降落试验。每副吊艇架装船后应作艇的降落试验。

① 试验吊艇架在载有放艇船员重量时, 应能转出舷外, 并作艇的降落及收起若干次, 以检查艇的装置安全可靠。

② 试验吊艇架、吊艇索、吊艇机及一切有关装置, 当救生艇收起时应能将附有救生艇的吊艇架复原。

③ 在救生艇的安全降落速度范围内作突然刹车, 以检查装置的强度及吊艇机的制动性能。

④ 吊艇机的制动器若无遮蔽, 则在上述试验前须在制动器上洒水, 以试验其是否安全可靠。

4.4.3 救生舢板

4.4.3.1 主尺度

(1) 救生舢板 (以下简称“舢板”) 主尺度应符合下列规定:

$$L = 5.0 \sim 8.5 \quad \text{m}$$

$$B \geq \frac{L+8.0}{10} \quad \text{m}$$

$$D \leq 0.38B \quad \text{m}$$

式中: L ——舢板的最大长度, m, 系量自首部与尾鳍两极端点间的水平距离;

B ——舢板的宽度, m, 系量自舢板壳板外表面的最大宽度;

D ——舢板深度, m, 系量自舢板最大宽度处由底板上表面量到舷顶板上缘的垂直距离。

4.4.3.2 基本要求

(1) 舢板可为纤维增强塑料制成。所用材料及工艺应经认可;

(2) 纤维增强塑料舢板应具有一定的内部储备浮力, 其空气箱的总容积 V_1 应符合

4.4.2.3 (8) 的规定;

(3) 舢板的强度应符合4.4.2.1 (5) 的规定;

(4) 舢板应有足够的稳性。当舢板正浮于静水面上, 载足全部核定乘员和属具, 乘员质量以每人75kg计算, 全部核定乘员质量的重心应按实际乘坐情况分布于横座板与下座板上0.3m, 此时初稳性高度 GM 应不小于按下式计算所得之值:

$$GM = 0.165B \quad \text{m}$$

(5) 舢板的容积 V 可按式近似计算:

$$V = 0.83L_bBD \quad \text{m}^3$$

式中: L_b ——量自首部外板上缘外表面至尾横板外表面之间的水平距离;

B 、 D ——同 4.4.3.1 的规定。

(6) 舢板的乘员定额应为上述 (5) 计算所得的总容积 V 除以0.225所得商的整数, 但乘客定额数应不大于经乘坐及操纵试验核定的实有座位数;

(7) 舢板载足全部核定乘员和属具时, 其干舷高度应不小于舢板深度的35 %;

(8) 舢板的平均舷弧高度应不小于舢板长度的4%;

(9) 舢板壳体的浮力和水密性应符合4.4.2.1 (6) 的规定;

(10) 当机动舢板载足全部核定乘员和属具时, 在静水中的航速应不小于7km/h;

(11) 舢板不应采用汽油机为动力。

4.4.3.3 舢板的试验

(1) 稳性试验应符合4.4.2.6 (3) 的规定;

(2) 强度试验。纤维增强塑料舢板应按4.4.2.6 (5) 规定进行强度试验;

(3) 水密试验应满足4.4.2.6 (7) 的要求;

(4) 干舷测定。在稳性试验的状态下, 每批舢板抽一艘作干舷测定, 其测定值应符合4.4.3.2 (7) 的规定。干舷不合格者, 可核减乘员定额后再试, 直至合格为止;

(5) 乘坐及操纵试验应满足4.4.2.6 (8) 的要求。

4.4.3.4 同时具备以下条件者, 可免于试验:

① 舢板施工图纸为认可图纸;

② 曾作过稳性试验、强度试验、干舷测定及乘坐操纵试验, 并有完整的试验资料;

③ 施工工艺条件相同。

4.4.3.5 舢板的属具和标记应分别符合 4.4.2.5 及 4.4.2.7 的要求。

4.4.4 开敞式两面可用气胀式救生筏

4.4.4.1 一般要求

(1) 在-18℃至65℃的气温范围内存放不致损坏;

(2) 在-18℃至65℃的气温范围和0℃至30℃的水温范围内使用。

4.4.4.2 构造

(1) 开敞式两面可用气胀式救生筏的构造应保证从10m高度将其容器投落入水后, 救生筏及其属具应满足使用要求;

(2) 漂浮的开敞式两面可用气胀式救生筏应能经受从至少4.5m高度处反复蹬跳;

(3) 全部充气后的开敞式两面可用气胀式救生筏不论哪一面朝上, 人应能从水中登上救生筏;

(4) 主浮力舱应分成:

① 不少于两个独立舱, 每个舱通过止回充气阀充气;

② 浮力舱的布置应能保证在任一舱损坏或充气失效时, 完整的浮力舱能支持该筏额定乘员, 且开敞式两面可用气胀式救生筏的整个周围应具有正的干舷。每个乘员的质量以 75kg 计, 且都坐在规定的座位上。

(5) 开敞式两面可用气胀式救生筏筏底应为水密;

(6) 开敞式两面可用气胀式救生筏应用无毒气体充气。环境温度为18℃至20℃时, 应在1min内充足气; 环境温度为 - 18℃时, 应在3min内完全充足气。开敞式两面可用气胀式救生筏充气后在满载全部乘员和属具的情况下, 应保持其形状不变;

(7) 每个充气隔舱应能承受至少等于3倍工作压力的超压, 并且不论是使用安全阀或者

使用限制供气方法，均应能防止其压力超过2倍工作压力；

(8) 浮胎的表面应为防滑材料，至少有25%浮胎应是容易识别的颜色；

(9) 开敞式两面可用气胀式救生筏的乘员定额，应等于下列较小者：

① 充气后其主浮胎的容量（不包括横座板，如设有）以 m^3 计，除以 0.096 后所得的最大整数；

② 测量开敞式两面可用气胀式救生筏浮胎的最内边的内水平横剖面积（可包括一个或多个横座板在内，如设有）以 m^2 计，除以 0.372 后所得的最大整数；

③ 可坐在浮胎内，全部穿着救生衣且不妨碍任何救生筏属具操作的人员，每人平均质量为 75kg。

4.4.4.3 开敞式两面可用气胀式救生筏属具

(1) 救生绳应系固在开敞式两面可用气胀式救生筏的内外四周；

(2) 开敞式两面可用气胀式救生筏应配备有适合于在水面上自动充气的、足够长度的有效艄缆。对容量超过30名乘员的开敞式两面可用气胀式救生筏，应配备附加的拉索；

(3) 艄缆系统，包括系连于开敞式两面可用气胀式救生筏上设施的破断负荷（薄弱环节除外），应该是：

① 对 8 名乘员及以下的开敞式两面可用气胀式救生筏，为 7.5kN；

② 对 9 至 30 名乘员的开敞式两面可用气胀式救生筏，为 10.0kN；

③ 对超过 30 名乘员的开敞式两面可用气胀式救生筏，为 15.0kN。

(4) 开敞式两面可用气胀式救生筏至少应配有下列数量的充气登筏踏板，以助于不论救生筏充气后哪一面朝上，都能从水中登筏：

① 对 30 名乘员及以下的开敞式两面可用气胀式救生筏，一块登筏踏板；

② 对超过 30 名乘员的开敞式两面可用气胀式救生筏，二块登筏踏板。

(5) 开敞式两面可用气胀式救生筏应配备符合下列要求的水袋：

① 水袋的横剖面呈等腰三角形，其三角形底边附连于救生筏的下面；

② 水袋应设计成在布放的 15s 至 25s 内能充到大约 60% 的容量；

③ 通常对乘员在 10 名及 10 名以下的开敞式两面可用气胀式救生筏，其水袋的总容量在 125L 和 150L 之间；

④ 对额定乘员超过 10 名的开敞式两面可用气胀式救生筏，其水袋的总容量应尽可能有 $12 \times N L$ ，其中 N 为额定乘员数；

⑤ 每一水袋在浮胎上应这样附连，即当水袋在布放位置时，应沿下浮胎最低下部分的上边缘或接近最低下部分全长分布；

⑥ 水袋应在开敞式两面可用气胀式救生筏的四周对称分布，且每一水袋之间应有足够间隔，以能让空气容易泄出。

(6) 每具开敞式两面可用气胀式救生筏的属具配备应满足表4.4.4.3的要求；

表 4.4.4.3

属 具 名 称	单位	数量
可浮救生浮环（系有长度不短于 30m，破断负荷至少为 1.0kN 的浮索）	只	1
具有浮柄且存放在护套内的非折叠型安全刀（用一根细绳系固在救生筏上。并且不论开敞式两面可用气胀式救生筏用什么方式充气，至少能在上浮胎顶部一个适当位置处，容易得到一把安全刀）	把	2
水 瓢	只	1
海 绵	块	2
可浮手划桨	支	2
哨 笛	只	1
带备用电池一副、电珠 2 只储存于防水容器内的防水手电筒	支	1

(7) 如适合, 属具应存放在容器内, 如容器不是救生筏的整体部分或固定在救生筏上的话, 则容器应存放并系固在救生筏内, 并能在水面漂浮至少30min而不致损坏其内存的属具。不论属具是否装在容器内, 也不论容器是救生筏的整体部分还是固定在救生筏上, 应在不论救生筏哪一面朝上的情况下, 都能很容易地接近属具。系固属具、容器的缆绳的破断负荷应为2kN或所系固的整套属具质量的3倍, 取其大者。

4.4.4.4 开敞式两面可用气胀式救生筏的容器

(1) 开敞式两面可用气胀式救生筏应装在容器内, 该容器应:

- ① 其结构应能承受水上所遇到的各种状况;
- ② 具有充裕的自然浮力。当其装有救生筏及其属具时, 如船舶沉没, 应能从内部拉舫缆, 并拉动充气装置;
- ③ 应尽可能地水密。但容器底部的泄水孔除外。

(2) 容器上应标明:

- ① 制造厂名或商标;
- ② 出厂编号;
- ③ 额定乘员数;
- ④ 最近一次检修日期;
- ⑤ 舫缆长度;
- ⑥ 水线以上最大许可存放高度;
- ⑦ 降落须知。

4.4.4.5 开敞式两面可用气胀式救生筏应标明:

- ① 制造厂名或商标;
- ② 出厂编号;
- ③ 最近一次检修站名称和地点;
- ④ 每一浮胎顶上允许容纳的乘员数, 字高不小于 100mm, 其颜色同浮胎的颜色形成明显的对比。

4.4.4.6 开敞式两面可用气胀式救生筏的说明书和资料应该用简明扼要的形式书写, 且应包括下列合适的项目:

- ① 开敞式两面可用气胀式救生筏及属具的一般说明;
- ② 安装布置;
- ③ 操作须知;
- ④ 检修要求。

4.4.5 救生浮具

4.4.5.1 一般要求

- (1) 救生浮具应以闭孔泡沫塑料或经认可的其他材料制成;
- (2) 救生浮具的浮力分布, 应使其以任何一面向上漂浮时, 均能保持有效和稳定;
- (3) 救生浮具应沿其周围外缘装设一根直径不小于9.5mm的半链环状的把手索, 并将其紧固在按额定攀扶人员数等分的点上。落水时把手索能漂浮在水面;
- (4) 从10m高度处将救生浮具投入水中, 不应变形或损坏;
- (5) 救生浮具在被火焰包围2s后, 离开火源应不持续燃烧或熔化。

4.4.5.2 多人用救生浮具

(1) 多人用救生浮具的稳性和浮力应满足:

- ① 在其任一边缘的把手索上挂铁块, 按每 0.3m 长挂铁块 7kg 计算时, 其挂铁块一边的上边缘不应浸入水中;

② 多人用救生浮具载足核定乘员的代替荷重,在淡水中应保持正常浮态并能支持至少24h之久。

(2) 多人用救生浮具的属具应包括:

- ① 符合有关规定的救生圈用自亮浮灯1盏;
- ② 可浮手划桨2支;
- ③ 首缆1根,其周长不小于50mm,长度不小于14m。

4.4.5.3 个人救生浮具

- (1) 个人救生浮具在淡水中应能支承质量为9kg的铁块;
- (2) 在静水中,个人救生浮具应使使用者的下颌在水面以上,其身躯不应后仰斜浮;
- (3) 个人救生浮具完全浸没在淡水中24h后,其浮力降低不应超过5%。

4.4.5.4 气胀式救生浮具的附加要求

(1) 气胀式救生浮具应至少设置两个独立隔舱,每一独立隔舱应设安全阀和止回阀。任一隔舱损坏或失效时,其余隔舱应能支持该浮具的全部乘员浮于水面,且保持正的干舷。气胀式救生浮具的底部应水密;

(2) 气胀式救生浮具所充气体对乘员应无害。应使用拉索或其他简便有效的方法使浮具自动充气。

4.4.5.5 救生浮具的乘员定额

(1) 多人用救生浮具的乘员定额,应按下列规定计算所得之值,取小者:

- ① 救生浮具能在淡水中支承铁块质量(kg)除以14.5所得的整数;
- ② 救生浮具外缘周长(mm)除以305所得的整数。
- (2) 多人用救生浮具的乘员定额应等于和大于2人;
- (3) 个人救生浮具仅限1人使用。

4.4.5.6 救生浮具上应以显明经久的字迹标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月、主尺度、乘员定额、总质量及检验标志。

4.4.6 救生衣

4.4.6.1 救生衣的一般要求

(1) 救生衣应以闭孔泡沫塑料或经认可的其他材料制成,并应符合本章4.4.1.3及4.4.1.4的规定。木棉等吸水率较大的材料作救生衣的浮力材料时,在浮力材料同救生衣包布之间必须有橡胶或其他防水材料制成的防水内套。其缝合处应保证油密,且不应有皱纹、裂纹等缺陷。

(2) 能两面穿着。若只能一面穿着时,应清楚标明仅能一面穿着;

(3) 阅读使用说明后,无需他人帮助,能在1min内穿着完毕;

(4) 穿着者从4.5m高度处跳入水中不受到伤害,救生衣不移位或损坏;

(5) 救生衣的浮力分布应使穿着者在静水中处于精疲力尽或失去知觉时,能在5s内从任何位置转动至面部朝上,嘴离水面至少12cm,并使其身躯后仰斜浮与垂线成 $20^{\circ} \sim 50^{\circ}$ 夹角;

(6) 救生衣完全浸没在淡水中24h后,其浮力下降不应超过5%;

(7) 救生衣不应在被火焰包围2s后持续燃烧或继续熔化。

4.4.6.2 每件救生衣应备有用细索系牢的哨笛。

4.4.6.3 气胀式救生衣

(1) 依靠充气作浮力的救生衣,应符合4.4.6.1(2)~(7)的规定;

(2) 除上述(1)的要求外,气胀式救生衣还应符合下列规定:

- ① 救生衣应具有两个独立的充气室,在任何一个充气室失去浮力时,仍应符合4.4.6.1(5)的规定;

② 救生衣浸水后自动充气，且有用单一人工动作充气的装置，并能用嘴充气；

4.4.6.4 儿童救生衣

(1) 儿童救生衣的性能应与成人救生衣相同；

(2) 除上述(1)的要求外，儿童救生衣还应符合下列规定：

① 允许帮助低龄儿童穿着；

② 救生衣的浮力分布应使穿着者在静水中处于精疲力尽或失去知觉时，嘴离开水面适当距离。

4.4.6.5 救生衣的标记

(1) 救生衣应标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月及本局检验标志；

(2) 儿童救生衣的内外两面，均应有显明经久的“儿童专用”字样，且注明身長范围或身長与重量范围。

4.4.7 救生圈

4.4.7.1 救生圈的浮力材料

(1) 救生圈应以整体的闭孔泡沫塑料或经认可的其他材料制成，并应符合本章 4.4.1.3 和 4.4.1.4 的规定。严禁使用灯芯草、软木刨片、软木屑或其他任何松散的粒状材料制造救生圈，也不应使用充气式或空气室的救生圈。

4.4.7.2 救生圈的技术规格

(1) 救生圈的外径应不大于800mm，内径不小于400mm，并保证足够的强度；

(2) 救生圈应设有直径不小于9.5mm的把手索1根，其长度应为救生圈外径的4倍，4等分紧固在圈体外圈的4个等距点上。落水时把手索能漂浮在水面；

(3) 具有不小于1.5kg的质量；

(4) 救生圈在淡水中应能支承14.5kg重的铁块至少达24h；

(5) 救生圈在被火焰完全包围2s后，离开火源应不持续燃烧或熔化；

(6) 从10m高度处将救生圈投入水中，不应变形或损坏；

(7) 配置在油船或推（拖）油驳的推（拖）船上的救生圈应耐油。耐油的要求应符合现行国家有关标准的规定；

(8) 配备在救生圈上的救生浮索应不打组结，其直径应不小于8mm，破断强度不低于5kN，长度不小于30m。

4.4.7.3 救生圈自亮灯应：

① 不致被水所熄灭；

② 为白色，且能向上半球的所有方向，不论是连续发出或是发出至少相应的光强，且每分钟不少于50闪也不多于70闪的闪光（放出闪光），其发光强度不少于2cd；

③ 配有能满足上述②的要求并且至少使用2h的光源；

④ 能经受4.4.7.2（6）所要求的投落试验。

4.4.7.4 救生圈上应写明船名和船籍港，并应标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月及检验标志。

4.4.8 气胀式救生环

4.4.8.1 气胀式救生环的构造和性能

(1) 气胀式救生环的外壳是用无毒、耐冲击的塑料制成，内装双气囊、双发气装置、水溶起爆装置及其附件，以填充不燃气体作浮力。入水后每一气囊即可自动气胀成独立的半环状气室，两气室组成一个环，其内径不小于400mm，环体外圈应设有直径不小于9.5mm的把手索，并将其紧固在4个等分点上，把手索应能漂浮在水面；

(2) 从10m高度处将气胀式救生环投入水中，不应变形或损坏；

- (3) 气胀后的环体在被火焰包围2s后, 离开火源应不持续燃烧或熔化;
- (4) 气胀式救生环应设置两个独立气室, 每一气室在淡水中应能支承质量为9kg的铁块。任一气室损坏或失效时, 另一气室能支持一人浮于水面。气室应水密;
- (5) 气胀式救生环所充气体对人体应无害, 将其抛入水中后气室自动充气, 一般应在5s内充气完毕, 在冷态下应在15s 内充气完毕。

4.4.8.2 气胀式救生环的壳体应以显明经久的字迹标明其型号、制造厂名、制造编号、制造年月、下次维护日期、总质量及检验标志。

征求意见稿 / 武汉规范所

第5章 无线电通信设备

第1节 一般规定

5.1.1 一般要求

5.1.1.1 无线电通信设备的设计、制造、试验应满足本章的要求或符合本局接受的标准的适用规定。

5.1.1.2 任何自航船舶应能进行下列通信：

- (1) 船舶与船舶之间的通信；
- (2) 船台与岸台之间的通信。

若本章另有规定，可仅具有(1)的通信。

5.1.1.3 按本章规定配置的无线电通信设备，应具有下列通信功能：

- (1) 遇险和安全通信；
- (2) 一般无线电通信。

在任何时间，必须优先确保遇险呼叫和通信。

5.1.1.4 任何自航船舶，必须具有能接收航行安全信息的功能。

5.1.1.5 无线电通信设备（除可便携式外）应由二套电源供电，一套为船舶主电源，应由主配电板或助航设备分配电板（箱）设独立的馈电线供电；另一套为应急电源或临时应急电源或为无线电通信设备配备的专用电源，其供电时间不少于1小时。

按本篇 2.3.3.2 (1)、2.3.3.3 要求设置主电源的船舶，可仅由主电源供电。

5.1.2 定义

5.1.2.1 本章使用的名词术语及其定义如下：

- (1) 无线电通信设备—指使用无线电波进行空间通信的设备，不包含船内通信设备；
- (2) 船台—设在非永久性停泊的船舶上从事水上移动通信业务的移动电台。救生艇（筏）电台除外；
- (3) 岸台—从事水上移动通信业务的陆地电台；
- (4) 航行安全信息—有关航行和气象警告、气象预报和其他对船舶广播的与安全有关的紧急信息；
- (5) 航行安全信息接收装置—接收航行安全信息的无线电通信设备；
- (6) 一般无线电通信—除遇险和安全通信以外的有关航行业务和公共业务方面的无线电通信。

5.1.2.2 除本章规定术语外，其他术语均与相应的国家标准中的同名术语具有相同的含义。

第2节 无线电通信设备的配备

5.2.1 配备定额

5.2.1.1 客船、推（拖）船、货船的无线电通信设备配备，应按表 5.2.1.1 (1) 船舶分组及表 5.2.1.1 (2) 无线电通信设备最低配备定额进行。

表5.2.1.1 (1)

船舶种类 ^①	第一组	第二组	第三组
客船（类别）	第1、2类	第3、4类	第5类
推（拖）船（kW）	≥883	368≤~<883	88≤~<368
货船（GT）	≥1000	300≤~<1000	100≤~<300

注：① 客船的分类按本篇第1章第2节规定进行，kW为推进装置的总功率单位，GT为总吨位。

表5.2.1.1 (2)

序号	设备名称	代号	频率	工作类型	配备定额		
					第一组	第二组	第三组
1	甚高频无线电话	VHF	156~174MHZ	F ₃ E（或G ₃ E）	2	1 ^①	1
2	对外扩音装置				1	1	1
3	航行安全信息接收装置 ^②				1	1	1

注：① 第二组的客船应配备2台甚高频无线电话。

② 若其他设备具有接收航行安全信息功能时，可免设。

5.2.2 配备定额的特别规定

5.2.2.1 除客船、推（拖）船、货船外，本章未提及的其他自航船舶，如工程船、航标船、供应船等，均按相同总吨位的货船配备。

5.2.2.2 I型客滚船、II型客滚船按表5.2.1.1（2）中第一组配备定额配备。

5.2.2.3 消防船（艇），根据其推进装置总额定功率，按表5.2.1.1（1）及5.2.1.1（2）中推（拖）船的要求配备。

5.2.2.4 配备救生艇的船舶应配备2台可携式甚高频无线电话。

5.2.2.5 推进装置总功率小于88kW的推（拖）船以及总吨位小于100的货船，至少应配置1台可携式甚高频无线电话（或VHF），1台可携式对外扩音装置和1台航行安全信息接收装置。

5.2.2.6 客驳、危险品驳、闪点<60℃的油驳以及总吨位大于600的有人驳等非自航船，应至少配置1台可携式甚高频无线电话（或VHF）和1台可携式对外扩音装置。

5.2.2.7 车客渡船及车客渡驳的推（拖）船按表5.2.1.1（1）及5.2.1.1（2）中客船配备定额配备。

5.2.2.8 自始发地到目的地，其逆水连续航行时间在0.5h以上至1h且仅在江河两岸固定码头之间从事短途运输的客渡船的无线电通信设备可按表5.2.1.1（1）及5.2.1.1（2）中第5类客船配备定额配备。

5.2.2.9 对特殊航线的船舶，如按表5.2.1.1（2）配备无线电通信设备时，认为不合适或不必要，则应由用船部门提出，经船舶检验机构同意后可免除有关要求。

第3节 无线电通信设备的基本技术要求

5.3.1 环境条件

5.3.1.1 无线电通信设备应在下列环境条件下正常工作：

(1) 环境空气温度

高温 + 55 ℃；
低温 -10℃（室内）；
-25℃（室外）。

(2) 湿度

环境空气温度在 40℃ 及以下，相对湿度为 95%±3%；

环境空气温度在 40℃ 以上，相对湿度为 70%±3%。

(3) 倾斜

横倾 10° ；

纵倾 5° 。

(4) 船舶正常营运时产生的冲击、振动及油雾和霉菌；

(5) 除另有规定外，无线电通信设备环境条件的试验应按现行有效的《船用电子电子产品型式试验规程》和有关国家标准进行。

5.3.2 电源

5.3.2.1 无线电通信设备在下列电源电压和频率的波动下应能正常工作：

(1) 电压

发电机供电：额定电压的±10% ；

蓄电池供电：额定电压的+30%~-25%。

(2) 频率：额定频率的±5%。

5.3.2.2 应具有由于过流、超压、瞬态电流以及电源操作程序错误或错接电源极性时，元件不致被损坏的保护措施。

5.3.3 电磁干扰

5.3.3.1 应采用各种合理的、实际可行的措施，消除和抑制无线电通信设备与船上其他设备之间的电磁干扰。

5.3.4 安全防护

5.3.4.1 无线电通信设备应具有安全防护措施，并易于维修保养。

5.3.4.2 无线电通信设备的外壳防护型式应与其工作场所相适应。

5.3.4.3 无线电通信设备的外壳应尽可能地不用任何工具便能开启。外壳开启后，高压线路中的电容器（发信机内）应能自动放电。

5.3.4.4 无线电通信设备的外壳应设有可靠的接地装置，且不应导致电源的任一端接地。

5.3.4.5 无线电通信设备的任何部件，当其峰值电压大于 55V 时，应设有防止偶然触及该危险电压的防护措施，并设有相应的警告标志。

5.3.4.6 应具有防止无线电通信设备辐射的射频电磁能量对操作人员产生危害的措施。

5.3.5 操作控制

5.3.5.1 无线电通信设备的操作控制装置在其数量、功能、布置等方面应设计得力求简单、快速和有效。

5.3.5.2 各控制装置的设置应尽量减少误操作的可能。当某一控制装置发生误操作时，应不致造成无线电通信设备的损坏或人员被伤害。

5.3.5.3 无线电通信设备应具有合适的照明，以便在任何时候能识别控制装置和显示监测仪表。需要时，其照明光度可为可调式。

5.3.5.4 控制装置和显示监测仪表，在正常操作时，应确保易于调节和识别，凡不需要经常操作的控制器不应布置在易于接近的位置。

5.3.5.5 若无线电通信设备的某一装置或部件与其他装置连接时，不应改变设备的正常功能。

5.3.5.6 当数字输入盘具有“0”至“9”数字时，则数字的安排应符合国际电报电话咨询委员会（CCITT）建议案 E161/Q11 的规定。

5.3.6 接口

5.3.6.1 无线电通信设备应按实船通信需要，设有合适的接口装置。

5.3.6.2 所有接口装置处应具有识别标志。

5.3.7 铭牌

5.3.7.1 任何无线电通信设备都应具有标明制造厂（或标记）和产品编号以及船用产品检验合格标记的铭牌。

第4节 无线电通信设备的安装

5.4.1 一般要求

5.4.1.1 无线电通信设备（除可携式外）均应固定地安装在驾驶室内。在船舶发生倾斜、振动或受到撞击的情况下，设备不应产生位移而仍能进行正常通信。

5.4.1.2 无线电通信设备的安装应便于调试、操作、记录和维修。各设备与舱壁的距离应不小于 50mm。

5.4.1.3 无线电通信设备与天线引入线之间的馈线应尽可能短。

5.4.1.4 无线电通信设备应尽可能远离磁罗经安装，至少应具有 3m 的间距。

5.4.1.5 应在无线电通信设备安装处设有操作规程，以便快速而准确地进行遇险和安全通信的操作。

5.4.2 天线的选择

5.4.2.1 天线装置应根据无线电通信设备的工作频带宽度，通信距离的远近、船舶主尺度等因素，合适地选择天线类型，以使其具有高增益的方向性。

5.4.2.2 发信天线尚应考虑具有一定的功率容量，其结构应能消除电晕效应；接收天线应具有高的接收信号能力和抗干扰能力。

5.4.2.3 应采取适当措施，使天线的输入阻抗（或辐射电阻）与馈电线的特性阻抗相匹配；馈电线的特性阻抗与发信机的输出阻抗，或与接收机的输入阻抗相匹配，以确保通信的高效性。

5.4.3 天线安装

5.4.3.1 天线及其下引线的设置应尽可能远离烟囱、通风筒、桅杆及上层建筑等金属结构，其间距应不小于 1m。

5.4.3.2 天线对船体的绝缘电阻，在干燥气候时，应不小于 20MΩ；在高湿度时，应不小于 2 MΩ（用 1000V 直流高阻计测量）。

5.4.3.3 天线应有避雷保护，当天线处在船舶避雷装置的保护范围以外时，则应另设独立的避雷装置。

5.4.4 对外扩音装置扬声器的安装

5.4.4.1 扬声器应能手动地向四周作任一方向的转动，且保证转动处的甲板结构不渗水和漏水。

第5节 甚高频无线电话的技术要求

5.5.1 一般要求

5.5.1.1 甚高频无线电话（以下简称 VHF）适用于近距离水上移动通信中的船舶之间及船岸之间的无线电话通信。

5.5.1.2 VHF 应在单频信道或在单频信道和双频信道上工作。在第 16 频道（156.8MHz）上发送和接收船与船、船与岸之间的遇险和安全通信，在第 6 频道（156.3MHz）上进行船与船之间的避让通信。

5.5.1.3 VHF 应由下列部件组成：

- (1) 收、发信机（包括扬声器）；
- (2) 天线（垂直极化型）；
- (3) 带有手持按键发射开关的送话器；
- (4) 电源装置（附加）。

5.5.2 VHF 的主要技术要求

5.5.2.1 VHF 的主要技术要求如下：

(1) 频率范围：在 156.0~174MHz 之内；
应具有足够数量的频道，但至少设有第 6（156.3MHz）第 16（156.8MHz）和另外一个工作频道。

(2) VHF 在单频信道工作时的频率范围为 156.3~156.875MHz；

(3) 在双频信道工作时的频率范围为：

发射频段：156.025~157.425MHz；

接收频段：160.625~162.025MHz。

(4) 发射类别：F₃E（或 G₃E）；

(5) 频率容差： $\leq 10 \times 10^{-6}$ ；

(6) 各相邻频道间隔：25kHz。

5.5.3 VHF 操作控制

5.5.3.1 在通电 1min 内设备应能正常工作，并有开关装置处于开机状态的视觉信号指示。

5.5.3.2 应能显示正在工作频道的编号及发信时的视觉信号指示。

5.5.3.3 收、信状态的转换时间应不超过 0.3s；频道的更换时间应不超过 5s，更换时不应处于发信状态。

5.5.3.4 发信机的输出功率应不超过 25W，并设有使功率降低至 1W 或更小的装置。

5.5.3.5 接收机应满足下列要求：

- (1) 当信噪比为 20dB 时，其灵敏度等于或优于 2μV；
- (2) 整机的抗扰性应保证有用信号不受无用信号的严重影响；
- (3) 应设有手动音量控制器以改变音频输出的大小；
- (4) 应设有静噪控制器；
- (5) 应设有在单频信道工作时能进行发送与接收的按键开关以及在双频信道工作的设施。

5.5.3.6 当天线断路或终端短路时,除保护装置外,均不应使正在工作的设备受损。

5.5.3.7 扬声器及送话器应满足下列要求:

(1) 接收机的输出功率应适合于扬声器或手持送话器的使用;音频输出应足以在船上可能遇到的环境噪声水平上被听到;

(2) 如配有手持送话器,则关上扬声器应不影响手持送话器的音频输出;

(3) 进行单工作业时,在发射状况下,接收机的输出应减弱;

(4) 进行单工作业时,在发射状况下,只有手持送话器是接通的。应注意防止电或声的反馈,这种反馈会造成振鸣。

5.5.3.8 甚高频天线应为垂直极化型,在水平面上尽可能是全向的。该装置应适合于在工作频率上对信号进行有效的辐射与接收。

第6节 可携式甚高频无线电话的技术要求

5.6.1 通则

5.6.1.1 可携式甚高频无线电话适用于船舶与船舶之间,船舶与救生艇、筏之间等的无线电话现场通信。

5.6.1.2 可携式甚高频无线电话应在单频信道上工作,在第16频道(156.8MHz)上发送和接收船与船或船与救生艇、筏之间的遇险报警和通信,在第6频道(156.3MHz)上进行船与船之间的避让通信。

5.6.1.3 可携式甚高频无线电话应由收信机、发信机、天线、电池、带按键发射开关的送话器、扬声器等装置组成一个完整的设备。

5.6.1.4 可携式甚高频无线电话应满足下列使用要求:

(1) 操作尽可能简单,能由非熟练人员操作,除频道选择开关外应能单手操作;

(2) 外壳应具有受碰撞时不轻易破裂和不低于IP55的防护等级;

(3) 有使其系于使用者衣服上的设施;

(4) 长时间暴露在阳光下不致使性能减退。

5.6.2 可携式甚高频无线电话的主要技术要求

5.6.2.1 可携式甚高频无线电话的主要技术要求如下:

(1) 频率范围:156.3~156.875MHz(单频信道);

上述频率范围内,应至少设有第16频道(156.8MHz)、第6道(156.3MHz)和另一工作频道。

(2) 发射类别: F₃E(或G₃E);

(3) 频率容差: $\leq 10 \times 10^{-6}$ 。

5.6.3 操作控制

5.6.3.1 操作控制一般应满足如下要求:

(1) 应能在通电5s内正常工作,并有开关装置处于开机状态的视觉信号指示;

(2) 应设有易于转换频道的频道选择开关以及识别频道编号的指示标记,特别是第16频道;

(3) 发信机的输出功率一般为0.25~1W,若超过1W,则应有使功率降低至1W以下的装置;

(4) 接收机应满足下列要求:

① 当信噪比为12dB时,其灵敏度等于或优于2 μ V;

- ② 整机的抗扰性应保证有用信号不受无用信号的严重影响;
- ③ 应具有手动音量控制装置以改变音频输出的大小;
- ④ 要有足够的音频输出, 确保在船上可能遇到的噪声环境中能清晰通信;
- ⑤ 应设有静噪控制器。
- (5) 当天线断路或终端短路时, 均不应使正在工作的设备受损;
- (6) 天线应为垂直极化型, 在水平面上尽可能是全向的; 应能在工作频率上对信号进行有效的辐射和接收。

5.6.4 电源

5.6.4.1 可携式甚高频无线电话的电源应具有能在工作周期为 1:9 时, 以最高额定功率工作 4h 的容量。工作周期定义为 6s 发射, 高于静噪电平 6s 接收, 低于静噪电平 48s 接收。

5.6.4.2 可携式甚高频无线电话还应至少另配有一组相同容量的备用电池。

5.6.4.3 电池上必须清晰地标明失效日期。

第7节 对外扩音装置的技术要求

5.7.1 一般要求

5.7.1.1 对外扩音装置适用于船舶向其周围的船舶及近岸进行有效的单向传话。

5.7.1.2 对外扩音装置一般由下列部分组成:

- (1) 扩音机;
- (2) 扬声器;
- (3) 送话器 (包括拾音器);
- (4) 收音机及天线 (若设有时)。

扩音机可为船令广播装置的一个组成部分, 或为一个独立的装置。

5.7.1.3 扩音装置的最小额定输出功率应不小于 25W (可携式除外)。

5.7.1.4 推 (拖) 船队上的扩音装置应具有足够的音量输出功率, 以保证其指令有效地传至整个船队。

5.7.1.5 对外扩音装置的基本技术要求如下:

- (1) 通频带: 150~5000Hz;
- (2) 频率响应: 在通频带内不均匀度应 $\leq 2\text{dB}$;
- (3) 非线性失真系数: $\leq 7\%$;
- (4) 信号噪声比: $\geq 46\text{dB}$ 。

5.7.2 对外扩音装置的操作控制

5.7.2.1 对外扩音装置的操作控制一般应符合下列要求:

- (1) 应能在通电 1 min 内正常工作, 并有视觉信号指示;
- (2) 应有一个总的控制开关 (或电源开关);
- (3) 应有一个手动调节音量的控制器;
- (4) 应具有能迅速而准确地转换功能的选择开关;
- (5) 当对外扩音装置的输出功率 $\geq 250\text{W}$ 时, 应设有功率指示装置。

5.7.2.2 当对外扩音装置的额定输出功率 $\geq 50\text{W}$ 时, 应设有可靠的电气保护装置, 以确保负载开路或短路时, 扩音装置不致损坏。

5.7.2.3 扬声器应与扩音机的输出功率和阻抗相匹配一致。

5.7.2.4 扩音装置应工作稳定，不应有明显的音频机振。

5.7.3 其他

5.7.3.1 若对外扩音装置带有收音部分，则收音部分的技术要求应符合有关的国家标准。

5.7.3.2 可携式扩音装置应确保传话清晰并符合我国有关的行业技术标准。

5.7.3.3 可携式扩音装置应至少配置一组同容量的备用电池或一台自动充电装置。

第8节 航行安全信息接收装置的技术要求

5.8.1 一般要求

5.8.1.1 航行安全信息接收装置适用于船舶接收无线电发送的有关航行和气象警告、气象预报及其他与航行安全有关的紧急信息。

5.8.1.2 对于小于 88kW 的推（拖）船和小于 100GT 的货船，可只具有接收气象警告或气象预报的功能。

5.8.1.3 航行安全信息接收装置通常为—台独立的单向无线电接收装置，亦可与其他无线电通信设备组成一个整体。

5.8.1.4 航行安全信息接收装置一般应由天线、收信机、扬声器及电源（附加）等部分组成。

5.8.2 航行安全信息接收装置的一般要求

5.8.2.1 航行安全信息接收装置的工作频率与工作类别（相应于发信台的发射类别）应与发信台一致，以确保船舶正常营运时能正确、清晰、迅速地接收气象或其他航行安全信息。

5.8.2.2 若航行安全信息接收装置为表 5.2.1.1（2）所规定的无线电通信设备的一个组成部分或为其中的一个功能，则尚应保持每一设备的有关要求；若航行安全信息接收装置为—台独立的单向接收装置，则应符合国家或行业的有关技术标准。

5.8.2.3 航行安全信息接收装置的最小额定输出功率应不小于 6W。

5.8.2.4 航行安全信息接收装置操作控制至少满足下列要求：

- (1) 应能在通电 1 min 内正常工作，并有视觉信号指示；
- (2) 应设有一个总的控制开头（或电源开关）；
- (3) 应有一个能手动调节音量的控制器。

5.8.2.5 航行安全信息接收装置应尽可能地设计成具有下列自动控制功能：

- (1) 信息自识别功能。当航行安全信息来到之前，能接收报警识别信号；
- (2) 自动值守功能。在无报警识别信号和安全信息时，整机处于静默状态；
- (3) 自动记录功能。能自动记录、显示或打印航行安全信息。

5.8.3 电源

5.8.3.1 航行安全信息接收装置地自带电源应具有能连续工作 4h 的容量，并至少配置—组同容量的备用电池，或—台自动充电装置。

第6章 航行设备

第1节 一般规定

6.1.1 一般要求

6.1.1.1 航行设备的设计、制造、试验应满足本章的要求或符合本局认可标准的适用规定。

6.1.1.2 航行设备的结构和安装应便于操作和检修，在操作中及打开机壳进行检修和试验情况下，应具有防止偶然触及设备内危险电压的措施。

6.1.1.3 航行设备的外壳防护型式应与安装场所相适应。

6.1.1.4 设备的外壳应设有良好的接地装置，但不应由此引起电源任何一端接地。

6.1.1.5 航行设备操纵机构应标有通用符号和文字清晰的耐久标志以表明其用途和作用。

6.1.1.6 除天线和机壳接地端点外，航行设备的任何带电部分应置于壳体之内。

6.1.1.7 航行设备应设有固定外接电缆的设施。

6.1.1.8 航行设备的线路和结构应具有防止误操作而使设备造成损害的措施。

6.1.1.9 航行设备应具有足够的照明，以便随时都能识别控制器和易于看到显示器的读数，并应具有亮度调节装置。

6.1.1.10 航行设备的最低热态绝缘电阻允许值，应不低于表 6.1.1.10 的规定。

表 6.1.1.10

设备名称	设备项目	绝缘电阻值 (MΩ)
雷 达	电源系统	1.0
	高频线路	10.0
回声测深仪	整个系统	1.0
	换能器 (1000V 高阻计)	10.0
其他设备		1.0

注：除另有说明外，测量时应采用电压不低于 500V 的高阻计。

6.1.1.11 航行设备应具有标明制造厂、型号和编号及船用产品检验合格标记的名牌。

6.1.1.12 雷达设备应由主配电板设独立的馈电线进行供电。对采用直流 24V 电源供电的雷达设备可由蓄电池充放电板设独立的馈电线进行供电。

6.1.1.13 回声测深仪应由助航设备分配电板设独立的馈电线进行供电。

6.1.1.14 磁罗经的盘度照明应由主电源和应急电源供电。当盘度直径小于 100mm 时，可仅由主电源供电。

第2节 航行设备的配备

6.2.1 配备定额

6.2.1.1 客船（包括 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）、货船和推（拖）船的航行设备的配备定额应分别根据航区、客船类别、货船总吨位 (GT)、推（拖）船推进装置总功

率 (kW)，按表 6.2.1.1 的规定配备。

表 6.2.1.1

序号	航行设备名称	航区	最低配备定额 (台或套)								
			客船 (类别) ①			货船 (GT)			推 (拖) 船 (kW)		
			第1、2类	第3、4类	第5类	≥1000	300≤~<1000	<300	≥883	368≤~<883	<368
1	磁罗经 ^②	A	1	1		1	1	1	1	1	1
		B ^③	1	1		1	1		1	1	
2	雷达 ^④	A	1	1	1	1			1		
		B	1	1	1	1			1		
3	测深仪	A	1			1			1		
		B	1			1			1		
4	探照灯 ^⑤	A、B、C	2	2	1	2	2	1	2	2	1
		J航段	3	3	2	3	3	2	3	3	2
5	舵角指示器	A、B、C	1	1	1	1	1		1	1	1
6	主机或螺旋桨转速指示器	A、B、C	1	1	1	1	1		1	1	1
7	测深手锤	A、B、C	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注：① 客船类别按本篇第 1 章第 2 节的规定分类；

② 对要求配备磁罗经的船舶若配备船舶检验机构认可的具备导航功能全球定位仪，可免设磁罗经；

③ 航行于 B 级航区船舶磁罗经的配备系指航行于 B 级航区湖泊及三峡库区船舶配备要求；

④ 第 4、5 类客船在不夜航、不雾航的限定条件下可不要求配备雷达，但在其船舶检验证书上应注明该船不准夜航、雾航的限定。第 1、2 类客船、不小于 1000 总吨的货船、推进装置总功率为 883kW 及以上的拖轮所配雷达显示器的直径不得小于 180mm；

⑤ 当船舶设置本篇 2.3.3.1、2.3.3.2 要求的主电源，且照明供电采用工作电压交流 220V 时，探照灯的功率应不小于 1kW；主电源为蓄电池组时，探照灯的功率应不小于 0.1kW。

船舶所配置的探照灯中至少有一只白炽探照灯。不夜航的船舶可免除探照灯的配备，但在其船舶适航证书上应注明该船不准夜航的限定。

6.2.2 配备定额的特别规定

6.2.2.1 除客船、货船和推 (拖) 船外的其他种类的自航船舶的航行设备的配备应按同航区、同总吨位 (GT) 的货船要求配备。

6.2.2.2 非自航船可按需配备航行设备，但至少配备测深手锤 1 只。

6.2.2.3 船舶应按需配备一定数量的测深手锤 (杆)、船用时钟、倾斜指示器、双筒望远镜等设备。

6.2.3 三峡库区航行船舶的特殊要求

6.2.3.1 航行于三峡库区长江干线的客船，应配备一台雷达。

6.2.3.2 航行于三峡库区长江干线的 500 总吨及以上的自航货船、推进装置总功率为 368kW 及以上的推 (拖) 船应配备一台雷达。

第3节 航行设备的安装

6.3.1 磁罗经的安装

6.3.1.1 磁罗经的安装位置，应尽可能选择船磁影响小的部位。标准罗经应尽量远离固定或移动的钢铁器件。

6.3.1.2 磁罗经应尽可能安装在船舶纵中剖面上，其首方位基线应指示船舶首向，精度应为 $\pm 0.5^\circ$ 。如将磁罗经偏装一侧，应保证罗经的首尾基线与船舶纵中剖面平行，其误差应不大于 $\pm 0.5^\circ$ 。

6.3.1.3 磁罗经的垂直中心线在船舶无纵、横倾时应尽可能与船舶水平面保持垂直。

6.3.1.4 如船舶设有标准罗经时，应安装在船舶罗经甲板上视野应尽可能不受遮蔽，以便观察水平和天体的方位。

6.3.1.5 在磁罗经附件通过的直流电导线，应采用双芯电缆，以免影响自差的变化。

6.3.1.6 所有安装在船上的磁罗经不论其为台式的还是立式的，其罗经柜均应使用非磁性的螺栓，可靠地固定在与甲板钉固的硬木垫或搁台上，其高度与位置应适于操舵和观测。

6.3.1.7 磁罗经的安装位置，应尽可能符合表 6.3.1.7 规定。如磁罗经固定在靠近驾驶台前舱壁时，应保证不影响磁罗经的正常使用。

表 6.3.1.7

材料名称	舱壁及其他磁性金属结构	罗经顶上的甲板	电气和无线电助航设备	<500W 的探照灯	≥500W 的探照灯
与磁罗经最小距离 (m)	1	1	3	2	2.5

6.3.1.8 露天甲板上的磁罗经应设有防水罩。

6.3.2 雷达的安装

6.3.2.1 雷达天线的安装

(1) 雷达天线应装在船桅或专用的支架上，并应具备在任何情况下便于对天线的部件进行维修的场地；

(2) 雷达天线的安装高度应按船舶种类和具体情况决定，应兼顾探测远距离物标和最小作用距离上进行合理安装；

(3) 雷达天线的安装应使显示器的效果不被天线附近的其他物体所影响，应保持船舶首向有最好的视野；

(4) 安装雷达天线时，应使波导管的弯头减少到最低限度。波导管穿过驾驶甲板时，应保证水密。

6.3.2.2 双雷达安装

(1) 当船舶设有双雷达时，它们的安装应使每台雷达既能单独工作，又能两台同时工作而不相互依赖，且应使任一台雷达的故障不会中断另一台雷达的供电和产生有害的影响；

(2) 如船舶装有S波段（10cm波段）和X波段（3cm波段）工作的双雷达时，S波段雷达的天线应高于X波段雷达的天线。

6.3.3 测深仪的安装

6.3.3.1 测深仪的显示器安装

(1) 显示器应安装在驾驶室，对单一数字式或氛灯闪光的显示器允许安装在驾驶室操纵台上；

(2) 连续记录器应安装在驾驶员便于观测的处所。

6.3.3.2 测深仪换能器的安装

(1) 换能器应安装在船底振动最小，不会形成涡流和气泡之处；

(2) 换能器附近不应有与回声测深仪同时工作并发出超声波的其他仪器，不应有能干扰测深仪工作的船体任何突出体、进、排水管口等，换能器应尽量远离船体内产生声干扰的

机械设备和产生电干扰的电气设备;

(3) 安装换能器时, 应保证其发射表面和接收表面处于同一水平面内, 并在船舶无横倾和纵倾情况下, 处于同一水平高度。本规定同样适用于可移式换能器;

(4) 如换能器安装在船底的开孔内, 其表面应与船体表面相平。如因船体曲线关系无法把换能器安装成水平状态, 允许偏离水平面不超过 $\pm 1.5^\circ$ 或采用首尾向导流板。

(5) 换能器的安装不应影响船体结构强度和水密性能, 安装完成后应进行水密试验;

(6) 换能器辐射表面不应涂油漆;

(7) 换能器与收发器的连接电缆应尽量采用具有不透性护套的屏蔽电缆, 例如: 聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等。换能器至主甲板水密接线盒之间的电缆应敷设在钢管内;

(8) 测深仪机壳、连接电缆及钢管均应有良好接地;

(9) 在油船上安装换能器时, 应有专门的气密舱室或围井。其他的船舶也应尽可能设置专门的舱室或围井, 这些舱室或围井应设有人孔并留有足够的位置, 以便进行安装与维修。

第4节 磁罗经的技术要求

6.4.1 一般要求

6.4.1.1 磁罗经的度盘上应有从北 000° 或 360° 顺时针的 360° 的分度。

度盘直径大于 130mm 时, 分度间隔为 1° 。

度盘直径等于或小于 130mm 时, 分度间隔为 2° 。

度盘直径等于 75mm 时, 分度间隔为 5° 。

6.4.1.2 磁罗经应以 10° 间隔标示数码。主点方位应采用大写字母 N、E、S 和 W 表示, 隅点方位如有表示应采用 NE, SE, SW 和 NW。北方位亦可采用合适的图案表示。

6.4.1.3 用于指向系统的磁铁, 应为高剩磁和至少是 8000A/m 的矫顽磁性材料。磁罗经除了校正元件和指示磁针外, 均应以非磁性材料制成。

6.4.1.4 磁罗经罗盆的玻璃应光洁明亮, 且不应有气泡; 罗盆存液后应绝对水密; 罗经内存液体应无色透明, 且不应有沉淀物。

6.4.1.5 度盘 N、E、S 和 W 四个主点刻度误差应不大于 0.2° 。

6.4.1.6 操舵罗经的度盘应能在日光或灯光下从 1.4m 距离处清晰可读, 允许使用放大镜。

6.4.2 主要技术指标

6.4.2.1 磁罗经应能在环境温度 $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$ 的条件下正常工作。

6.4.2.2 磁罗经的指向误差 (包括对准误差、偏心误差和分度误差) 在任何首向应不超过 1.5° 。

6.4.2.3 磁罗经在 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 的温度下, 使指向系统偏转 5° 后, 其摩擦误差应不超过 $(9/H)^{①}$ 。

6.4.2.4 当环境温度为 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 时, 在罗经盘以 $240 \pm 10\text{s}$ 旋转一周后, 指向系统的涡动误差应不超过 $(40/H)$ 。

6.4.2.5 指向系统在任何方面倾斜 10° 时, 应保持自由度, 在无常平架的罗经中倾斜 30° 时, 应保持自由度。

6.4.2.6 指向系统的摆动半周期在温度为 $20 \pm 3^\circ\text{C}$ 时, 使其偏转 40° 后, 应不小于下

^① H 是磁罗经所在位置的磁通密度的水平分量, 单位是 μT , 以下同。

值: $\sqrt{\frac{288}{H}}$ s 或 $0.06d\sqrt{\frac{18}{H}}$ s, 以较大值为准。

式中: d—度盘直径 (mm)。

6.4.2.7 指向系统偏转 90° 后, 回到离原位 2.5° 以内, 所需时间应不超过以下值:

$\sqrt{\frac{64800}{H}}$ s 或 $0.4d\sqrt{18}$ s, 以较小值为准。

6.4.3 校正器与自差校正

6.4.3.1 度盘直径大于 130mm 的罗经柜, 应有完整的校正半圆自差和象限自差的装置, 它应能校正:

- (1) 永久磁场的水平分量;
- (2) 倾斜误差;
- (3) 感应水平磁力的水平分量;
- (4) 感应垂直磁力的水平分量。

6.4.3.2 校正器在船用环境使用条件下应不发生自差的严重改变, 特别是磁纬度的较大变更。

6.4.3.3 安装妥的磁罗经, 经校正后的剩余自差应符合如下要求:

标准罗经应不超过 $\pm 3^\circ$;

操舵罗经应不超过 $\pm 5^\circ$ 。

6.4.3.4 安装在船上的磁罗经每年应至少进行一次自差校正, 并编制自差表, 自差表或剩余自差曲线应随时可用。

6.4.3.5 船舶磁罗经凡属于下列情况之一者, 应予以自差校正:

- (1) 在船体结构方面有所变动时, 或磁罗经旁带有磁性的物体移动后;
- (2) 新建船舶试航前和出厂投入航运前;
- (3) 载运大量带有磁性货物后;
- (4) 船舶长期停泊并固定在一个方向, 发现磁罗经自差有显著变化者;
- (5) 船舶遭受雷击、失火、碰撞、搁浅、船体经过电焊或敲击后, 发现磁罗经自差有显著变化者;
- (6) 剩余自差超过6.4.3.3的规定;
- (7) 罗经移位后。

6.4.4 结构

6.4.4.1 除照明外, 磁罗经的工作不应使用电源。

6.4.4.2 安装在船上的磁罗经, 应配有保证其正常工作的下列附件:

- (1) 标准罗经应备有精度为 $\pm 0.25^\circ$ 的方位读数仪;
- (2) 操舵罗经应备有度盘读数放大镜;
- (3) 备用补偿磁棒。

第5节 导航雷达的技术要求

6.5.1 一般要求

6.5.1.1 导航雷达的设置应有助于船舶的航行的安全; 应按船舶种类, 航区情况合理

选择雷达的型式。

6.5.1.2 在船舶正常航行条件下,雷达应能显示出本船周围一定范围内其他水面船只、碍物、浮标及航道的岸壁等物标和方位的图象,借以助航和避碰。

6.5.1.3 雷达显示器上应具有下列之一组的距离量程:

0.75、1.5、3、6、12、24 (km);

0.5、2、3、4、8、16、32 (km)。

6.5.1.4 当具有本附录 1.3 规定的距离量程时,在 0.5 (km) 和 0.75 (km) 的量程上,至少应有 2 个和 3 个距离圈,其他各个量程至少应有 4~6 个距离圈。

6.5.1.5 雷达应随时均能清晰地指示所用量程和距离圈的数值。

6.5.1.6 雷达应具有带距离数字显示的活动距标装置。

6.5.1.7 固定距标与活动距标亮度应可调,并能使他们从显示器完全消失。

6.5.1.8 雷达应能在下列电源变化范围内正常地工作:

交流: 额定电压的 $\pm 10\%$, 额定频率的 $\pm 6\%$ 。

直流: 额定电压的 $+30\% \sim -25\%$ 。

6.5.1.9 雷达应具有防止过电流, 过电压和偶然的极性接反的保护装置。

6.5.1.10 雷达如使用几个电源, 则应设有从一个电源转接到另一个电源的转换装置, 且当转换为另一电源供电时, 雷达即刻应能正常工作。

6.5.2 测距性能

6.5.2.1 在电磁波正常传播的条件下,当雷达天线安装高于水平面 10m 时,雷达设备应能清晰地显示表 2.1 所规定物标的图象。在船舶摇摆横倾达 $\pm 10^\circ$ 情况下,所有物标均应保持可见。

表 2.1

序号	物标及尺寸	显示距离 (km)
1	高 60m 的岸壁	20
2	高 6m 的岸壁	7
3	5000GT 的船舶	7
4	10m 长的小船	3
5	具有 10m^3 有效反射面积的漂浮等物标	2

6.5.3 主要技术指标

6.5.3.1 在天线高度距离水平面 5~10m 情况下雷达的主要工作参数应不低于表 3.1 规定的数值。

表 3.1

序号	主要技术项目	指 标
1	最小作用距离	35m
2	距离分辨率	30m
3	距离精度	所用量程的 1.0%或 30m, 取其大者
4	方位分辨率	2.5%
5	方位精度	$\pm 1^\circ$
6	艏向误差	$\pm 1^\circ$

6.5.4 首向指示器

6.5.4.1 船舶首向在显示器上应以一直线指示，最大误差应不超过表 3.1 所列数值。首向线宽度应不大于 0.5° 。

6.5.4.2 应设有断开首向指示器的装置，但该装置不能停在“首向标志断开”的位置上。

6.5.5 杂波抑制装置

6.5.5.1 应具有抑制来自波浪杂波、雨雪及其他形式的沉降物、云、沙暴等有害回波及抗同频异步干扰的合适装置。

6.5.5.2 杂波干扰抑制控制装置应能手动和连续地调整，在逆时针满旋位置应不起作用。

6.5.6 操作

6.5.6.1 雷达应能在显示器位置启动和操作。操作控制器应易于接近。雷达控制器符号应容易识别和使用。

6.5.6.2 雷达从冷态起动后，应在 4min 内进入正常工作。

6.5.6.3 雷达应能在 15s 内由准备状态转入工作状态。

第6节 回声测深仪的技术要求

6.6.1 一般要求

6.6.1.1 回声测深仪应能满足船舶预定航行航道最浅和最深处的测量要求，通常应至少设有二测量量程。建议浅水量程为 0~10m；深水量程为 0~100m（或更深）。对于只航行于浅水航道的船舶测深仪及便携式测深仪可只有一个浅水量程。

6.6.1.2 测深仪的最小测量深度应不大于 0.3m。

6.6.1.3 浅水量程为 0~10m 的指示误差应不超过 $\pm 1.0\%$ ；深水量程为 0~100m 的指示误差应不超过 $\pm 0.1\%$ ，或满足相应标准的规定。

6.6.1.4 测深仪的水深显示器，可为数码显示或连续记录的形式，显示器上应设有接近船舶规定深度发出报警信号的装置。

6.6.1.5 在深度显示器或连续记录器上均应设有起动测深仪、转换量程、调节深度读值的清晰度等操纵机构，起动测深仪应仅用一个操纵动作完成。

6.6.1.6 连续记录器纸带上的比例应尽量取大，但浅水深度量程每 0.5m 记录刻度应不少于 2.5mm。

6.6.1.7 测深仪应能在下列电源变化范围内正常工作：

(1) 交流：额定电压的 $\pm 10\%$ ，额定频率的 $\pm 6\%$ ；

(2) 直流：额定电压的 $+30\% \sim -25\%$ 。

6.6.1.8 测深仪应设有防止过电流、过电压和偶然的极性接反的保护装置。

6.6.1.9 测深仪如使用几个电源，则应设有从一个电源转接到另一个电源原转换装置，且当转换为另一电源供电时，测深仪即刻应能正常工作。

第7节 其他航行设备的技术要求

6.7.1 一般要求

6.7.1.1 除第4、5、6节外，其他航行设备的性能、结构等亦应满足船用条件的要求，并应有船用产品合格证书。

6.7.1.2 船用时钟应结构良好，走时准确，当船在任何摇摆或颠簸的情况下，都能正常工作。

6.7.1.3 望远镜应存放在使用方便的箱柜中，箱柜内部应敷设软质垫物和干燥剂。

6.7.1.4 测深杆应为优质竹篙，并漆以水深标志。

6.7.1.5 测深锤应由重量为3~6kg的铅质或铁质材料制成，锤底有凹孔，以供采集河底泥沙用。根据锤的重量配备长25~40m的纤维绳，绳上应设有长度标志。

6.7.1.6 根据船舶航行区域的需要，配备有关航道图、航行指南、潮汐表及航行通告等航行资料。

征求意见稿 / 武汉规范所

第7章 信号设备

第1节 一般规定

7.1.1 一般要求

7.1.1.1 航行于国境河流的船舶应按照中国政府同相邻国家政府签定的协议或协定执行。

7.1.1.2 港口特殊规定或船舶特殊需要的号灯，应予考虑配备，但不能影响本章所规定的信号配备。

7.1.1.3 特殊构造与用途的船舶，其信号设备不能完全符合本章规定时，须经本局同意。

7.1.2 信号设备

7.1.2.1 信号设备包括：

- (1) 号灯；
- (2) 号型与号旗；
- (3) 声响信号器具。

7.1.3 定义

除另有规定外，本章定义如下：

7.1.3.1 帆船——系指风帆推进的船舶。

7.1.3.2 快速船——系指静水时速为 35km 以上的船舶。

7.1.3.3 船长——系指船舶的总长度，即自船首最前端至船尾最后端平行于设计水线的最大水平距离，以 L 表示。

7.1.3.4 船体以上的高度——系指最高连续甲板以上的高度，此高度应从号灯位置垂直向下量取。

7.1.3.5 失去控制的船舶——系指由于某种异常情况，不能按《内河避碰规则》的要求进行操纵，因而不能给他船让路的船舶。

7.1.3.6 操纵能力受到限制的船舶——系指由于工作性质，使其按《内河避碰规则》要求进行操纵的能力受到限制，因而不能给他船让路的船舶，它应包括：

- (1) 从事敷设、维修或起捞助航标志、过江电缆或管道的船舶；
- (2) 从事疏浚、测量或水下作业的船舶；
- (3) 在航行中从事补给或转运人员、食品或货物的船舶；
- (4) 从事拖带作业的船舶，而该项拖带作业使该拖船及被拖物偏离所行驶航向的能力严重受到限制者；
- (5) 其他操纵能力受到限制的船舶。

7.1.3.7 限于吃水的船舶——系指由于船舶吃水与航道水深的关系，致使其操纵、避让能力受到限制的船舶。“限于吃水的船舶”其实际吃水在长江定为 7m 以上，在珠江定为 4m 以上。

第2节 号灯

7.2.1 号灯的技术要求

7.2.1.1 号灯的分类和颜色、能见距离、水平光弧等主要特性，应符合表 7.2.1.1 的规定。

表 7.2.1.1

序号	号灯名称	颜色	能见距离 (km)			水平弧光 (°)	
			L≥50m	50>L≥30m	L<30m	总角	分 布
1	桅灯	白	6	5	3	225	自船的正前方到每一舷的正横后 22.5° 内
2	左舷灯	红	4	3	2	112.5	自船的正前方到左舷的正横后 22.5° 内
3	右舷灯	绿	4	3	2	112.5	自船的正前方到右舷的正横后 22.5° 内
4	尾灯	白	4	3	2	135	自船的正后方到每一舷的 67.5° 内
5	船舶灯	白	2	2	2	180	自船的正前方到每一舷的 90° 内
6	环照灯	白红绿黄	4	3	2	360	环照
7	闪光灯	红绿黄	4	3	2	360	环照
		白	4				
8	双色灯	左红右绿			1	225	自船的正前方到每一舷的正横后 22.5° 内
9	三色灯	红白绿			1	360	红光自船的正前方到左舷的正横后 22.5° 内 白自船的正后方到每一舷的正横后 67.5° 内 绿光自船的正前方到右舷的正横后 22.5° 内
10	旋转闪光灯	红	2			360	环照

7.2.1.2 号灯的色度应符合标准, 即应在国际照明委员会 (CIE) 为每种颜色所规定的图解区域界限内 (见附录 I)。

每种颜色的区域界限的折角点的坐标见表 7.2.1.2。

表 7.2.1.2

号灯颜色	坐标	折 角 点					
		1	2	3	4	5	6
白	X	0.310	0.310	0.453	0.525	0.525	0.443
	y	0.283	0.348	0.440	0.440	0.382	0.382
绿	X	0.028	0.009	0.300	0.203		
	y	0.385	0.723	0.511	0.356		
红	X	0.721	0.660	0.680	0.735		
	y	0.259	0.320	0.320	0.265		
黄	X	0.612	0.575	0.575	0.618		
	y	0.382	0.406	0.425	0.382		

7.2.1.3 号灯的能见距离应用测量号灯发光强度的方法确定。号灯的最低发光强度应用下列公式计算:

$$I = 0.2D^2 \times 1.128^D$$

式中: I ——号灯的最低发光强度, cd;

D ——号灯的能见距离 (照明距离), km。

号灯的发光强度, 并非指光源的发光强度, 而是指灯具的发光强度。

7.2.1.4 号灯的水平光弧

(1) 船上所装舷灯，在朝前的方向上，应显示最低要求的发光强度，发光强度在规定光弧外的 $1^{\circ} \sim 3^{\circ}$ 之间，应减弱至切实断光的程度；

(2) 尾灯和桅灯以及舷灯，在正横后 22.5° ，要保持最低发光强度，直到表7.2.1.1规定的光弧界限内 5° 。从规定光弧界限内 5° 起发光强度可以减弱50%，在规定的界限以外不大于 5° 处应减弱至切实断光的程度；

(3) 环照号灯的水平光弧应不致于在大于 6° 的角光弧内被桅、顶桅或上层建筑所遮蔽。

7.2.1.5 号灯的垂向光弧

(1) 所装电气号灯的垂向光弧，除帆船的号灯外，应保证：

① 从水平上方 5° 到水平下方 5° 的所有角度内，至少保持所要求的最低发光强度；

② 从水平上方 7.5° 到水平下方 7.5° ，至少保持所要求的最低发光强度的60%。

(2) 帆船所装电气号灯的垂向光弧应保证：

① 从水平上方 5° 到水平下方 5° 的所有角度内，至少保持所要求的最低发光强度；

② 从水平上方 25° 到水平下方 25° ，至少保持所要求的最低发光强度的50%。

7.2.1.6 各种号灯应能在环境温度 -30°C 至 $+50^{\circ}\text{C}$ 的情况下正常工作。

号灯接线端子处的温升应不超过 $+40^{\circ}\text{C}$ 。

号灯的玻璃制件应能承受温度的骤变。

7.2.1.7 号灯导电部分相互之间及其与外壳之间的绝缘电阻，应不小于表7.2.1.7规定的数值。

表 7.2.1.7

号灯额定电压 (V)	试验电压直流高阻计电压 (V)	绝缘电阻 (M Ω)	
		冷态	热态
>60	500	100	10
≤ 60	250	10	1

7.2.1.8 号灯导电部分之间、导电部分与外壳之间的绝缘介电强度，应能承受交流25~100Hz之间的任一频率按表7.2.1.8规定数值的电压，试验1min而无击穿或闪络现象。

表 7.2.1.8

额定电压 (V)	试验电压 (V)
≤ 60	1000
60~300	2000

7.2.1.9 号灯在电源电压变化为额定值的 $+6\% \sim -10\%$ ，频率变化为额定值的 $\pm 5\%$ 时，应能可靠地工作。号灯的线路电压降应不超过额定值的6%。

7.2.1.10 号灯应能承受船舶正常营运时的振动和冲击。

(1) 振动试验要求：

频率2~13.2Hz，位移幅值 $\pm 1\text{mm}$ ；

频率13.2~80Hz，加速度幅值 $\pm 0.7g$ 。

(2) 冲击：

号灯的设计与制造，应考虑船舶正常营运时的冲击影响。

7.2.1.11 号灯应采用耐蚀、耐潮、滞燃、不易变形及耐老化的材料制成，并能承受霉菌的影响。号灯灯壳内部宜涂以无光黑漆，外部涂以灰漆。经常启闭的零件，不宜采用铝

合金材料。若用钢质材料，则应涂以有效的保护层。

闪光灯的灯光颜色、环境温度、电气性能、材料、铭牌、船用产品证书以及使用可靠性的要求与号灯相同。

7.2.1.12 所采用的船用号灯灯泡应经认可。

7.2.1.13 号灯的结构及标志应符合下列要求：

- (1) 其结构应便于拆装、升降、更换零件及手提，并能防止灯泡松脱；
- (2) 号灯应采用外部接线方式；
- (3) 除环照号灯外，灯壳顶部应有指示船首或船尾方向的箭头标志；
- (4) 灯壳顶部应涂有与灯光颜色相同的标志；

(5) 灯壳外部应有铭牌，内容包括灯名、能见距离、灯泡规格、电源电压、制造厂名、出厂编号、制造日期，以及检验标志和认可号；小型号灯因条件不许可时，可用制造厂标志及检验标志代替铭牌；

(6) 在透镜或滤色片的边缘处应刻有出厂编号和认可号；

(7) 应附有船用产品证书。

7.2.1.14 闪光灯的发光强度应不小于按下列公式所确定的数值：

$$I_f = (1 + 0.2/t) \cdot I$$

中： I_f ——闪光灯的发光强度，cd；

t ——闪光持续时间；

I ——按 7.2.1.3 规定的发光强度，cd。

7.2.1.15 闪光灯的闪光频率为每分钟 50~70 闪次。

7.2.1.16 电气号灯应至少具有 IP55 的外壳保护等级，在其壳体上可设自动漏水装置。

7.2.2 号灯的配备

7.2.2.1 基本号灯应按表 7.2.2.1 配备。

表 7.2.2.1

船舶种类 \ 数量灯 \ 号灯	白桅灯	绿桅灯	红舷灯	绿舷灯	船首灯	白光尾灯	白环照灯①	红环照灯②	绿环照灯	红闪光灯	黄闪光灯	绿闪光灯	白闪光灯③	红旋转闪光灯
自航船	1 ^④		1	1		1	1	2	1	1		1	1	
渡船	1		1	1		1	1	2	3 ^⑤	1		1	1	
拖船	3 ^⑥	1 ^⑦	1	1		2	1	2	1	1		1	1	
驳船			1	1	1	1	1	2	1					
工程船	1		1	1		1	1	2	1	1		1	1	
快速船	1		1	1		1	1	2			1		1	
监督船	1		1	1		1	1						1	1
航标船	1		1	1		1	1		2				1	
趸船							1	2	1					
帆船							1							

注：① 船长 50m 及以上者，配备两盏白环照灯作前、后锚灯，前锚灯高于后锚灯。趸船、帆船除外；

② 装运危险品的船舶、限于吃水的船舶，应增设一盏红环照灯；

③ 白闪光灯位于桅杆横桁；

- ④ 自航船船长 50m 及以上者, 还应在后桅增设一盏白光桅灯;
- ⑤ 其中两盏绿环照灯位于桅杆横桁;
- ⑥ 顶推船舶、排筏的拖船, 配备 3 盏白光桅灯。吊拖或者吊拖又顶推船舶的拖船, 配备两盏白光桅灯;
- ⑦ 适用于吊拖排筏的拖船。

7.2.3 号灯配备的特殊规定

7.2.3.1 首尾装有推进器的船舶, 应增配一套桅灯、舷灯和尾灯。

7.2.3.2 船长 80m 以上的驳船, 应当在船首、船尾部, 分别设置红、绿舷灯。

7.2.3.3 工程船施工时, 其所伸出的排泥管, 应当在管头至管尾每隔 50m 处显示白光环照灯一盏。

7.2.3.4 下列号灯, 如性能相同而安装又能符合本节 7.2.4 条的要求者, 可免除其重复盏数, 但应使两组涵义不同的号灯区别显示:

- (1) 单船、拖船单行时的白桅灯与拖船拖带时的白桅灯;
- (2) 失去控制、操纵能力受限制、装载易燃、易爆货物的船舶及限于吃水的船舶所用号灯中的红色环照灯;
- (3) 各种作业号灯中有相同的号灯。

7.2.3.5 被拖船(包括被绑拖船)或被拖物体按表 7.2.2.1 中驳船配备号灯。

7.2.4 号灯的安装

7.2.4.1 号灯应安装在最容易看见处。

7.2.4.2 非环照号灯的水平光弧、垂向光弧应符合 7.2.1.4 及 7.2.1.5 的要求。

7.2.4.3 当垂直装设两盏或两盏以上的号灯时, 这些号灯的间距如下:

- (1) 船长为 50m 及以上的船舶, 号灯的间距应不小于 1.5m, 其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于 4.5m 处;
- (2) 船长为 30m 及以上, 50m 以下的船舶, 号灯的间距应不小于 1m, 而且除需拖带号灯的情况外, 其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于 3m 处;
- (3) 船长 30m 以下的船舶, 号灯的间距应不小于 0.6m, 而且除需拖带号灯的情况外, 其中最低一盏应装设在船体以上高度不小于 1m 处;
- (4) 安装二盏以上号灯时, 其间距应相等。

7.2.4.4 固定安装的号灯应便于拆装修理, 悬挂的号灯应有合适的升降装置, 其悬挂位置应符合本节的要求。

7.2.5 桅灯的安装

7.2.5.1 桅灯应安装在船舶纵中剖面上, 且应高于并离开其他一切灯光和遮蔽物。当仅装设一盏桅灯时, 其在船体以上的高度应满足 7.2.4.3 的要求。

7.2.5.2 如船舶需设置后桅灯时, 其后桅灯应与前桅灯同在纵中剖面上, 后桅灯至少高出前桅灯 3m, 其与前桅灯的水平距离应不少于船长的一半。当船舶眠桅时, 应在两舷灯光源连线中点上方不受遮挡处设置白光环照灯一盏代替桅灯。

7.2.6 舷灯的安装

7.2.6.1 舷灯应对称安装在船舶最高甲板左右两侧处, 但应不越过舷外, 同时应避开遮蔽其灯光的障碍物并不受甲板灯光的干扰。其基本要求如图 7.2.6.1 所示。

- (1) 前遮板的宽度不超过光源的内侧;
- (2) 内侧遮板长度, 船长 30m 及以上者, 取 0.91m; 船长 30m 以下者, 取 0.6m;
- (3) 后遮板的宽度应尽量接近但不超过对舷灯规定的水平光弧 (112.5°)。双色灯也可设后遮板;

遮板的高度应至少等于灯高。允许采用特殊设计的遮板,但应满足舷灯水平光弧的要求;
(4) 舷灯遮板和底板的向灯面,应当涂以无光黑漆。

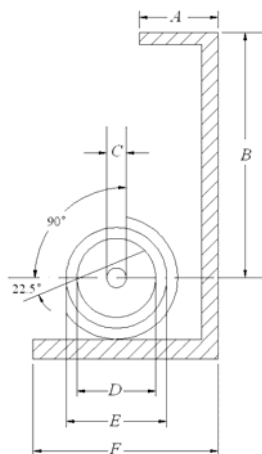


图 7.2.6.1

注: A: 前遮板宽度; B: 内侧遮板长度; C: 光源长度;
D: 滤色玻璃筒外径; E: 透镜外径; F: 后遮板宽度。

7.2.7 尾灯的安装

7.2.7.1 尾灯应安置在船尾纵中剖面接近船尾处,但不应高出舷灯。

7.2.8 船首灯的安装

7.2.8.1 船首灯应安置在被顶推驳船首部的适当位置,但不应高出舷灯。

7.2.9 拖船辅助白光灯的安装

7.2.9.1 为便于被吊拖船舶或者排筏操纵,可在拖船烟囱或桅的后面高于尾灯的位置设置白光灯,但灯光不得在正横以前显露。

7.2.10 工程船号灯的安装

7.2.10.1 工程船应设红环照灯两盏、白环照灯一盏,其连线构成尖端向上的等边三角形,三角形顶端为红环照灯,底边二端,通航的一侧为白环照灯,不通航的一侧为红环照灯,号灯的间距与高度应符合 7.2.4.3 的规定。

7.2.11 操纵号灯的安装

7.2.11.1 一盏白环照灯应当安置在一盏或多盏桅灯的同首尾垂直面上并不低于前桅灯的位置,其能见距离至少为 4km。

7.2.12 横江轮渡号灯的安装

7.2.12.1 横江轮渡两盏绿光环照灯应设置在桅杆横桁的两端。

7.2.13 限于吃水船舶号灯的安装

7.2.13.1 三盏红光环照灯应垂直显示,其高度与间距应符合 7.2.4.3 的规定。

7.2.14 失去控制的船舶号灯的安装

7.2.14.1 两盏红光环照灯应在同一垂线上,其高度与间距应符合 7.2.4.3 的规定。

7.2.15 装运危险品船舶号灯的安装

7.2.15.1 一盏红光环照灯应设置在桅杆横桁上。

7.2.16 闪光灯的安裝

7.2.16.1 左红、右绿闪光灯应安装在舷灯上方，避开遮蔽其灯光的障碍物，水平光弧应尽量符合 7.2.1.4 (3) 的规定。

第3节 号型与号旗

7.3.1 号型的技术要求

7.3.1.1 号型（除轮渡号型外）应是黑色，其型式及规格应符合表 7.3.1.1 的规定。

表 7.3.1.1

号型	技术参数	船长 $\geq 30\text{m}$	船长 $< 30\text{m}$
球形	直径 D	0.6	0.3
十字型	长 L 宽 B	0.6 0.6	0.3 0.3
圆柱型	直径 D 高 H	0.6 1.2	
菱形	直径 D 长 L	0.6 1.2	0.6 1.2
圆锥型	高 H 底面直径 D	0.6 0.6	0.6 0.6

注：表中单位：m

7.3.2 号旗的技术要求

7.3.2.1 号旗的规格应符合表 7.3.2.1 的规定。

7.3.3 号型与号旗的其他规定

7.3.3.1 号型与号旗的上下两端应配以适当长度的旗绳及系绳装置，号旗、号型间的垂直距离应不小于 0.5m，对船长 30m 以下的船舶，可相应减少。

7.3.3.2 号型与号旗应采用耐久、质轻、不易退色材料制成，特殊用途的号型可以采用硬质材料。

7.3.4 号型的配备

7.3.4.1 船舶号型应按表 7.3.4.1 配备。

7.3.4.2 对限于吃水的船舶应增设圆柱号型一个。

7.3.4.3 客渡船白天航行时应在桅杆横桁的一侧，悬挂首尾向桔黄色双箭头号型一个。号型主体长 1.5m，宽 0.2m，箭头为边长 0.3m 的等边三角形（见图 7.3.4.3）。

表 7.3.2.1





序号	名称	主 要 规 格 (mm)										
1	本国国旗	色彩与图案按宪法颁发之规定。其尺寸如下：										
		号数		长			宽					
		2		2400			1600					
		3		1920			1280					
		4		1440			960					
		5		960			640					
2	国际信号旗	每套 40 面，色彩与图案按国际信号规则所示，其尺寸如下										
		号数	长方形旗		带缺口的长方形旗			三角形旗		梯形旗		
			L	B	L	B	L1	H	B	H	B	B1
		2	1350	1200	1600	1200	530	1800	1200	2500	900	200
		小 2	1030	900	1200	900	400	1350	900	1900	600	150
		3	700	600	800	600	270	900	600	1200	380	100
		4	500	350	630	350	210	700	350	750	250	60
												
3	红旗	600					400					
4	手旗	每套 2 面，色彩与图案按国际信号规则中“O”或“P”字母旗所示，其尺寸可约为 350×350										

表 7.3.4.1

名称船种	工程船	渔 船	横江轮渡	其 他
球形	3		3	3
十字型	1		1	
菱形	1			
双箭头型			1	
圆锥型		2		

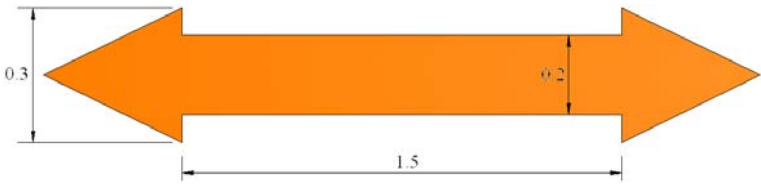


图 7.3.4.3

单位: m

7.3.5 号旗的配备

7.3.5.1 船舶号旗应按表 7.3.5.1 配备。

7.3.5.2 油船、油拖船，应增配与号旗相同规格的装运危险品号旗 2 面。

表 7.3.5.1

名称	船长	数量	自航船		非自航船
			L≥60m	L<60	
本国国旗	2 号		2		
	3 号		2	1	1
	4 号			1	1
	5 号			2	1
国际信号旗	2 号		1 套		
	3 号		按实际需要	按实际需要	
	4 号			1 套	
	5 号				1 套
红 旗			1	1	1
手 旗			1	1	1

7.3.6 标志图形的设置

7.3.6.1 客渡船须在烟囱两侧或醒目处设置标志图形。标志图形为椭圆形，如图 7.6.3.1 所示。图中海蓝色为国家标准 GB3181-2《漆膜颜色标准样本》中 PB05 标准编号的颜色。标志图形可按实用需要放大或缩小，其椭圆尺寸必须按短轴、长轴比为 1 比 1.3 的比例选取。



图 7.6.3.1

7.3.7 号型的存放

7.3.7.1 号型应存放在悬挂该号型附近的箱柜中或存放在驾驶室附近的箱柜中。

7.3.8 号旗的存放

7.3.8.1 号旗应存放在驾驶室专用旗柜内，该旗柜宜分成若干小格和若干大格，便于分别存放各类号旗，且在格的上方标明该号旗名称。

7.3.8.2 在桅杆的两侧，安装足够数量的合适的滑车与旗绳，每根旗绳应配有旗钩一套，旗绳引至驾驶室附近，并应设置合适的系缚旗绳装置。

第4节 声响信号

7.4.1 声响信号器具的技术要求

7.4.1.1 声响信号器具的技术要求列于表 7.4.1.1。

表 7.4.1.1

序号	名称	基本频率范围或直径	声压级 (dB)	可听距离 (km)
1	大型号笛	130~350Hz	138	3
2	中型号笛	250~700Hz	130	2
3	小型号笛	250~700Hz	120	1
4	大型号钟	≥300mm	110	1
5	小型号钟	≥200mm	110	0.5

7.4.1.2 具有方向性的号笛，其轴线方向的声压级应不低于 4.1.1.1 的要求。如属同时鸣放的联合号笛系统，则系统中任一号笛频率与其他号笛的频率应至少相差 10Hz。

7.4.1.3 号笛应能连续发出 4~6s 的长声与 1s 左右的短声。号笛鸣放的声响应无抖动与忽高忽低的现象，每响一声的始末应明显可辨。

7.4.1.4 号笛如设有自动雾号装置，则应使号笛能以每次不超过 2min 的间隔鸣放一长声，并应能随时停止鸣放雾号，同时还须配备手控装置。

7.4.1.5 号锣与号钟应采用抗腐蚀材料制成，应能使之发出清晰的音调且应配有锣棒或大于号钟质量 3% 的钟锤。

7.4.2 声响信号的配备

7.4.2.1 声响信号应按表 7.4.2.1 配备。

7.4.2.2 号钟与号锣均可用与其声音特性相同的其他设备代替，二者可选其一配备。

表 7.4.2.1

名称	数量	船长		
		$L \geq 70m$	$70m > L \geq 30m$	$L < 30m$
大型号笛		1		
中型号笛			1	
小型号笛				1
号 钟		1	1	1
号 锣		1	1	1

7.4.3 号笛的安装

7.4.3.1 号笛应安装于不低于最高甲板室顶部，且声响不受上层建筑的阻截。

7.4.3.2 号笛拉手或按钮应安置在驾驶室内易于使用的地方。

7.4.3.3 除电气号笛外，安装在驾驶室附近的动力号笛，必须在驾驶室内设有一个直通号笛本体的机械传动拉手装置。

7.4.4 号锣的存放


7.4.4.1 号锣与锣棒应存放在易取实用之处，且有明显的标记。

征求意见稿 / 武汉规范所

附录 I

号灯色度图（示意图）

号灯颜色在国际照明委员会对每种颜色所规定的区域界限，如下图所示：

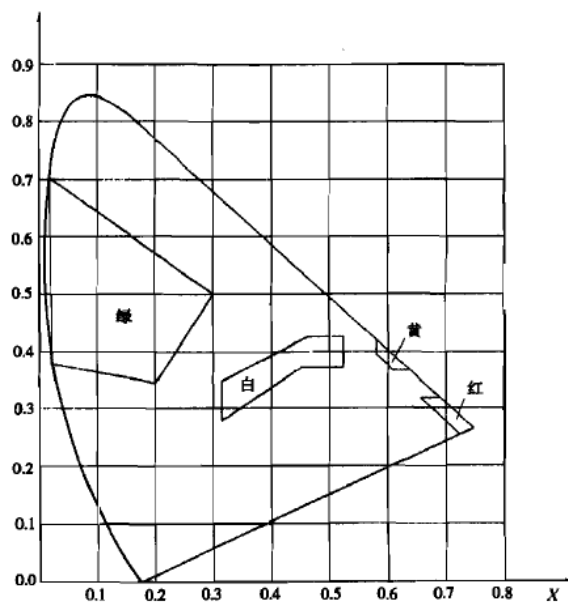

第8章 完整稳性

第1节 一般规定

8.1.1 适用范围

8.1.1.1 本章适用于内河民用船舶的稳性核算。除另有规定外，不适用于高速船和浮船坞。

8.1.1.2 对本章未涉及的船舶，除另有规定外，可根据其特点参照本章的规定执行，并应经本局同意。

8.1.1.3 现有船舶如不尽符合本章要求，则必须符合原核算时所依据的规范要求。船舶因改装或修理使稳性变坏或空船状态变化较大或装载发生变化时，应按本章要求核算其稳性。对现有船舶的稳性发生怀疑时，亦应按本章核算其稳性。

8.1.1.4 当船舶需通过高于原核定的航区(航段)时，应满足对较高航区(航段)的稳性要求。

8.1.1.5 凡符合本局《国内航行海船法定检验技术规则》第4篇第7章完整稳性的船舶，可认为该船稳性符合本章要求，但对航行J级航段的船舶，仍应按本章核算J级航段的稳性。

8.1.2 一般要求

8.1.2.1 船舶稳性应符合本章第2节和第3节的规定。

8.1.2.2 核算船舶稳性时，其装载情况应符合本章第3节的规定。

8.1.2.3 船舶如有某种装载情况，其稳性较本章第3节规定的基本装载情况更为恶劣时，则应加算此种情况的稳性。

8.1.2.4 船舶到港装载情况，如不加压载稳性不合格，则应加算航行途中情况的稳性，此时，压载情况应与出港时相同。

8.1.2.5 在计算各种装载情况时，除另有规定者外，对燃料、清水及备品的计量，应取出港为100%，到港为10%。

8.1.2.6 船舶稳性不符合要求而必须采用永久性压载时，须征得用船单位和船舶检验机构的同意，并采取有效措施，以保证压载的可靠。

8.1.2.7 在计算稳性时，应假定当班船员位于各自工作岗位上，其他船员位于各自的舱室内，每位船员的计算重量取75kg；乘客按正常营运条件位于舱室内或甲板上，每位乘客的计算重量取75kg；货物按正常营运条件位于货舱内或甲板上。乘客携带的行李重量和布置，应由用船部门根据航线具体情况确定，并经船舶检验机构同意。

滚装货船、I型客滚船、II型客滚船和车客渡船应根据船舶设计工况确定单车总重量。载货汽车及其所载货物距载车甲板的计算重心高度取车辆装载货物至限定载货高度时对应的重心位置，但不低于2.5m；其中，空车重心位置按车辆设计资料确定，货物的重心位置取在车辆货厢底板至车辆限定的载货高度垂直距离的1/2处。载客汽车和商品汽车的空车距载车甲板的计算重心高度按车辆设计资料确定。

船员和乘客的计算重心高度应按站立状态取高出甲板或地板1m；若乘客的计算重心高度按坐着状态取在座位以上0.3m时，应在计算报告中注明。

确定计算重心高度时，应计入甲板梁拱和舷弧的影响。

8.1.3 空船排水量和重心位置的确定

8.1.3.1 新建船舶完工时，应进行倾斜试验。同一船厂建造的同型船舶（系列船），第一艘应进行倾斜试验，以后建造的船舶如有修改及变更而影响稳性时，除本节8.1.3.5所述

情况外，应重新进行倾斜试验。

8.1.3.2 现有船舶改装及修理使空船状态变化较大时，除本节 8.1.3.5 所述情况外，在完工时应进行倾斜试验。对现有船舶的稳性发生怀疑时，也应进行倾斜试验。

8.1.3.3 倾斜试验的目的在于确定空船排水量和重心位置。试验结果应整理出空船状态下的排水量、重心位置及初稳性高度，编制倾斜试验报告书，并提交给船舶检验机构。

8.1.3.4 倾斜试验工作由船厂主持，用船单位、设计单位、船舶检验机构等有关单位参加。倾斜试验应由上述单位共同对其准备工作进行全面检查，确认合格后方可进行。

8.1.3.5 新建船舶因修改及变更、现有船舶因改装及修理等情况使空船状态发生变化时，若已有系列船或现有船舶的倾斜试验报告，以及空船状态变化的详细重量和重心位置计算资料，并且符合下列条件，可在系列船或现有船舶的倾斜试验报告基础上，通过换算的方法来确定空船排水量和重心位置。

$$\frac{P}{\Delta_0} \leq \pm 0.02$$
$$\frac{P \cdot Z_{gp}}{\Delta_0 \cdot Z_{g0}} \leq \pm 0.05$$

式中： Δ_0 ——系列船或现有船舶的空船排水量，t；

Z_{g0} ——空船排水量对应的重心垂向坐标，m；

P ——空船状态变化所增加或减少的重量，t；

Z_{gp} ——增加或减少重量对应的重心垂向坐标，m。

8.1.3.6 无上层建筑和甲板室的船舶或仅有干舷甲板和顶篷甲板但上层建筑和甲板室的长度之和不超过 0.25 倍船长的非自航船舶或趸船，进行倾斜试验确有困难时，可按下列方法确定空船排水量和重心位置：

(1) 测量与记录船舶首部、中部及尾部两舷的吃水，测量与记录水温 and 水的重量密度；

(2) 根据吃水和水的重量密度计算确定空船排水量和重心纵向坐标，计算方法与倾斜试验中相应的计算方法相同；

(3) 空船重心垂向坐标采用计算方法确定。采用计算方法确定空船重心垂向坐标时，空船排水量与重心的估算应给出偏于安全的空船重心垂向坐标，例如：主船体部分的重心垂向坐标取为型深，上层建筑和甲板室的重心垂向坐标位于其高度的三分之二处；或，甲板结构的重心垂向坐标位于甲板上缘，船底结构的重心垂向坐标位于船底骨架的上缘，舷侧结构的重心垂向坐标位于其高度的三分之二处等；

(4) 按 (3) 确定空船重心垂向坐标时，尚应基于 (2) 得到的空船排水量与估算值的差异对重心垂向坐标进行修正。当重量减少时，应假定该减少重量的重心垂向坐标位于基线处；当重量增加时，应假定该增加重量的重心垂向坐标位于船舶顶部。

8.1.3.7 按 8.1.3.5 和 8.1.3.6 方法确定空船重量和重心位置的船舶，应编制相应的测量与计算报告替代倾斜试验报告书。

8.1.3.8 船舶应根据倾斜试验报告书进行完工稳性计算，并提交给船舶检验机构审批。对于不需要配备安全装载手册的船舶，若倾斜试验数据与原稳性计算数据的相对误差均在下列范围以内，并仍有适当的稳性储备时，可不要求进行完工稳性计算。

空船排水量	±2%
空船初稳性高度	±5%
空船重心垂向坐标	±5%

8.1.4 稳性计算及稳性报告书

8.1.4.1 稳性有关的所有计算应采用造船工程中可接受的方法,如用计算机计算,应注明计算方法,并提交输入数据和计算结果。

8.1.4.2 设计参数为本篇定义的相应参数的中间值时,实取数值用内插法求得。

8.1.4.3 船舶完整稳性报告书至少应包括下列内容:

- (1) 船舶主要参数和计算说明;
- (2) 主要使用说明;
- (3) 基本装载情况稳性总结表;
- (4) 许用重心高度曲线图或数值;
- (5) 受风面积计算;
- (6) 液体舱柜自由液面修正计算;
- (7) 各种基本装载情况稳性计算;
- (8) 进水角位置及其进水角曲线图或数值;
- (9) 极限静倾角位置及其极限静倾角曲线图或数值。

8.1.4.4 为使驾驶人员便于掌握船舶稳性情况,船上应备有“船舶稳性总结表”。稳性总结表应由设计部门或船厂根据完工稳性计算书编制,并应经审查同意。

稳性总结表的格式见本章附录 8-I。

8.1.5 船舶装载和操作

8.1.5.1 船舶稳性计算虽已符合本章的要求,但船长仍应注意船舶装载、气象和水文等情况,并谨慎驾驶和操作。

8.1.5.2 船舶装载应不超过设计工况的范围。船舶装运的货物,其装载和堆装应尽可能防止在航程中对船舶和船上人员的造成损伤或危害,并防止货物落水丢失。船舶装运木材、车辆、集装箱、重件以及特殊外形尺寸货物时,应进行有效的系固;船舶装运活牲口(活猪、活牛、活羊、活马等)时,应采取分栏(栏栅)、分笼和系固相结合装运方式。

8.1.5.3 I 型客滚船、II 型客滚船和车客渡船装载的载货汽车应位于载车处所内并满足对载车处所通道的要求。车辆上船前船长应对所载车辆的单车总重量、拟装载的所有载货汽车总重量进行核查,并根据平衡配载原则确定车位布置方案。

8.1.5.4 船舶开航前,船长应检查船舶的浮态,使其尽可能保持正浮,初始横倾角应不超过 0.5° , 初始纵倾角应不超过下列情况所限定的范围:

- (1) 纵倾水线至干舷甲板的最小距离应不小于本法规第4篇的最小干舷;
- (2) 纵倾范围应不大于8.2.7.6所计算的范围;
- (3) 驾驶室可视范围符合本篇第9章的要求(适用时);
- (4) 首倾值应不大于船舶垂线间长的0.5%。

8.1.6 免除

对 C 级航区的非自航干货船和趸船若仅有干舷甲板和顶篷甲板,且顶篷甲板上不承受任何负荷,并符合下列条件,则可免除按本篇核算稳性。

(1) 非自航干货船(指仅在干舷甲板下货舱内载运干货,且货物不超过干舷甲板的船舶,不包括半舱船):

$$\frac{B}{d} \geq 3.5 \quad \frac{F}{B} \geq 0.05$$

(2) 不载客的趸船:

$$\frac{B}{d} \geq 4.0 \quad \frac{F}{B} \geq 0.06$$

式中: B ——干舷甲板最大型宽, m;
 d ——满载情况下船舶的型吃水, m;
 F ——满载情况下沿船长方向的最小干舷, m。

第2节 稳性基本要求

8.2.1 一般要求

8.2.1.1 除本章第3节另有规定者外, 船舶应满足本节的稳性基本要求。

8.2.1.2 初稳性高度应不小于 0.2m。

8.2.1.3 航行于 A 级或 B 级航区的船舶, 其复原力臂曲线应符合下列要求:

(1) 当最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 或进水角 θ_j 中之小者等于或大于 20° 时, 至最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 或进水角 θ_j 或 30° 中之小者的复原力臂曲线下的面积 (也可取相应的动稳性力臂 l_d 值) 应不小于按下式计算所得之值 A:

$$A = 0.052 C_K C_L \quad \text{m} \cdot \text{rad}$$

式中: C_K ——系数, A 级航区取 $C_K = 1$; B 级航区取 $C_K = 0.9$;

C_L ——系数, 按下式计算:

$$C_L = 0.7 + 0.15L$$

当 $C_L > 1$ 时, 取 $C_L = 1$ 。

其中: L ——船长, m。

(2) 当最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 或进水角 θ_j 中之小者小于 20° 时, 至该角度的复原力臂曲线下的面积应不小于按下式计算所得之值 A:

$$A = C_K [0.052 C_L + 0.0015(20 - \theta)] \quad \text{m} \cdot \text{rad}$$

式中: C_K 、 C_L ——同 8.2.1.3(1);

θ —— θ_m 或 θ_j , ($^\circ$), 取小者。

(3) A 级航区的船舶最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 应不小于 15° 。

8.2.1.4 航行于 A 级或 B 级航区的船舶, 其风压稳性衡准数 K_f 应符合下式:

$$K_f = \frac{M_q}{M_f} \geq 1; \text{ 或}$$

$$K_f = \frac{l_q}{l_f} \geq 1$$

式中: M_q ——计入横摇影响的最小倾覆力矩, kN·m, 见本节 8.2.3.1;

M_f ——风压倾侧力矩, kN·m, 见本节 8.2.5.1;

l_q ——计入横摇影响的最小倾覆力臂, m, 见本节 8.2.3.1;

l_f ——风压倾侧力臂, m, 见本节 8.2.5.1。

8.2.1.5 航行于 C 级航区的船舶, 其风压稳性衡准数 K_f 应符合下式:

$$K_f = \frac{M_{q0}}{M_f} \geq 1; \text{ 或}$$

$$K_f = \frac{l_{q0}}{l_f} \geq 1$$

式中: M_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见 8.2.3.2;

M_f ——风压倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见 8.2.5.1;

l_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力臂, m , 见 8.2.3.2;

l_f ——风压倾侧力臂, m , 见 8.2.5.1。

亦可用下列简式核算, 但应同时符合下列两式:

$$(1) K_f = \frac{9.81\Delta GM_1}{M_f} \cdot \frac{F}{B} \geq 1$$

当 $\frac{F}{B} \geq 0.125$ 时, 取 $\frac{F}{B} = 0.125$ 。

式中: M_f ——风压倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见本节 8.2.5.1;

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t ;

GM_1 ——所核算装载情况下经自由液面修正后的初稳性高度, m ;

F ——所核算装载情况下沿船长方向的最小干舷, m ;

B ——干舷甲板最大型宽, m , 不包括舷伸甲板宽度。

$$(2) K_f = \frac{9.81\Delta GM_1}{M_f} \cdot \frac{d}{B} \geq 1$$

当 $\frac{d}{B} \geq 0.125$ 时, 取 $\frac{d}{B} = 0.125$ 。

式中: M_f 、 Δ 、 GM_1 、 B ——同本节 8.2.1.5 (1);

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水, m 。

8.2.2 J 级航段船舶的附加要求

8.2.2.1 航行于 J 级航段的船舶除符合本节 8.2.1 的规定外, 尚应满足 8.2.2.2、8.2.2.3 的要求。

8.2.2.2 航行于 J 级航段的船舶, 至最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 或进水角 θ_j 或 30° 中之小者的复原力臂曲线下的面积应不小于按下式计算所得之值 A:

$$A = 0.05C_L \quad \text{m} \cdot \text{rad}$$

式中: C_L ——同本节 8.2.1.3 (1)。

8.2.2.3 航行于 J 级航段的船舶, 其急流稳性衡准数 K_J 应符合下式:

$$K_J = \frac{M_{q0}}{M_J} \geq 1; \text{ 或}$$

$$K_J = \frac{l_{q0}}{l_J} \geq 1$$

式中： M_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，见本节 8.2.3.2；

M_J ——水流倾侧力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，见本节 8.2.6.1；

l_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力臂， m ，见本节 8.2.3.2；

l_J ——水流倾侧力臂， m ，见本节 8.2.6.1。

8.2.3 最小倾覆力矩或最小倾覆力臂

8.2.3.1 航行于 A 级或 B 级航区的船舶，最小倾覆力矩或力臂应计入横摇的影响，当采用动稳性曲线来确定最小倾覆力矩或力臂时，可用下列方法计算：

如图 8.2.3.1，将动稳性曲线向 θ 轴负值方向延伸，自原点向 θ 轴负值方向取等于所算得横摇角 θ_1 的一点，经此点向上作 θ 轴的垂直线与动稳性曲线交于 A 点，由 A 点作动稳性曲线中断处的割线或作与动稳性曲线的切线，视割线或切线对应角何者为小，取其较小值。另外经过 A 点作一直线平行于 θ 轴，自 A 点起，在此直线上量取等于 $1\text{rad}(57.30^\circ)$ 的一段长度得 B 点，由 B 点向上作 AB 线的垂线，与上述割线(或切线)相交于 C 点，当纵坐标为力矩 M_d 时，线段 BC 即为最小倾覆力臂。

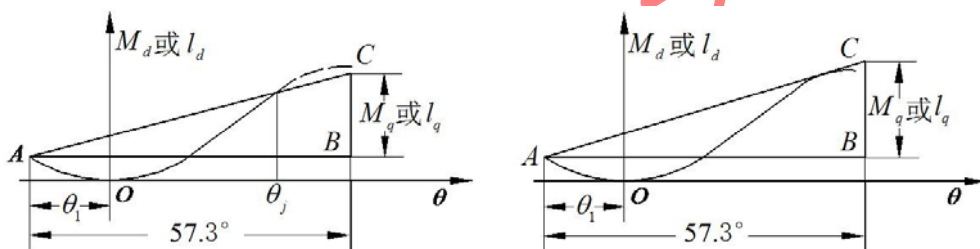


图 8.2.3.1

8.2.3.2 仅航行于 C 级航区或 J 级航段的船舶，最小倾覆力矩或力臂不计入横摇的影响，当采用动稳性曲线来确定最小倾覆力矩或力臂时，可用下列方法计算：

动稳性曲线可不向 θ 轴负值方向延伸，作图仅在坐标原点右面进行，其方法与本节 8.2.3.1 相同，见图 8.2.3.2。

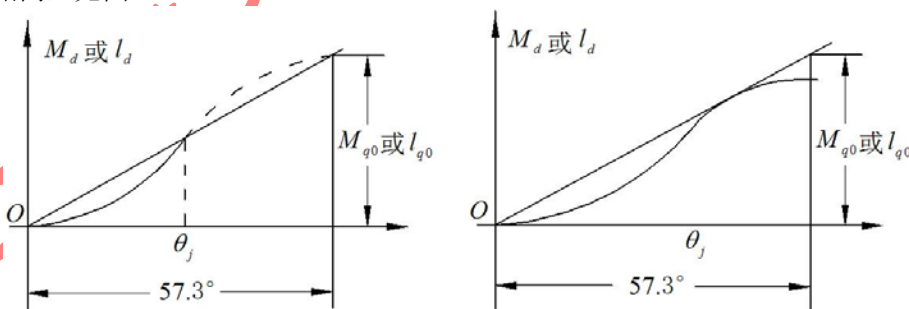


图 8.2.3.2

8.2.4 横摇角

8.2.4.1 航行于 A 级或 B 级航区的船舶，应考虑波浪对船舶横摇的影响。对园艏形船舶，横摇角 θ_1 按下式计算：

$$\theta_1 = 11.75 C_1 C_4 \sqrt{\frac{C_2}{C_3}} \quad (^\circ)$$

式中： C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 ——分别按本节 8.2.4.2 至 8.2.4.7 计算所得的系数。

8.2.4.2 横摇角计算公式中的系数 C_1 按船舶自摇周期 T_θ 及航区由表 8.2.4.2 选取。船舶自摇周期 T_θ 按下式计算：

$$T_\theta = \frac{(0.55 + 0.07 \frac{B_s}{d}) B_s}{\sqrt{GM_0}} \quad \text{s}$$

式中： GM_0 ——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度， m；

B_s ——所核算装载情况下船舶的最大水线宽度， m；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水， m。

表 8.2.4.2

T_θ (s)		3.0 及以下	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5 及以上
C_1	A 级航区	0.223	0.217	0.210	0.204	0.197	0.183	0.159	0.130	0.091	0.081
	B 级航区	0.208	0.199	0.182	0.166	0.150	0.130	0.110	0.097	0.085	0.075

8.2.4.3 横摇角计算公式中的系数 C_2 按下式计算：

$$C_2 = 0.21 + 0.26 \frac{KG}{d}$$

当 $C_2 > 1$ 时，取 $C_2 = 1$ 。

式中： d ——同 8.2.4.2；

KG ——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度， m。

8.2.4.4 横摇角计算公式中的系数 C_3 按下式计算：

$$C_3 = f + 0.0025 \frac{B_s}{d}$$

当 $\frac{B_s}{d} \geq 10$ 时，取 $\frac{B_s}{d} = 10$ 。

式中： B_s 、 d ——同 8.2.4.2；

f ——按船舶自摇周期 T_θ 由表 8.2.4.4 选取。

表 8.2.4.4

T_θ (s)	3.0 及以下	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5 及以上
f	0.00863	0.00858	0.00851	0.0084	0.00752	0.00606	0.00466	0.00388	0.00348	0.00330

8.2.4.5 横摇角计算公式中的系数 C_4 按舦龙骨面积由表 8.2.4.5 选取。

表 8.2.4.5

$\frac{A_b}{LB_s}$ (%)	0	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0 及以上
C_4	1.0	0.98	0.95	0.88	0.84	0.82	0.81	0.80

表中： A_b ——舦龙骨总面积， m^2 ；

L ——船舶垂线间长， m；

B_s ——同本节 8.2.4.2。

对有方龙骨的船舶，可将其侧面积计入舦龙骨面积 A_b 之内。

8.2.4.6 对折角线型船舶，其横摇角可取无舦龙骨圆舦形船横摇角计算值的 0.9 倍。

8.2.4.7 对其他特殊线型的船舶， C_2 、 C_3 和 C_4 系数的取值应经本局同意。

8.2.5 风压倾侧力矩或风压倾侧力臂

8.2.5.1 风压倾侧力矩 M_f 或力臂 l_f 应分别按下式计算：

$$M_f = pA_f(Z_f - a_0d) \times 10^{-3} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_f = \frac{1}{9.81\Delta} pA_f(Z_f - a_0d) \times 10^{-3} \quad \text{m}$$

式中： p ——单位计算风压，Pa，见本节 8.2.5.2；

A_f ——所核算装载情况下船舶的受风面积， m^2 ，见本节 8.2.5.3；

Z_f ——所核算装载情况下船舶受风面积中心至基线的垂向高度，m，见本节 8.2.5.4；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水，m；

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量，t；

a_0 ——修正系数，见本节 8.2.5.5。

8.2.5.2 单位计算风压 p 应按航区及所核算装载情况下船舶正浮时受风面积中心至水线的垂直高度（ $Z_f - d$ ）由表 8.2.5.2 选取。

单位计算风压 p (Pa)

表 8.2.5.2

航区	受风面积中心距实际水线的垂直高度 $Z_f - d$ (m)												
	1.0 及以下	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0 及以上
A 级航区	225	246	263	279	294	308	320	331	340	347	353	357	361
B 级航区	206	225	241	256	269	281	293	303	311	318	323	327	330
C 级航区	187	204	218	232	244	255	266	275	282	289	293	297	300

8.2.5.3 船舶受风面积 A_f 是指所核算装载情况下船舶正浮时实际水线以上各部分在船舶纵中剖面上的侧投影面积。受风面积由满实面积和非满实面积两部分组成。

(1) 实面积包括船体、舷墙、上层建筑、甲板室、舱口围板(货舱围板)、舱口盖、甲板机械、帆布遮阳、桅杆、吊杆、起重柱、烟囱、大型通风筒、救生艇、触板、救生筏和救生浮具等在船舶纵中剖面上的侧投影面积；对于装载甲板货的船舶，尚应计入此甲板货的侧投影面积。对于独立的圆剖面物体，如烟囱、通风筒、桅杆等，应乘流线型系数0.6；

(2) 非满实面积包括索具、栏杆、格栅形桁架、天线及零星小物体等在船舶纵中剖面上的侧投影面积；

计算非满实面积时，对客船、货船及起重船取所核算基本装载情况中最小吃水时满实面积的2.5%，而面积静力矩取5%；对拖船及液货船取满实面积的5%，而面积静力矩取10%。其他各装载情况非满实面积及其面积静力矩均取此相同值。

(3) 非满实面积亦可采用逐件详尽计算的办法，此时，应在其外廓面积上乘以下列满实系数：

加网栏杆	0.6
无网栏杆	0.2
格栅形桁架	0.5
横桁和索具	0.6

假使二个或二个以上的物体在船舶纵中剖面上的投影面积重叠时,则重叠部分面积只计入一次。

(4) 起重船和挖泥船的受风面积计算尚应符合本章第3节的有关规定。

8.2.5.4 船舶受风面积中心至基线的垂向高度 Z_f 应取船舶正浮状态时的垂向高度。受风面积中心应采用确定图形重心的方法求得。

8.2.5.5 风压倾侧力矩或力臂计算公式中的修正系数 a_0 按下式计算:

$$a_0 = 1.4 - 0.1 \frac{B_s}{d}$$

当 $\frac{B_s}{d} \leq 4$ 时, 取 $a_0 = 1$;

当 $\frac{B_s}{d} \geq 9$ 时, 取 $a_0 = 0.5$ 。

式中: B_s ——所核算装载情况下船舶的最大水线宽度, m;
 d ——所核算装载情况下船舶的型吃水, m。

8.2.6 水流倾侧力矩或水流倾侧力臂

8.2.6.1 水流倾侧力矩 M_J 或力臂 l_J 应分别按下式计算:

$$M_J = 9.81 C_J L_s d (KG - a_1 d) \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_J = C_J L_s d (KG - a_1 d) \frac{1}{\Delta} \quad \text{m}$$

式中: L_s ——所核算装载情况下船舶的水线长度, m;
 d ——所核算装载情况下船舶的型吃水, m;
 Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t;
 KG ——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度, m;

a_1 ——系数, 按船舶的 $\frac{B_s}{d}$ 值由表 8.2.6.1 (1) 选取;

C_J ——急流系数, 按系数 f 由表 8.2.6.1 (2) 选取。

表 8.2.6.1 (1)

$\frac{B_s}{d}$	4.5 及以下	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0 及以上
a_1	0.500	0.495	0.475	0.440	0.405	0.350	0.285	0.225	0.160	0.085

表 8.2.6.1 (2)

f	1 及以下	2	3	4	5	6	7	8	9.0 及以上
C_J	0.255	0.279	0.301	0.326	0.346	0.358	0.365	0.372	0.377

其中： B_s ——所核算装载情况下船舶的最大水线宽度，m；

$$f \text{——系数, } f = 0.013 \frac{V_J^2 \Delta}{L_s};$$

V_J ——计算速度，航行于 J_1 级航段的船舶，当船舶最大航速 $V_m \leq 5.83\text{m/s}$ 时，取 $V_J = V_m$ ；当船舶最大航速 $V_m > 5.83\text{m/s}$ 时，取 $V_J = 5.83\text{m/s}$ 。航行于 J_2 级航段的船舶，当船舶最大航速 $V_m \leq 4.44\text{m/s}$ 时，取 $V_J = V_m$ ；当船舶最大航速 $V_m > 4.44\text{m/s}$ 时，取 $V_J = 4.44\text{m/s}$ 。非自航船舶的最大航速取船队航速。

8.2.7 复原力臂曲线和进水角计算

8.2.7.1 计算复原力臂曲线时，可计入下列部分对复原力臂曲线的影响。甲板室、货舱口不予计入。

- (1) 闭式舷伸甲板；
- (2) 双体船的封闭式连接桥和抗扭箱；
- (3) 符合本法规第4篇有关封闭上层建筑要求的第一层上层建筑；
- (4) 符合本法规第4篇有关封闭甲板室要求的第一层甲板室。

8.2.7.2 8.2.7.1(1)至(3)所述部分的结构强度应符合本法规第5篇第2章要求。

8.2.7.3 复原力臂曲线的横倾角间距一般应不大于 5° 。

8.2.7.4 计算复原力臂曲线时，应计及进水角开口的影响：

- (1) 船舶横倾至舷外水能从未封闭开口处进入船体内部时的最小横倾角称为进水角 θ_j ；
- (2) 虽有风雨密装置，但航行中不能保持关闭的开口，亦应视作进水角开口；
- (3) 在航行中能封闭的舷窗以及露天甲板上的空气管和水不能大量流入的小开口等，可不视作进水角开口；
- (4) 当以干舷甲板上的舱口围板和舱室及舱棚门槛的顶缘作为进水角开口时（客/货舱口围板除外），若舱口围板和舱室及舱棚门槛的高度大于本法规第4篇所规定的标准高度，则只取标准高度计入。

8.2.7.5 除另有规定外，复原力臂曲线在进水角之前是有效的，当船舶横倾超过进水角时，船舶被认为完全丧失稳性，复原力臂曲线应在进水角处中断。

8.2.7.6 进水角通常按设计纵倾情况计算，若营运状态下的初始纵倾对进水角产生不利影响时，应计入其纵倾对进水角的影响。

8.2.7.7 船舶在任一装载情况下，初稳性高度和复原力臂曲线均应按下列规定计及自由液面的影响：

- (1) 凡存在自由液面的液体舱柜（如消耗液体舱柜、液货舱、污水水舱和航行途中加压载水的压载水舱等）均应按装载50%舱容液体计算自由液面的影响。如果液体舱柜形状特殊，存在着相对50%舱容液体而言，有更不利的自由液面影响，则应按此种情况计算自由液面的影响；

对消耗液体舱和航行途中加压载水的压载水舱，应假定每一类液体至少有一对边舱或一个中心线上的舱存在自由液面，且所取的舱组或舱的自由液面影响应为最大者。

- (2) 满载液货舱应按装载至98%舱容高度计算自由液面的影响；

(3) 除上述(2)规定外，装满98%以上舱容液体的液体舱柜及存有5%以下舱容液体的液体舱柜，可不计自由液面的影响。

8.2.7.8 各液体舱柜自由液面对复原力臂曲线的影响，可按本章附录 8-II 的方法计算，也可采用修正重心高度的方法或详细计算方法来计及。

第3节 稳性特殊要求

8.3.1 一般要求

8.3.1.1 船舶的极限静倾角，应为干舷甲板边缘入水角或艏部中点出水角，取小者，如干舷甲板下设有活动舷窗，极限静倾角应为舷窗下缘入水角。设有舷伸甲板的船舶，极限静倾角应为舷伸甲板边缘入水角。

对第5类客船，极限静倾角应为上述规定计算值或 10° ，取小者；对其他客船，极限静倾角应为上述规定计算值或 12° ，取小者；

对消防船，极限静倾角应为上述规定计算值或 8° ，取小者；

对其他船（除起重船、挖泥船和趸船外），极限静倾角应为上述规定计算值或 14° ，取小者。

8.3.1.2 自航船的全速回航稳性应符合下列要求：

(1) 船舶在全速回航引起的倾侧力矩或力臂作用下，从复原力矩或力臂曲线求得的静倾角应不大于极限静倾角；

(2) 船舶全速回航的倾侧力矩 M_v 或力臂 l_v 应分别按下式计算：

$$M_v = 0.441 \frac{\Delta V_m^2}{L_s} [KG - (a_2 + a_3 F_r) d] \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_v = 0.045 \frac{V_m^2}{L_s} [KG - (a_2 + a_3 F_r) d] \quad \text{m}$$

式中， F_r ——船舶付氏数， $F_r = \frac{V_m}{\sqrt{9.81 L_s}}$ ；

L_s ——所核算装载情况下船舶的水线长，m；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水，m；

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量，t；

KG ——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度，m；

V_m ——船舶最大航速，m/s，对拖(推)船取自由航速；

a_3 ——修正系数，按下式计算：

$$a_3 = 25 F_r - 9$$

当 $a_3 < 0$ ，取 $a_3 = 0$ ；当 $a_3 > 1$ ，取 $a_3 = 1$ ；

a_2 ——修正系数，按下式计算：

$$a_2 = 0.9 \left(4.0 - \frac{B_s}{d} \right)$$

当 $\frac{B_s}{d} < 3.5$ 时，取 $\frac{B_s}{d} = 3.5$ ；

当 $\frac{B_s}{d} > 4.0$ 时, 取 $\frac{B_s}{d} = 4.0$ 。

其中: B_s ——所核算装载情况下船舶的最大水线宽度。

8.3.2 客船

8.3.2.1 客船应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 满载客货出港;
- (2) 满载客货到港;
- (3) 满客无货(或加压载)到港;
- (4) 空载(或加压载)到港。

8.3.2.2 客船在乘客集中一舷引起的倾侧力矩或力臂(见本节 8.3.2.4)作用下, 从复原力矩或力臂曲线求得的静倾角应不大于极限静倾角。

8.3.2.3 乘客集中一舷时, 集中的乘客应分布在乘客所能到达的各活动处所。

8.3.2.4 客船乘客集中一舷的倾侧力矩 M_k 或力臂 l_k 应分别按下式计算:

$$M_k = 0.32 \sum C_i b_i n_i \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_k = \frac{0.32}{9.81 \Delta} \sum C_i b_i n_i \quad \text{m}$$

式中: i ——乘客活动处所的序号;

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t;

n_i ——各活动处所的相当载客人数, 按下式计算并取整数:

$$n_i = \frac{N}{S} b_i l_i$$

b_i ——乘客可移动的横向最大距离, m;

C_i ——系数, 按下列公式计算:

活动处所有固定坐(卧)席时, $C_i = 0.12 + 0.32 \frac{b_i l_i}{n_i}$;

活动处所无固定坐(卧)席时, $C_i = 0.17 + 0.30 \frac{b_i l_i}{n_i}$;

当 $C_i \geq 0.92$ 时, 取 $C_i = 0.92$ 。

其中: N ——乘客人员总数;

l_i ——乘客可移动的纵向最大距离, m;

S ——全船供乘客活动的总面积, m^2 , 按下式计算:

8.3.2.5 凡航行于珠江水系中的 A 级或 B 级航区的客船除符合前述各项规定外, 尚应满足以下遇突风袭击时的稳性衡准要求, 其突风稳性衡准数 K_{f0} 应符合下式:

$$K_{f0} = \frac{M_{q0}}{M_{f0}} \geq 1; \text{ 或}$$

$$K_{f0} = \frac{l_{q0}}{l_{f0}} \geq 1$$

式中: M_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见 8.2.3.2;

M_{f0} ——突风风压倾侧力矩, kN·m, 见 8.3.2.6;

l_{q0} ——不计横摇影响的最小倾覆力臂, m, 见 8.2.3.2;

l_{f0} ——突风风压倾侧力臂, m, 见 8.3.2.6。

8.3.2.6 突风风压倾侧力矩 M_{f0} 或力臂 l_{f0} 应分别按下式计算:

$$M_{f0} = p_0 A_f (Z_f - d) \times 10^{-3} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_{f0} = \frac{1}{9.81\Delta} p_0 A_f (Z_f - d) \times 10^{-3} \quad \text{m}$$

式中: A_f 、 Z_f 、 d 、 Δ ——同 8.2.4.1;

p_0 ——单位计算突风风压, Pa, 按下式计算或按表 8.3.2.6 选取。

$$p_0 = 1000 \left(\frac{Z_f - d}{10} \right)^{0.2} \quad \text{Pa}$$

表 8.3.2.6

计算风力作用力臂 $Z_f - d$ (m)	单位计算突风风压 p_0 (Pa)	计算风力作用力臂 $Z_f - d$ (m)	单位计算突风风压 p_0 (Pa)
1.0	631.0	5.5	887.3
1.5	684.3	6.0	902.9
2.0	724.8	6.5	917.5
2.5	757.9	7.0	931.1
3.0	786.0	7.5	944.1
3.5	810.6	8.0	956.4
4.0	832.6	8.5	968.0
4.5	852.4	9.0	979.2
5.0	870.6	9.5	989.8

8.3.3 干货船

8.3.3.1 干货船包括舱口货船、甲板货船(驳)、半舱货船(驳)、运木船(驳)和自卸砂船。

8.3.3.2 干货船应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 满载出港;
- (2) 满载到港;
- (3) 空载(或加压载)到港。

8.3.3.3 装运散货的船舶应从复原力臂中扣除散货滑移附加倾侧力臂 l_{sd} (见本节 8.3.3.4 和 8.3.3.5), 进水角 θ_j 为按本章 8.2.7 确定的进水角或 20° , 取小者。

8.3.3.4 散货的分布、重量及重心位置按下列规定计算:

(1) 当散货的容重等于或大于 0.9t/m^3 时, 其堆装计算按图 8.3.5.4 所示的方法进行。计算时假定货物自然底锥角为 37° , 货物首尾两端的斜角面在纵向的投影长度取不小于载货处所宽度 B_w 的 0.4 倍;

(2) 当散货的容重小于 0.9t/m^3 时, 可根据其实际的容重、自然底锥角或堆码形状进行计算, 并应经船舶检验机构同意;

(3) 在散货的堆装计算中应扣除甲板梁拱下的体积。

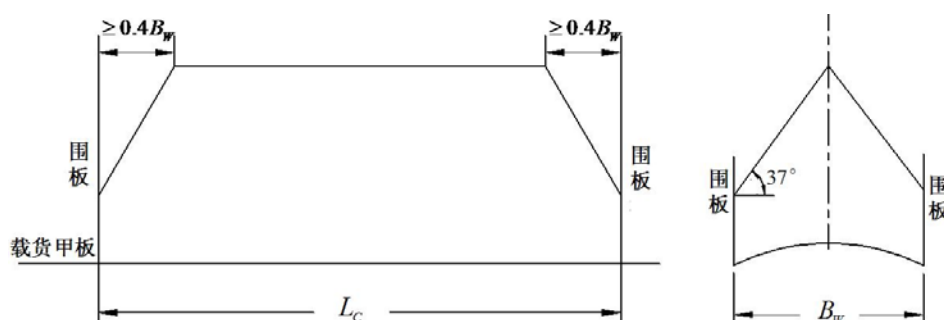


图 8.3.3.4 (1)

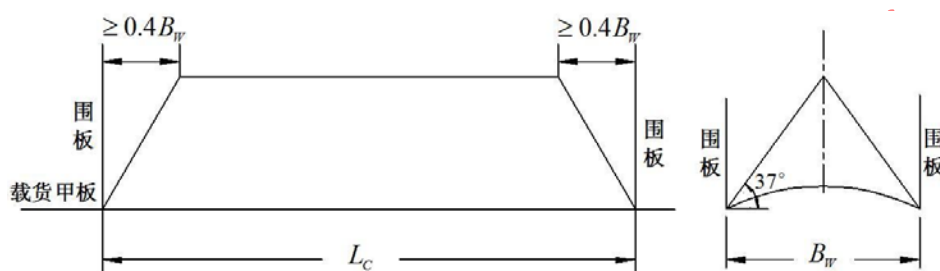


图 8.3.3.4 (2)

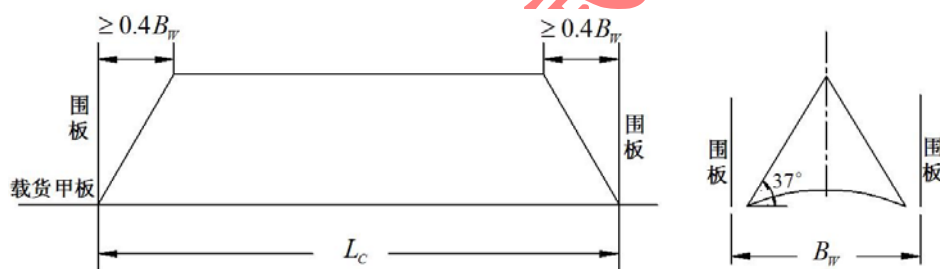


图 8.3.3.4 (3)

8.3.3.5 散货滑移附加倾侧力臂 l_{sd} 按下式计算：

$$l_{sd} = 0.32a - 0.36a^2 + 0.25aD_c - 0.09aD_c^2 - 0.11a^2D_c - 0.025 \quad \text{m}$$

当 $l_{sd} < 0$ 时，取 $l_{sd} = 0$ 。

式中： a ——倾角系数， $a = \frac{\theta}{57.3}$ ，其中 θ 为横倾角，(°)；

D_c ——载量系数， $D_c = D_w / 1000$ ，其中 D_w 为楔形部分的货物重量，t， D_w 不应超过 2000。

8.3.3.6 航行于 C 级航区的装运散货的船舶，在其按本节 8.3.3.3 规定计算得的复原力臂曲线面积应不小于按本章 8.2.1.3 对 B 级航区船舶计算值 A 的 0.9 倍。

8.3.3.7 装运木材的船舶，其木材的重量及重心位置根据木材的容重、堆装形式计算，木材堆装形式应符合下列规定：

- (1) 木材应尽可能沿横向分布，并尽可能紧密堆装；
- (2) 当木材超过舱口围板或挡货板时，其堆装形式、捆绑强度与方式应经船舶检验机构同意。

8.3.3.8 直接从挖砂船装砂的船舶，除本节 8.3.3.3 至 8.3.3.6 的规定外，尚应符合下列

规定:

- (1) 货舱底部应设有砂水积水槽(舱), 货舱底部结构应有利用砂水流向积水槽(舱);
- (2) 船舶在装载和航行过程中, 应即时将积水槽(舱)中的积水排到舷外;
- (3) 船舶的初稳性高度和复原力臂曲线均应计入积水槽(舱)中液体的自由液面的影响;
- (4) 货物重量已包含积水槽(舱)中的积水重量, 积水槽(舱)的积水不应作为重量项目。

8.3.3.9 露天装运散货和木材的船舶, 应加算 8.3.3.2 (2) 因货物吸水导致重量增加的情况, 通常情况下, 货物因吸水增加的重量按货物重量的 10% 计算。按此计算的吃水不作为核算干舷的依据。

8.3.4 液货船

8.3.4.1 液货船应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 满载出港;
- (2) 满载到港;
- (3) 部分装载出港;
- (4) 部分装载到港;
- (5) 空载(或加压载)出港;
- (6) 空载(或加压载)到港。

8.3.4.2 计算本节 8.3.4.1 (3)、8.3.4.1 (4) 装载情况时, 每一品种液货至少应考虑一对边舱或一个中心线上的舱为 50% 装载, 且所取的舱或舱组的自由液面影响为最大者。

8.3.5 推(拖)船

8.3.5.1 推(拖)船应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 出港;
- (2) 到港。

8.3.5.2 设有拖钩或拖桩的推(拖)船, 其初稳性高度应符合下式:

$$GM_0 \geq \frac{M_t}{9.81K(F/B)\Delta} \quad \text{m}$$

式中: GM_0 ——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度, m;

M_t ——拖索急牵倾侧力矩, kN·m, 见 8.3.5.3;

F ——所核算装载情况下沿船长方向的最小干舷, m;

B ——干舷甲板最大型宽, m;

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t;

K ——系数, 按航区(段)由表 8.3.5.2 选取。

表 8.3.5.2

航区(段)	K
A 级航区、J ₁ 级航段	0.85
B 级航区、J ₂ 级航段	0.90
C 级航区	1.00

8.3.5.3 拖索急牵倾侧力矩 M_t 按下式计算:

$$M_t = 0.64T_b(Z_t - d) \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中: Z_t ——拖钩(桩)固着点或拖索导缆孔至基线的垂向高度, m;

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水, m;

T_b ——系柱拖力, kN, 应取理论设计值或实测值。

8.3.6 消防船

8.3.6.1 消防船应核算下列基本装载情况的稳性:

(1) 出港;

(2) 到港。

8.3.6.2 本节 8.3.6.1 中之出港和到港应分别按 100%泡沫液和 10%泡沫液计算。

8.3.6.3 消防船在所有消防炮同时喷射时引起的倾侧力矩或力臂(见 8.3.6.5)作用下, 从复原力矩或力臂曲线求得的静倾角应不大于极限静倾角。

8.3.6.4 消防船的作业风压稳性衡准数 K_a , 应符合下式:

$$K_a = \frac{M_q}{M_f + M_a} \geq 1; \text{ 或}$$

$$K_a = \frac{l_q}{l_f + l_a} \geq 1$$

式中: M_q ——计横摇影响的最小倾覆力矩, kN·m, 见本章 8.2.3.1;

M_f ——风压倾侧力矩, kN·m, 见本章 8.2.5.1;

M_a ——喷射倾侧力矩, kN·m, 见本节 8.3.6.5;

l_q ——计横摇影响的最小倾覆力臂, m, 见本章 8.2.3.1;

l_f ——风压倾侧力臂, m, 见本章 8.2.5.1;

l_a ——喷射倾侧力臂, m, 见本节 8.3.6.5。

8.3.6.5 消防炮的喷射倾侧力矩 M_a 或力臂 l_a , 应分别按下式计算:

$$M_a = \sum F_i(Z_i - a_0 d) \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_a = \frac{1}{9.81\Delta} \sum F_i(Z_i - a_0 d) \quad \text{m}$$

式中: i ——消防炮的序号;

F_i ——消防炮垂直于船舶纵中剖面喷射时的喷射反力, kN;

Z_i ——消防炮处于最高水工作位置时炮口至基线的垂向高度, m;

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水, m;

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t;

a_0 ——修正系数, 见本章 8.2.5.5。

8.3.7 集装箱船

8.3.7.1 集装箱船应核算下列基本装载情况的稳性:

(1) 满载出港;

- (2) 满载到港;
- (3) 压载出港;
- (4) 压载到港。

8.3.7.2 按本节 8.3.7.1 要求计算满载状态时, 至少应计算下列装载情况:

(1) 集装箱数取设计的最大货箱数时, 同一型号的货箱重量取满载出港时可能达到的同一箱重;

(2) 集装箱数取设计的最大货箱数和空箱数之和时, 同一型号货箱重量取满载出港时可能达到的同一箱重, 空箱重量取该型号集装箱的自重。

8.3.7.3 计算集装箱船的稳性时, 每只集装箱重心高度应取在集装箱高度的一半处。

8.3.7.4 计算受风面积时, 应计入甲板上集装箱的侧投影面积。

8.3.7.5 集装箱船在横风的风压倾侧力矩或力臂(见本节 8.3.7.6)作用下, 从复原力矩或力臂曲线上求得的静倾角应不大于极限静倾角。

8.3.7.6 横风的风压倾侧力矩或力臂取本章 8.2.5.1 计算值的一半。

8.3.7.7 计算复原力矩或力臂曲线时, 不计入甲板上集装箱浮力的影响。

8.3.7.8 初稳性高度应不小于 0.3m。

8.3.7.9 本节要求也适用于装运集装箱的非专用集装箱船。

8.3.7.10 安全装载手册中的完整稳性应包含本节 8.3.7.1 的装载情况。在本节 8.3.7.2 中, 如有下列情况之一者应按本节 8.3.7.11 的规定进行补充计算。

- (1) 货箱重量小于该型号集装箱的额定重量的75%;
- (2) 集装箱数为设计的货箱数和空箱数之和;
- (3) 因采取的压载措施使船舶稳性合格者。

8.3.7.11 按 8.3.7.10 规定应进行补充计算的船舶, 安全装载手册中的完整稳性还应包含下列装载情况:

(1) 集装箱的箱数

- ① 集装箱数取设计的最大货箱数;
- ② 集装箱数取设计的最大货箱数和空箱数之和。

(2) 集装箱箱重的取值方法

- ① 空箱重量取该型号集装箱的自重;
- ② 同一型号货箱重量的取值范围:
 - a. 货箱重量的计算起点为该型号集装箱额定重量的 15%;
 - b. 货箱重量的计算终点为该型号集装箱的额定重量;
 - c. 箱重量的计算间距应不超过额定重量的 15%。

(3) 按本节8.3.7.11(2)计算时, 可以采取减少集装箱数或加压载的方法使船舶稳性合格。

8.3.7.12 安全装载手册应根据完工稳性的计算结果编制, 并经船舶检验机构审批。

8.3.8 起重船

8.3.8.1 起重船应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 全部燃料和备品;
- (2) 10%燃料和备品。

8.3.8.2 起重船应核算航行、作业及避风状态下的稳性。对于仅在港内作业的起重船, 可免于核算航行状态下的稳性。

8.3.8.3 起重船在航行状态下的稳性应满足下列要求:

- (1) 初稳性高度应不小于船宽的0.16倍;

- (2) 风压稳性衡准数 K_f 和/或急流稳性衡准数 K_j 符合本章8.2.1和8.2.2的规定；
 (3) A、B级航区和J级航段的起重船，最大复原力臂 l_m 应不小于1.2m或0.11B中之小者；
 (4) A级航区的起重船，最大复原力臂对应的横倾角 θ_m 应不小于15°；
 (5) 双体起重船免除核算初稳性高度和复原力臂曲线特征值。

8.3.8.4 起重船在作业状态下的稳性应符合下列要求：

- (1) 旋转式起重船

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_x}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.515\Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 ——所核算装载情况下的初稳性高度，并计及自由液面及悬吊重物对初稳性高度的影响，m；

M_f ——风压倾侧力矩，kN·m，见本节 8.3.8.6；

M_x ——吊臂伸出舷外倾侧力矩，kN·m，见本节 8.3.8.10；

θ_r ——所核算装载情况下船舶的极限静倾角，(°)，见本节 8.3.8.11；

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量，t。

旋转式起重船的作业状态应假定吊臂架横向伸出舷外处于最大横倾力矩时，此时吊钩位于最高位置，起吊货物重量的重心高度假定位于吊钩悬挂点。

- (2) 固定式臂式起重船

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_h}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.515\Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 、 M_f 、 Δ 、 θ_r ——同本节 8.3.8.4(1)；

M_h ——船舶横移倾侧力矩，kN·m，见本节 8.3.8.9。

固定吊臂式起重船的作业状态起吊货物重量的重心高度假定位于吊钩悬挂点。

8.3.8.5 起重船在避风状态下的稳性应符合下式：

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 、 M_f 、 Δ 、 θ_r ——同本节 8.3.8.4(1)。

8.3.8.6 计算起重船的风压倾侧力矩 M_f 或力臂 l_f 时，受风面积应自水线向上每 15m 分为一档，并应分别按下式计算：

$$M_f = \sum p C_i A_{fi} (Z_{fi} - a_0 d) \times 10^{-3} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_f = \frac{1}{9.81\Delta} \sum p C_i A_{fi} (Z_{fi} - a_0 d) \times 10^{-3} \quad \text{m}$$

式中： p ——单位计算风压，Pa，见 8.3.8.7；

i ——受风面积的分档序号；

A_{fi} ——受风面积， m^2 ，按本章 8.2.5.3 及本节 8.3.8.8 确定；

Z_{fi} ——受风面积中心至基线的垂向高度， m ；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水， m ；

Δ ——同本节 8.3.8.4；

a_0 ——修正系数，见本章 8.2.5.5；

C_i ——高度修正系数，由表 8.3.8.6 选取。

表 8.3.8.6

$Z_{fi} - d$ (m)	\geq	0	15	30	45	60	75
	$<$	15	30	45	60	75	90
C_i		1.00	1.16	1.32	1.44	1.53	1.61

8.3.8.7 单位计算风压 p 应按起重船所处状态及航区由表 8.3.8.7 选取。

表 8.3.8.7

状 态	航 行		作 业		避 风	
航 区	A 级	B 级	C 级	不分航区	A 级航区	B、C 级航区
单位计算风压 p (Pa)	361	330	300	176	1079	666

8.3.8.8 计算起重船受风面积时，尚应按下列规定计算：

(1) 桁架形结构的相当满实系数，取为 0.5；

(2) 当两个或两个以上的桁架结构物在船舶纵中剖面上的侧投影重叠时，重叠部分的面积应乘以重叠系数 1.5；

(3) 起吊荷重的受风面积中心应假定位于吊钩悬挂点，其受风面积 A_f 按下式计算：

$$A_f = 2.78W^{0.56} \quad m^2$$

式中： W ——起吊荷重， t 。

8.3.8.9 船舶横移倾侧力矩 M_h 按下式计算：

$$M_h = 0.5P_h(Z_h - \frac{d}{2}) \quad kN \cdot m$$

式中： P_h ——横移绞车拉力， kN ；

Z_h ——所核算装载情况下横移绞索作用点至基线的垂向高度， m ；

d ——同本节 8.3.8.6。

8.3.8.10 旋转式起重船当起重吊臂伸出舷外作业时，产生的最大倾侧力矩 M_x 按下式计算：

$$M_x = 12.75W_x b_x - 1.3M_i \quad kN \cdot m$$

式中： W_x ——吊臂架、吊钩和吊钩负荷等重量的总和， t ；

b_x ——上述总重量的重心至船体纵中剖面之间的水平距离， m ；

M_i ——起重机械平衡部分的平衡力矩， $kN \cdot m$ 。

8.3.8.11 起重船在航行和避风状态下的极限静倾角 θ_r ，应为 0.8 倍甲板边缘入水角、0.8 倍艏部中点出水角或 8° ，取小者。

起重船在作业状态下的极限静倾角 θ_r 应不大于 5° ，但非旋转式吊臂的起重船应不大于 3° 。

8.3.8.12 航行于 A 级或 B 级航区的起重船，横摇角 θ_1 按下列要求计算：

- (1) 双体起重船，横摇角 θ_1 按 8.3.11.7 的有关规定计算；
- (2) 单体起重船，横摇角 θ_1 按下式计算：

$$\theta_1 = 11.75 C_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_3}} \quad (^\circ)$$

式中： C_1 、 C_2 、 C_3 ——分别按本节 8.3.8.13 至 8.3.8.15 计算所得的系数。

8.3.8.13 横摇角计算公式中的系数 C_1 ，按船舶自摇周期 T_θ 及航区由本章表 8.2.4.2 选取。

船舶自摇周期 T_θ 按下式计算：

$$T_\theta = \frac{(0.73 + 0.046 \frac{B}{d}) B}{\sqrt{GM_0}} \quad \text{s}$$

式中： B ——型宽，m；

d ——同本节 8.3.8.6；

GM_0 ——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度，m。

8.3.8.14 横摇角计算公式中的系数 C_2 按下式计算：

$$C_2 = 0.66 - 0.05 \frac{B}{d} + 0.11 \frac{KG}{d}$$

当 $C_2 > 0.85$ 时，取 $C_2 = 0.85$ 。

式中： B ——同本节 8.3.8.13；

d ——同本节 8.3.8.6；

KG ——所核算装载情况下的船舶重心至基线的垂向高度，m。

8.3.8.15 横摇角计算公式中的系数 C_3 按下式计算：

$$C_3 = \frac{1}{dKG} (18dKG + 49BKG + 37dGM_0 - 6BGM_0) \times 10^{-4}$$

当 $C_3 < 0.05$ 时，取 $C_3 = 0.05$ 。

式中： B 、 GM_0 ——同本节 8.3.8.13；

d ——同本节 8.3.8.6；

KG ——同本节 8.3.8.14；

8.3.8.16 打桩船的稳性按固定吊臂式起重船的有关规定计算。打桩船作业状态下的极限静倾角应不大于 4° 。

8.3.9 挖泥船

8.3.9.1 设有泥舱的挖泥船应核算下列基本装载情况的稳性：

(1) 航行、避风状态下：

- ① 泥舱无泥^①和全部燃料及备品；
- ② 泥舱无泥^①和 10% 燃料及备品。

① 泥舱无泥，但舱中有水，计算时取舱中水与舷外水一样高。

(2) 作业状态下:

- ① 泥舱满载和全部燃料及备品;
- ② 泥舱满载和 10%燃料及备品;
- ③ 泥舱半载和 50 燃料及备品。

8.3.9.2 未设泥舱的挖泥船在航行、作业和避风状态下, 应核算下列基本装载情况的稳性:

- (1) 全部燃料及备品;
- (2) 10%燃料及备品。

8.3.9.3 各种挖泥船航行(包括在作业区域航行)状态下, 稳性应符合下列要求:

- (1) 风压稳性衡准数 K_f 和/或急流稳性衡准数 K_J 符合本章8.2.1和8.2.2的规定;
- (2) 初稳性高度应符合下列规定:
 - ① 设有泥舱的挖泥船, 经泥舱内泥沙浆液面影响修正后的初稳性高度应不小于 0.6m;
 - ② 未设泥舱的挖泥船的初稳性高度应不小于 0.3m。
- (3) A、B级航区和J级航段的挖泥船, 复原力臂曲线应符合下列规定:

① 船型为箱型的链斗挖泥船和绞吸挖泥船的最大复原力臂 l_m 应不小于 0.25m, 其对应的横倾角 θ_m 应不小于 20° ; 若对应横倾角小于 20° 时, 其 l_m 应不小于按下式计算所得之值:

$$l_m = 0.25 + 0.018(20 - \theta_m) \quad \text{m}$$

式中: θ_m ——最大复原力臂对应角, $(^\circ)$;

- ② 船型为箱型的抓斗挖泥船的最大复原力臂 l_m 应不小于 1.2m 或 0.11B 中之小者;
- ③ A 级航区的挖泥船, 最大复原力臂对应的横倾角 θ_m 应不小于 15° ;
- ④ 普通船型的挖泥船的复原力臂曲线应符合本章 8.2.1.3 和 8.2.2.2 的要求。
- (4) 双体挖泥船免除核算初稳性高度和复原力臂曲线特征值。

8.3.9.4 挖泥船作业状态下的稳性应符合下列要求:

- (1) 绞吸挖泥船

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_h + M_d + M_p}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

式中: GM_1 ——所核算装载情况下经自由液面修正后的初稳性高度, m;

M_f ——风压倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见本节 8.3.9.6;

M_h ——船舶横移倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见本节 8.3.9.9;

M_d ——定位桩倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见 8.3.9.10;

M_p ——排泥倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见本节 8.3.9.11;

θ_r ——所核算装载情况下船舶的极限静倾角, $(^\circ)$, 见本节 8.3.9.13;

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t。

绞吸挖泥船的作业状态应假定绞刀下放至最大可挖深度, 吸泥管及排泥管(或排泥槽)内均应充满泥沙。

- (2) 链斗挖泥船

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_h + M_p}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 、 M_f 、 M_h 、 M_p 、 θ_r 、 Δ ——同 8.3.9.4(1)。

链斗挖泥船的作业状态应假定链斗下放至最大可挖深度和最小可挖深度(挖深等于吃水)两种情况，所有斗口向上的泥斗及排泥管(或排泥槽)内均应充满泥沙。

(3) 抓斗挖泥船

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_x}{0.172\theta_r\Delta} \quad \text{m}$$

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.515\Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 、 M_f 、 θ_r 、 Δ ——同 8.3.9.4(1)；

M_x ——吊臂伸出舷外侧倾力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，见本节 8.3.9.12。

抓斗挖泥船的作业状态应假定吊臂架伸出舷外处于产生最大横倾力矩时，抓斗位于最高位置。

8.3.9.5 非自航挖泥船避风状态下的稳性应符合下式：

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.172\theta_r\Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 、 M_f 、 θ_r 、 Δ ——同本节 8.3.9.4(1)。

8.3.9.6 风压倾侧力矩 M_f 或力臂 l_f 应分别按下列要求计算：

(1) 耙吸挖泥船、链斗挖泥船按本章 8.2.5.1、8.2.5.3、8.2.5.4、8.2.4.5 和本节 8.3.9.7 的规定；

(2) 绞吸挖泥船、抓斗挖泥船：

$$M_f = \sum p C_i A_{fi} (Z_{fi} - a_0 d) \times 10^{-3} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

$$l_f = \frac{1}{9.81\Delta} \sum p C_i A_{fi} (Z_{fi} - a_0 d) \times 10^{-3} \quad \text{m}$$

式中： p ——单位计算风压， Pa ，见本节 8.3.9.7；

i ——受风面积的分档序号；

A_{fi} ——受风面积， m^2 ，按本章 8.2.5.3 及本节 8.3.9.8 确定；

Z_{fi} ——受风面积中心至基线的垂向高度， m ；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水， m ；

Δ ——同本节 8.3.9.4；

a_0 ——修正系数，见本章 8.2.5.5；

C_i ——高度修正系数，由表 8.3.9.6 选取。

表 8.3.9.6

$Z_{fi} - d \quad (\text{m})$	15 及以下	15 以上
C_i	1.00	1.16

8.3.9.7 单位计算风压 P 应按挖泥船所处状态及航区由表 8.3.9.7 选取。

表 8.3.9.7

状 态		航 行			作 业	避 风	
航 区		A 级	B 级	C 级	不分航区	A 级航区	B、C 级航区
单位计算 风压 P (Pa)	链斗挖泥船、绞吸挖泥船 和抓斗挖泥船	361	330	300	176	1079	666
	耙吸挖泥船、泥驳和吹泥船	361	330	300	—	—	—

8.3.9.8 计算挖泥船受风面积时，尚应按下列规定计算：

- (1) 桁架形结构的相当满实系数，取为0.5；
- (2) 当两个或两个以上桁架结构物在船舶纵中剖面上的侧投影重叠时，重叠部分的面积应乘以重叠系数1.50。

8.3.9.9 船舶横移倾侧力矩 M_h 按下式计算：

$$M_h = 0.5P_h \left(Z_h - \frac{d}{2} \right) \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： P_h ——横移绞车拉力，kN；

Z_h ——所核算装载情况下横移绞索作用点至基线的垂向高度，m；绞吸挖泥船的横移绞索作用点位于绞刀架拉环处，当船舶进行最大挖深时，绞刀架的拉环（绞索作用点）可能位于船舶基线下面，此时 Z_h 值应取负值进行计算，而计算结果的 M_h 值应以绝对值代入公式本节 8.3.9.4；

d ——同本节 8.3.9.6。

8.3.9.10 定位桩放下时的倾侧力矩 M_d 按下式计算：

$$M_d = 9.81W_d b_d \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： M_d ——一个定位桩的重量，t；

b_d ——定位桩中心线与船体纵中剖面之间的水平距离，m。

8.3.9.11 排泥装置将泥沙自舷边排出舷外时的倾侧力矩 M_p 按下式计算：

$$M_p = 9.81W_p b_p \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： W_p ——排泥装置内泥沙的总重量，t；

b_p ——排泥装置内泥沙重心至船体纵中剖面之间的水平距离，m。

8.3.9.12 抓斗挖泥船当吊臂伸出舷外作业时，产生的最大倾侧力矩 M_x 按下式计算：

$$M_x = 12.75W_x b_x - 1.3M_i \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： W_x ——吊臂架、抓斗和泥沙重量的总和，t；

b_x ——上述总重量的重心至船体纵中剖面之间的水平距离，m；

M_i ——起重机械平衡部分的平衡力矩，kN·m。

8.3.9.13 挖泥船在航行和避风状态下的极限静倾角 θ_r ，应为 0.8 倍甲板边缘入水角、0.8 倍艉部中点出水角或 8° ，取小者。

挖泥船在作业状态下，为确保正常作业而要求的极限静倾角由用船部门提出。

8.3.9.14 具有泥舱的挖泥船，均应计算泥舱泥沙浆自由液面对稳性的影响。当泥舱中的泥沙浆的容重等于或小于 1.4t/m^3 时，应考虑船舶在倾斜过程中泥沙浆从溢流口或舱口的溢出，此时，复原力臂曲线应按排水量和泥沙浆重心位置的实际变化值来计算。

8.3.9.15 航行于 A 级或 B 级航区的挖泥船，横摇角 θ_1 按下列要求计算：

- (1) 双体挖泥船，横摇角 θ_1 按 8.3.11.7 的有关规定计算；
- (2) 单体耙吸挖泥船和其他普通船型单体挖泥船，横摇角 θ_1 按本章 8.2.4 的有关规定计算；
- (3) 对于船型为箱型的单体抓斗挖泥船，横摇角 θ_1 按本节 8.3.8.12 (2) 的有关规定计算；
- (4) 对于船型为箱型的单体绞吸挖泥船和单体链斗挖泥船，横摇角 θ_1 按下式计算：

$$\theta_1 = 11.75C_1 \sqrt{\frac{C_2}{C_3}} \quad (^\circ)$$

式中： C_1 、 C_2 、 C_3 ——按本节 8.3.9.16 至 8.3.9.18 计算所得的系数。

8.3.9.16 横摇角计算公式中的系数 C_1 按船舶自摇周期 T_θ 及航区由本章表 8.2.4.2 选取。

船舶自摇周期 T_θ 按下式计算：

$$T_\theta = \frac{(0.7 + 0.076 \frac{B}{d})B}{\sqrt{GM_0}} \quad \text{s}$$

式中： B ——型宽，m；

d ——同本节 8.3.9.6；

GM_0 ——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度，m。

8.3.9.17 横摇角计算公式中的系数 C_2 按下式计算：

$$C_2 = 0.40 + 0.06 \frac{KG}{d}$$

当 $C_2 > 0.85$ 时，取 $C_2 = 0.85$ 。

式中： d ——同本节 8.3.9.6；

KG ——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度，m。

8.3.9.18 横摇角计算公式中的系数 C_3 按下式计算：

$$C_3 = \frac{1}{dKG} (77dKG + 66BKG + 55dGM_0 - 21BGM_0) \times 10^{-4}$$

当 $C_3 < 0.04$ 时，取 $C_3 = 0.04$ 。

式中： B 、 GM_0 ——同本节 8.3.9.16；

d ——同本节 8.3.9.6；

KG ——同本节 8.3.9.17。

8.3.9.19 凡专门运送泥沙的船舶，应符合本节 8.3.4 关于液货船的规定，并符合本节 8.3.9.14 和 8.3.9.20 的规定。

8.3.9.20 设有泥舱的挖泥船，因泥门控制机构故障而发生不对称排泥时，应增加校核此种状态下的风压稳性衡准数 K_f 和/或急流稳性衡准数 K_j ：

- (1) 船舶重心平行移动的距离 Y_g 按下式计算：

$$Y_g = \frac{WY}{\Delta_1} \quad \text{m}$$

式中：W——泥舱内排出的泥沙总重量，t；

Y——排出的泥沙重心至船舶纵中剖面的水平距离，m；

Δ_1 ——排泥后船舶的排水量，t，按下式计算：

$$\Delta_1 = \Delta - W$$

其中： Δ ——排泥前船舶的排水量，t；

W——同上。

(2) 船舶复原力臂 l_1 和动稳性力臂 l_{d1} ，分别按下式计算：

$$l_1 = l - Y_g \cos \theta \quad \text{m}$$

$$l_{d1} = l_d - Y_g \sin \theta \quad \text{m} \cdot \text{rad}$$

式中： l ——排水量为 Δ ，重心位置位于船舶纵中剖面时计算所得的复原力臂，m；

l_d ——排水量为 Δ ，重心位置位于船舶纵中剖面时计算所得的动稳性力臂，m·rad；

θ ——船舶的横倾角，(°)；

Y_g ——船舶重心平行移动的距离，m。

按上式计算的具有静横倾角的复原力臂曲线和动稳性力臂曲线形状如图 8.3.9.20，图中 θ_{PR} 为静横倾角。

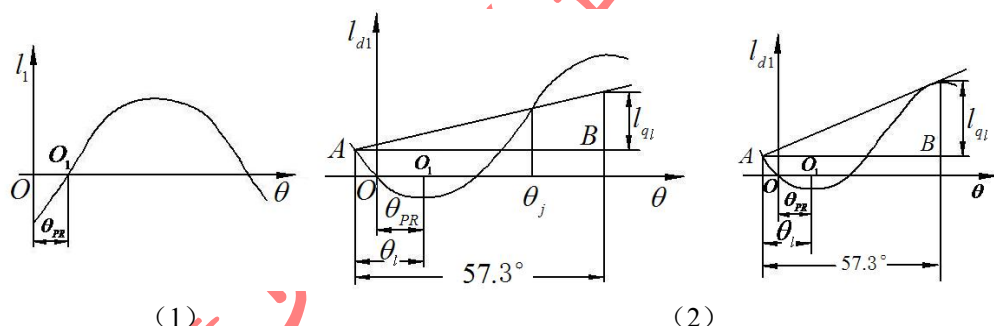


图 8.3.9.20

(3) 横摇幅度 θ_l 的计算：

当泥舱中泥沙的容重等于或小于 1.4 t/m^3 时，横摇幅度 θ_l 取 6° ；

当泥舱中泥沙的容重大于 1.4 t/m^3 时，考虑排泥的动力特性，横摇幅度 θ_l 按下式计算：

$$\theta_l = 6 + 0.2\theta_{PR} \quad (^\circ)$$

(4) 最小倾覆力臂 l_{ql} 用下列方法计算：

如图 8.3.9.20(2)，自 O_1 点向 θ 轴左方向取等于横摇幅度 θ_l 的一点，其余的方法与 8.2.2.1 相同。

8.3.10 趸船

8.3.10.1 趸船应核算下列基本装载情况下的稳性：

(1) 满载停泊；

(2) 空载（或加压载）停泊。

8.3.10.2 趸船应核算停泊及避风状态下的稳性。

8.3.10.3 趸船的极限静倾角，应为干舷甲板边缘入水角或艏部中点出水角或 10° ，取小者。

8.3.10.4 趸船停泊状态下的稳性应符合下列要求：

(1) 初稳性高度、复原力臂曲线、风压稳性衡准数 K_f 和/或急流稳性衡准数 K_J 符合本章 8.2.1 和 8.2.2 的规定；

(2) A 级航区的单体趸船，其最大复原力臂所对应的横倾角 θ_m 应不小于 10° ；

(3) 双体的趸船免除核算初稳性高度和复原力臂曲线；

(4) 双体的趸船趸船的横摇角按本节 8.3.11.7 的规定计算；

(5) 餐饮趸船在乘客集中一舷的倾侧力矩或力臂作用下，从复原力矩或力臂曲线下求得的静倾角应不大于极限静倾角。

8.3.10.5 趸船避风状态下的稳性应符合下式：

$$GM_1 \geq \frac{M_f}{0.172\theta_r \Delta} \quad \text{m}$$

式中： GM_1 ——所核算装载情况下经自由液面修正后的初稳性高度，m；

M_f ——避风状态下的风压倾侧力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ，见本节 8.3.10.6；

θ_r ——所核算装载情况下船舶的极限静倾角， $(^\circ)$ ，见本节 8.3.10.3；

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量，t。

8.3.10.6 避风状态下的风压倾侧力矩 M_f 按下式计算：

$$M_f = pA_f(Z_f - a_0d) \times 10^{-3} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： p ——单位计算风压， Pa ，A 级航区，取 $p=1079$ ；B、C 级航区，取 $p=666$ ；

A_f ——所核算装载情况下船舶的受风面积， m^2 ；

Z_f ——所核算装载情况下船舶受风面积中心至基线的垂向高度，m；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水，m；

a_0 ——修正系数，见本章 8.2.5.5。

8.3.10.7 趸船上存放干货和液货时，尚应符合本节 8.3.3 和 8.3.4 的规定。

8.3.11 双体船

8.3.11.1 除另有规定外，本条适用于双体客船和双体货船。双体起重船、双体挖泥船和双体趸船应符合 8.3.8、8.3.9、8.3.10 的规定。

8.3.11.2 双体船通常只需核算满载出港装载情况的稳性。

8.3.11.3 计算进水角时，若以舱口围板和舱室及舱棚门槛的顶缘作为进水角开口，只取门槛高度的二分之一计入。

8.3.11.4 免除核算双体船的初稳性高度和复原力臂曲线特征值。

8.3.11.5 风压倾侧力矩或力臂按本章 8.2.5.1 计算，其中修正系数 a_0 取 0.5。

8.3.11.6 受风面积为本章 8.2.5.3 计算所得值的 1.2 倍。

8.3.11.7 航行于 A 级或 B 级航区的双体船，横摇角 θ_1 按下式计算：

$$\theta_1 = 11.75C_1C_4\sqrt{\frac{C_2}{C_3}} \quad (^\circ)$$

式中： C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 ——按本节 8.3.11.8 至 8.3.11.11 计算所得的系数。

8.3.11.8 横摇角计算公式中的系数 C_1 按船舶自摇周期 T_θ 及航区由本章表 8.2.4.2 选取。

$$T_\theta = \frac{1.05B}{\sqrt{GM_0}} \quad \text{s}$$

式中： B ——干舷甲板最大型宽，m；

GM_0 ——所核算装载情况下船舶未计及自由液面修正的初稳性高度，m。

8.3.11.9 横摇角计算公式中的系数 C_2 按下式计算：

$$C_2 = (0.21 + 0.26 \frac{KG}{d}) [1 - 0.363 (\frac{B}{T_\theta^2})^2]$$

当 $\frac{KG}{d} \geq 3.04$ 时，取 $\frac{KG}{d} = 3.04$ ；

当 $\frac{B}{T_\theta^2} \geq 1.2$ 时，取 $\frac{B}{T_\theta^2} = 1.2$ 。

式中： B ——同本节 8.3.11.8；

T_θ ——船舶自摇周期，s，见本节 8.3.11.8；

d ——所核算装载情况下船舶的型吃水，m；

KG ——所核算装载情况下船舶重心至基线的垂向高度，m。

8.3.11.10 横摇角计算公式中的系数 C_3 按下式计算：

$$C_3 = 0.024 f_3 f_4$$

式中： f_3 ——系数，按 $\frac{\sqrt[3]{\nabla}}{b}$ 由表 8.3.11.10(1) 选取。

表 8.3.11.10(1)

$\frac{\sqrt[3]{\nabla}}{b}$	2.0 及以上	1.9	1.8	1.7	1.6	1.5 及以下
f_3	1.00	1.29	1.54	1.83	2.13	2.42

表中： ∇ ——所核算装载情况下船舶的总排水体积， m^3 ；

b ——所核算装载情况下片体的最大水线宽度，m；

f_4 ——系数，按 W/b 由表 8.3.11.10(2) 选取。

表 8.3.11.10(2)

W/b	0.5 及以下	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7 及以上
f_4	0.68	0.80	1	1.23	1.48	1.75	2.01

表中： W ——所核算装载情况下，两片体中水线处内舷间距，m。

8.3.11.11 横摇角计算公式中的系数 C_4 按下列情况选取：

当舢龙骨总面积系数 $\frac{A_b}{Lb} \geq 0.03$ 时, 取 $C_4 = 0.9$;

当无舢龙骨或有舢龙骨但 $\frac{A_b}{Lb} < 0.03$ 时, 取 $C_4 = 1$ 。

式中: A_b ——舢龙骨总面积, m^2 ;

L ——船舶垂线间长, m ;

b ——同本节 8.3.11.10。

8.3.11.12 航行于 J 级航段的双体船, 其水流倾侧力矩或力臂取一个片体计算值的 2 倍。

8.3.11.13 双体船免除核算回航的稳性。

征求意见稿 / 武汉规范

附录 8-1 船舶稳性总结表

编制船舶稳性总结表的目的是,在于使船上驾驶人员对本船在各种装载情况下的稳性有全面的了解,以便在实际营运中掌握船舶稳性情况。因此,本总结表不仅应包括本篇规定需核算的基本装载情况,还应包括实际营运中可能遇到在船舶稳性方面更为不利的装载情况。同时,对于船舶稳性不良的装载状况,应提出改善船舶稳性的措施。船舶稳性总结表应根据完工稳性计算书编制。

船舶稳性总结表的建议格式:

表 8-I-1 适用于客船;

表 8-I-2 适用于货船;

表 8-I-3 适用于拖(推)船;

表 8-I-4 适用于工程船。

表内项目可根据实际情况增减,其他类型船舶参照上述格式编制。

征求意见稿 / 武汉规范所

附录 8-II 推荐船舶液体舱柜自由液面 横倾力矩计算方法

船舶液体舱柜的自由液面横倾力矩 M_θ 值可按式计算：

$$M_\theta = 9.81Vb\rho K\sqrt{C_b} \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中： M_θ ——任一横倾角 θ 的自由液面横倾力矩， $\text{kN} \cdot \text{m}$ ；

V ——舱柜总容积， m^3 ；

b ——舱柜最大宽度， m ；

ρ ——舱柜中液体密度， t/m^3 ；

K ——系数，按舱柜的 b/h 值和横倾角 θ 由表 8-II 确定；

C_b ——舱柜方形系数， $C_b = \frac{V}{blh}$ ；

其中： l ——舱柜最大长度， m ；

h ——舱柜最大高度， m 。

表 8-II

当 $\text{ctg}\theta \geq \frac{b}{h}$														当 $\text{ctg}\theta < \frac{b}{h}$													
$K = \frac{\sin\theta}{12} \left(1 + \frac{\text{tg}^2\theta}{2} \right) \times \frac{b}{h}$														$K = \frac{\cos\theta}{8} \left(1 + \frac{\text{tg}\theta}{b/h} \right) - \frac{\cos\theta}{12(b/h)^2} \left(1 + \frac{\text{ctg}^2\theta}{2} \right)$													
$\theta \backslash b/h$	5°	10°	15°	20°	30°	40°	45°	50°	60°	70°	75°	80°	90°	$\theta \backslash b/h$	5°	10°	15°	20°	30°	40°	45°	50°	60°	70°	75°	80°	90°
20	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01	20	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.09	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01
10	0.07	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01	10	0.07	0.11	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.09	0.07	0.05	0.04	0.03	0.01
5	0.04	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	5	0.04	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03
3	0.02	0.04	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04	3	0.02	0.04	0.07	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.04
2	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	2	0.01	0.03	0.04	0.06	0.09	0.11	0.11	0.11	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06
1.5	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	1.5	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08
1	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.16	0.16	0.17	1	0.01	0.01	0.02	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.12	0.15	0.16	0.16	0.17
0.75	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08	0.12	0.15	0.16	0.16	0.17	0.75	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.07	0.08	0.12	0.15	0.16	0.16	0.17
0.5	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.09	0.16	0.18	0.21	0.25	0.5	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.09	0.16	0.18	0.21	0.25
0.3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.11	0.19	0.27	0.63	0.3	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.05	0.11	0.19	0.27	0.63
0.2	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.07	0.13	0.27	0.63	0.2	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.07	0.13	0.27	0.63
0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.14	1.25	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.06	0.14	1.25

客船稳性总结表

表 8-1-1

船名								额定功率		kW		主尺度	总长		m		垂线间长		m		设计水线长				m		编制单位及日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
航区								航段					型宽	m		最大船宽		m		梁拱				m		建造厂及建造日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
航速				km/h				付氏数						型深	m		设计吃水		m		最小干舷				m		倾斜试验地点及日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
空船		排水量						t		固定压载	重量								t		进水		垂向坐标		m		极限		垂向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		重心垂向坐标						m			重心垂向坐标								m		角开口		横向坐标		m		静倾角		横向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		重心纵向坐标						m			重心纵向坐标								m		位置		纵向坐标		m		位置		纵向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
序号		装 载 情 况		计 算 吃 水 d		排 水 量 Δ		载 客 人 数 N		载 货 量 W		船 重 心 垂 向 坐 标 KG		船 重 心 纵 向 坐 标 X_G		进 水 角 θ_j		极 限 静 倾 角 θ_r		稳性基本要求														稳性特殊要求										稳性 是否 合格		备 注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																				初稳性高度和复原力臂曲线特征值										风压衡准				急流衡准				回航			乘客集中一舷																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																				未经自由液面修正的初稳性高度 GM_0	经自由液面修正的初稳性高度 GM_1	最大复原力臂对应角 θ_{max}	最大复原力臂 l_{max}	θ_j 对应复原力臂 l_j	θ_j 对应复原力臂曲线面积 l_{dj}	θ_m 对应复原力臂曲线面积 l_{dm}	初稳性高度和复原力臂曲线的衡准	横摇角 θ_1	风压倾侧力臂 l_f	最小倾覆力臂 l_q	风压稳性衡准数 K_f	水流倾侧力臂 l_j	最小倾覆力臂 l_{q0}	急流稳性衡准数 K_j	回航倾侧力臂 l_v	回航静倾角 θ_v	极限静倾角与回航静倾角之比 θ_r/θ_v	集舷倾侧力臂 l_k	集舷静倾角 θ_k	极限静倾角与集舷静倾角之比 θ_r/θ_k																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

货船稳性总结表

表 8-1-2

船名								额定功率		kW		主尺度	总长	m		垂线间长	m		设计水线长				m		编制单位及日期											
航区								航段					型宽	m		最大船宽	m		梁拱		m		建造厂及建造日期													
航速				km/h				付氏数					型深	m		设计吃水	m		最小干舷				m		倾斜试验地点及日期											
空船				排水量				t		固定压载	重量				t				进水	垂向坐标		m		极限静倾角位置	垂向坐标		m									
				重心垂向坐标				m			重心垂向坐标				m				角开口	横向坐标		m			横向坐标		m									
				重心纵向坐标				m			重心纵向坐标				m				位置	纵向坐标		m			纵向坐标		m									
序号	装载情况	计算吃水 d	排水量 Δ	载货量 W	压载量 D	船舶重心垂向坐标 KG	船舶重心纵向坐标 X_G	进水角 θ_j	极限静倾角 θ_r	稳性基本要求																		稳性特殊要求							稳性是否合格	备注
										初稳性高度和复原力臂曲线特征值										风压衡准				急流衡准				回航								
										未经自由液面修正的初稳性高度 GM_0	经自由液面修正的初稳性高度 GM_1	最大复原力臂对应角 θ_{max}	最大复原力臂 l_{max}	θ_j 对应复原力臂 l_j	θ_j 对应复原力臂曲线面积 l_{dj}	θ_m 对应复原力臂曲线面积 l_{dm}	初稳性高度和复原力臂曲线的衡准	横摇角 θ_1	风压倾侧力臂 l_f	最小倾覆力臂 l_q	风压稳性衡准数 K_f	水流倾侧力臂 l_j	最小倾覆力臂 l_{q0}	急流稳性衡准数 K_j	回航倾侧力臂 l_v	回航静倾角 θ_v	极限静倾角与回航静倾角之比 θ_r/θ_v									
		m	t	t	t	m	m	(°)	(°)	m	m	(°)	m	m	m·rad			(°)	m	m		m	m		m	(°)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33				

推（拖）船稳性总结表

表 8-1-3

船名				额定功率				kW		主 尺度	总长		m		垂线间长		m		设计水线长				m		编制单位及日期									
航区				航段							型宽		m		最大船宽		m		梁拱		m		建造厂及建造日期											
航速		km/h		付氏数							型深		m		设计吃水		m		最小干舷				m		倾斜试验地点及日期									
空船		排水量				t		固 定 压 载	重量								t		进水		垂向坐标		m		极 限 静 倾 角 位 置	垂向坐标		m						
		重心垂向坐标				m			重心垂向坐标								m		角开口		横向坐标		m			横向坐标		m						
		重心纵向坐标				m			重心纵向坐标								m		位置		纵向坐标		m			纵向坐标		m						
序号	装 载 情 况	计 算 吃 水 d	排 水 量 Δ	船 舶 重 心 垂 向 坐 标 KG	船 舶 重 心 纵 向 坐 标 X_G	进 水 角 θ_j	极 限 静 倾 角 θ_r	稳性基本要求														稳性特殊要求										稳 性 是 否 合 格	备 注	
								初稳性高度和复原力臂曲线特征值								风压衡准				急流衡准			回航			急牵								
								未经 自由 液面 修正的 初稳性 高度 GM_0	经 自由 液面 修正的 初稳性 高度 GM_1	最大 复原 力臂 对应 角 θ_{max}	最大 复原 力臂 l_{max}	θ_j 对应 复原 力臂 l_j	θ_j 对应 复原 力臂 曲线 的面积 l_{dj}	θ_m 对应 复原 力臂 曲线 的面积 l_{dm}	初 稳性 高度 和复 原力 臂曲 线的 衡准	横 摇 角 θ_1	风压 倾侧 力臂 l_f	最小 倾覆 力臂 l_q	风压 稳性 衡准 数 K_f	水流 倾侧 力臂 l_j	最小 倾覆 力臂 l_{q0}	急流 稳性 衡准 数 K_j	回航 倾侧 力臂 l_v	回航 静倾 角 θ_v	极限 静倾 角与 回航 静倾 角之 比 θ_r/θ_v	急 牵 倾侧 力矩 M_t	规范 要求 的初 稳性 高度 GM_t	实有 的初 稳性 高度 与要 求值 之比 $\frac{GM_0}{GM_t}$						
								m	m	(°)	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m	m			m
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			25

工程船稳性总结表

表 8-1-4

船名				额定功率		kW		主		总长		m		垂线间长		m		设计水线长		m		编制单位及日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
航区				航 段				尺		型宽		m		最大船宽		m		梁 拱		m		建造厂及建造日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
航速		km/h		付氏数				度		型深		m		设计吃水		m		最小干舷		m		倾斜试验地点及日期																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
空船		排 水 量						t		固 定 压 载		重 量				t		进 水		垂向坐标		m		极 限		垂向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		重心垂向坐标						m				重心垂向坐标				m		角开口		横向坐标		m		静倾角		横向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		重心纵向坐标						m				重心纵向坐标				m		位 置		纵向坐标		m		位 置		纵向坐标		m																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
序号		装 载 情 况		计 算 吃 水 d		排 水 量 Δ		船 舶 重 心 垂 向 坐 标 KG		船 舶 重 心 纵 向 坐 标 X_G		进 水 角 θ_j		极 限 静 倾 角 θ_r		稳性基本要求												稳性特殊要求												稳 性 是 否 合 格		备 注																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																初稳性高度和复原力臂曲线特征值								风压衡准				急流衡准				回 航				侧倾力矩								作 业		避 风																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																未经自由液面修正的初稳性高度 GM_0	经自由液面修正的初稳性高度 GM_1	最大复原力臂对应角 θ_{max}	最大复原力臂 l_{max}	θ_j 对应复原力臂 l_j	θ_j 对应复原力臂曲线面积 l_{dj}	θ_m 对应复原力臂曲线面积 l_{dm}	初稳性高度和复原力臂曲线的衡准	横摇角 θ_1	风压倾侧力臂 l_f	最小倾覆力臂 l_q	风压稳性衡准数 K_f	水流倾侧力臂 l_j	最小倾覆力臂 l_{q0}	急流稳性衡准数 K_j	回航倾侧力臂 l_v	回航静倾角 θ_v	极限静倾角与回航静倾角之比 θ_r/θ_v	风压倾侧力矩 M_f	船舶横移倾侧力矩 M_h	定位倾侧力矩 M_d	排泥倾侧力矩 M_p	吊臂伸出舷外倾侧力矩 M_x	规范要求的初稳性高度 GM_Z					实有的初稳性高度与要求值之比 $\frac{GM_1}{GM_Z}$	规范要求的初稳性高度 GM_b	实有的初稳性高度与要求值之比 $\frac{GM_1}{GM_b}$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

第9章 船舶操纵性与驾驶室可视范围

第1节 船舶操纵性

9.1.1 一般要求

9.1.1.1 除另有规定外，本章适用于具有舵和螺旋推进器且航行于内河的下列新建船舶：

- (1) 船长为80m及以上的货船；
- (2) 主机总功率为883kw及以上的推船与驳船所组成的顶推船队；
- (3) 乘客定额100人以上的客船；
- (4) 油船、液化气体船和化学品船。

9.1.1.2 本章所涉及的操纵性主要包括航向改变性、回转性和制动性。

9.1.1.3 船舶应具有良好的操纵性。

9.1.1.4 操舵装置及后退措施应满足本篇第2章第2节的有关规定。

9.1.1.5 船舶应配备操纵性手册以供备查。操纵性手册至少应包含如下内容：

- (1) 主机输出功率为50%、75%、90%、100%时的静水航速；
- (2) 满载情况下的回转轨迹；
- (3) 满载情况下的制动性能；
- (4) 满载情况下的航向改变性能；
- (5) 营运中针对操纵船舶的注意事项及建议。

9.1.2 定义

9.1.2.1 除另有规定外，本章的名词定义如下：

- (1) 航向改变性——系指船舶旋回初期对舵反应的能力；
- (2) 回转性——系指转舵使船舶作圆弧运动的性能；
- (3) 制动性——系指船舶对于惯性停船和倒车停船的响应性能；
- (4) 回转试验——系指测定船舶回转性能的试验；
- (5) Z形操纵试验——系指操舵舵角随时间的变化似Z字形的判定船舶航向改变性能的试验；
- (6) 停船试验——系指藉助惯性停船或倒车停船并测定相应船舶停船距离和时间以判定船舶停船性能的试验。

9.1.3 操纵性试验

9.1.3.1 应通过实船操纵性试验的方法来测试船舶的操纵性。

9.1.3.2 实船操纵性试验应在风力不超过蒲氏3级风、水域宽阔、平静、浪高不超过0.2m、水深不小于3倍于船舶吃水等试验条件下进行，上述试验条件应在试验开始前30min前予以记录；试验测量仪器应经事先校验。

9.1.3.3 实船操纵性试验应在确认舵装置及舵机正常运行之后进行。

9.1.3.4 实船操纵性试验项目包括Z形操舵试验、回转性试验、停船试验。实船操纵试验方法按有关标准进行。

9.1.4 实船操纵性试验时船舶的装载

9.1.4.1 实船操纵性试验时，船舶应尽可能为满载吃水状态；如因条件限制不能达到满载吃水状态，可适当放宽，但不得低于满载吃水的70%。

第2节 驾驶室可视范围

9.2.1 适用范围

9.2.1.1 本节适用于下列船舶：

- (1) 客船（含 I 型客滚船、II 型客滚船、车客渡船）；
- (2) 油船（含油驳）、液化气体船、化学品船、载运危险货物船舶；
- (3) 航行于三峡库区、京杭运河的货船及其他水域1000总吨及以上的货船。

9.2.2 驾驶室可视范围

9.2.2.1 驾驶室可视范围应满足如下要求：

- (1) 从驾驶位置上所见的水面视域，在所有吃水、纵倾和甲板货状态下，自船首前方至任何一舷 10° 止的范围内均不应有1.5倍船长以上的遮挡；
- (2) 在驾驶室外正横前方从驾驶位置上所见水面视域内任何由货物、车辆、桅杆或其他障碍物造成的盲视扇形区域的遮挡，应不超过 10° 。盲视区扇形区域的总和应不超过 20° 。盲视区之间的可视扇形区域至少应为 5° 。但在上述（1）中所述之视域内，每一单独的盲视区均不应超过 5° ；
- (3) 从驾驶位置上所见的水平视域应延伸为一个不小于 225° 的扇形区域，即从正前方至船舶任何一舷不小于 22.5° 的正横后方向；
- (4) 从每一驾驶翼桥所见的水平视域应延伸为一个至少为 225° 的扇面，即从船首另一侧至少 45° 经正前方，然后从正前方经 180° 至船舶相同一舷的正尾方；
- (5) 从主操舵位置所见的水平视域应延伸为一个从正前方至船舶每一舷至少 60° 的扇形区域；
- (6) 船舷应从驾驶室或驾驶室翼桥上可见；
- (7) 对于驾驶室开有侧门的驾驶甲板，若其前端与驾驶室前端壁平齐且能达到对驾驶室翼桥可视范围要求时，可代替驾驶室翼桥；
- (8) 在上述（3）和（4）所要求的驾驶室向后的可视范围如因装载等原因难以实现时，可采用其他方式替代，这种替代应能保证上述（3）和（4）所要求的可视范围。

9.2.3 驾驶室窗

9.2.3.1 驾驶室窗的设置应满足如下要求：

- (1) 驾驶室正前窗下部边缘高度应尽可能保持低位。任何情况下该下部边缘不得成为障碍，遮挡前述的前视域；
- (2) 驾驶室正前窗上部边缘应有一个水平前视范围，该水平前视范围的高度应与驾驶人员的前视视线高度相适应，该高度一般应不小于1.8m；
- (3) 驾驶室窗的框架应保持最低数量，且不应设置在任何工作台的正前方；
- (4) 为有助于避免反射，驾驶台正前窗一般应自垂直平面顶部向外倾斜；
- (5) 驾驶室窗不应设置偏振及着色玻璃窗；
- (6) 至少应有2扇驾驶室正前窗能提供清晰的视域，并依据驾驶室形状，附加数量的窗也应提供一个清晰的视域。

第10章 特殊船舶附加要求

第1节 消防船

10.1.1 一般要求

10.1.1.1 本节规定适用于航行内河水域的消防船。

10.1.1.2 消防船系指具有对外扑灭火灾的能力，能对船舶、水上设施及港口岸边和码头的设施与设备等担负灭火任务的船舶。

10.1.1.3 消防船按其灭火设备配备及设备性能（见表 10.1.9.1）分为：

第 1 类消防船；

第 2 类消防船；

第 3 类消防船。

10.1.1.4 消防船除应满足本节规定的要求外，尚应符合本局接受的中国船级社《钢质内河船舶建造规范》的有关规定。

10.1.1.5 根据消防船的具体任务，如使用地点、基地配置、服务对象等特殊情况，使对消防的要求有必要不同于本节规定的要求时，可以另行提出要求。经船舶检验机构同意，也可以与本规定的要求不同。

10.1.2 图纸资料

10.1.2.1 消防船除第 1 篇附录 I 规定的送审图纸资料外，尚应将下列图纸资料一式 3 份提交批准：

- (1) 水炮系统布置和说明（包括泵的排量和水炮的压力、流量、射程等）；
- (2) 水炮支架结构图；
- (3) 水炮遥控系统图；
- (4) 配备的其他灭火系统布置和说明（如设有时）；
- (5) 水幕系统布置图；
- (6) 消防员装备和备用充气机（如设有时）的布置和说明；
- (7) 探照灯布置和说明；
- (8) 对外消防水管路系统图；
- (9) 灭火作业时的稳性计算书；
- (10) 操作手册，包括：
 - ① 各灭火系统和设备的详细说明；
 - ② 灭火装置和设备的使用和保养等说明；
 - ③ 灭火作业时的船舶操纵说明；
 - ④ 稳性资料。

10.1.2.2 对第 3 类消防船，除应提交 10.1.2.1 规定的图纸资料外，还应补充下列图纸资料提交批准：

- (1) 泡沫系统布置和说明；
- (2) 泡沫炮支架结构图；
- (3) 泡沫炮遥控系统图。

10.1.2.3 下列图纸资料应提交备查：

- (1) 灭火作业时保持船舶定位措施的详细资料；
- (2) 灭火作业时燃油消耗估算。

10.1.2.4 必要时，还应补充其他图纸资料提交批准或备查。

10.1.3 结构

10.1.3.1 在所有消防炮、举高喷射装置以及安装有消防炮的桅杆等的底座处应作必要的加强，以承受灭火系统发挥最大能量时产生的力。

10.1.4 稳性

10.1.4.1 所有的消防炮在对稳性最不利的方向以最大排量同时工作时，船舶对相应载荷状态应有足够的稳性。

10.1.5 操纵能力

10.1.5.1 消防船应设置双主推进装置或其他在任何工况下能有效保持船位的主、辅推进装置。

10.1.5.2 在静水中，消防炮在任何喷射方向和任何喷射量时，消防船在主推进器、侧向推进器（如设有时）和操舵装置的联合作用下，应能保持船位。

10.1.5.3 消防船应设置简便灵活的操纵控制系统来操作主推进器和侧向推进器（如设有时）。

10.1.6 照明

10.1.6.1 消防船应至少装设 2 只探照灯，以便于灭火设备的夜间工作。

10.1.6.2 消防船的探照灯应能在晴朗天气条件下的 250m 范围内，对直径不小于 11m 的区域提供 50lx 的光照度，并应能在水平和垂直方向调整。

10.1.7 燃油储备

10.1.7.1 消防船的燃油储备应能保证在其设计的续航力以及按表 10.1.9.1 规定的最大连续灭火作业时间内所有水炮连续工作及其他消防作业等所需的燃油量的总和。

10.1.8 操作手册

10.1.8.1 消防船上应备有经批准的符合 10.1.2.1（10）规定内容的操作手册。

10.1.9 灭火设备

10.1.9.1 各类消防船的灭火设备的配备及其性能，应考虑到服务对象、航行水域条件等具体情况，但其最低要求应符合表 10.1.9.1 的规定。

消防船灭火设备的配备及其性能

表 10.1.9.1

设备及其性能	消防船类型		
	第 1 类	第 2 类	第 3 类
消防泵的最少数量（台）	1	2	2
消防泵的最小总排量（m ³ /h）	220	900	1200
水炮最少数量（座）	2	3	4
每座水炮的最小流量（m ³ /h）	100	280	280
水炮的最小射程（m）	55	80	80
所有水炮同时连续工作所需燃料最少维持时间（h）	24	36	48
泡沫炮最少数量（座）	—	—	2
每座泡沫炮的最小流量（m ³ /h）	—	—	230

续上表

泡沫炮的最小射程 (m)	—	—	60
连续产生泡沫的最少时间 (min)	—	—	30
泡沫软管接头及泡沫枪的最少数量 (只)	—	—	4
消火栓最少数量 (个)	4	8	8
消防员装备最少数量 (套)	2	6	8

10.1.10 水和泡沫灭火系统的泵和管系

10.1.10.1 消防船灭火系统的泵，其总排量按实际需要选取，但应不小于表 10.1.9.1 规定的最小总排量。

10.1.10.2 灭火系统的泵和管系的设计和布置应保证泵有均匀和足够的供水。

10.1.10.3 灭火系统的泵和泵的原动机应位于便于操作和维修的位置。

10.1.10.4 第 2 类和第 3 类消防船应设有联锁系统或听觉和视觉报警装置，防止海底阀关闭时启动泵。

10.1.10.5 灭火系统的泵应配有独立的江水进口，海水箱的位置应尽可能低，以免被杂质、冰块堵塞和吸入水面上的浮油，并应使供水不受船舶运动和推进器等所形成的水流流的阻碍。

10.1.10.6 海水箱应装有格栅或孔板，栅条沿船体纵向布置，且其有效通流面积应至少为江水吸入阀有效通流面积的 3 倍，并应设有低压蒸汽或压缩空气吹洗管或其他有效措施来保证格栅或孔板的清洁。

10.1.10.7 海水箱和泵之间应安装滤器，该滤器的有效通流面积应至少为江水吸入阀有效通流面积的 2 倍，并应提供清洗滤器的有效措施。

10.1.10.8 公称口径超过 450mm 的海底阀和供水阀应为动力驱动，并能手动操作，海底阀、供水阀以及泵的原动机应能在同一地点操作。

10.1.10.9 灭火系统的泵及其管系，除用于灭火和水幕外，不应兼作它用。

10.1.10.10 如果灭火系统的泵亦用于固定水幕系统，则水幕系统管系应独立于消防炮的管系，并应设有超压保护装置。

10.1.10.11 水炮和/或泡沫炮供水管系应设有放水阀或其他等效设施。甲板上的该供水管系应根据需要进行适当的防冻保护。

10.1.10.12 管系的布置应能保证在低供水率的情况下避免泵的过热。

10.1.10.13 吸入管路应尽可能地短和直，吸入管路的最大设计水流速度一般不超过 2m/s。

10.1.10.14 泵和水炮之间管路系统的最大设计水流速度一般不超过 4m/s。

10.1.11 水炮

10.1.11.1 消防船的水炮（包括泡沫一水两用炮、组合炮、多功能及单功能水炮），在其共同操作时，每座水炮的排量和水柱的射程应不小于表 10.1.9.1 的规定。

10.1.11.2 水炮应操作灵活、动作可靠。其布置应能在全部水炮同时工作时，使各个水炮射出水柱达到要求的方向和射程，且在任一水炮发生故障时，应有隔离阀使其从灭火系统内隔开。

10.1.11.3 水炮应能充分调整水平和垂直方向的角度，使水柱到达最佳落点。水炮的操作部位应有足够的操作空间及对操作人员的安全防护设施（如栏杆、扶手等），且在水炮的喷射范围内船上应无障碍物阻碍水柱。

10.1.11.4 水炮应安装在坚固的固定支架上，水炮及其支架应有足够的强度，应能承

受各种操作情况下的作用力。

10.1.11.5 消防船应至少有一座水炮装备固定的可以按需要选用射出水柱或水雾的喷嘴。

10.1.11.6 消防船按表 10.1.9.1 规定的最少数量的水炮应能遥控启动和操作, 遥控站应布置在具有保护设施的处所, 该处所对水炮和水柱射达的地方应有良好的视野。

10.1.11.7 消防船的水炮遥控系统应能防止外来干扰。采用电控系统时, 每一控制器均须装有过载及短路保护装置。采用液动或气动控制的水炮系统应有备用动力源。

10.1.11.8 除遥控系统外, 消防船的每座水炮还应设有就地手动操作装置, 遥控系统与手动装置之间应有安全连锁装置。

10.1.11.9 水炮的所有阀和控制设备都应有清晰的标志。

10.1.12 固定式泡沫灭火系统

10.1.12.1 第 3 类消防船应设置固定式泡沫灭火系统。若第 1 类和第 2 类消防船按实际需要设置固定式泡沫灭火系统时, 则应符合本条的规定。

10.1.12.2 每座泡沫炮的泡沫溶液排量和射程应符合表 10.1.9.1 的规定。

10.1.12.3 泡沫炮应安装在坚固的固定支架上, 泡沫炮及其支架应有足够的强度, 应能承受各种操作情况下的作用力。

10.1.12.4 泡沫炮除设有就地手动操作装置外, 尚应设有遥控设施, 遥控包括对控制水和泡沫浓缩剂所需的阀的操作。泡沫炮的遥控设施应设置在安放水炮遥控设施的同一遥控站内。

10.1.12.5 泡沫炮无论采用手动或遥控装置操纵都应操作灵活、动作可靠。其操作部位应有足够的空间及对操作人员的安全防护设施(如栏杆、扶手等), 且在泡沫炮的喷射范围内船上无障碍物。

10.1.12.6 泡沫枪的排量应不小于 400L/min, 射程应不小于 15m。泡沫枪的装设应保证在灭火作业中动作灵活。泡沫软管接头应设置在船舶两舷。

10.1.12.7 泡沫发生系统应固定安装, 且具有独立的泡沫浓缩剂贮柜、泡沫混合装置和通至泡沫炮的管系。系统的供水可取自用于水炮的泵, 在该情况下, 泵的压力应可以调整, 以保证产生最大的泡沫量。

10.1.12.8 泡沫浓缩剂贮柜和泡沫液管系以及阀应由能耐腐蚀的材料制成或进行相应的防腐处理。

10.1.12.9 应配有足够的泡沫浓缩剂, 其贮量应满足全部泡沫炮以最大额定流量喷射时, 其喷射时间应不少于 30min 的需要量。泡沫膨胀率一般应不超过 12:1。确定泡沫浓缩剂的需要量时, 按泡沫膨胀率 12:1 计算。

10.1.12.10 当消防船配备了干粉灭火系统时, 其泡沫液的选用应注意与干粉的联用性, 即应具有抗干粉破坏的能力。

10.1.12.11 泡沫炮系统的所有阀和遥控设备都应有明显标志。

10.1.13 消火栓和消防水带

10.1.13.1 消火栓应设置于露天甲板的两舷。消火栓的公称通径应为 65mm 或 80mm。

10.1.13.2 消火栓应设置在不影响人员活动, 且便于消防水带连接的地点。

10.1.13.3 消防船配备的水带、水枪等附件的品种应满足使用要求, 每个消火栓应至少配备 1 根水带和 1 支水枪。

10.1.13.4 如果消火栓连接在水炮管系上时, 应能采取措施调整水压, 使每个水枪能由 1 人安全把持, 且水压足以使水柱射程至少达 12m。

10.1.13.5 水枪应为喷射水柱和水雾的两用水枪。

10.1.14 其它灭火系统和灭火设备

10.1.14.1 各类消防船均应配备至少 2 套手提式泡沫枪, 手提式泡沫枪应包括一套能以消防水带连接于消防总管的吸入式空气泡沫枪, 连同一只至少能盛 20L 泡沫的可携式容器和一只备用容器。泡沫枪应能每分钟至少产生 1.5m^3 适合于扑灭油类火灾的有效泡沫, 发泡倍数应不超过 12:1。

10.1.14.2 消防船可根据实际需要和设计要求选配其他灭火系统和灭火设备, 选配的其它灭火系统还应符合 10.1.14.3 或 10.1.14.4~10.1.14.6 的相应规定。

10.1.14.3 消防船选配高、中倍泡沫灭火系统时, 高倍泡沫发生器或中倍泡沫发生器的数量应不少于 2 台, 泡沫生成液的贮量应足够连续产生 30min 的泡沫。

10.1.14.4 配备有干粉灭火系统的消防船, 干粉灭火系统应由干粉装置、加压介质固定管路、干粉炮或手持软管组成, 其干粉喷射应以专用的惰性气体(例如氮气)作为驱动介质, 并将其贮存在与干粉容器相邻的压力容器内。干粉罐和驱动干粉的惰性气体瓶应符合本局接受的中国船级社《钢质内河船舶建造规范》对压力容器的有关规定。

10.1.14.5 干粉炮的喷射速率应不小于 10kg/s 。手持软管的喷射速率应不小于 3.5kg/s , 且应设有 1 个能够开和关的喷嘴, 当喷嘴以最大喷射速率喷射时, 应能由 1 人进行操作。

10.1.14.6 干粉贮量应满足干粉装置所附的所有干粉炮和手持软管以最大喷射速率喷射时, 其喷射时间应不小于 45s 的需要量。

10.1.15 举高升降装置

10.1.15.1 设有升降平台、登高平台或举高喷射装置等升降装置的消防船, 其升降装置在升降过程中应平稳、无异常响声、抖动和渗漏现象。当升降装置发生故障时, 升起的装置应不跌落。

10.1.15.2 装有水炮或泡沫炮的升降平台、登高平台或举高喷射装置, 其强度和刚度应满足水炮或泡沫炮处于最大高度、以最大流量喷射时的要求。

10.1.15.3 升降装置应有当升降系统发生故障后能将升起的装置收回的措施。

10.1.16 人员保护设备及其他设备

10.1.16.1 消防船应按表 10.1.9.1 的规定配备符合规定的消防员装备。

10.1.16.2 消防员装备应置于专用的消防站室内, 应清楚地标出通向消防站室的入口, 且易于从开敞处所安全方便地进出。

10.1.16.3 消防站室的布置应使所有的装备都能易于提取, 处于即刻可用状态。尚应设置通风和加热装置。

10.1.16.4 应配备合适的备用充气机, 以便对消防员装备的呼吸器的空气瓶加装空气。充气机应置于安全处所, 且对呼吸器空气瓶重新充气至额定容量的时间不超过 30min。作为替代措施, 亦可为每套消防员装备配备至少 6 个呼吸器的备用气瓶。

10.1.16.5 消防船应根据服务对象等情况配备适当的医疗救护设备和药品。

10.1.16.6 消防船还应配备破拆工具、移动式抽水装置等抢险救难设备。

10.1.16.7 消防船应设有攀登遇难船舶用的消防梯。消防梯应轻巧, 负载能力应满足使用要求。

10.1.17 水幕系统

10.1.17.1 为防止火场辐射热影响灭火任务, 消防船应设有防护措施保护船舶。其防护措施可为笼罩船舶表面的水幕系统, 也可为隔热装置与水幕系统组合型。

10.1.17.2 水幕系统应为独立的固定装置，能在船舶最轻载的航行状态下，对船体所有暴露的垂直外表面，包括上层建筑、甲板室以及炮和其他设备的支架、消防员等进行保护，并在机舱和其他含有可燃材料处所的甲板上形成水幕保护。

10.1.17.3 水幕系统的管路、阀和喷嘴应进行适当保护，以防止在灭火作业中受到损坏。

10.1.17.4 水幕系统的供水量对无隔热的钢结构保护面应不小于 $10\text{L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ ；对设有 A-60 级耐火完整性的保护面应不小于 $5\text{L}/(\text{min} \cdot \text{m}^2)$ 。

10.1.17.5 水幕系统用泵的流量应保证在所需的压力下能同时供给暴露于火场辐射热的最大面积的水幕系统的水量。如果灭火系统的泵用于水幕系统，则灭火系统的泵应能同时满足水幕系统、消防炮和消火栓对流量和压力的要求。在消防炮和水幕系统供应管路之间应设置隔离阀。

10.1.17.6 水幕系统应分区设置，使不暴露于火场辐射热区域的水幕能够关闭。

10.1.17.7 水幕系统喷嘴的布置应使在被保护区域形成的水幕分布均匀。

10.1.17.8 水幕系统应有防腐蚀措施，管系均应采用镀锌管（或等效于镀锌管），并应设置泄水孔塞，以防冰冻损坏。

10.1.17.9 甲板上应设有足够流通面积的排水孔和排水舷口，能有效地排除水幕系统在各种工作条件下喷洒在甲板和水平表面上的积水。

10.1.17.10 水幕系统的布置应保证在驾驶台和遥控站可以看到水幕系统的工作情况，并应采取措施防止水幕影响驾驶室和遥控站向外面的瞭望。

10.1.18 防护

10.1.18.1 消防船的上层建筑、甲板室应由钢质或其它等效材料制成，围壁上的门、窗应为活动或固定风雨密式。

10.1.18.2 所有露天甲板以及舷梯、扶手应涂有防滑敷料。

第2节 浮油回收船

10.2.1 一般要求

10.2.1.1 本规定适用于回收闪点（闭杯试验）不超过 60°C 、雷特蒸气压力低于大气压力的水面浮油的钢质内河船舶。

10.2.1.2 浮油回收船应具有油回收设备和回收油贮存舱及排放设备。

10.2.1.3 对配合浮油回收船作业的其他辅助船舶，可参照本规定。

10.2.2 定义

10.2.2.1 浮油回收船：系指建造成或改装成专门从事或兼用的水面浮油回收作业的钢质船舶。

浮油回收船可分为下列 2 类：

(1) A 类浮油回收船：系指在可能受溢油源的失火和爆炸影响的区域进行作业的浮油回收船；

(2) B 类浮油回收船：系指在不受溢油源的失火和爆炸影响的区域进行作业的浮油回收船。

10.2.2.2 气体危险区域：系指可燃气体或爆炸性气体或蒸气易聚集至危险浓度的区域。气体危险区域可分为下列 3 类：

(1) 0类危险区域：系指爆炸性气体连续或长时间存在的区域；

- (2) 1类危险区域：系指爆炸性气体在正常作业中可能出现的区域；
- (3) 2类危险区域：系指爆炸性气体不大可能出现或短时间出现的区域。

10.2.3 气体危险区域与安全区域的划分

10.2.3.1 在 A 类浮油回收船上，下列区域或处所属气体危险区域：

(1) 0类危险区域：

- ① 回收油贮存舱和属于回收油围护系统的管路及容器的内部；
- ② 自水面油层表面或最大吃水线至其上方1 m高的空间取大者。

(2) 1 类危险区域：

- ① 与回收油贮存舱相邻接的隔离舱或其他处所；
- ② 与以上(1) ②规定的0类危险区域相邻接的处所，如有正压通风，则可除外；
- ③ 在回收油贮存舱上方或与回收油贮存舱壁有界面相交的围蔽或半围蔽处所；
- ④ 属于回收油输送系统的管路法兰、阀、软管、泵和其他设备所在的围蔽或半围蔽处所；
- ⑤ 距回收油贮存舱开口和泵舱或隔离舱开口3 m 以内开敞甲板上的处所，包括半围蔽处所；
- ⑥ 能直接从1类危险区域进入（无气闸）或有开口通向1类危险区域的围蔽或半围蔽处所，如设有10.2.13.5规定的通风，则可除外；
- ⑦ 在整个船长和船宽范围内，最高一层连续甲板以上至2.4 m高的开敞甲板空间。如船舶的最高一层连续甲板属0类危险区域，则从0类危险区域上边界向上至2.4 m高的空间。

(3) 2类危险区域：

- ① 在整个船长和船宽范围内，1类危险区域上边界至最大吃水线以上6m 高的空间内；
- ② 无正压通风，能直接从 2 类危险区域进入或有开口通向 2 类危险区域的处所。

10.2.3.2 在 B 类浮油回收船上，下列区域或处所属于气体危险区域：

(1) 0类危险区域：

- ① 回收油贮存舱；
- ② 属于回收油围护系统的管路和容器的内部。

(2) 1类危险区域：

- ① 与回收油贮存舱相邻接的隔离舱或其他处所；
- ② 属于回收油输送系统的管路法兰、阀、软管、泵和其他设备所在的围蔽或半围蔽处所；
- ③ 距分离器、回收油输送系统的软管和阀、回收油贮存舱开口和泵舱或隔离舱等1类危险处所的开口3 m 以内的开敞甲板处所，包括半围蔽处所；
- ④ 回收油贮存舱上的开敞甲板区域及其前后各加3 m，高度为2.4 m 的空间；
- ⑤ 位于回收油贮存舱外面，回收油管路（中间管段或管路终端）所在的围蔽处所，如设有符合10.2.13.5规定的通风，则可除外；
- ⑥ 能直接从1类危险区域进入（无气闸）或有开口通向1 类危险区域的围蔽或半围蔽处所，如设有10.2.13.5规定的通风，则可除外。

10.2.3.3 上述气体危险区域以外的区域为安全区域。

10.2.4 图纸资料

10.2.4.1 图纸资料审查，除按有关油船所需要送审的相关图纸资料外，还应将下列图纸资料提交批准：

- (1) 浮油回收作业的设备总布置图；
- (2) 当船舶从事浮油回收作业时，在正常作业中使用的且不设气密封闭装置的出入口

(包括气闸)和开口的详图;

- (3) 当船舶从事浮油回收作业时,气密封闭的出入口和开口详图;
- (4) 回收油贮存舱的容量和布置图;
- (5) 船舶在作业状态时的稳性和破舱稳性计算书;
- (6) 气体危险区域划分图;
- (7) 浮油回收作业时所用的设备动力系统图;
- (8) 回收油管路及泵系统布置图及回收油处理系统图;
- (9) 气体危险区域中的电气设备布置图;
- (10) 操作手册;
- (11) 认为需要的其他图纸资料。

10.2.4.2 浮油回收船上除本法规所规定的油船上应备的文件外,还应备有下列文件:

- (1) 操作手册;
- (2) 气体探测和报警系统的检修记录;
- (3) 要求进行检查的可疑区域的资料。

10.2.5 操作手册

10.2.5.1 操作手册一般应包含浮油回收作业的准备及其在作业过程中需采取的安全措施。

10.2.5.2 A类浮油回收船的操作手册应包含:

- (1) 为防爆和人身安全需要采取的关闭措施;
- (2) 标明气闸位置的正压通风处所图;
- (3) 正压通风机械和可燃气体探测系统的起动设施;
- (4) 用于浮油回收作业的器具和设备清单,这些器具和设备都应具有安装和使用说明书;
- (5) 用于浮油回收作业的器具和设备布置图;
- (6) 在进行浮油回收作业时应切断的所有电气设备清单;
- (7) 浮油回收作业准备工作逐项检查表;
- (8) 正压通风发生故障后须采取的应急措施。

10.2.5.3 B类浮油回收船的操作手册应包含:

- (1) 设备与布置
 - ① 回收油贮存舱布置;
 - ② 回收油输送系统;
 - ③ 可燃气体测量仪表;
 - ④ 其他有关设备。
- (2) 操作准备
 - ① 检查船上所有设备,以确定哪些是符合10.2.11.1和10.2.17.1规定的设备;
 - ② 非永久性设备的安装和紧固;
 - ③ 某些管路的封堵;
 - ④ 装配空气管;
 - ⑤ 切断不符合10.2.17.1规定的电气设备的电源;
 - ⑥ 关闭安全区域与气体危险区域之间的开口;
 - ⑦ 起动附加的通风设备;
 - ⑧ 将冷却水泵转换到低海水吸入口;
 - ⑨ 设置禁止使用明火和非合格防爆电气设备等的标志牌。
- (3) 浮油回收作业

- ① 关于距溢油源安全距离及有关注意事项的指导性条文;
- ② 作业过程中,在开敞甲板上和可能聚积可燃气体的处所中进行可燃气体的探测,如在甲板上发现有可燃气体传播时,则船舶应立即移开;
- ③ 如可燃气体在围蔽处所中传播,则应采取清洗、通风、排空相邻液舱等措施;
- ④ 正压通风发生故障后须采取的应急措施;
- ⑤ 防止回收油贮存舱溢油;
- ⑥ 排出。
- (4) 回收油贮存舱和管路的清洗和除气;
- (5) 所有有关作业工况下的稳性。

10.2.6 回收油贮存舱的布置

10.2.6.1 起居处所和机舱区域内的液舱不应作为回收油贮存舱。

10.2.6.2 回收油贮存舱一般应用隔离舱或起居处所以外的干舱与起居处所和机舱分隔。

10.2.6.3 回收油贮存舱的所有开口(测深管、放置手提式泵及软管的舱口)应位于开敞甲板上。

10.2.6.4 回收油贮存舱应在开敞甲板上有适当的开口,供洗舱和除气用,或设置专用的洗舱小舱口。

10.2.6.5 航行于三峡库区的浮油回收船和其他水域 500 总吨及以上的浮油回收船,其回收油贮存舱区域应采用双壳结构型式。其在满载水线处内舷壁距舷侧外板的距离应不小于 760mm。双层底在中纵剖面处的高度 h 应不小于 700mm。

10.2.6.6 当回收油贮存舱出现下列情况之一时,应设置制荡舱壁:

- (1) 舱的宽度超过 $0.5B$ (B 为船宽);
- (2) 舱的长度超过 $0.1L$ (L 为船长) 或 10 m, 取大者。

10.2.7 通道与其他开口

10.2.7.1 A 类浮油回收船的通道与其他开口:

(1) 安全处所与气体危险区域之间一般应不设通道门或其他开口。如满足下列条件,上述处所与 1、2 类气体危险区域之间可允许有通道门:

- ① 安全处所相对气体危险区域应有正压通风;
- ② 门一般应为自闭式且开向安全处所,以便通过正压通风而保持关闭;
- ③ 设有警示牌,标明在浮油回收作业期间门应保持关闭。

(2) 安全处所,如起居处所、服务处所、机器处所、控制站和驾驶室等的出入口、通风开口(进口和出口)及其他开口,其在浮油回收作业期间经常使用,且不设风雨密关闭装置,则其应位于气体危险区域之外,否则应位于最大吃水线以上不小于 6m 的高度处。由于特殊原因采取了附加安全措施,上述高度可允许减少。

(3) 如上述(2)所述出入口和开口位于气体危险区域内,则其应设置气闸,门槛高度应符合内河载重线的有关规定。

10.2.7.2 B 类浮油回收船的通道与其他开口:

(1) 安全处所与气体危险区域之间的通道门或其他开口应符合 10.2.7.1(1) 的规定;

(2) 安全处所,如起居处所、服务处所、机器处所、控制站和驾驶室等的出入口、通风开口(进口和出口)及其他开口,其在浮油回收作业期间经常使用,且不设风雨密关闭装置,则其应位于气体危险区域之外。如所述出入口和开口位于气体危险区域内,则其应设置气闸,门槛高度应符合内河载重线的有关规定。

10.2.8 防火与灭火

10.2.8.1 环围起居处所的上层建筑和甲板室的外部限界面, 以及包括支承这些起居处所的任何悬架甲板, 其面向气体危险区域的部分和该部分的前或后 3m 之内, 应隔热至 A-60 级标准。

10.2.8.2 本节 10.2.8.1 所述处所的舷窗或窗应为永闭(不能开启)型, 这种窗和舷窗应按 A-60 标准建造。但驾驶室除外。在干舷甲板上第一层这种窗和舷窗应装有钢或其他等效材料制成的内盖。

10.2.8.3 在工作甲板区域, 除应备有 2 台干粉灭火器, 每台容量至少为 50Kg 外, 还应设有至少 2 台大型泡沫灭火器, 每台容量至少为 65L。泡沫膨胀率一般应不超过 12:1。

10.2.8.4 至少应备有两套消防员装备, 该装备应满足本篇第 3 章第 7 节的相关要求。

10.2.9 完整稳性

10.2.9.1 船舶应核算航行和作业状态下的稳性。

10.2.9.2 船舶在航行状态下的稳性, 应符合本篇第 8 章对液货船的有关规定。

10.2.9.3 船舶在作业状态下的稳性, 应符合下列要求:

(1) 装载情况

- ① 回收油贮存舱满载和全部燃油、水及备品;
- ② 回收油贮存舱满载和 10% 燃油、水及备品;
- ③ 回收油贮存舱半载和 50% 燃油、水及备品。

(2) 极限静倾角 θ_r 应为 0.8 倍甲板边缘入水角、0.8 倍艏部中点出水角或 8° , 取其中小者。

(3) 初稳性高度应符合下式:

$$GM_1 \geq \frac{M_f + M_s}{0.172\theta_r \Delta}$$

式中: GM_1 ——所核算装载情况下经自由液面修正后的初稳性高度, m;

M_f ——风压倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 取本篇第 8 章 8.2.5.1 计算值的一半;

M_s ——收油倾侧力矩, $\text{kN} \cdot \text{m}$, 见 10.2.9.3 (4);

θ_r ——所核算装载情况下的船舶极限静倾角 ($^\circ$), 见 10.2.9.3 (2);

Δ ——所核算装载情况下船舶的排水量, t。

(4) 油回收设备单舷收油作业时的倾侧力矩 M_s , 应按下式计算:

$$M_s = 9.81W_s b_s \quad \text{kN} \cdot \text{m}$$

式中: M_s ——油回收设备内油水的总重量, t;

b_s ——油回收设备内油水重心至船体纵中剖面的水平距离, m。

10.2.10 破损稳性

10.2.10.1 三峡库区的浮油回收船和其他水域 500 总吨及以上的浮油回收船, 应符合本篇第 2 章 2.1.9 破损稳性对油船的有关规定。

10.2.11 机械设备的一般要求

10.2.11.1 在浮油回收作业时, 气体危险区域中所用的机械设备, 应适合于在含有可燃气体的大气中工作。

10.2.11.2 柴油机的排气管和锅炉的烟道及柴油机曲轴箱的透气管, 应引至本节 10.2.2

中所指的气体危险区域之外。

10.2.11.3 柴油机的排气管和锅炉的烟道，应设置有效的火星熄灭器。

10.2.12 管路的布置

10.2.12.1 输送系统的布置应保证能同时灌装和排出。

10.2.12.2 为了可携式分离设备的连接，应在甲板上布置 1 个或最多 2 个带有支管的通向所有回收油贮存舱的注入接头。

10.2.12.3 回收油贮存舱的透气出口应引向露天甲板。出口在甲板上方最小高度应为 2.4 m，并且其所在位置应离开起居处所和其他安全处所的开口、起居处所和机舱的通风进气口以及未经安全认可的电气设备的水平距离最小为 5 m。

10.2.12.4 浮油回收系统的管系不应通过机舱、居住处所和服务处所以及其他封闭的气体安全处所。

10.2.12.5 如设有用于浮油回收的油泵的泵舱应满足对油船货油泵舱的有关要求。

10.2.12.6 用于浮油回收的泵和管系应独立于其他的泵和管路系统。

10.2.12.7 回收油舱应安装有高液位听觉和视觉报警，其报警装置应为认可型，其报警信号应在驾驶室和控制室显示。

10.2.12.8 若回收油舱内设有加热系统，其设计与安装应满足《钢质内河船舶建造规范》第 2 篇第 10 章第 5 节的相关要求。

10.2.13 机械通风

10.2.13.1 机械通风系统的设计、类型和结构，可依照《钢质内河船舶建造规范》油船的有关规定。

10.2.13.2 有进出通道或开口通向 2 类危险区域的处所，如该处所在浮油回收作业时经常使用，则应进行机械通风，进气口应位于安全区域，且每小时至少进行 8 次换气。

10.2.13.3 有进出通道通向 1 类危险区域的处所，在浮油回收作业时应具有正压的机械通风，且进气口应位于安全区域。

10.2.13.4 在浮油回收作业时，0 类和 1 类危险区域中不经常使用的处所，如其中所安装的设备符合防爆要求，则可不通风。而为安全起见，0 类和 1 类危险区域中必需经常进出的处所，应设有抽吸型的通风系统，并保证每小时不低于 8 次换气。

10.2.13.5 本节 10.2.3.1 (2) ⑥及 10.2.3.2 (2) ⑤、⑥所规定的 1 类危险区域，如遵守下列特殊通风规定，并保持正压机械通风，则可作为安全区域：

(1) 通风量应至少每小时换气 20 次；

(2) 处所通风进、出口的开口布置应使整个处所有效通风，并特别考虑可能释放和积聚气体的部位；

(3) 进气口应位于安全区域。

10.2.13.6 对于要求正压通风的处所，当其失去正压通风时，应在驾驶室或其他合适部位发出听觉和视觉报警。

10.2.14 可燃气体检测与报警系统

10.2.14.1 为了防爆，船舶应装设固定式气体检测系统，而且该系统应在驾驶室或其他合适部位设置听觉和视觉报警。检测点可根据具体情况进行设定，一般可位于通风管进气口附近、气闸及主甲板上。

10.2.14.2 除上述设置的固定式气体探测系统外，至少在船上应配备 1 套可携式气体测爆仪。

10.2.14.3 对于 B 类浮油回收船，可只配备至少 2 套可携式气体测爆仪。

10.2.15 气体危险区域中的机械设备与系统

10.2.15.1 油回收设备及软管应接地，其接地的金属搭接片截面积应不小于 10 mm²。

10.2.15.2 软管应有良好的导电性。

10.2.15.3 油回收设备在使用时不应产生火花。

10.2.15.4 设备的表面温度应不超过 200℃。

10.2.16 电气装置的一般要求

10.2.16.1 除本节另有规定者外，电气设备、电缆和配电系统等，应符合《钢质内河船舶建造规范》第 3 篇第 13 章油船的有关规定。

10.2.16.2 在浮油回收作业区域以及存放回收设备和软管的甲板区域，应有足够的照明。

10.2.17 气体危险区域中的电气设备

10.2.17.1 在本节 10.2.2 定义的气体危险区域中，仅可使用操作所必不可少的电气设备，且应符合本节表 10.2.17.1 的规定。

可在气体危险区域使用的电气设备

表10. 2. 17. 1

危险区域类别	电气设备类型	电缆
0	本质安全型 Ex" ia"	该区域中本质安全型设备的有关电缆
1	本质安全型 Ex" ia" 、 Ex" ib"	该区域中设备的有关电缆； 路过电缆
	隔爆型 Ex" d"	
	增安型 Ex" e" ①	
	正压型 Ex" p"	
	充砂型 Ex" q" 浇封型 Ex" m"	
2	1类危险区域允许使用的设备	该区域中设备的有关电缆； 路过电缆
	无火花型 Ex" n"	
	表面温度不超过200℃，且在使用中无引燃源的设备	
	有外壳防护等级为IP55 及以上，且表面温度不超过200℃的设备	

10.2.17.2 本节表 10.2.17.1 中所列防爆电气设备至少应具有：

温度组别 T3；

设备类别 II A。

10.2.17.3 在浮油回收作业过程中，应切断本节 10.2.2 定义的气体危险区域内所有不符合本节表 10.2.17.1 所列电气设备的电源。这些切断开关应有防止非专职人员再接通的安全措施，并具有适当的标志。

10.2.17.4 可以在 1 类或 2 类危险区域内使用不带铠装或金属编织层的软电缆，但这

① 允许在 1 区中使用的设备仅限于：

1) 在正常运行中不产生火花、电弧或危险温度的接线盒和接线箱；

2) 配有合适热保护装置的“e”型低压异步电动机（起动频繁和环境条件恶劣者除外）。

些软电缆应是适用于严酷条件下使用的型式。

第3节 应用太阳能电池的船舶的补充规定

10.3.1 一般要求

10.3.1.1 本节规定适用于应用太阳能电池的船舶。

10.3.1.2 除本节规定外，应用太阳能电池的船舶尚应满足本法规其他篇、章的相关要求和本局接受的中国船级社《钢质内河船舶建造规范》的要求。

10.3.1.3 太阳能电池的组成包括：太阳能光伏组件、控制器、蓄电池组、逆变器（适用时）。

10.3.1.4 太阳能电池只应用作船舶的辅助电源。

10.3.2 太阳能光伏组件

10.3.2.1 太阳能光伏组件应满足本局接受的国家标准的要求。

10.3.2.2 每个组件都应有耐久清晰的标志（包括：制造厂的名称、标志或符号、产品型号、产品序号、引出端或引线的极性、组件允许的最大系统电压、制造的日期和地点）。

10.3.2.3 太阳能光伏组件不应有下列现象：

- (1) 开裂、弯曲、不规整或损伤的外表面；
- (2) 破碎或有裂纹的单体电池；
- (3) 互联线或接头不可靠；
- (4) 电池互相接触或与边框相接触；
- (5) 密封材料失效；
- (6) 在组件的边框和电池之间形成连续通道的气泡或脱层；
- (7) 在塑料材料表面有粘污物；
- (8) 引线端失效，带电部件外露；
- (9) 可能影响组件性能的其他任何情况。

10.3.2.4 控制器应尽可能安装在船舶震动较小的处所内，必要时，应加装减震器。

10.3.2.5 太阳能光伏组件安装时，其安装支架应有足够的强度，能够承受太阳能光伏组件可能经受的外力作用。

10.3.2.6 太阳能光伏组件安装后，其裸露的带电部件应采取适当的保护措施。

10.3.3 控制器

10.3.3.1 控制器应具备以下功能：

- (1) 蓄电池的过充电保护：具有输入充满断开和恢复接连功能；
- (2) 蓄电池的过放电保护；
- (3) 短路保护；
- (4) 过载保护。

10.3.3.2 控制器应尽可能安装在船舶震动较小的处所内，必要时，应加装减震器。