

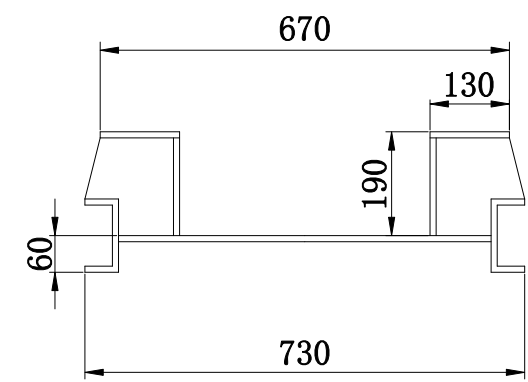


注：机组宽度为730mm。

						40KW柴油发电机 组外形尺寸示意图			
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	泰州市凯华柴油 发电机组有限公司
设计					08、02				
校对									
审核									
工艺			批 准			共 1 页	第 1 页		

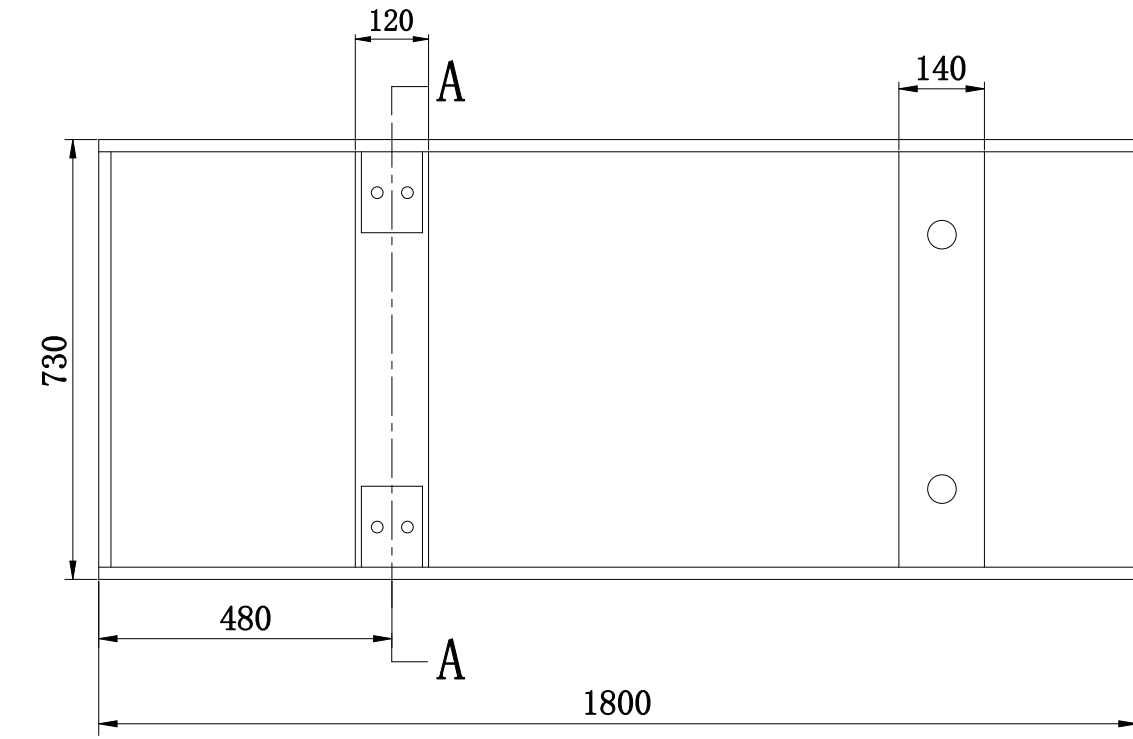


A-A

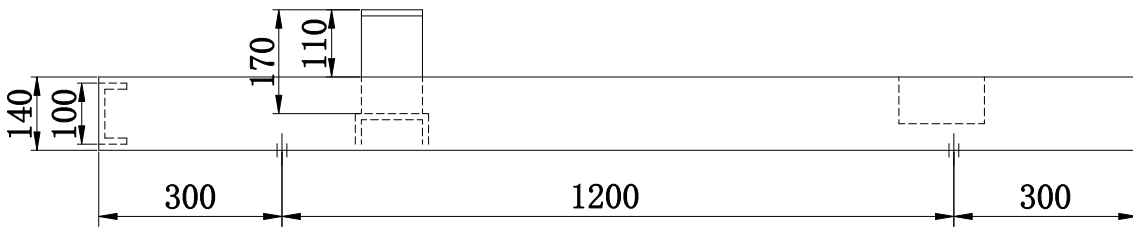


- 技术要求
1. 本图为40KW康明斯配无锡斯坦福。
 2. 去锐边和毛刺。
 3. 桥架应进行时效处理。

						40KW康明斯配斯坦福电机机组底盘 (康明斯4BT3.9-G2配斯坦福UCM224D)			泰州市凯华柴油发电机组有限公司
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日				
设计					08、01、20	阶段标记	重量	比例	
校对									
审核									
工艺			批 准			共 1 页	第 1 页		

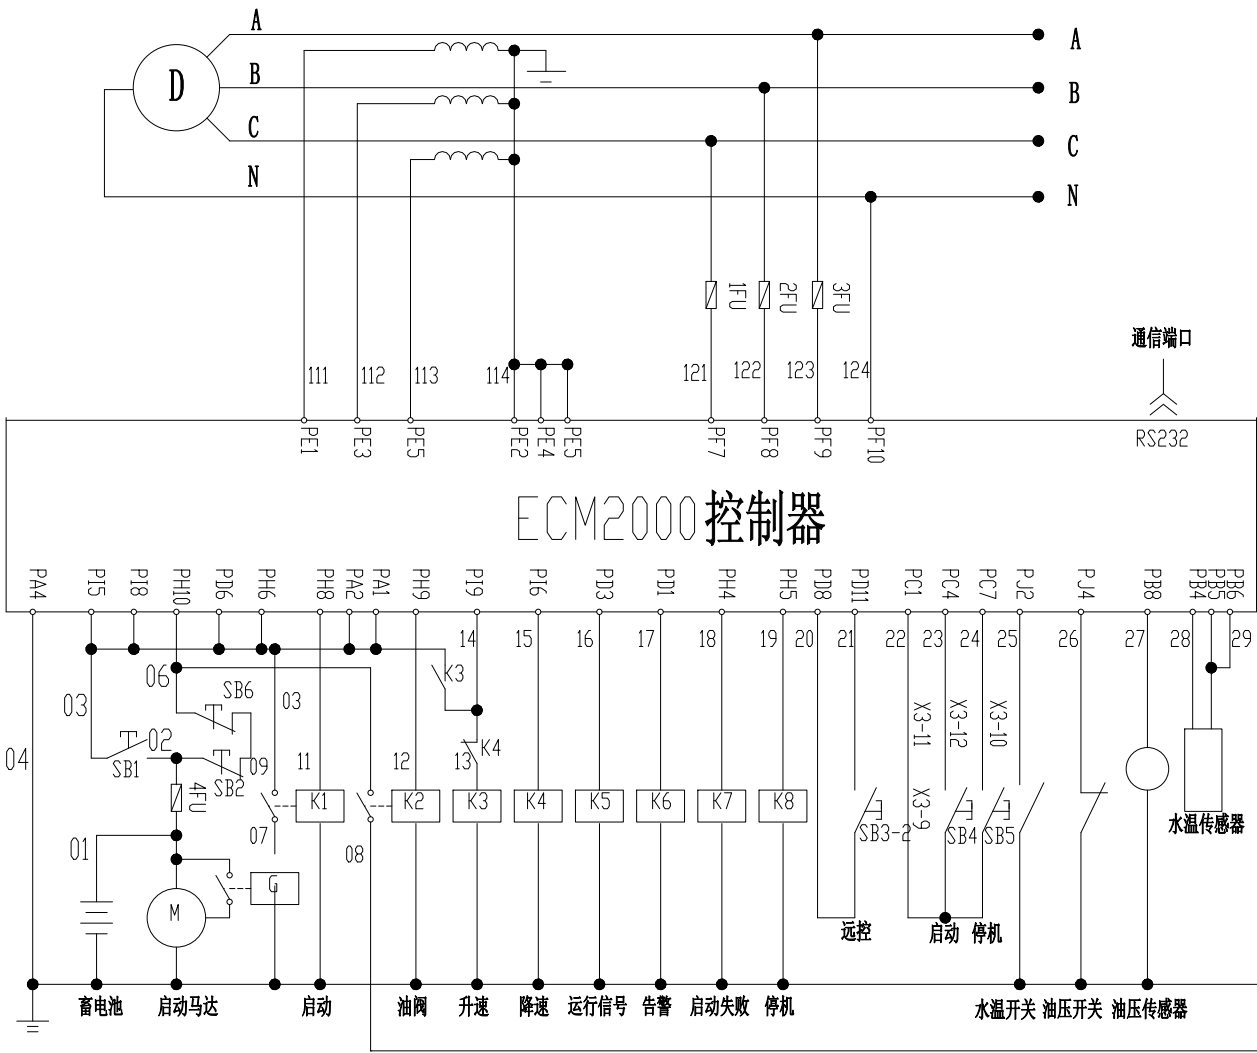

01	04	07	08	25	26	27	28	29
1	2	3	4	5	6	7	8	8
蓄电池正	蓄电池负	启动马达	油阀	水温开关	油压开关	油压传感器	水温传感器	

从控制柜输出到柴油发电机组

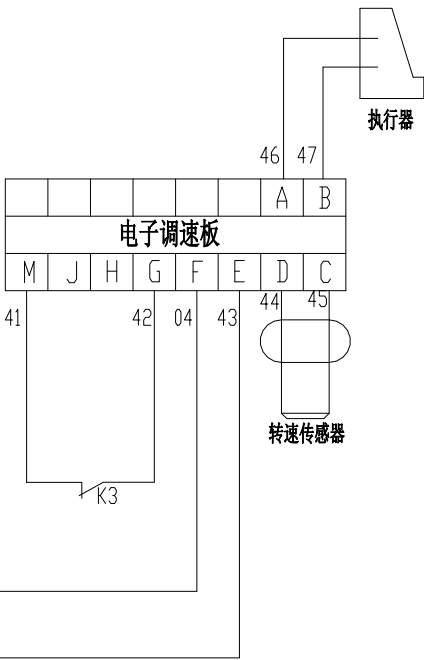

执行器

转速传感器



水温传感器

旧底图总号

底图 总号

签字 日期

						泰州市凯华柴油发 电机组有限公司		控制屏 (ECM2000 控制器)		
						设 计		比 例	图 号	
						审 核				
						标 准 化 审 查			代 替	
更 改 记 号	数 量	更改依据	更 改 者	日 期		批 准				

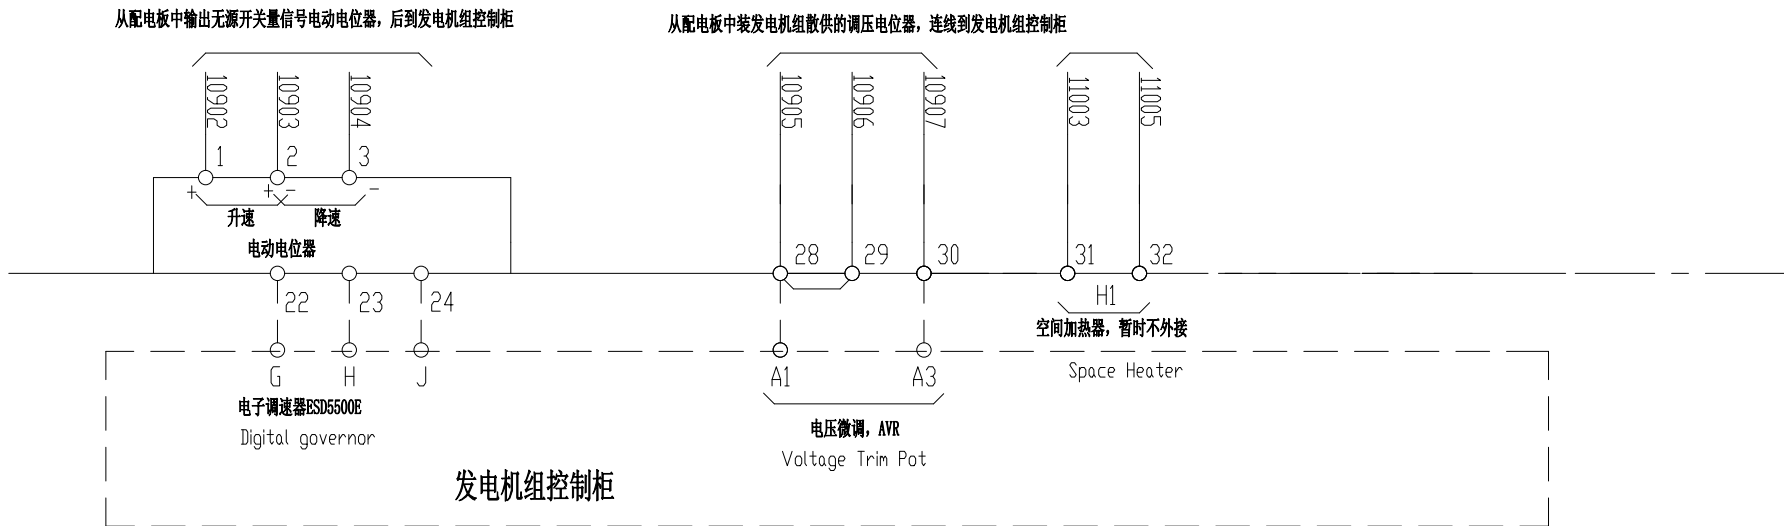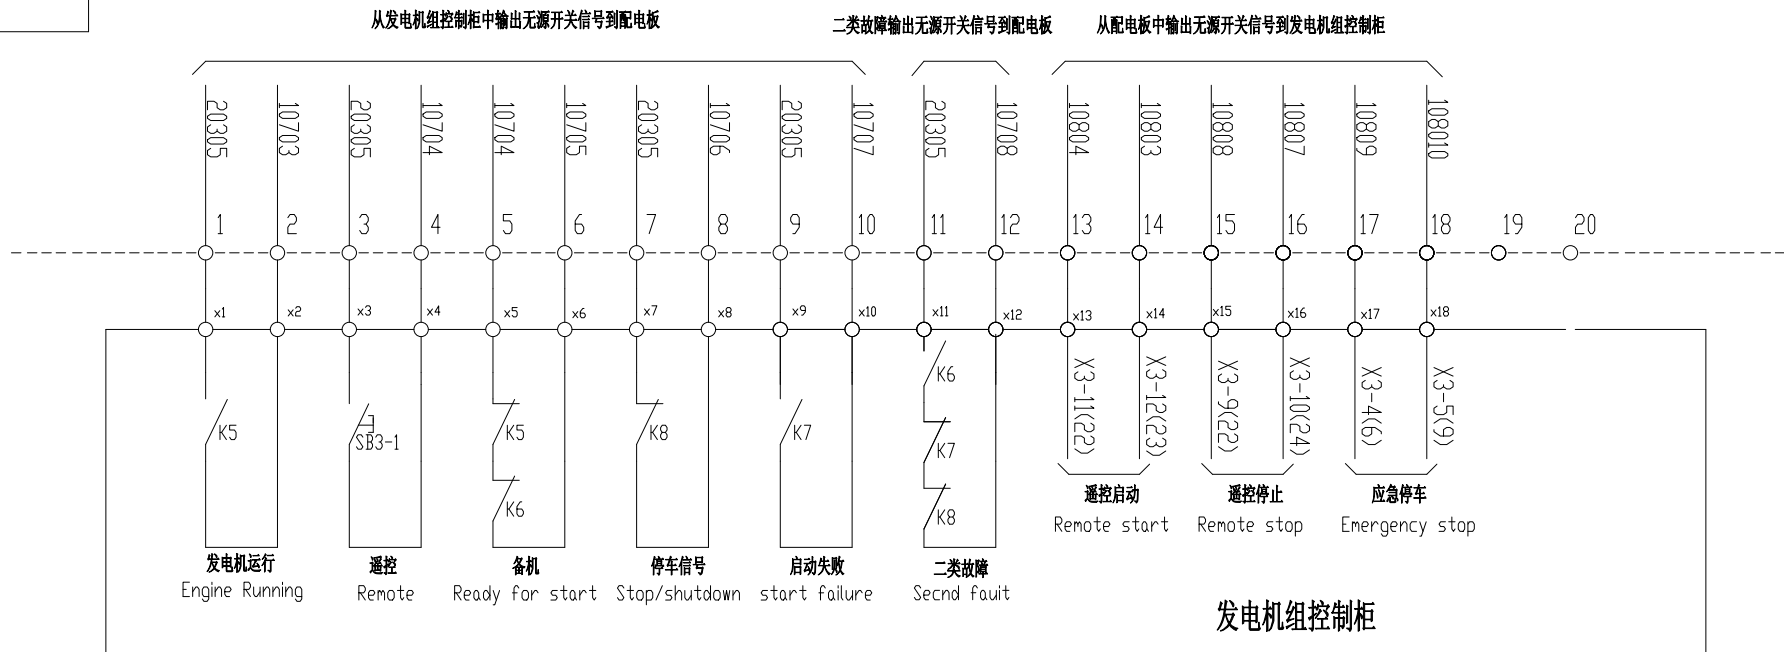

旧底图总号	
底图 总号	
签字	日期

						泰州市凯华柴油发电机组有限公司		柴油发电机组控屏 (外部接线端子图)		
						设 计		比 例	图 号	
						审 核			代 替	
						标 准 化 审 查 批 准				
更 改 标 记	数 量	更 改 依 据	更 改 者	日 期						


序号	名称	产地	数量	备注
1	保险盒	沪可电器厂	4只	380/550V
2	电子式时间继电器、继电座	天正集团有限公司	1只	24V
3	小型继电器、继电座 HH52P	天正集团有限公司	7只	24V
	小型继电器、继电座 HH54P	天正集团有限公司	1只	24V
4	急停开关（LAY3按钮开关）	天正集团有限公司	1只	24V
5	电源开关（LAY38按钮开关）	常安集团有限公司	1只	
6	主电源开关（JK861）	振威企业	1只	
7	油压指示开关（YG2221G）	浙江瑞立集团公司	1只	
8	水温指示	自制	1只	
9	水温开关（91℃）	上海黄河仪表厂	1只	
10	远控开关（LAY3按钮开关）	天正集团有限公司	1只	24V


旧底图总号

底图 总号

签字 日期

						泰州市凯华柴油发 电机组有限公司		柴油发电机组控屏 (元器件清单)			
						设 计			比 例	图 号	
						审 核					
						标 准 化 审 查				代 替	
更 改 标 记	数 量	更改依据	更 改 者	日 期		批 准					

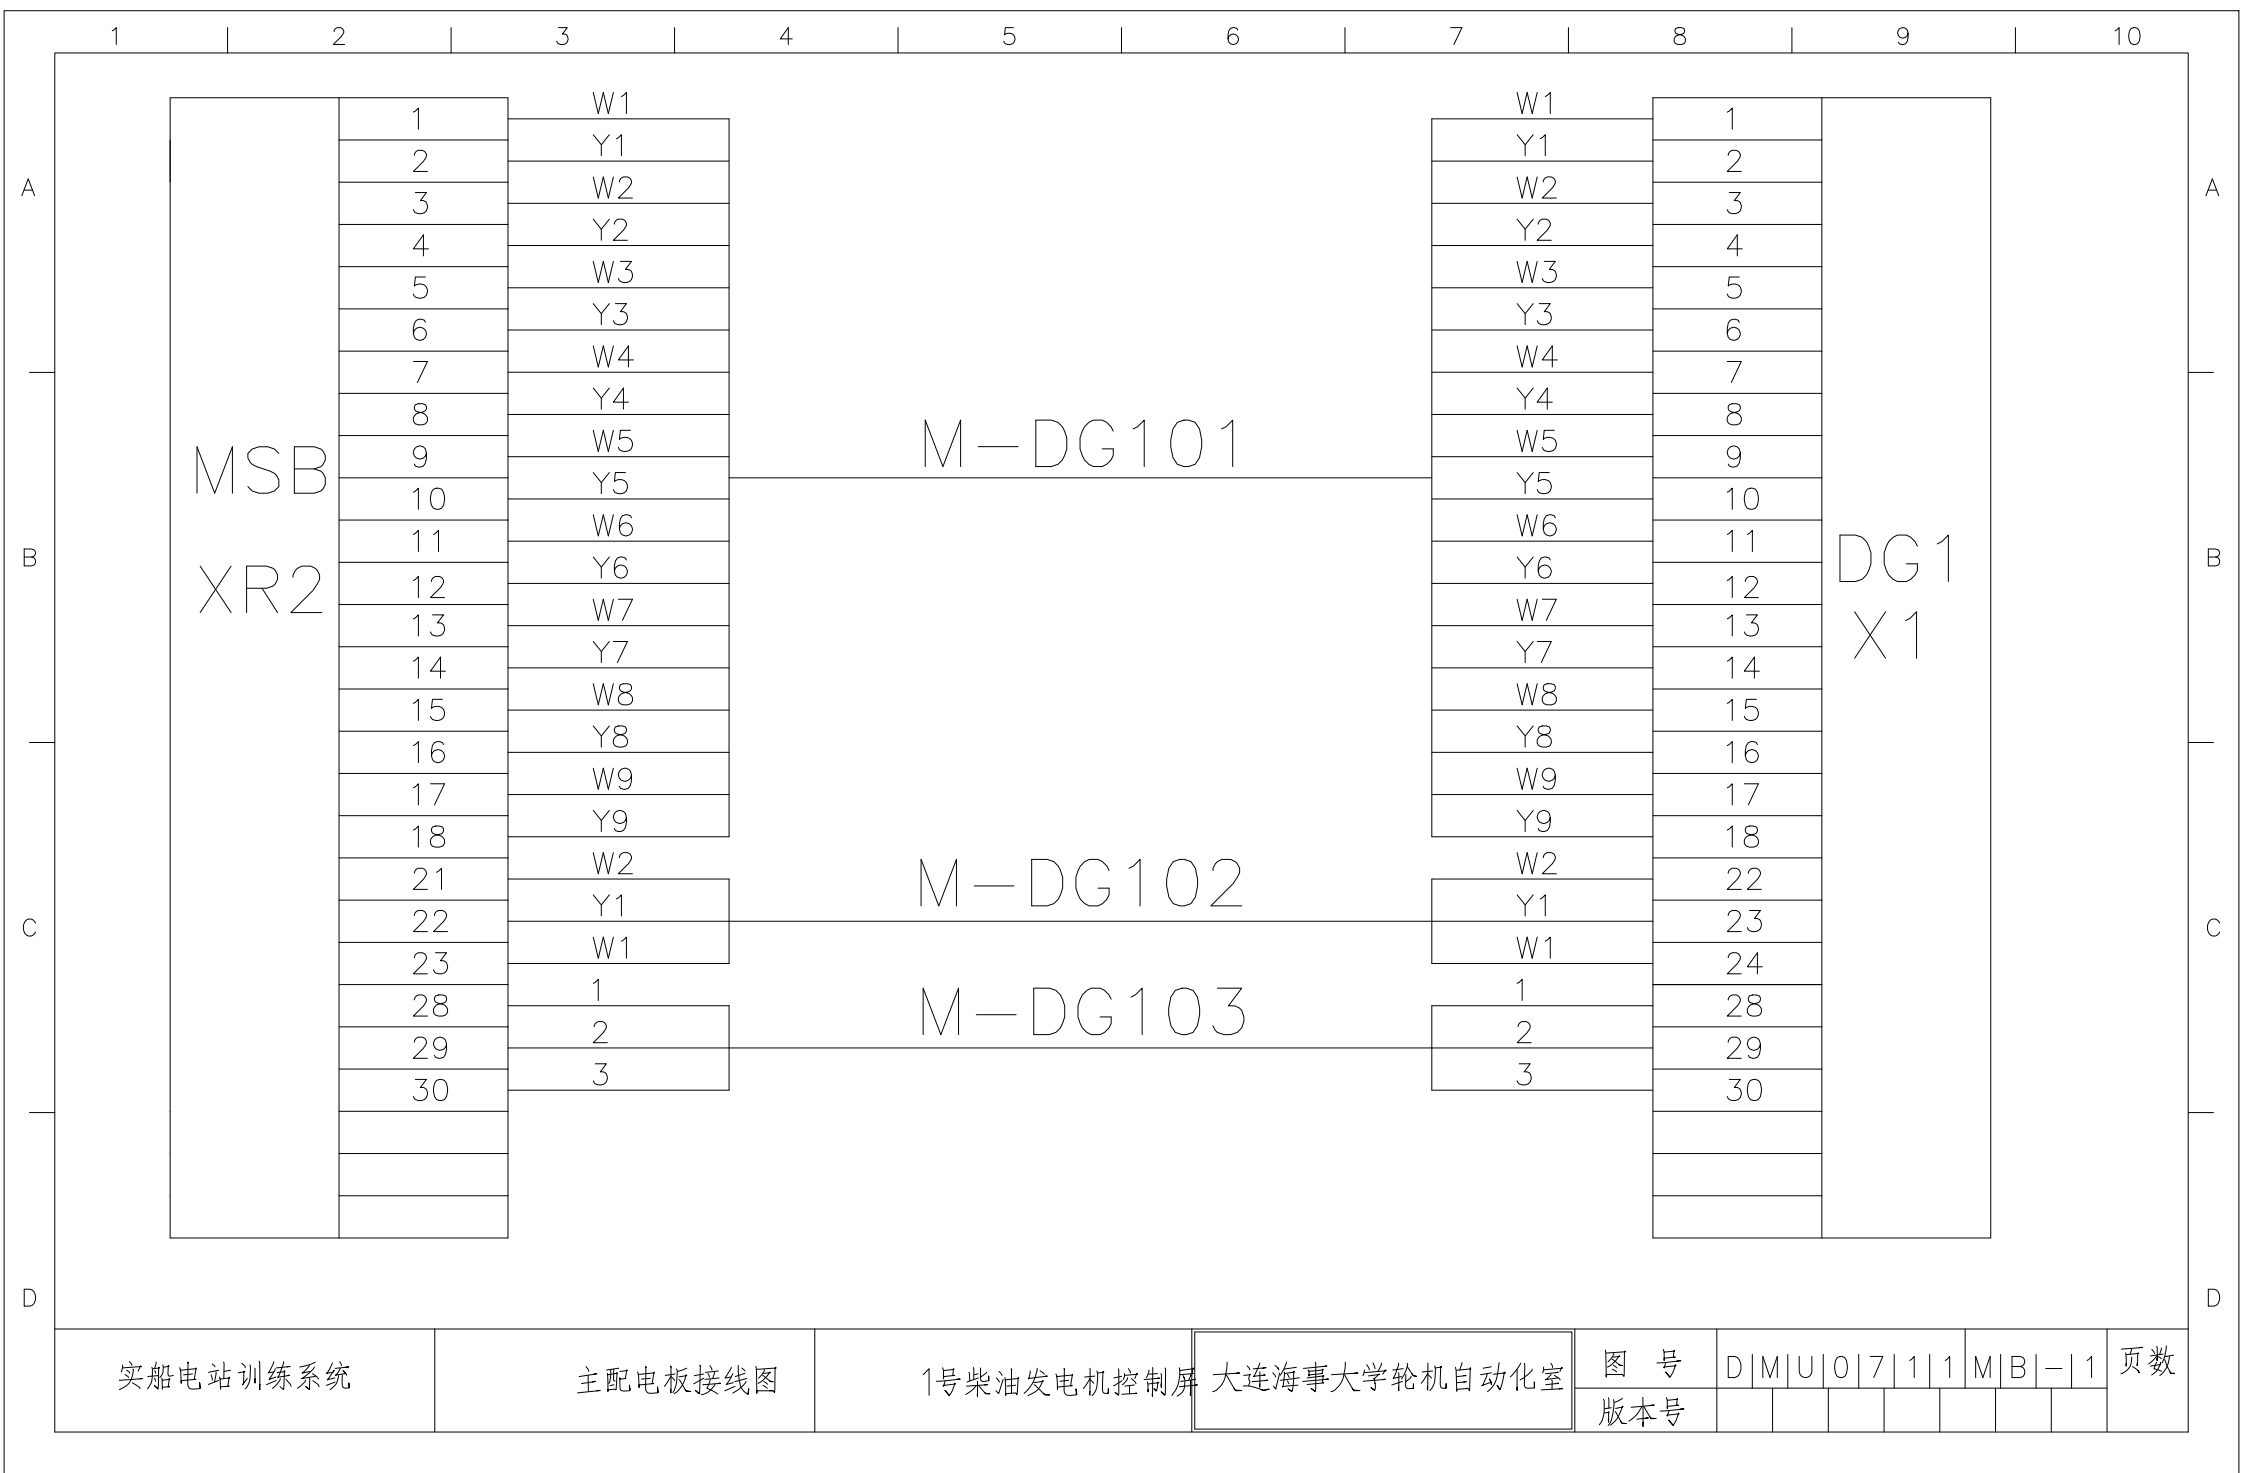

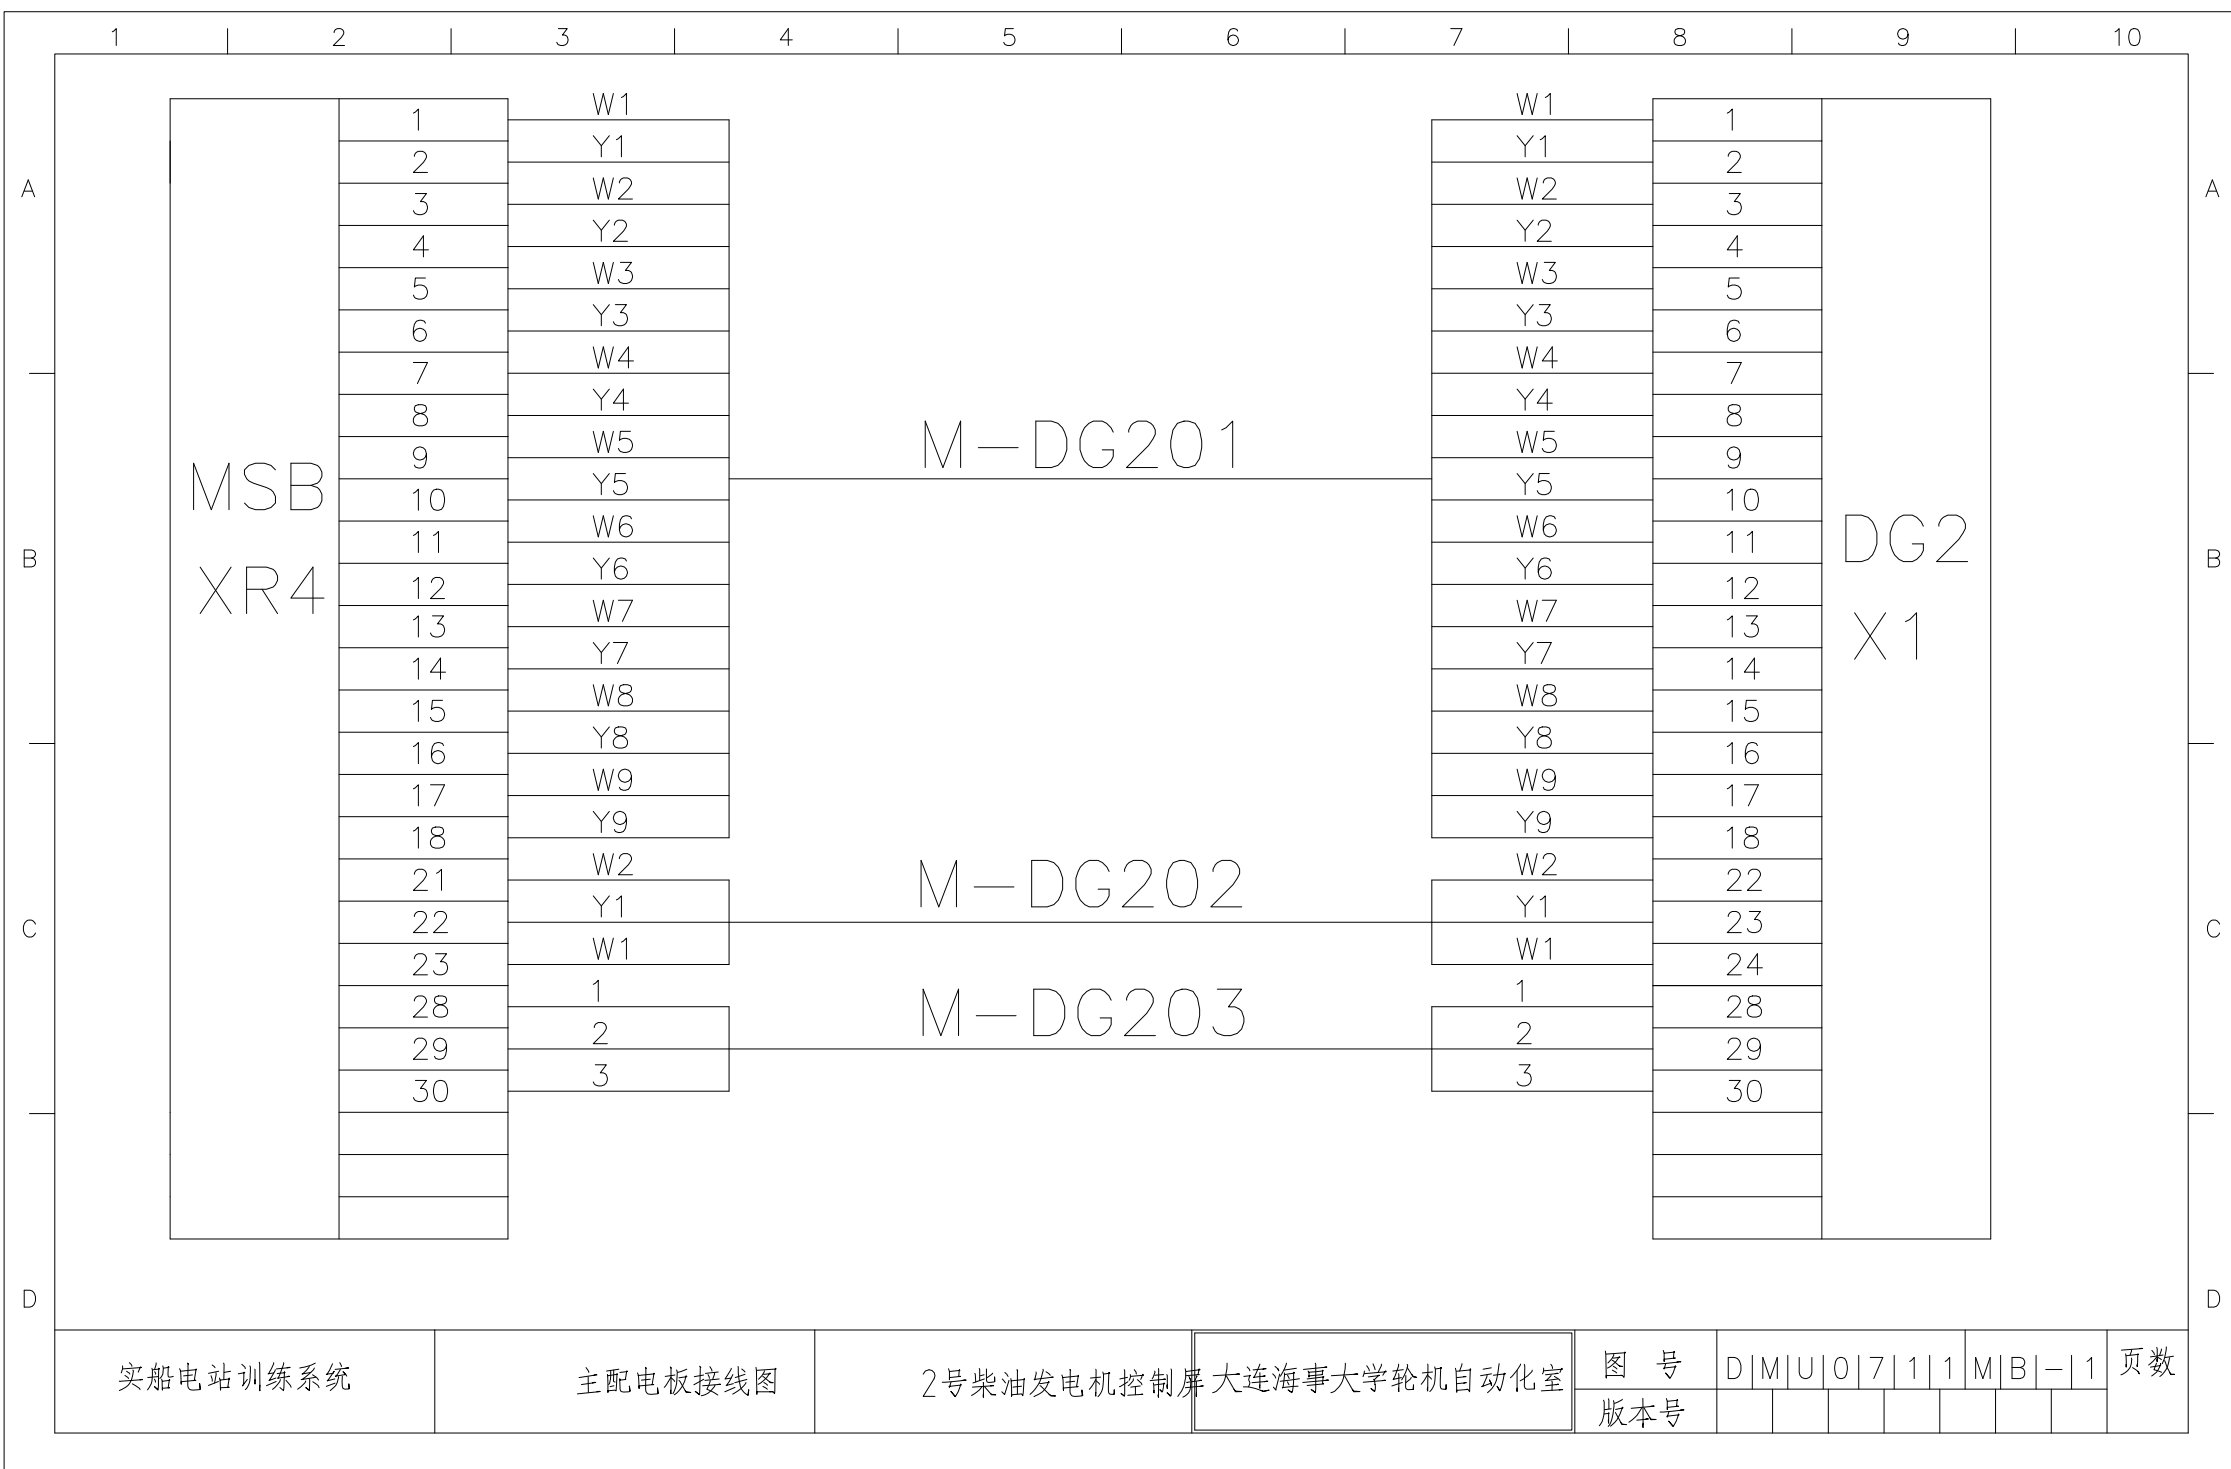

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

A

B

B

C

C

D

D

实船电站训练系统

主配电板接线图

大连海事大学轮机自动化室

图 号

D|M|U|0|7|1|1|M|B|-|1

页数

版本号

--	--	--	--	--	--	--

